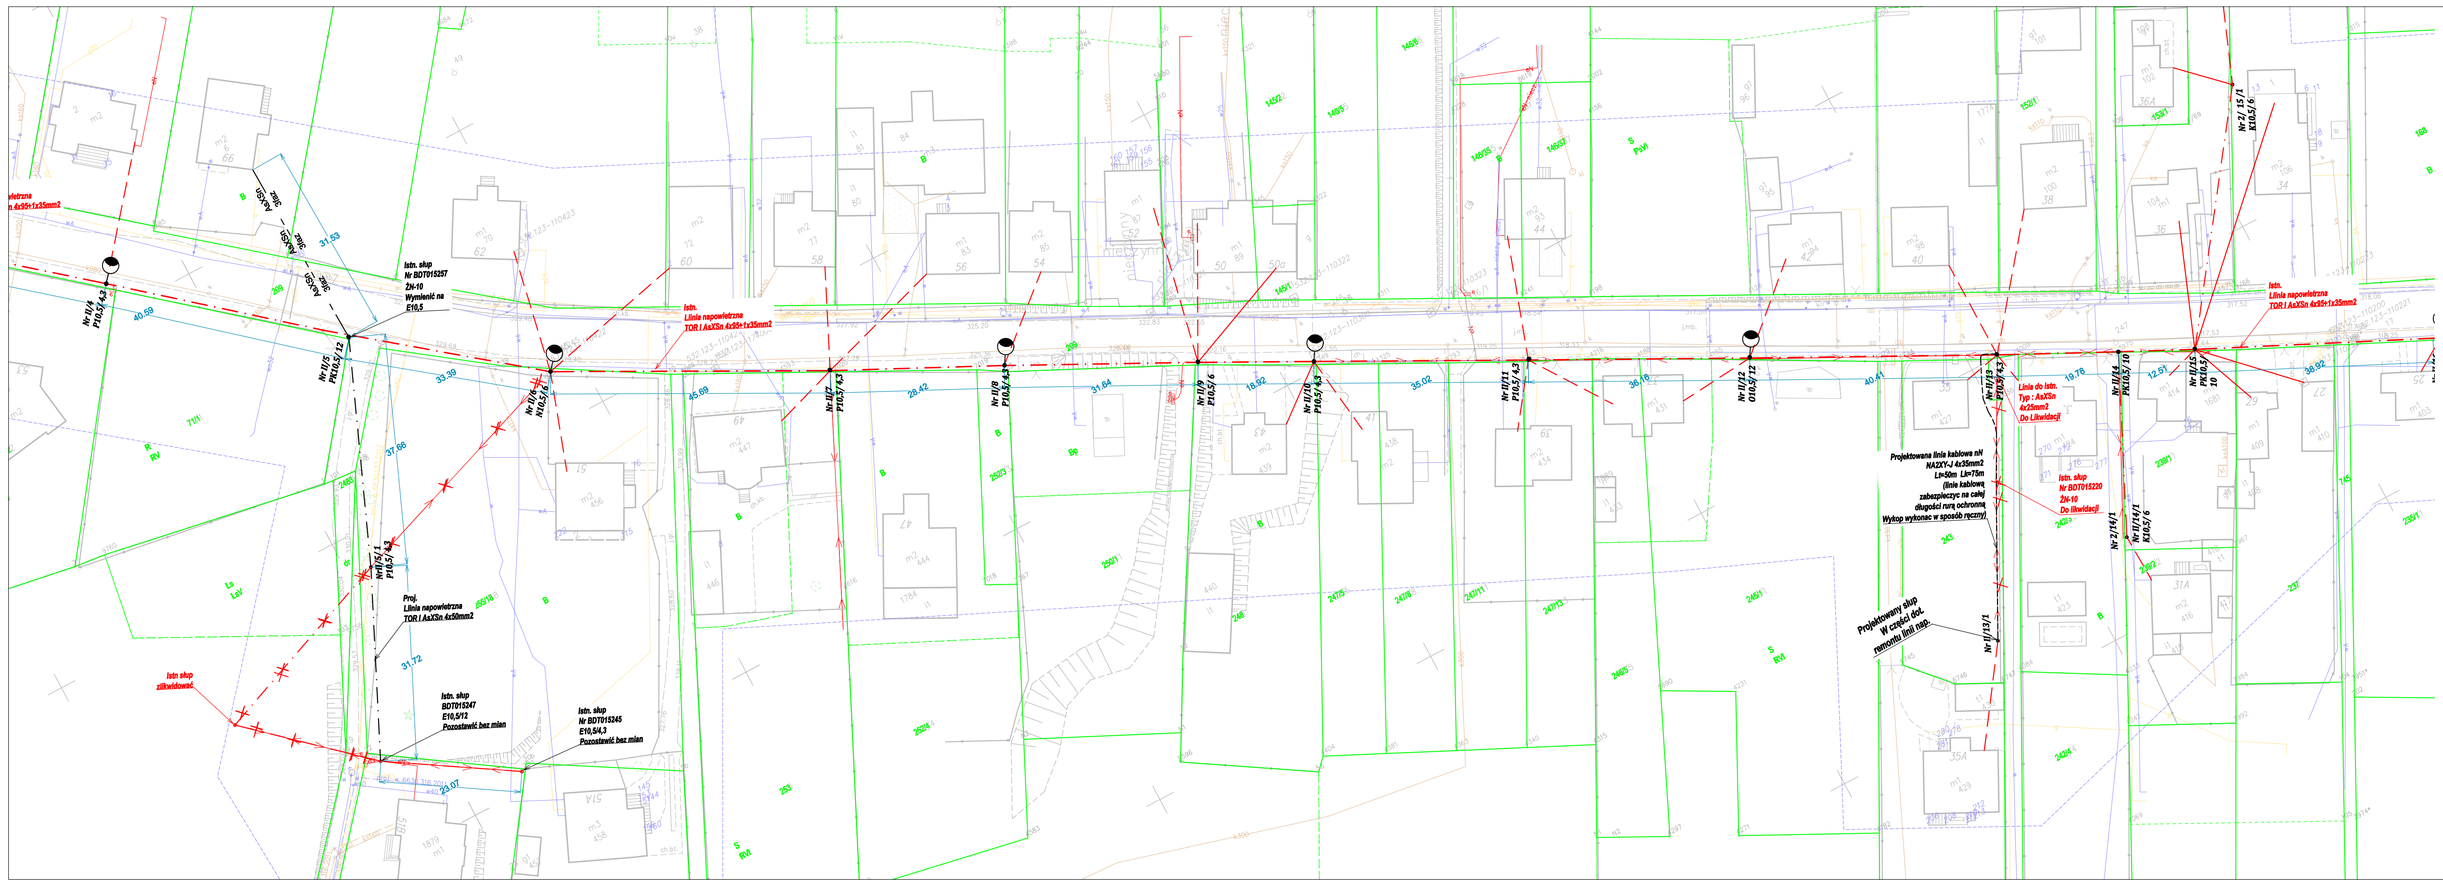
Istn. słup
Nr 0071115257
Zn-10
Wysokość na
810,5
Istn.
Linia napowietrzna
TOR I AsXSn 4x50+1x35mm2
Proj
Linia napowietrzna
TOR I AsXSn 4x50mm2
Istn. słup
Nr 0071115247
810,972
Pozostawić bez zmian
Istn. słup
Nr 0071115245
810,943
Pozostawić bez zmian
Istn. słup
zdemontować
Projektowana linia kablowa nN
NAZEY-J 4x35mm2
Lp=30m Lz=75m
(łącz kablowe)
zabezpieczyć na całej
długości rury ochronne
Wykop wykonać w sposób ręczny
Projektowany słup
W części dol.
istniejący SNN 10/0,4
Linia do istn.
Typ : AsXSn
4x35mm2
Do Likwidacji
Istn. słup
Nr 0071115230
Zn-10
Do likwidacji
Nr 0/1/1
Nr 0/1/4/1
Nr 0/1/3/1
Nr 0/1/3/2
Nr 0/1/3/3
Nr 0/1/3/4
Nr 0/1/3/5
Nr 0/1/3/6
Nr 0/1/3/7
Nr 0/1/3/8
Nr 0/1/3/9
Nr 0/1/3/10
Nr 0/1/3/11
Nr 0/1/3/12
Nr 0/1/3/13
Nr 0/1/3/14
Nr 0/1/3/15
Nr 0/1/3/16
Nr 0/1/3/17
Nr 0/1/3/18
Nr 0/1/3/19
Nr 0/1/3/20
Nr