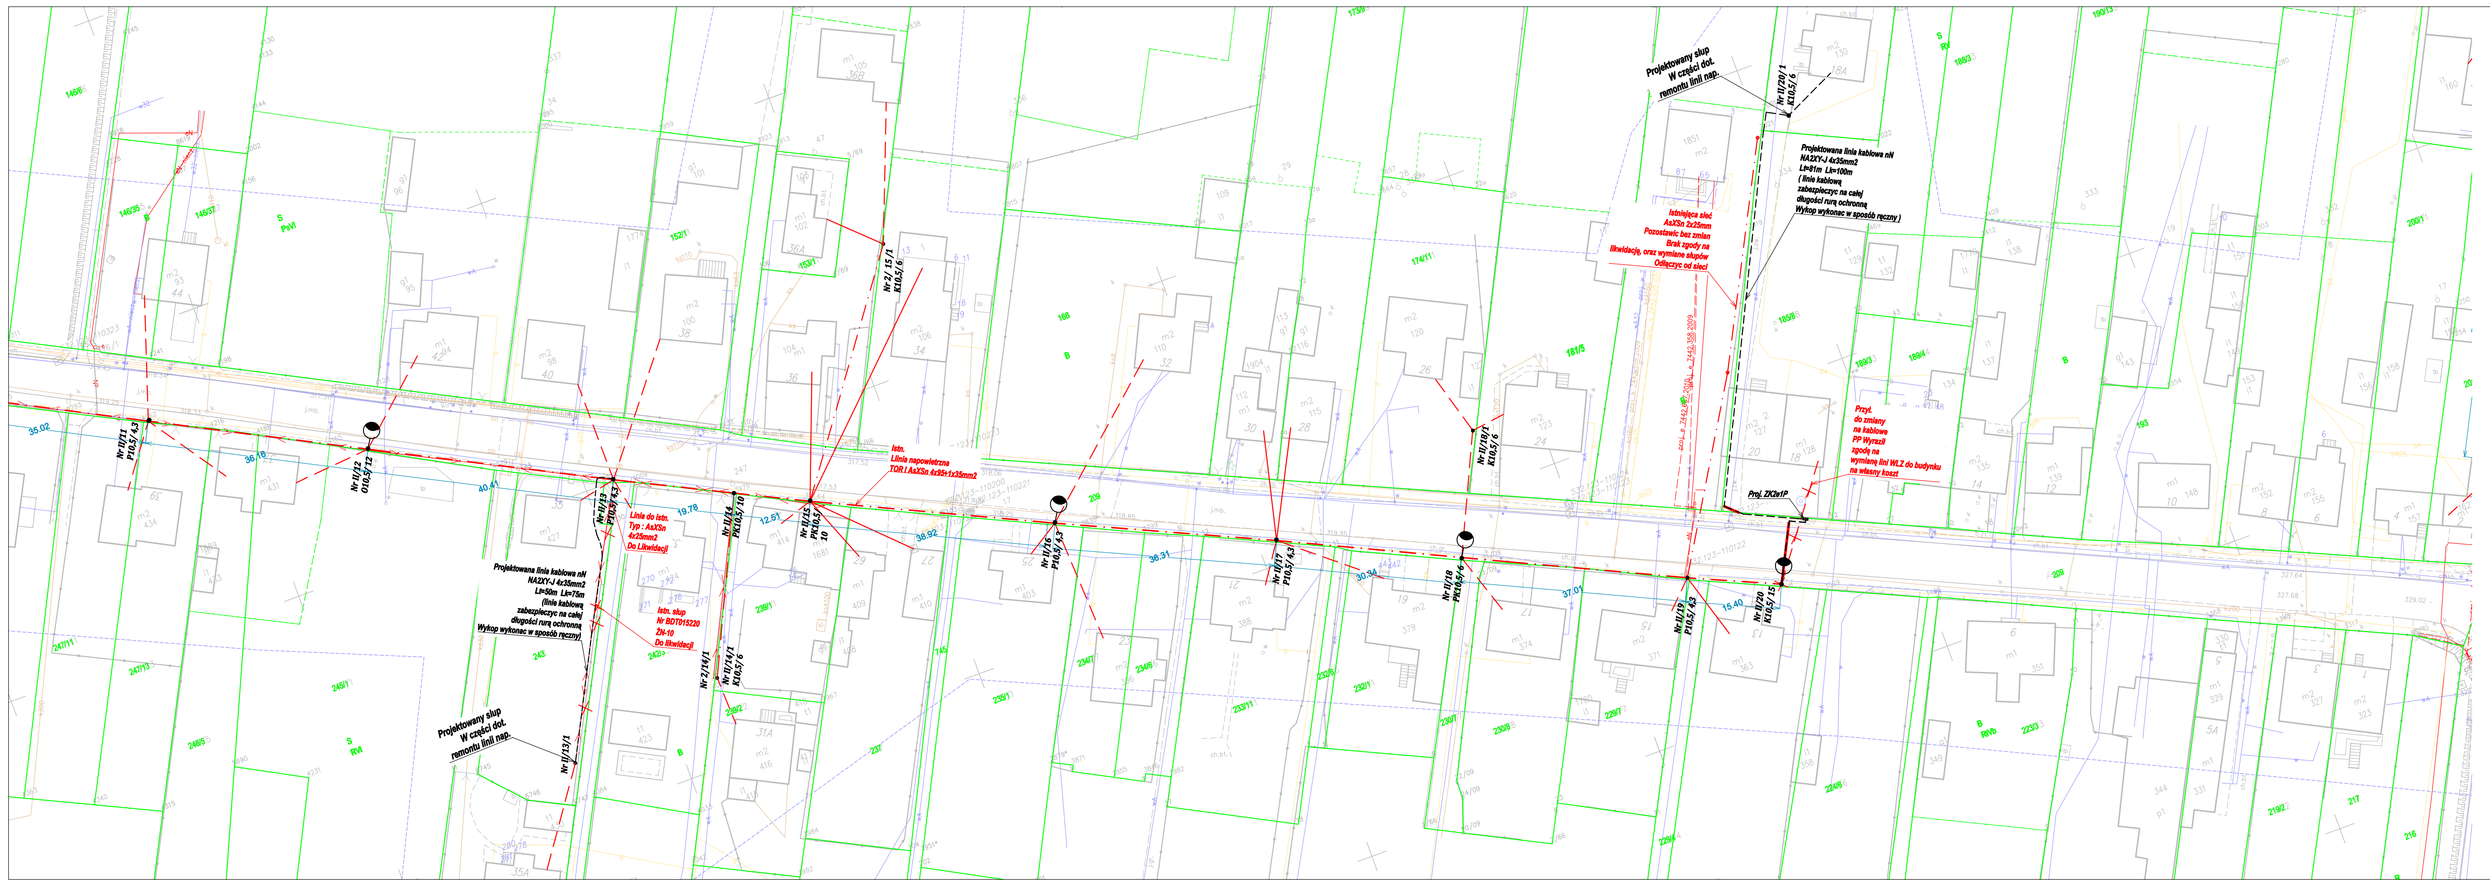
Projektowany słup
W części poz.
remontu linii nap.
Projektowana linia kablowa nN
NAXEY-J 4x35mm2
Lk=51m Ln=75m
(linia kablowa
zabezpieczyc na całej
długości rura ochronna
Wykop wykonac w sposób ręczny)
Istn. słup
Nr 807701230
Do rozbiórki
Istn. Linia napowietrzna
YDO 3 AsXSn 4x50+1x25mm2
Linia do istn.
Typ : AsXSn
4x25mm2
Do Likwidacji
Projektowana linia kablowa nN
NAXEY-J 4x35mm2
Lk=51m Ln=75m
(linia kablowa
zabezpieczyc na całej
długości rura ochronna
Wykop wykonac w sposób ręczny)
Istniejąca sieć
AsXSn 2x25mm
Przewidziana bez zmian
Brak zgody na
likwidację, oraz wymiana słupów
Odłączyc od sieci
Projektowany słup
W części poz.
remontu linii nap.
Proj. ZKSwP
Proj.
do zmiany
na kablowe
PP Wmod3
zgoda na
wymianę tej M.Z do budynku
na własny koszt
Istn. Linia napowietrzna
YDO 3 AsXSn 4x50+1x25mm2
Linia do istn.
Typ : AsXSn
4x25mm2
Do Likwidacji
Istn. słup
Nr 807701230
Do rozbiórki
Projektowany słup
W części poz.
remontu linii nap.
N-01/21
N-02/21
N-03/21
N-04/21
N-05/21
N-06/21
N-07/21
N-08/21
N-09/21
N-10/21
N-11/21
N-12/21
N-13/21
N-14/21
N-15/21
N-16/21
N-17/21
N-18/21
N-19/21
N-20/21
N-21/21
N-22/21
N-23/21
N-24/21
N-25/21
N-26/21
N-27/21
N-28/21
N-29/21
N-30/21
N-31/21
N-32/21
N-33/21
N-34/21
N-35/21
N-36/21
N-37/21
N-38/21
N-39/21
N-40/21