Układ sterowania									
Oświetlenie zewn. teren stacji		Sterowanie z telemechaniki		Projektowane oświetlenie Aw/Ew nastawni i akumulatorowni			Istniejące, pozostałe oświetlenie Aw/Ew w budynku		
Załącz Wyłącz	Załączony	Załączony	Wyłączony	Zasilanie obwodów 220VDC sterowania	Tryb sterowania		Zasilanie obwodów 220VDC sterowania	Tryb sterowania	
					Ręczne	Automatyczne		Ręczne	Automatyczne

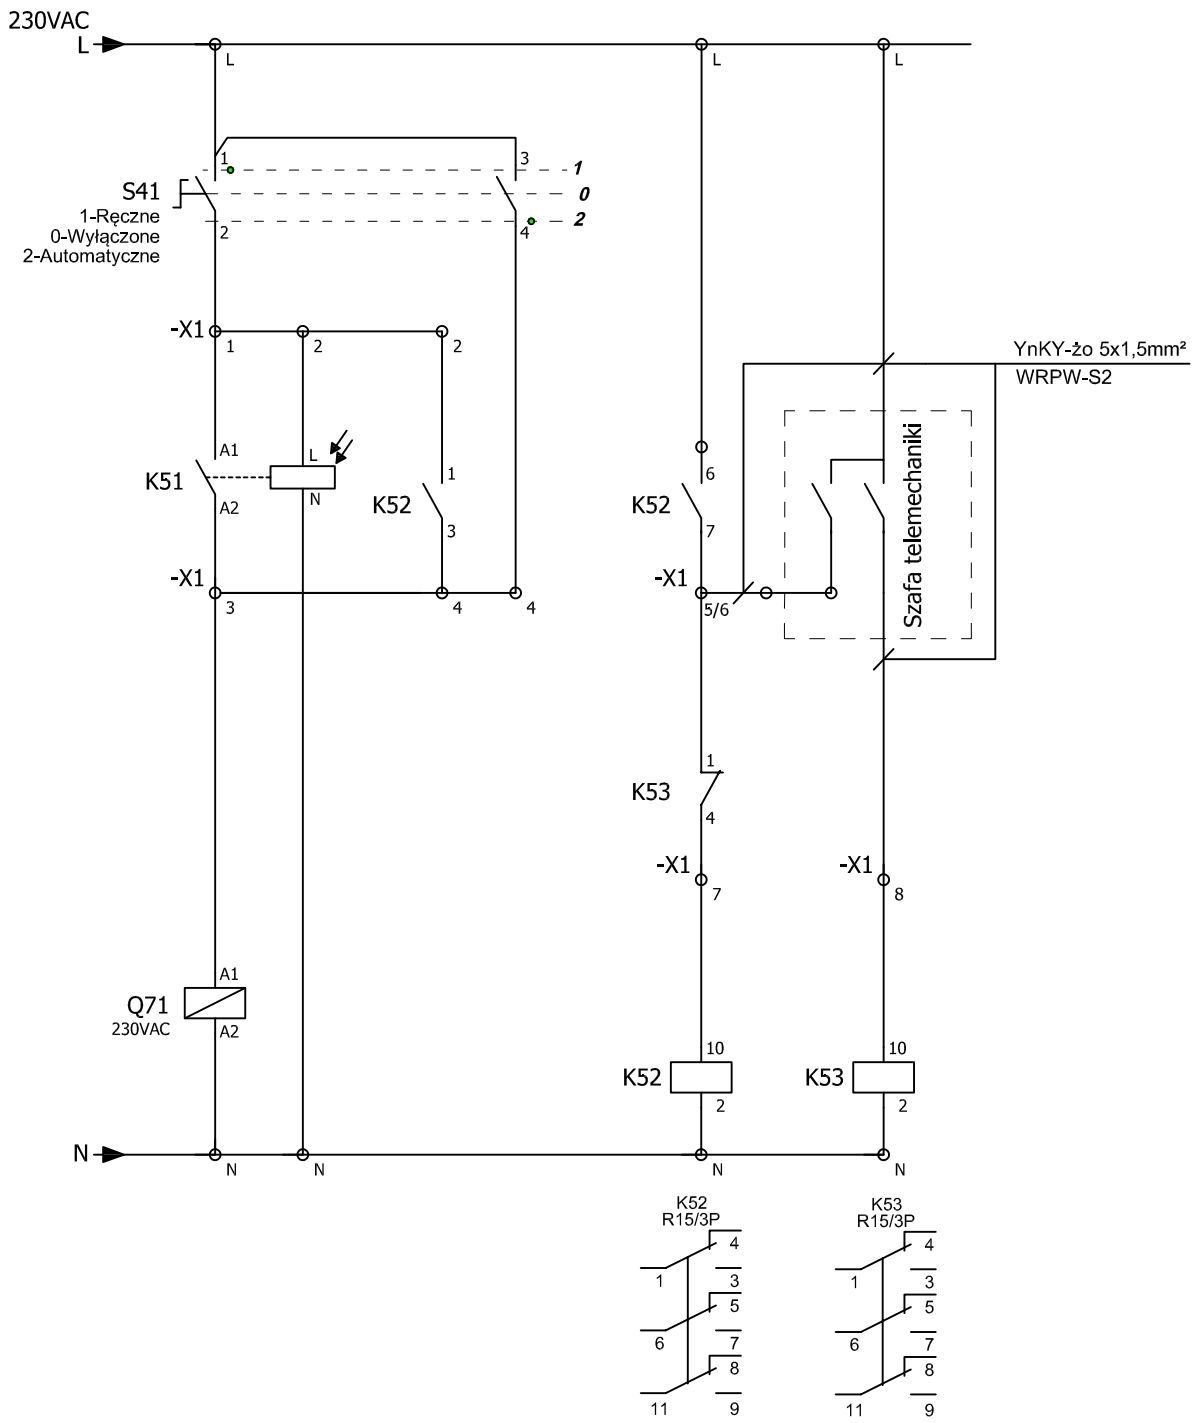

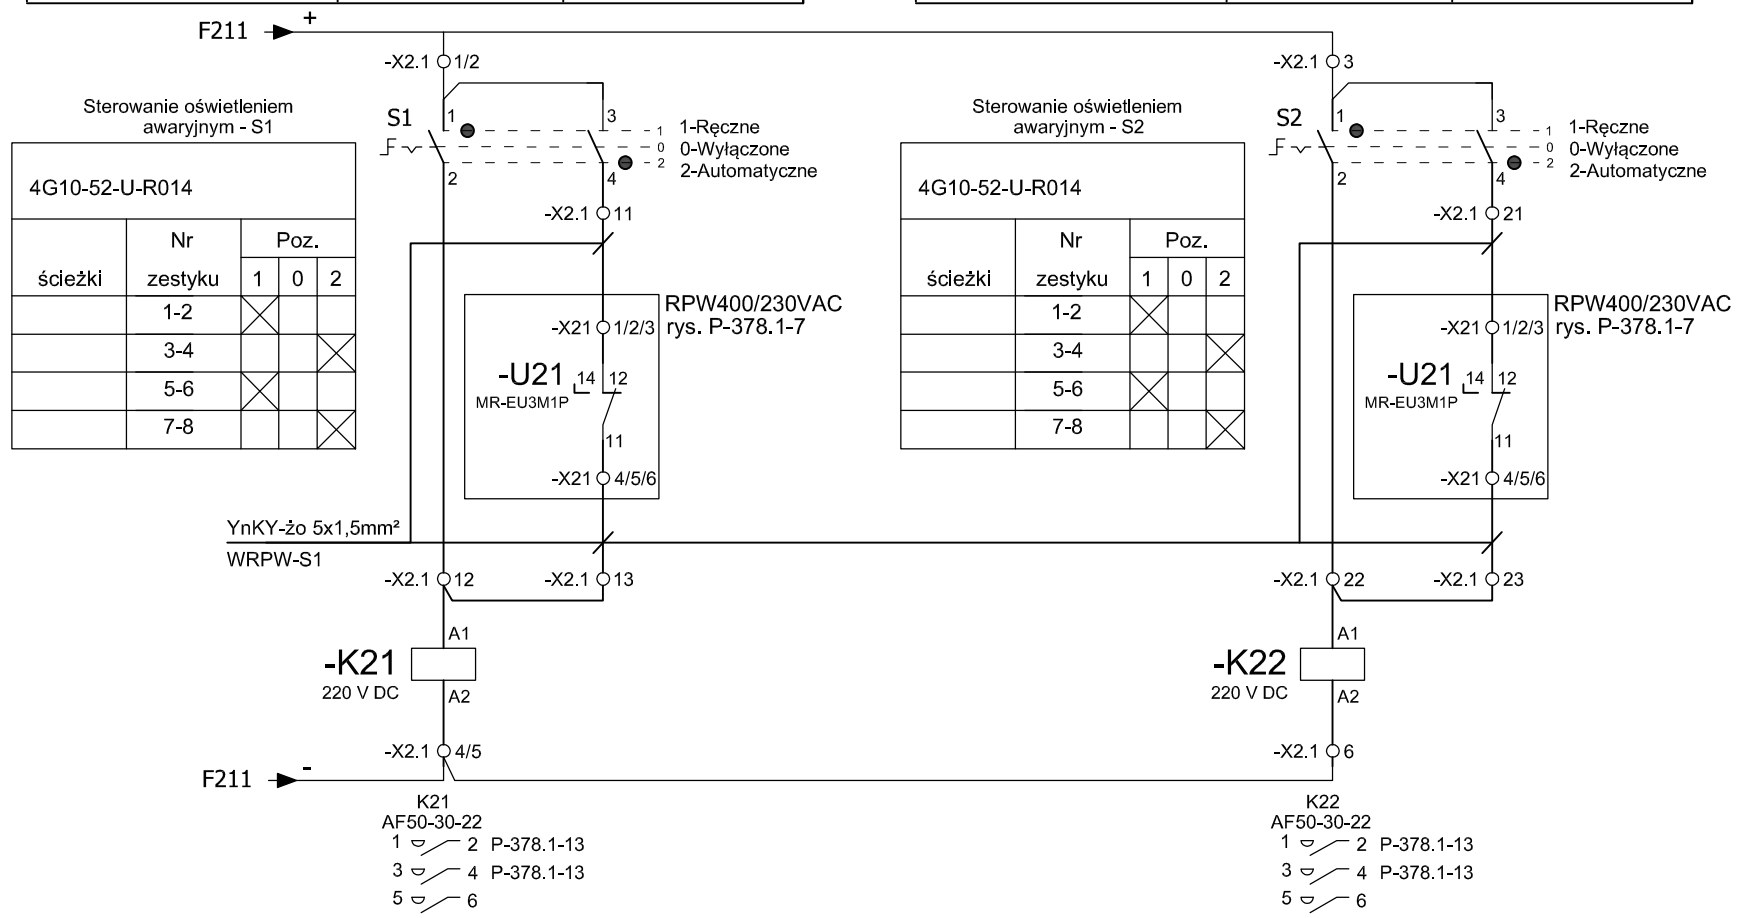

Uwagi:
1. Załączenie się opraw ośw. Aw/Ew nastąpi automatycznie po zaniku napięcia zasilającego,
2. Oprawy ośw. Aw/Ew zasilane są z szaf RPW220VDC,
3. Projekt nie zakłada wymiany istniejącej instalacji ośw. zewnętrznego terenu stacji, jedynie modernizację układu sterowania i zasilania,
4. Linie kablowe zasilające do opraw ośw. zewnętrznego terenu należy pozostawić istniejace.

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Paweł Wcisło	SLK/0645/POOE/04	04.2021	
Opracował	inż. Szymon Kulawik	–	04.2021	
Sprawdził	mgr. inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	04.2021	
Rysował	Kacper Kamionka	–	04.2021	

Biuro projektów
EAZet Paweł Wcisło
32–300 Olkusz, Osiek 189
tel: 32 440 15 60, e–mail: biuro@eazet.pl

EAZet

Numer projektu	Nazwa projektu	Nr rysunku
P–378.1	Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R–304 Bolesławiec. Dostosowanie stacji WN/SN R–304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H. Projekt wykonawczy branży elektryki. Schematy sterowania oświetleniem stacji	P–378.1–18
		Arkusz 1/1