PARTER - CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM

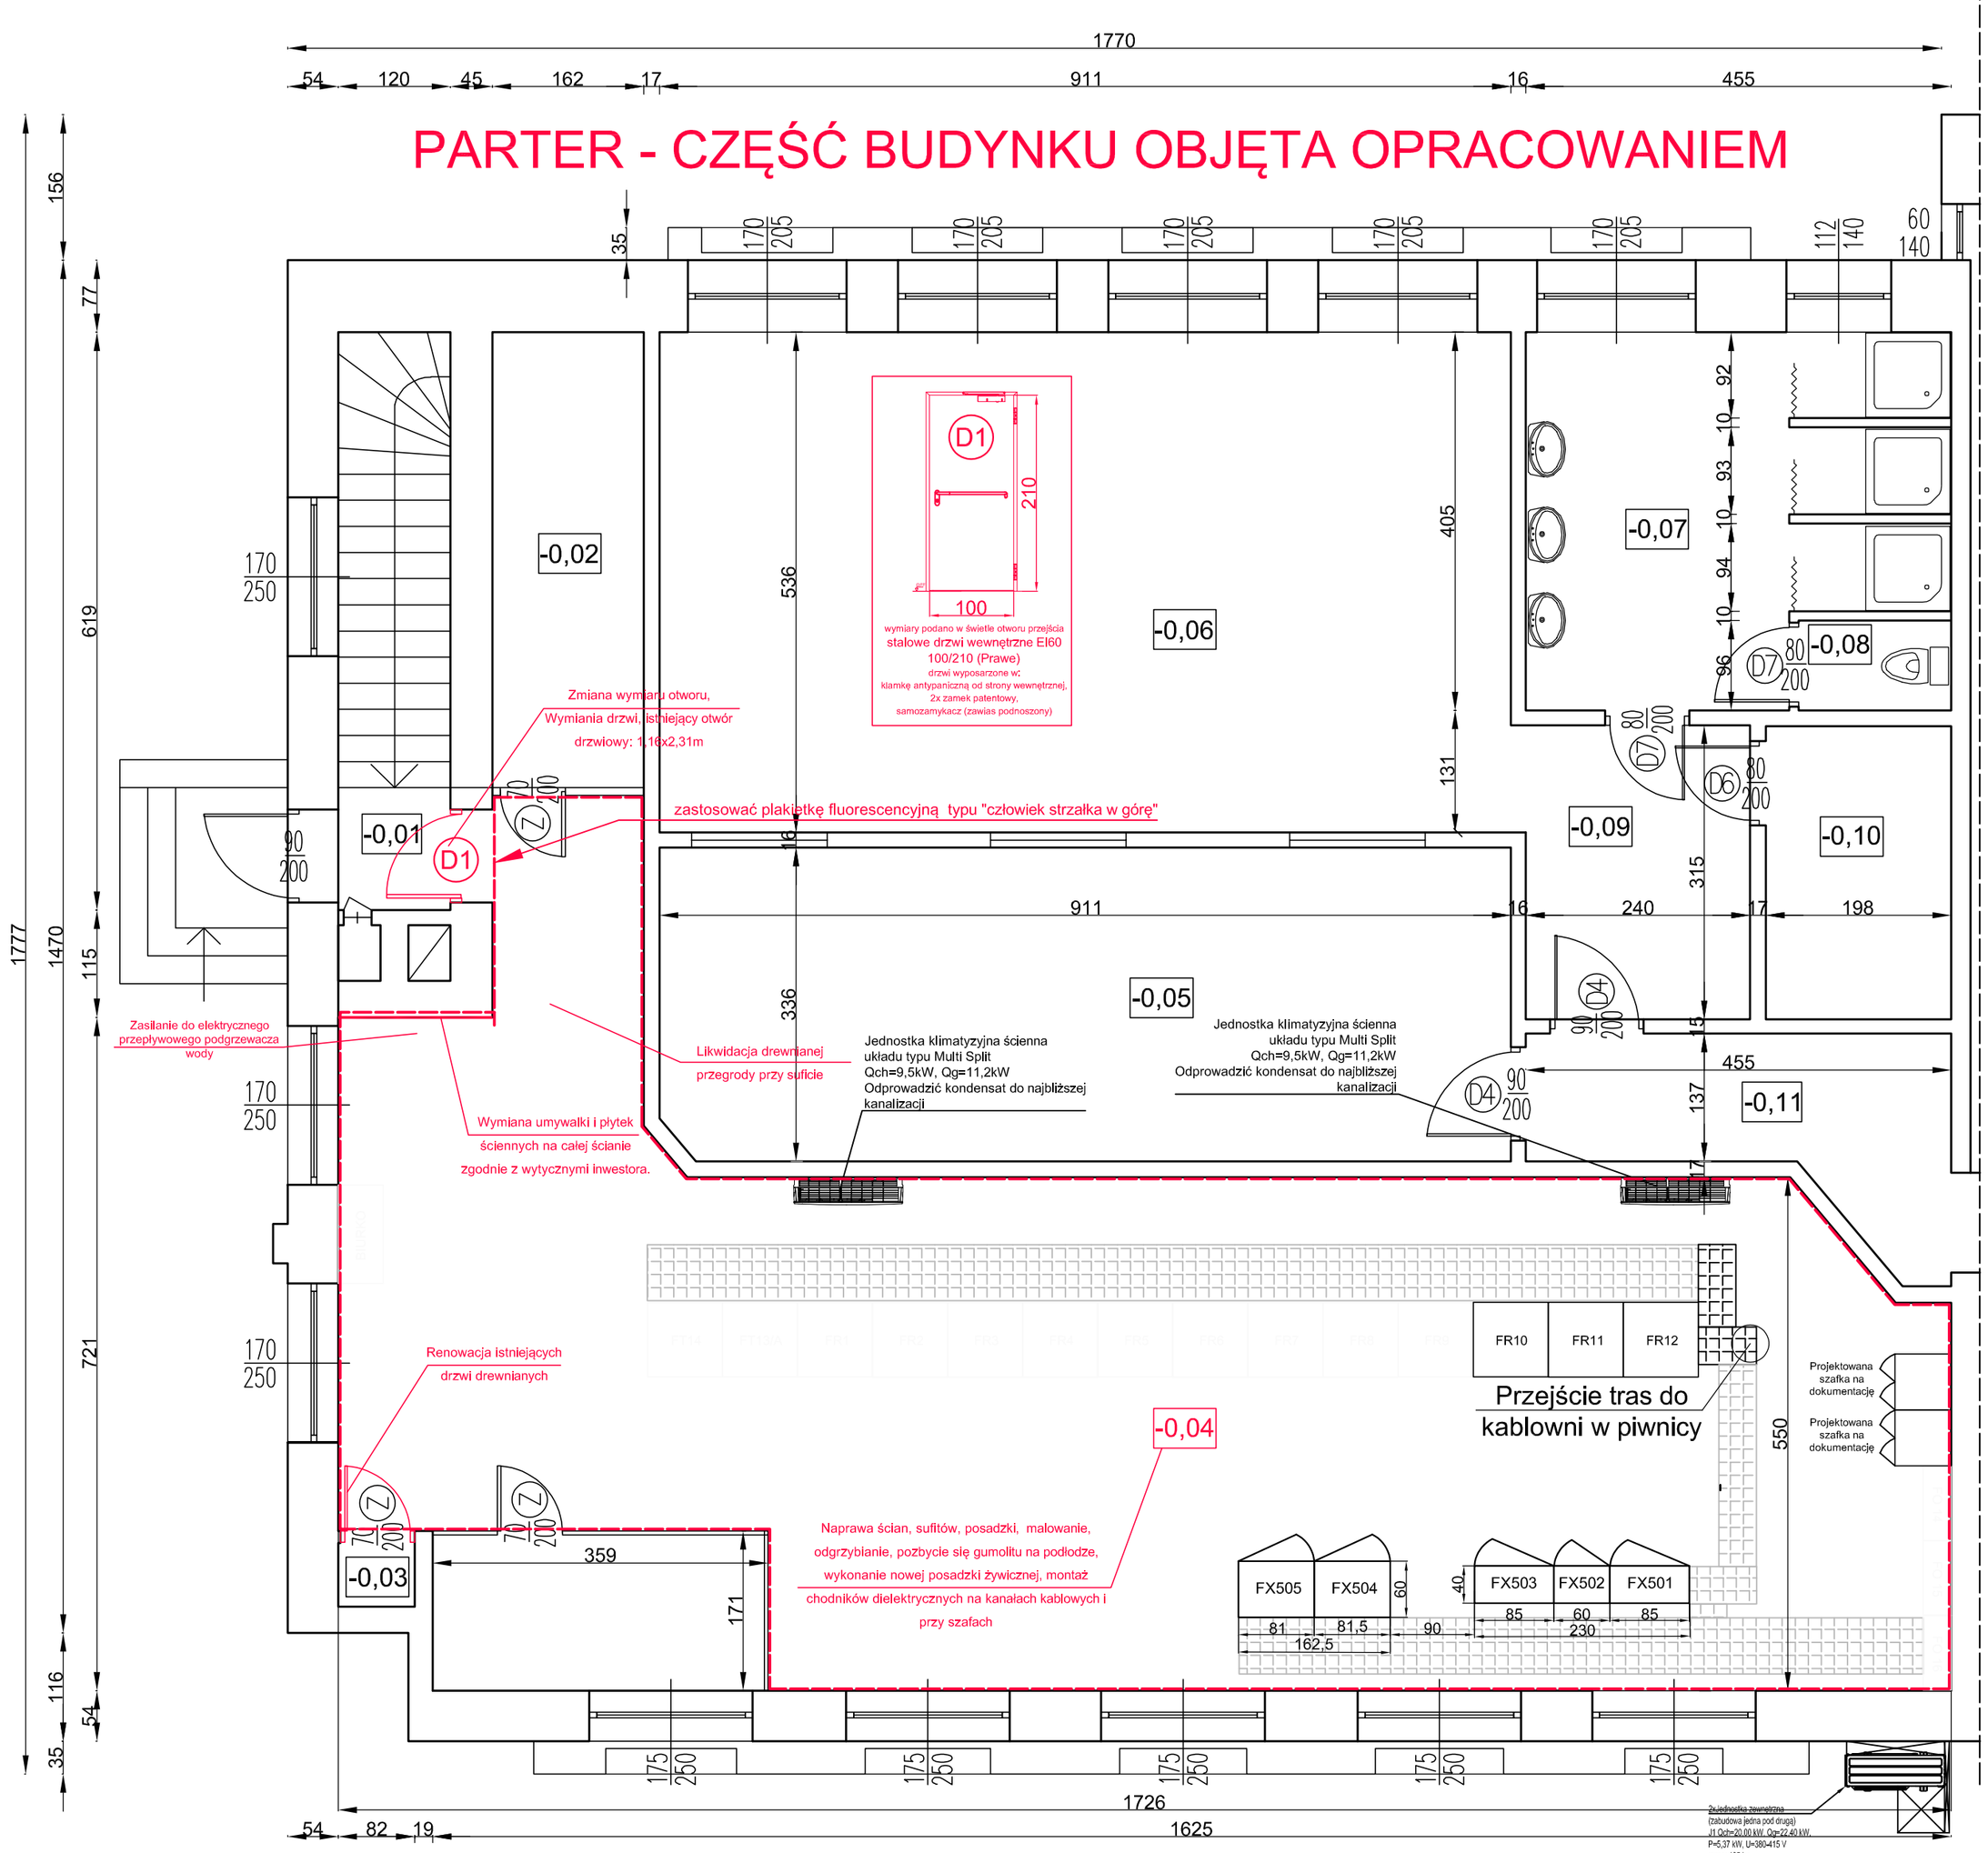

PARTER					
NR	NAZWA POM.	POW. [m²]	WYS. [m]	PODŁOGI	
0-01	Schody	7,4	3,75	płytki podł.	W
0-02	Pom. techniczne	7,9	3,75	beton, PCV	W
0-03	Schowek	0,5	3,75	-	W
0-04	Nastawnia rozdz. 110kV	101,2	3,75	beton, PCV	W
0-05	Poin. socjalne	30,5	3,35	płytki podł.	W
0-06	Szatnia	48,8	3,35	płytki podł.	Z
0-07	Natryski	16,2	3,35	płytki podł.	W
0-08	WC	1,6	3,35	płytki podł.	W
0-09	Korytarz	7,6	3,35	płytki podł.	W
0-10	Suszarnia	6,2	3,35	płytki podł.	W
0-11	Korytarz	7,7	3,35	płytki podł.	W

LEGENDA:

OZNACZENIA SZAF :

FT14 - System sterowania i nadzoru,
FT13/A - Telepomiary,
FR1 - Lokalna rezerwa wyłącznikowa,
FR2 - Sygnalizacja ogólna stacji,
FR3 - Zabezpieczenie szyn zbiorczych,
FR4 - Łącznik szyn 110kV, pole nr 1,
FR5 - Linia 110kV, S-321 Bolesławiec pole nr 2,
FR6 - Linia 110kV, S-304 Mikułowa pole nr 3,
FR7 - Transformator 110kV T1, pole nr 4,
FR8 - Linia S-327 Wykroty,
FR9 - Rezerwa pole nr 6,
FR10 - Rezerwa,
FR11 - Linia 110kV, S-318 Jankowa Żag. pole nr 8,
FR12 - Linia S-319 Bolesławiec Tysiąclecia,
FX501 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 1,
FX502 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - zasilania + sprzęgło (SZR),
FX503 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 2,
FX504 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 1,
FX505 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 2,
FX506 - Proj. rozdz. RPW48VDC.

OZNACZENIA TABLIC :

FO14 - Linia 110kV, S-321 Bolesławiec, Linia 110kV, S-304 Mikułowa,
FO15 - Linia 110kV, S-327 Wykroty, Linia 110kV,
FO16 - Linia 110kV, S-318 Jankowa Żagańska, Linia 110kV, S-319

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz na podstawie rys. nr 02 z wytycznych projektowych,
3. Rozmieszczenie w budynku urządzeń branży wentylacji i klimatyzacji przedstawiono w projekcie P-378.2,
4. Wytyczne dla branży elektrycznej przedstawiono w projekcie P-378.1.

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek Czarnecki	SLK/2866/PWOK/09	04.2021	
Opracował	mgr inż. Marek Czarnecki	SLK/2866/PWOK/09	04.2021	
Sprawdził	–	–	–	
Rysował	–	–	–	

Biuro projektów
EAZet Paweł Wcisło
32-300 Olkusz, Osiek 189
tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.pl

Numer projektu: P-378.3

Nazwa projektu: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H. Projekt wykonawczy architektury i branży budowlanej. Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV stacji Bolesławiec, budynek przy ul. Matejki 26. Stan projektowany

Nr rysunku: P-378.3-3

Arkusz: 1/2

PIWNICE

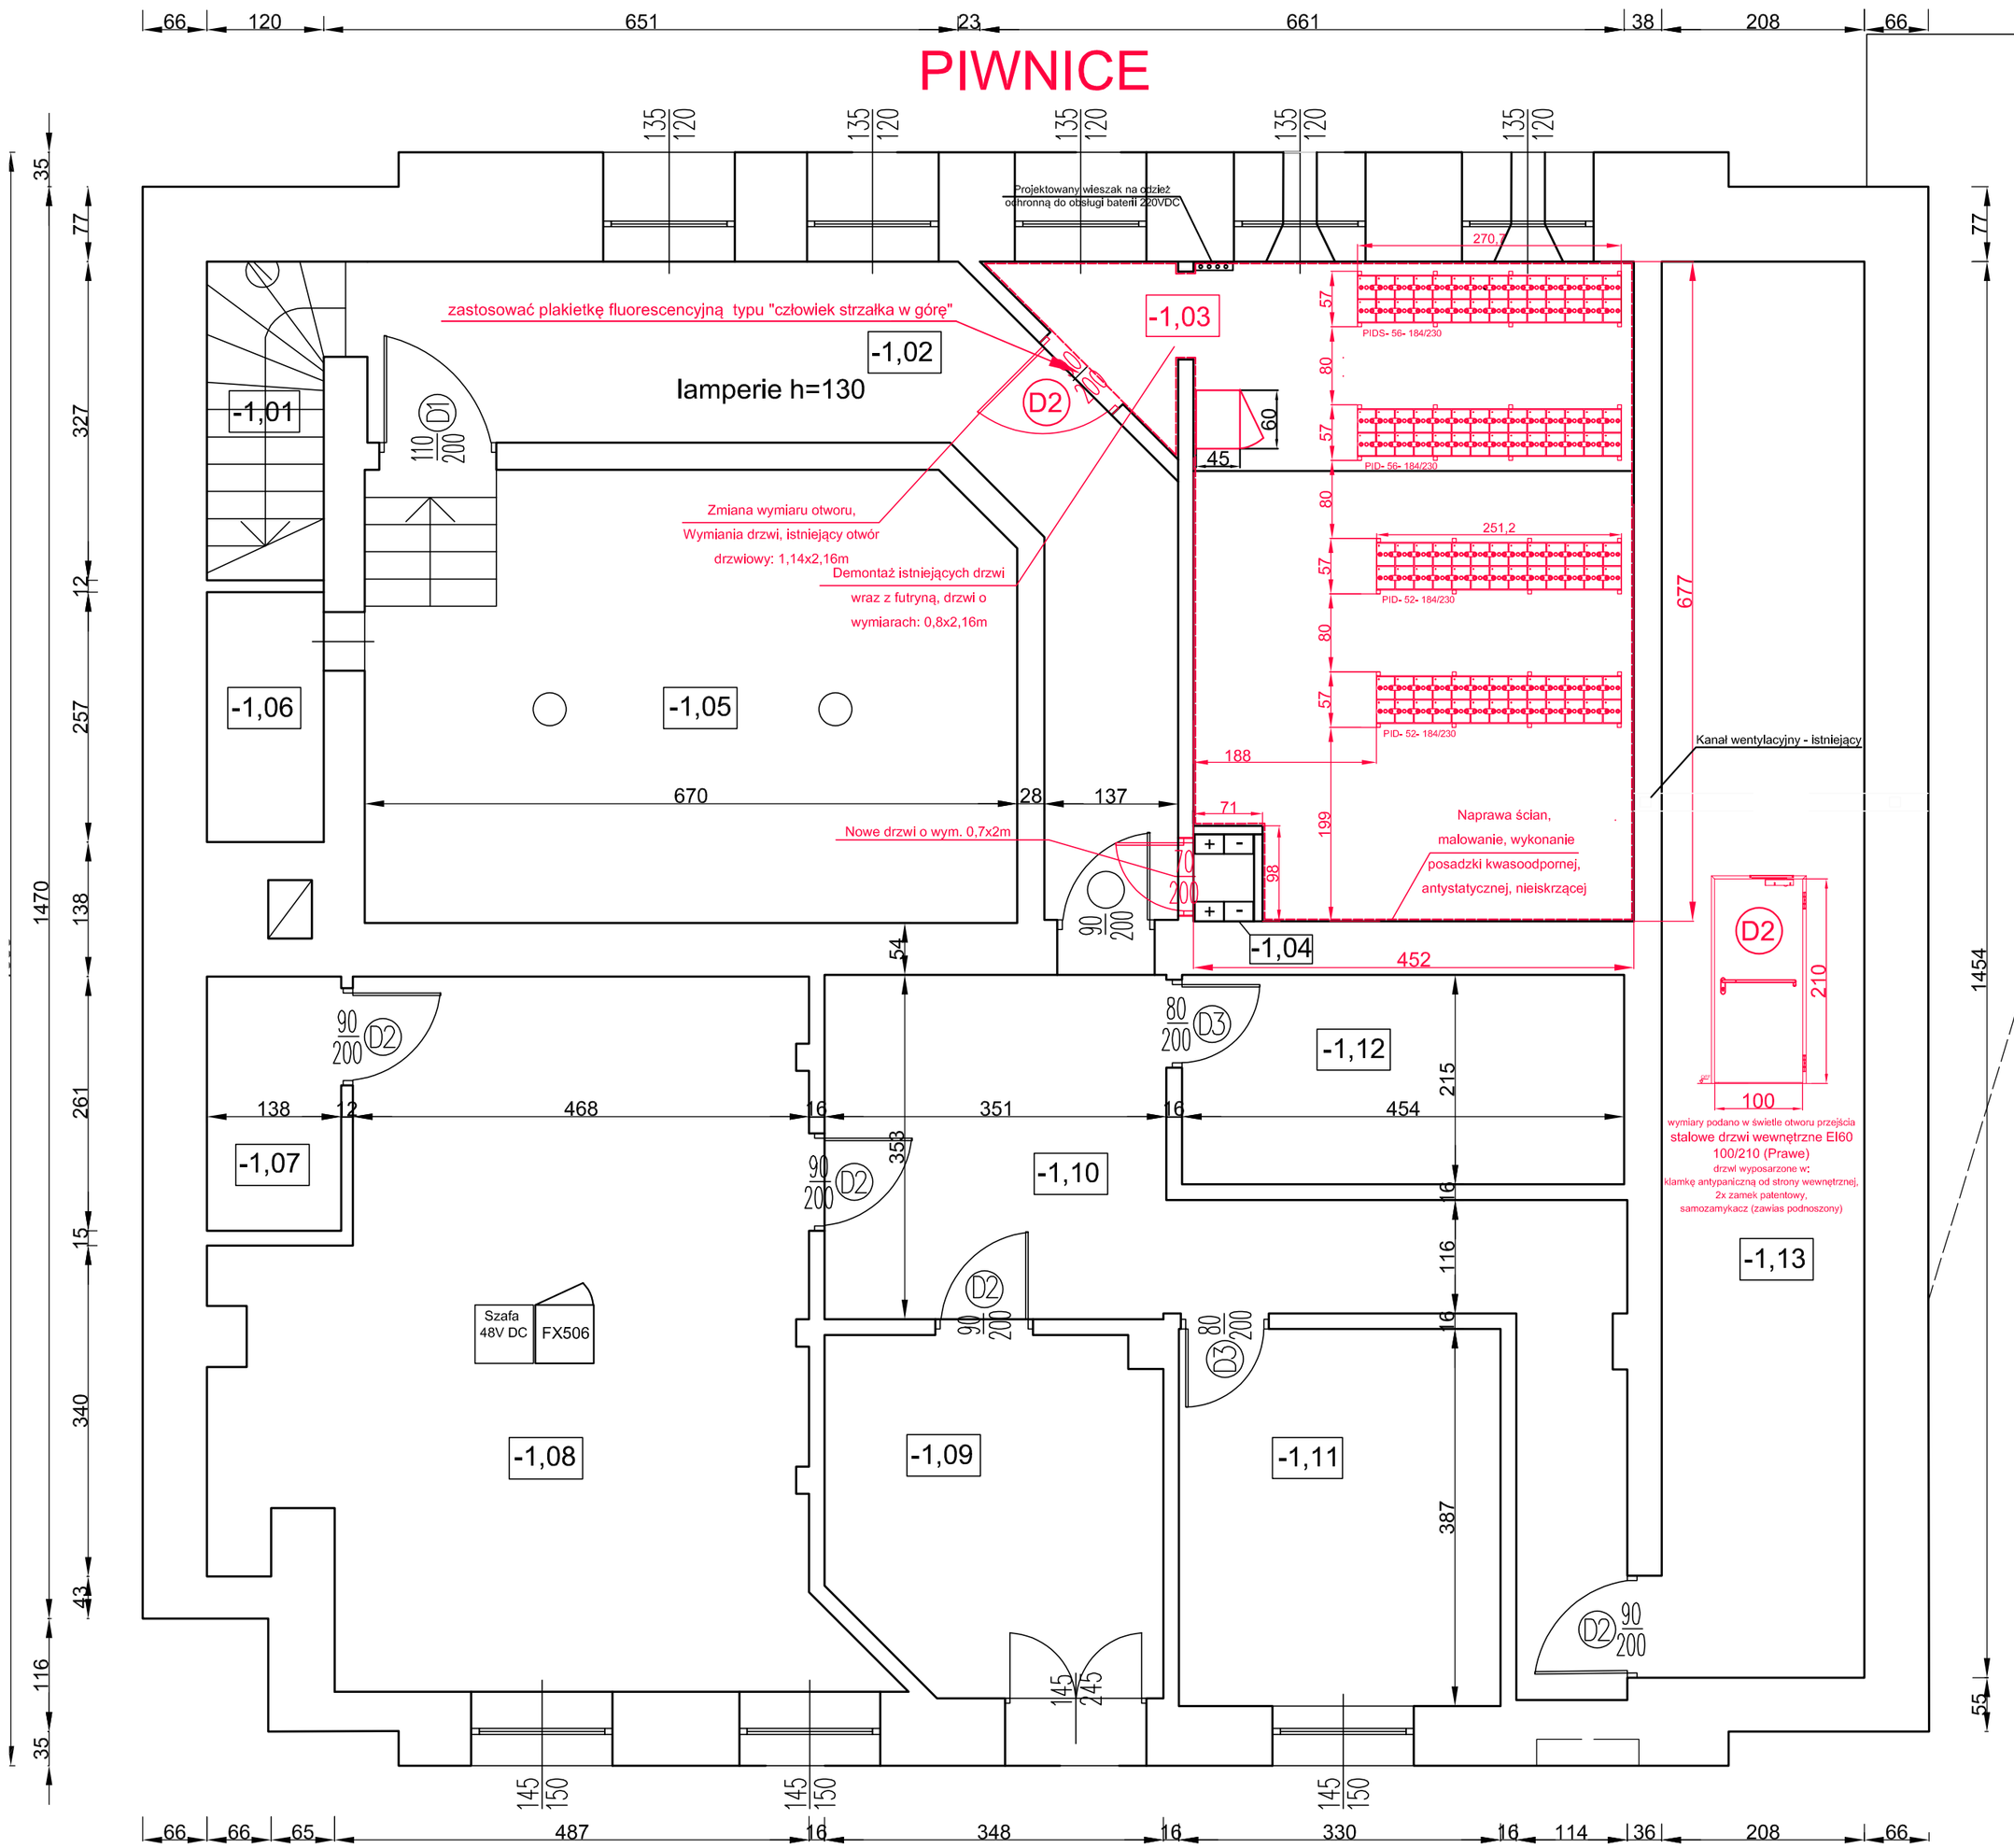

PIWNICA				
NR	NAZWA POM.	POW. [m²]	WYS. [m]	POSADZKI
1-01	Schody	3,9	>2,0	beton
1-02	Korytarz	20,1	-	beton
1-03	~~Archiwum~~ Akumulatorownia	17,3	2,72	beton
1-04	Zabezp. akumulatorów	14,3	2,72	beton
1-05	Kotłownia	30,8	3,78	beton
1-06	Pom. pod schodami	3,0	2,72	beton
1-07	Akumulatorownia	3,6	2,72	beton
1-08	Pom. urz. łączności	39,4	2,72	beton
1-09	Pom. techniczne	12,2	2,72	beton
1-10	Korytarz	22,3	2,72	beton
1-11	Pom. biurowe	12,8	2,72	beton
1-12	Pom. magazynowe	9,8	2,72	beton
1-13	Kablownia	30,2	2,72	beton
RAZEM		219.7		

LEGENDA:

OZNACZENIA SZAF :

FT14 - System sterowania i nadzoru,
FT13/A - Telepomiary,
FR1 - Lokalna rezerwa wyłącznikowa,
FR2 - Sygnalizacja ogólna stacji,
FR3 - Zabezpieczenie szyn zbiorczych,
FR4 - Łącznik szyn 110kV, pole nr 1,
FR5 - Linia 110kV, S-321 Bolesławiec pole nr 2,
FR6 - LInia 110kV, S-304 Mlkułowa pole nr 3,
FR7 - Transformator 110kV T1, pole nr 4,
FR8 - LInia S-327 Wykroty,
FR9 - Rezerwa pole nr 6,
FR10 - Rezerwa,
FR11 - LInia 110kV, S-318 Jankowa Żag. pole nr 8,
FR12 - Linia S-319 Bolesławiec Tysłąclecia,
FX501 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 1,
FX502 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - zasilania + sprzęgło (SZR),
FX503 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 2,
FX504 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 1,
FX505 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 2,
FX506 - Proj. rozdz. RPW48VDC.

OZNACZENIA TABLIC :

FO14 - Linia 110kV, S-321 Bolesławiec, Linia 110kV, S-304 Mikułowa,
FO15 - Linia 110kV, S-327 Wykroty, Linia 110kV,
FO16 - Linia 110kV, S-318 Jankowa Żagańska, Linia 110kV, S-319

	Nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek Czarnecki	SLK/2866/PWOK/09	04.2021	
Opracował	mgr inż. Marek Czarnecki	SLK/2866/PWOK/09	04.2021	
Sprawdził	-	-	-	
Rysował	-	-	-	

Biuro projektów
EAZet Paweł Wcisło
32-300 Olkusz, Osiek 189
tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.pl

Numer projektu: P-378.3

Nazwa projektu: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H. Projekt wykonawczy architektury i branży budowlanej. Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV stacji Bolesławiec, budynek przy ul. Matejki 26. Stan projektowany

Nr rysunku: P-378.3-3

Arkusz: 2/2