



ROZMIESZCZENIE APARATÓW

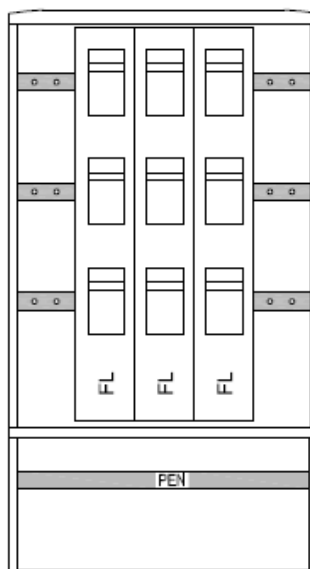

ZK3a, ZK3a-X

SCHEMAT STRUKTURALNY

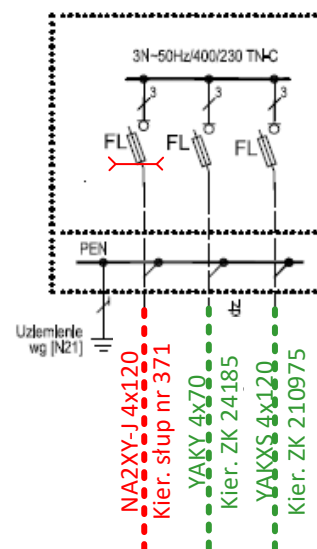

OZNACZENIA:

FL - rozłącznik kabla magistralnego - rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wielkości "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

UWAGI:

- 1) Stopień ochrony: obudowa - min. IP44, wnętrze obudowy - min. IP2X
- 2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodów do zestawu pomiarowego, zabudować wprasowane nakrętki M8
- 3) Możliwe dodatkowe wykonania:

"X" dodatkowa kleszeń kablowa

Powiązanie sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kępa Mleczarnia i Kępa Reymonta oraz wykonanie nowych podziałów sieci w m. Kępa w celu poprawy warunków napięciowych na sieci nN

Schemat ideowy złącza kablowego ZK3a

Rys. nr 3

Opracował: