


Nazwa odbioru:	Dopływ z rozd. 1RGO p.3B	Dopływ z rozd. 1RGO p.13B	---	---	---	Ochronnik typ I+II	Do rozd. 1RO-12-1 -warsztat	Wentylator	Odpł. do ładownicy nr 01,02	Odpł. do skrzynki na ładownicy nr III	Do rozd. 1RO-12-2 -destylatornia	Laboratorium	Rezerwa	Gniazdo 230V~w magazynku	Rezerwa
Numer:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Moc:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kabel:	YKY 3x70+50	YKY1 3x50+35	---	---	---	---	YKSY 4x2,5	YKSY 4x1,5	YKY 4x6	YAKY 4x35	YAKY 4x10	YKY 4x35	---	YKSY 4x1,5	---

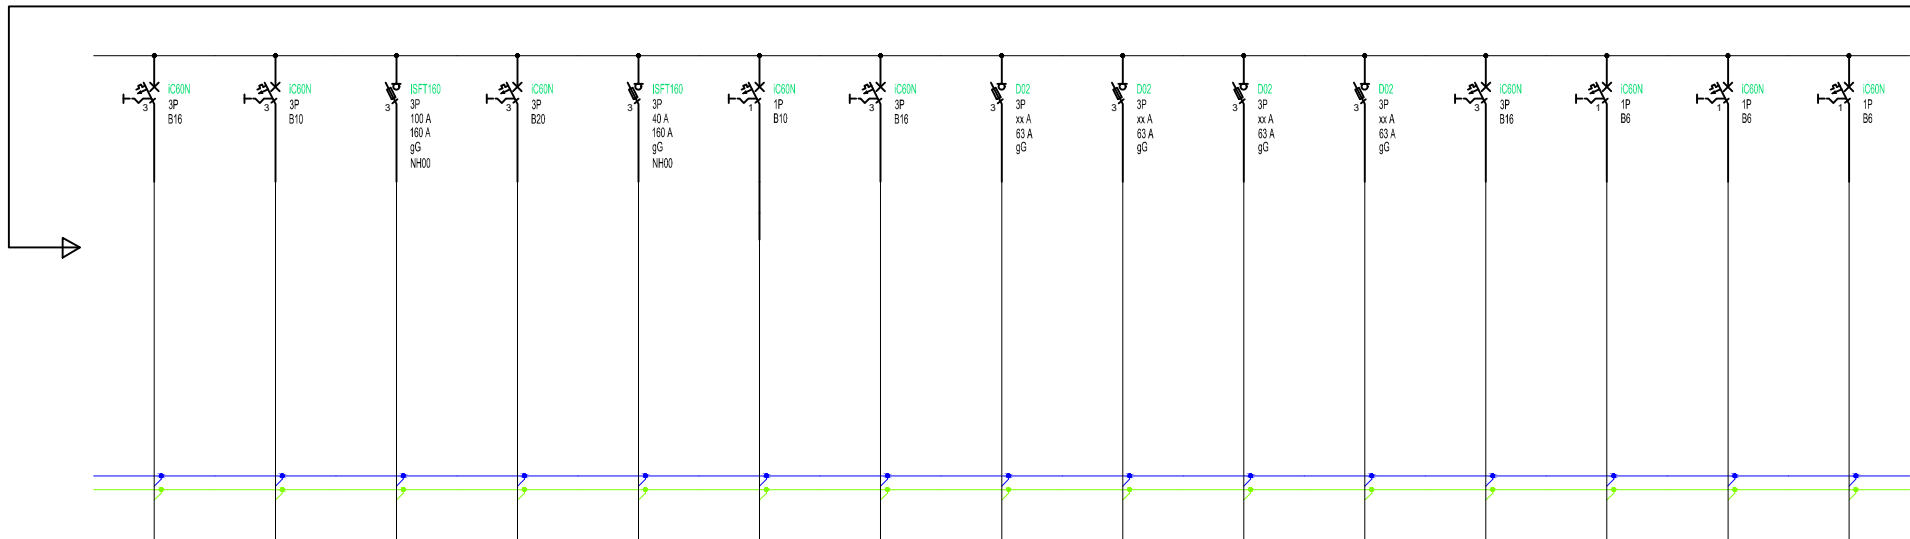

Czyszczarka	Zasilanie do serwerów	Rezerwa	Grzejnik w jadalni	Do rozd. 1RO-12-3	Zasilanie sygnalizatorów awarii czynnika komputerowych	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
YKY 4x2,5	YKY 3x2,5	---	YAKY 4x2,5	YKY 4x10	YDYp 3x2,5	---	---	---	---	---	---	---	---