

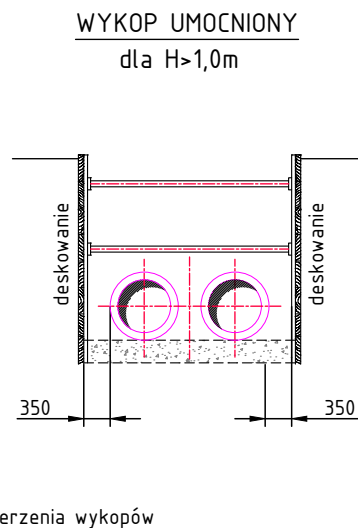
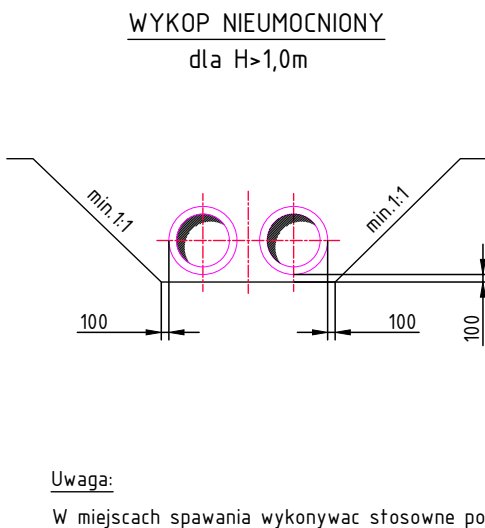


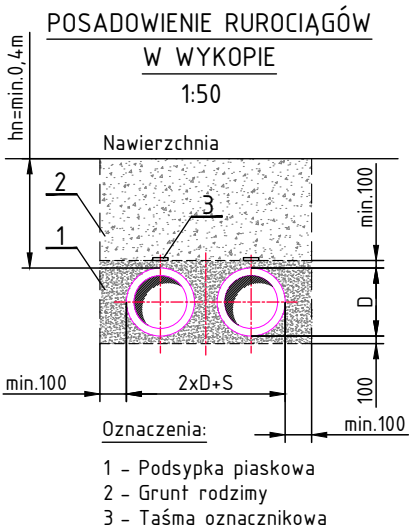

USYTUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE

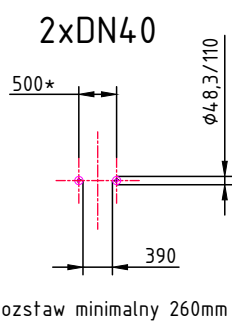

Uwaga:  
W miejscach spawania wykonywać stosowne poszerzenia wykopów

ROZSTAW RUR



INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 07 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ODROWAŻÓW 101A, 101L/M W GLIWICACH (DZ. NR 361 Obrebn: 0051 Sośnica) INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135				NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 4/99/02		PODPIS 
TYTUŁ RYSUNKU:  USTYUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE, ROZSTAW RUR				OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Piotr KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23		
FIRMA: BUDOWA USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204				BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PBW	NR UMOWY DZ nr 235/2024 z dn. 31.07.2024r. <div>NUMER RYSUNKU PEC.07.06.A</div>
				DATA: 09.2024	SKALA: 1:100	
DK PROJEKT						