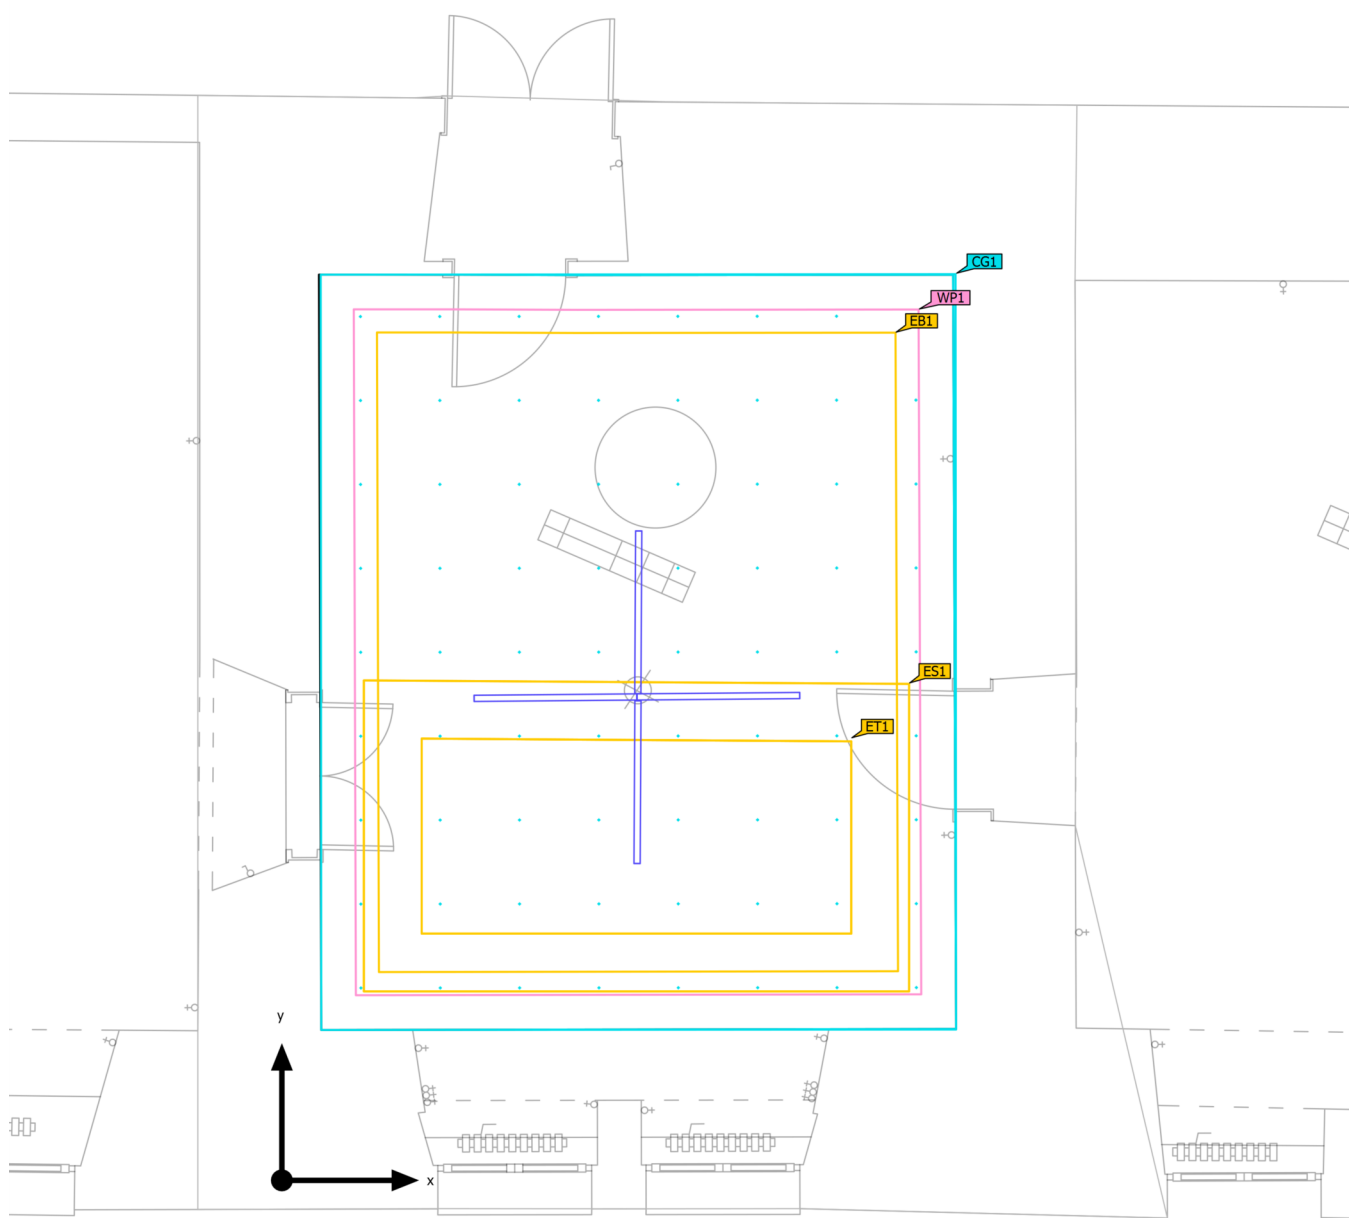


Budynek 1 · Piętro 1

Obiekty obliczeniowe

Budynek 1 · Piętro 1

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (pok 110) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.300 m	506 lx (≥ 500 lx) ✓	2.42 lx	2173 lx	0.005	0.001	WP1

Obszar zadań wizualnych

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1 (Zad.)	g_2	Indeks
Obszar zadania wizualnego 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m	542 lx (≥ 500 lx) ✓	0.14 lx	2034 lx	0.000 (≥ 0.60) ✗	0.000	ET1
Zakres otoczenia 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m	550 lx (≥ 300 lx) ✓	40.8 lx	2281 lx	0.074 (≥ 0.40) ✗	0.018	ES1
Obszar tła 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.500 m	482 lx (≥ 100 lx) ✓	50.2 lx	1169 lx	0.10 (≥ 0.10) ✓	0.043	EB1

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Podłoga 110 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	360 lx	18.6 lx	1220 lx	0.052	0.015	CG1