PRZEKRÓJ A-A, 1:50

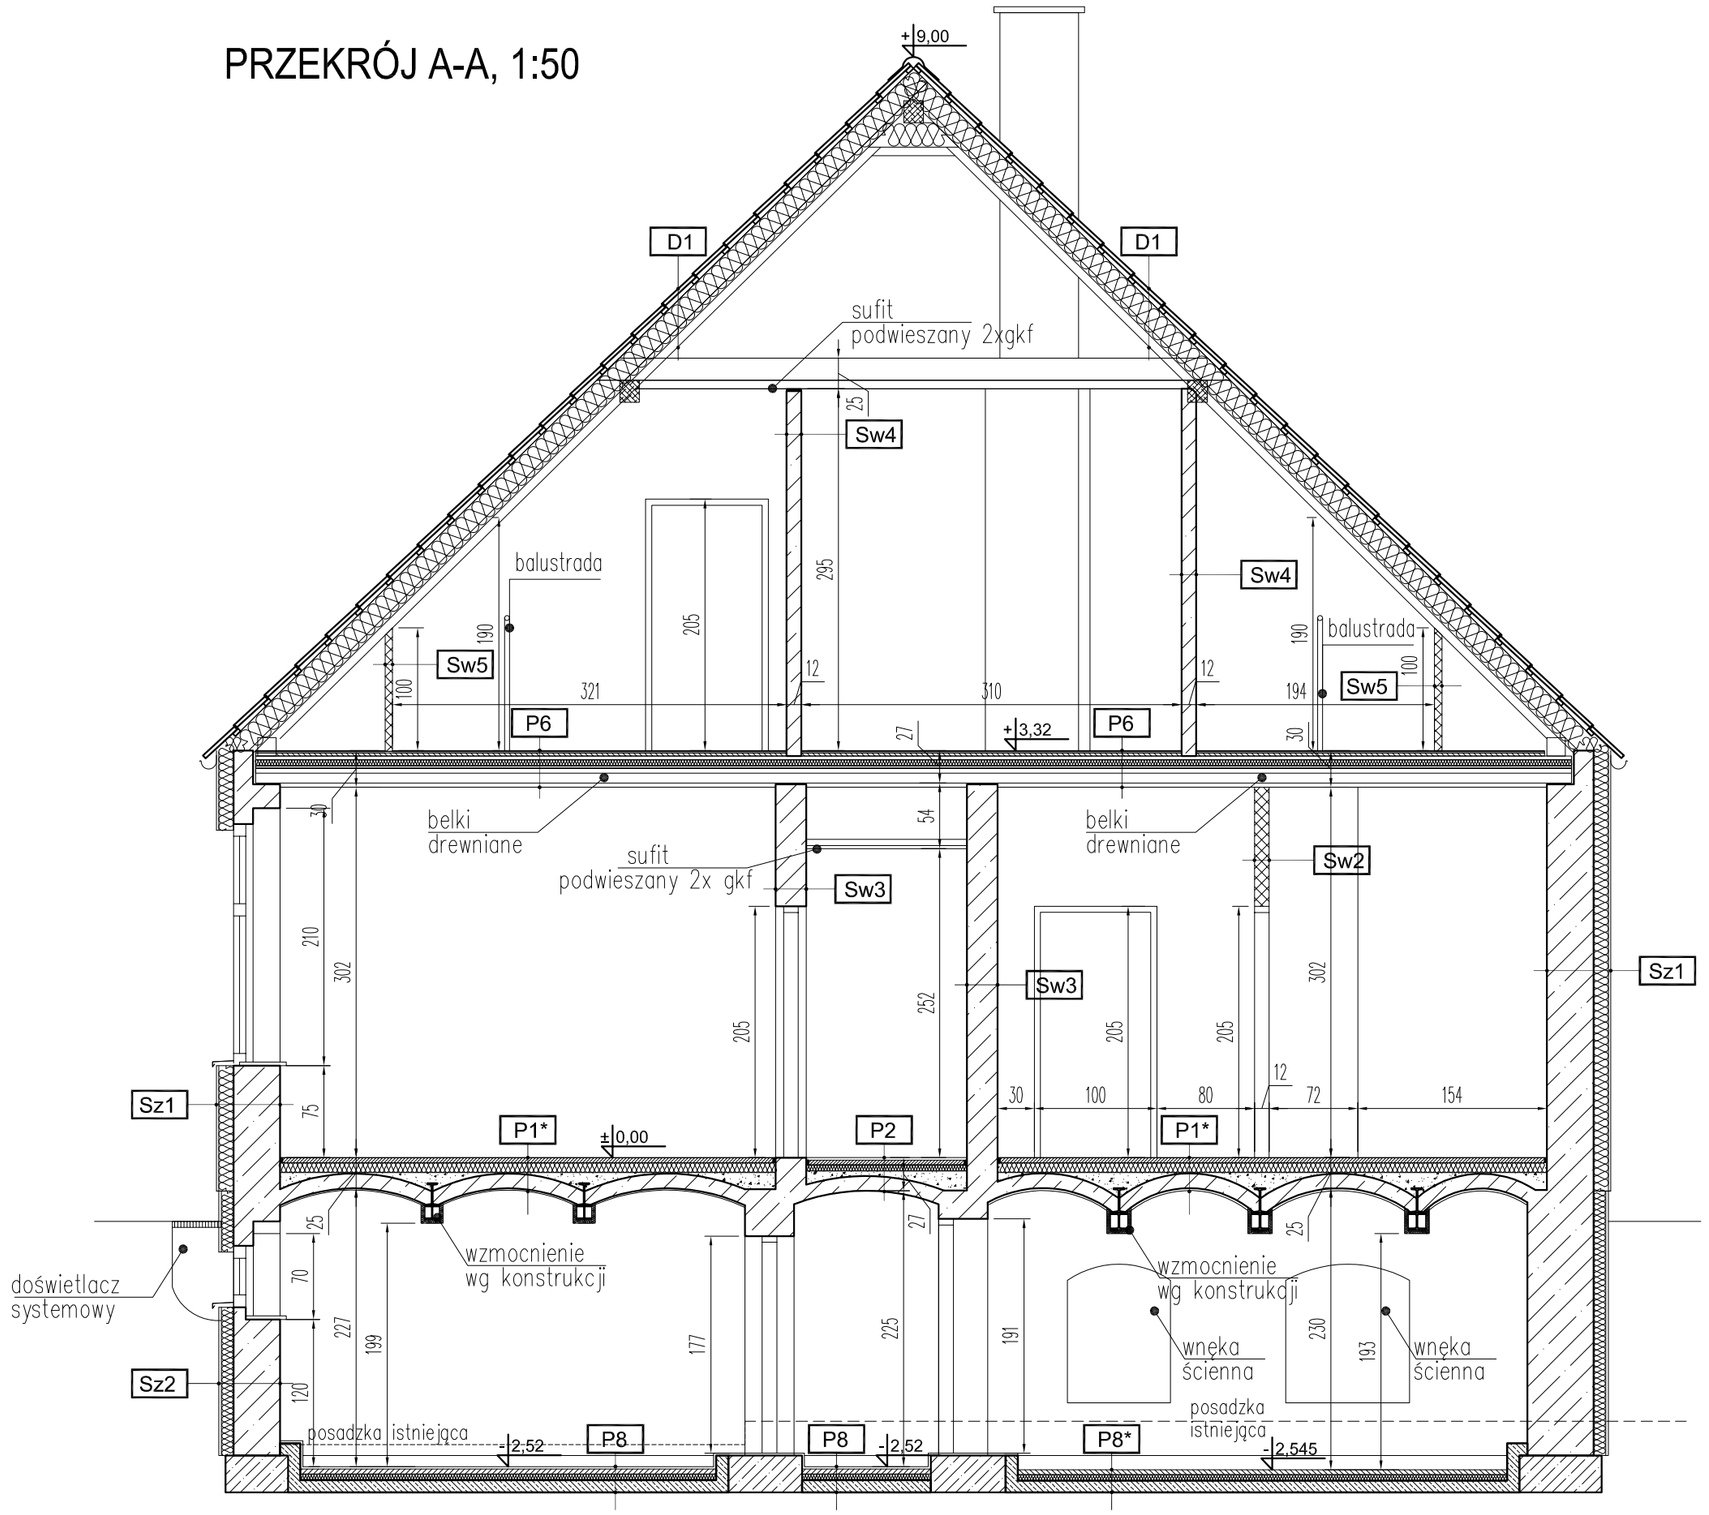

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Poziom ±0,00 – poziom wykończonej posadzki parteru.
   Poziom ±0,00 = +110,15m n.p.m.
3. Wymiary podano w centymetrach.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z aktualnymi Projektami Branżowymi.
5. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakien CE.
6. Projektuje się pogłębienie posadzki w pomieszczeniach 0.1, 0.4, 0.5 wg projektu konstrukcji.
7. Projekt przewiduje odtworzenie otworów okiennych w części piwnicy, dokładne wymiary okien należy potwierdzić w trakcie realizacji modernizacji i przebudowy budynku, należy zastosować doświetla systemowe.
8. Ściany piwnicy należy zaizolować wykonując iniekcję krystaliczną.
9. Wokół budynku należy wyknać drenaż opaskowy.
10. Strop ceglany, odcinkowy na belkach stalowych wymaga wzmocnienia, ze względu na zły stan techniczny elementów stalowych wg Projektu Konstrukcji.
    Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć p.poż oraz kanały wentylacyjne oraz przejścia przez strop.
    Strop REI 60 , ściany wewnętrzne EI60, drzwi EI30.
    Elementy stalowe należy obudować np. systemem CONLIT 150, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokości, tak aby w najniższym miejscu pomieszczenia była wysokość 190cm.
11. Stolarkę okienną należy wstawić w kolorze białym, po wcześniejszych ustaleniach z inwestorem.
12. Należy wykonać pionową izolację przeciwwilgociową ścian zew. piwnicy.
13. Zastosowano wentylację mechaniczną wg Projektu Branżowego.
14. Od strony elewacji południowej zaprojektowano zejście bezpośrednie do piwnicy, w miejscu wcześniejszczego okna, należy wykuć otwór pod drzwi, nie naruszając istniejącego nadproża.
15. Istniejące poziomy wykończenia w pomieszczeniach są bardzo zróżnicowane, w celu uzyskania wykończonej posadzki na jednym poziomie należy istniejące wasrtwy wykończeniowe usunąć do poziomu konstrukcji stropu nad piwnicą i parterem.
16. W przypadku zastaniainnych warunków niż założone w projekcie, należy koniecznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania poprawnego rozwiązania.
17. Wszystkie elementy konstrukcji dachu drewnianego jaki i stropu należy zabezpieczyć p.poż, kanały wentylacyjne oraz przejścia przez strop. Strop EI 30 (np.:płyty fermacell) , konstrukcja dachu EI30(np.: 2xgkf gr. 12,5mm).
18. Miejsca na poddaszu o wysokości mniejszej niż 1,90m należy zabezpieczyć przed dostępem osób w postaci mebli, urządzeń bądź barierek ochronnych.

P1*	Posadzka
	podłoga wg inwestora – wykładzina dywanowa
4.0cm	gładź betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB
0.2mm x2	izolacja p.wilgociowa folia polietylenowa
4.0cm	styropian elastyczny
4.0cm	styropian PS-E F320
	keramzyt izolacyjny min. 4 cm
	folia paroizolacyjna
12.0cm	posadzka ceglana – do potwierdzenia w trakcie realizacji
1.5cm	tynk – wg inwestora

P2	Posadzka
2.0cm	podłoga wg inwestora – gres na kleju
4.0cm	gładź betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB
	folia polietylenowa
5.0cm	izolacja akustyczna, styropian EPS100
	keramzyt izolacyjny min. 4 cm
	folia paroizolacyjna
12.0cm	strop ceglana – do potwierdzenia w trakcie realizacji
1.5cm	tynk – wg inwestora

P6	Posadzka
	podłoga wg inwestora – wykładzina dywanowa
	warstwa wyrównawcza – masa wysokoelastyczna
1.2cm	płyta OSB
2.5cm	płyta OSB
	strop drewniany ze ślepym pułapem
5.0cm	wełna mineralna
1,9cm	deski – do potwierdzenia w trakcie realizacji
1.5cm	tynk – wg inwestora

P8	Posadzka
2.0cm	podłoga wg inwestora – gres na kleju
4.0cm	gładź betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB
5.0cm	styrodur EPS100
	2x papa termozgrzewalna
10.0cm	płyta betonowa
10.0cm	chudy beton
	grunt rodzimy

P8*	Posadzka
4.0cm	gładź betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB
5.0cm	styrodur EPS100
	2x papa termozgrzewalna
10.0cm	płyta betonowa
10.0cm	chudy beton
	grunt rodzimy

Sz1	Ściana zewnętrzna
	tynk zew. cienkowarstwowy na podwójnej siatce
12.0cm	styropian – do potwierdzenia w trakcie realizacji
	masa bitumiczna uszczelniająca
38.0cm	ściana murowana z cegły pełnej
1.5cm	tynk wewnętrzny

Sz2	Ściana zewnętrzna
	tynk zew. cienkowarstwowy na podwójnej siatce
10.0cm	styrodur – do potwierdzenia w trakcie realizacji
	masa bitumiczna uszczelniająca
38.0cm	ściana murowana z cegły pełnej
1.5cm	tynk wewnętrzny

Sw2	Ściana wewnętrzna
12.5cm	2xpłyta g-k na stelżu aluminiowym wypełnieniona wełną mineralną

Sw3	Ściana wewnętrzna
1.5cm	tynk wewnętrzny cem.-wap.
25.0cm	ściana murowana z cegły pełnej
1.5cm	tynk wewnętrzny

Sw4	Ściana wewnętrzna
1.5cm	tynk wewnętrzny cem.-wap.
12.0cm	ściana murowana z cegły pełnej
1.5cm	tynk wewnętrzny

Sw5	Ściana wewnętrzna
6.5cm	1xpłyta g-k na stelżu aluminiowym wypełnieniona wełną mineralną

Sw6	Ściana wewnętrzna
1.5cm	tynk wewnętrzny cem.-wap.
38.0cm	ściana murowana z cegły pełnej
1.5cm	tynk wewnętrzny

D1	Dach
	blachodachówka
	łaty
	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
20.0cm	wełna mineralna URSA DF40
	krokwie 14x16cm
5.0cm	wełna mineralna pomiędzy rusztem stalowym systemowym
	folia paroizolacyjna
1.25cm	2xpłyta g-k 12.5mm

ŚCIANA

- Żelbet
- Ścianka GK, ściana inst.
- Ściana murowana
- Izolacja cieplna

Inwestor:		Stadium:		
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz		PROJEKT BUDOWLANY		
Temat: Przebudowa budynku biurowego i modernizacja budynku garażowego Komisariatu Policji w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 4 na działece nr ew. 794		Branża: ARCHITEKTONICZNA		
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A		Skala: 1:50	Nr rewizji: –	Nr rysunku: A-5

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Ł. Ochociński	481/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Opracował/a	mgr inż. Marlena Forajta			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dominika Ponikła	487/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Data:	07.11.2013	Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		