Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-C

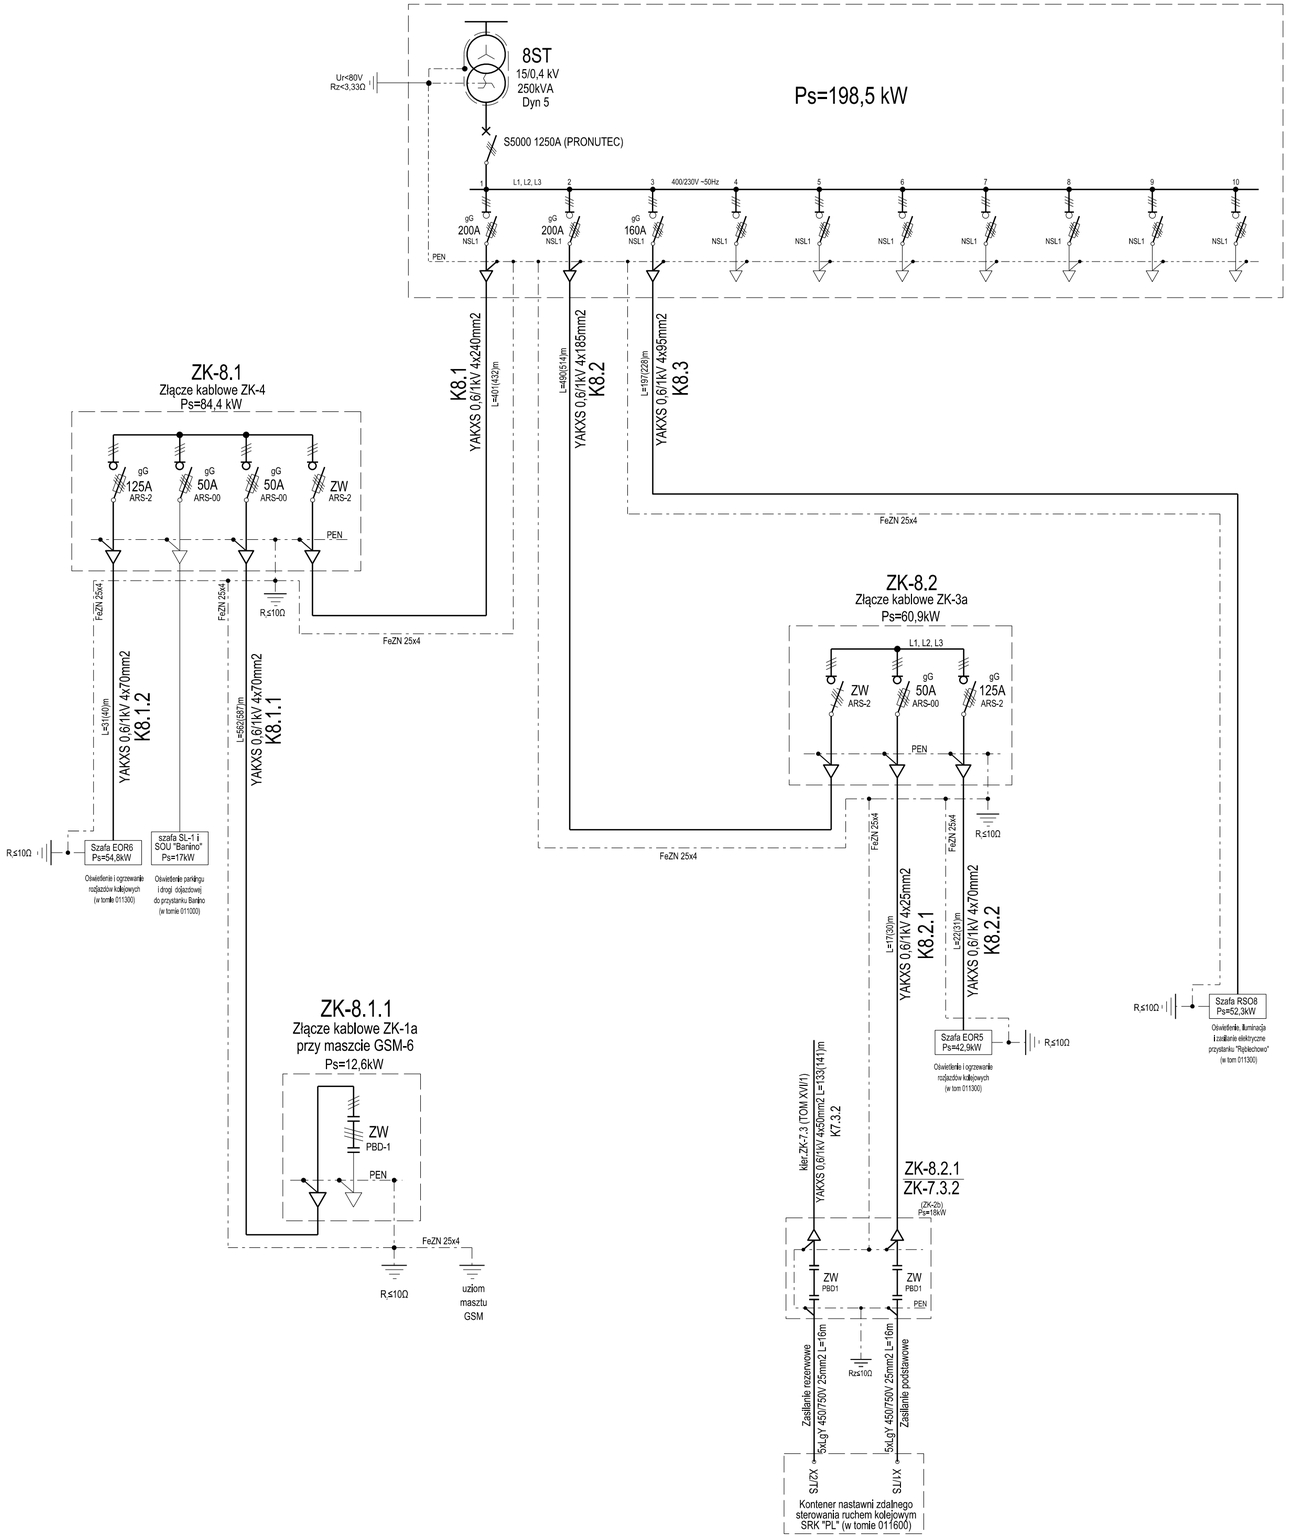

ZK-8.1 (ZK-4)

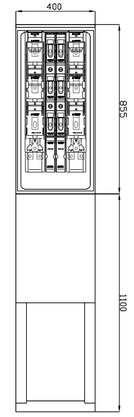

ZK-8.2 (ZK-3a)

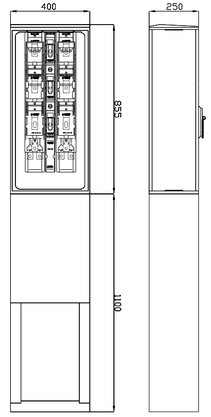

ZK-8.2.1 (ZK-2b)

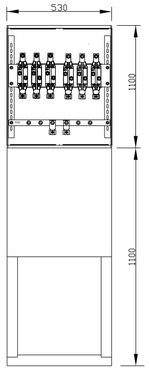

ZK-8.1.1 (ZK-1a)

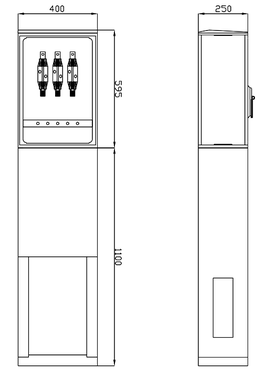

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.214.496.2012.IR

mgr inż. Michał Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 79/Gd./01

8ST "Rębiechowo"

Inwestor:	Wykonawca:	Jednostka projektowa:
POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA	budimex	Gdańsk

Stadium: **Projekt Wykonawczy**	Zamierzenie budowlane: ***Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej Zadanie 1AB - Budowa linii kolejowej na odc. od Portu Lotniczego w Gdańsku do włączenia się w linię 201***
Nr tomu: **011201**	Adres obiektu: Województwo pomorskie, pow.m. Gdańsk gm. m. Gdańsk, pow. kartuskil gm. Żukowo
	Nazwa tomu: ***ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE*** — Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA	Tytuł rysunku: ***Schemat zasilania nn*** — Data: 03-2015

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Michał Sajenko	elektryczna	79/Gd/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Malinowski	elektryczna	POM/0208/POOE/10	

Faza	Zadanie	Kilometr	Oblekt/Branża	Numer	Tom	Rys./Ark.	Wersja	Biuro
PW	100	15+350	EL	000	011201	0500	04	TG