


Rozdzielnica główna RG instalacji ogólnych budynku gospodarczego LCS

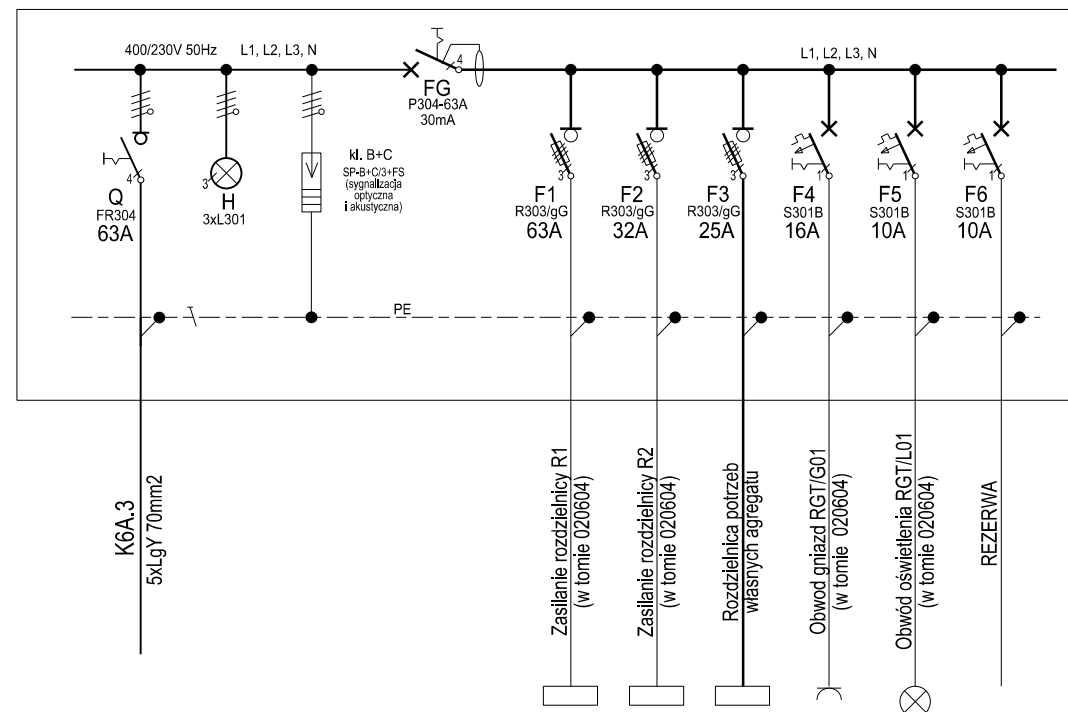

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C

ZK-6B.1
Złącze kablowe ZK-3a

ZK-6B.1.1
Złącze kablowe ZK-1a

| | | | |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| | | | |
| REWIZJA | TYP MODYFIKACJI | DATA | IMIĘ I NAZWISKO |

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.219.498.2012.IR

mgr inż. Michał Sajenko

Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 79/Gd/01

6ST p. Matarnia

| | | |
|--|--|---|
| Investor: | Wykonawca: | Jednostka projektowa: |
| <div><div>PKM</div><div>POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA</div></div> | <div><div>budimex</div><div></div></div> | <div><div></div><div>Gdańsk</div></div> |
| Stadium: Projekt | | |
| Zamierzenie budowlane: Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odc. od stacji Gdańsk-Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku | | |
| Nr tomu: 021601 | Adres obiektu: Województwo pomorskie, pow.m. Gdańsk gm. m. Gdańsk, Nazwa tomu: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE | |
| Branża: ELEKTRYCZNA | | Tytuł rysunku: Schemat zasilania nn-0,4kV |
| Stanowisko: Imię i nazwisko: mgr inż. Michał Sajenko | | Specialność: elektryczna |
| Projektant: mgr inż. Marcin Malinowski | | Nr uprawnień: 79/Gd/01 |
| Sprawdzający: | | Podpis: [Signature] |
| Faza: PW | Zadanie: 200 | Kilometr: 15+000 |
| Obiekt/Branża: EL | Numer: 000 | Tom: 021601 |
| Rys./Ark.: 0506 | Wersja: 04 | Biuro: TG |