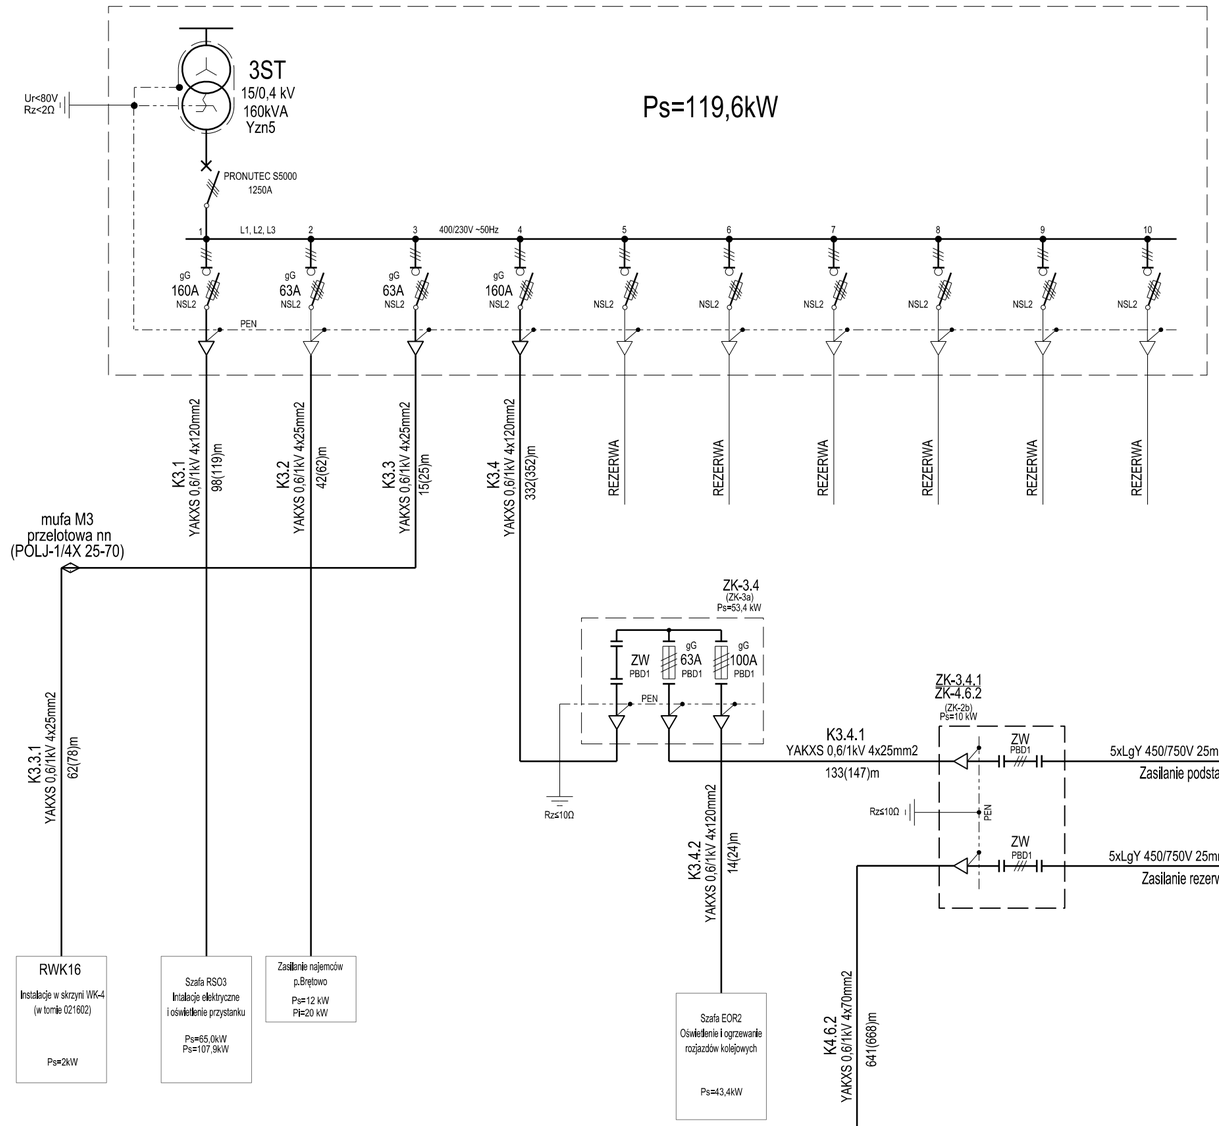

Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-C

ZK-3.4.1
Złącza kablowe ZK-2b

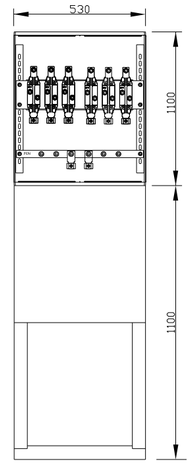

ZK-3.4
Złącze kablowe ZK-3a

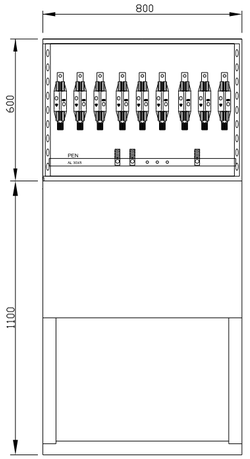

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.219.498.2012.IR

mgr inż. Michał Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 79/Gd./01

3ST p. Brętowo

Inwestor: POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA	*Wykonawca:* budimex	*Jednostka projektowa:* TRANSPROJEKT Gdańsk	
Stadium: **Projekt Wykonawczy**	*Zamierzenie budowlane:* ***Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odc. od stacji Gdańsk-Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku***		
Nr tomu: **021601**	*Adres obiektu:* Województwo pomorskie, pow.m. Gdańsk gm. m. Gdańsk,		
	Nazwa tomu: ***ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE***		Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA	*Tytuł rysunku:* ***Schemat zasilania nn-0,4kV***		Data: 03-2015

Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant:	mgr inż. Michał Sajenko	elektryczna	79/Gd/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Malinowski	elektryczna	POM/0208/POOE/10	

Faza	Zadanie	Kilometr	Obiekt/Branża	Numer	Tom	Rys./Ark.	Wersja	Biuro
PW	200	15+000	EL	000	021601	0503	03	TG