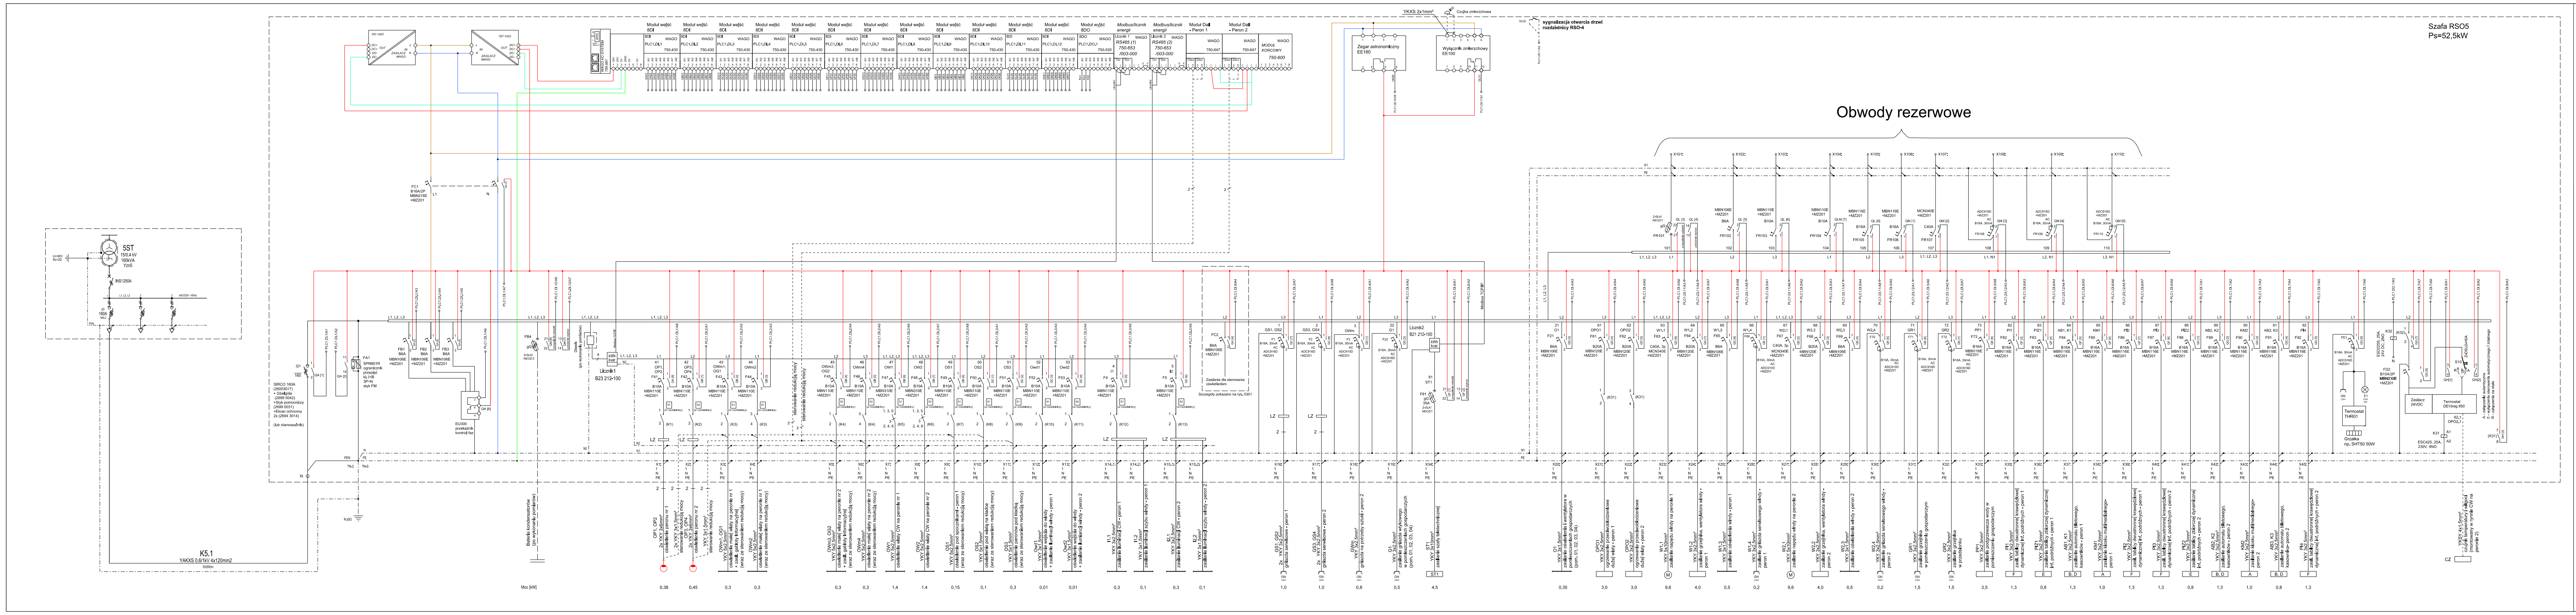
Szafa RSO5
Ps=52,5kW
Obwody rezerwowe
SST
K5.1
wygaśnięcie otwarcia drzwi rozdzielnicy RSO-5
Zegar astronomiczny EE180
Wyłącznik zmierzchowy EE100
Licznik1 B23 212-100
Licznik2 B21 212-100
Moduł wejść
Moduł DaB
Multiplikator energii
Zasilacz 24VDC
Termostat
Grzałka

LEGENDA

- K5.1 - kabel zasilający rozdzielnicę RSO-5 ze stacji transformatorowej 5ST, obwód zasilający nr 1
- słupy oświetleniowe
- przekaźnik zmierzchowy
- transformator energetyczny 15 kV/0,4 kV
- S5000 1250A (PRONUTEC) - wyłącznik mocy
- rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
- rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy ze zworą
- ogranicznik przepięć
- podstawa bezpiecznikowa z wkładką bezpiecznikową
- stycznik
- wyłącznik nadprądowy
- wyłącznik różnicowo-nadprądowy
- przełącznik
- gniazdo wtykowe 1-faz.
- LZ - listwa zaciskowa
- CZ - czujnik temperatury i wilgoci
- E1 230V 8W - oświetlenie w szafie
- uziom
- styk pomocniczy/sygnalizacja stanu do budynku LCS poprzez moduły Wago
- 230V AC, przewód fazowy
- przewód neutralny N
- przewód ochronny PE
- 24V DC+
- 24V DC-
- FB FC FD - Zabezpieczenia obwodów wewnętrznych
- F - Zabezpieczenia obwodów zewnętrznych
- FR - Zabezpieczenia obwodów (rezerwowe)

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Ochrona od porażeń:
- samoczynne wyłącznie zasilania w układzie TN
- II kl. izolacji

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.219.498.2012.IR

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

Inwestor: PKM
Wykonawca: budimex
Jednostka projektowa:

Stadium: Projekt Wykonawczy

Zamierzenie budowlane: *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odc. od stacji Gdańsk-Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku*

Nr tomu: 020555

Adres obiektu: Województwo pomorskie, POW. M. GDAŃSK GM. MIASTA GDAŃSKA

Nazwa tomu: PRZYSTANEK KIELPINEK Rozdzielnice, wlz-ty

Skala: -

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: *Schemat połączeń szafy RSO-5*

Data: 03-2015

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Adam Laskowski	elektryczna	POM/0219/ZOOE/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Malinowski	elektryczna	POM/0208/POOE/10	

Faza	Zadanie	Kilometr	Obiekt/Branża	Numer	Tom	Rys./Ark.	Wersja	Biuro
PW	200	08+955	AR	006	020555	0201	00	TG