L.P.	Oznaczenie	Profil	Długość	Masa Jedn,	Ilość	Masa el.	Razem	Uwagi
			[m]	[kg/mb]	[-]	[kg]	[kg]	
1.	**LR 100x8**	LR 100x8	3,180	12,200	2	38,80	77,59	
2.	**bl10**	365/200/10	0,37	15,70	2	5,73	11,46	
3.	**bl6**	145/100/6	0,15	4,71	8	0,68	5,46	
4.	**bl10**	140/50/10	0,14	3,93	2	0,55	1,10	**S 235**
5.	**bl10**	140/85/10	0,14	6,67	2	0,93	1,87	
6.	**bl10**	150/50/10	0,15	3,93	2	0,59	1,18	
Razem							**98,7**	

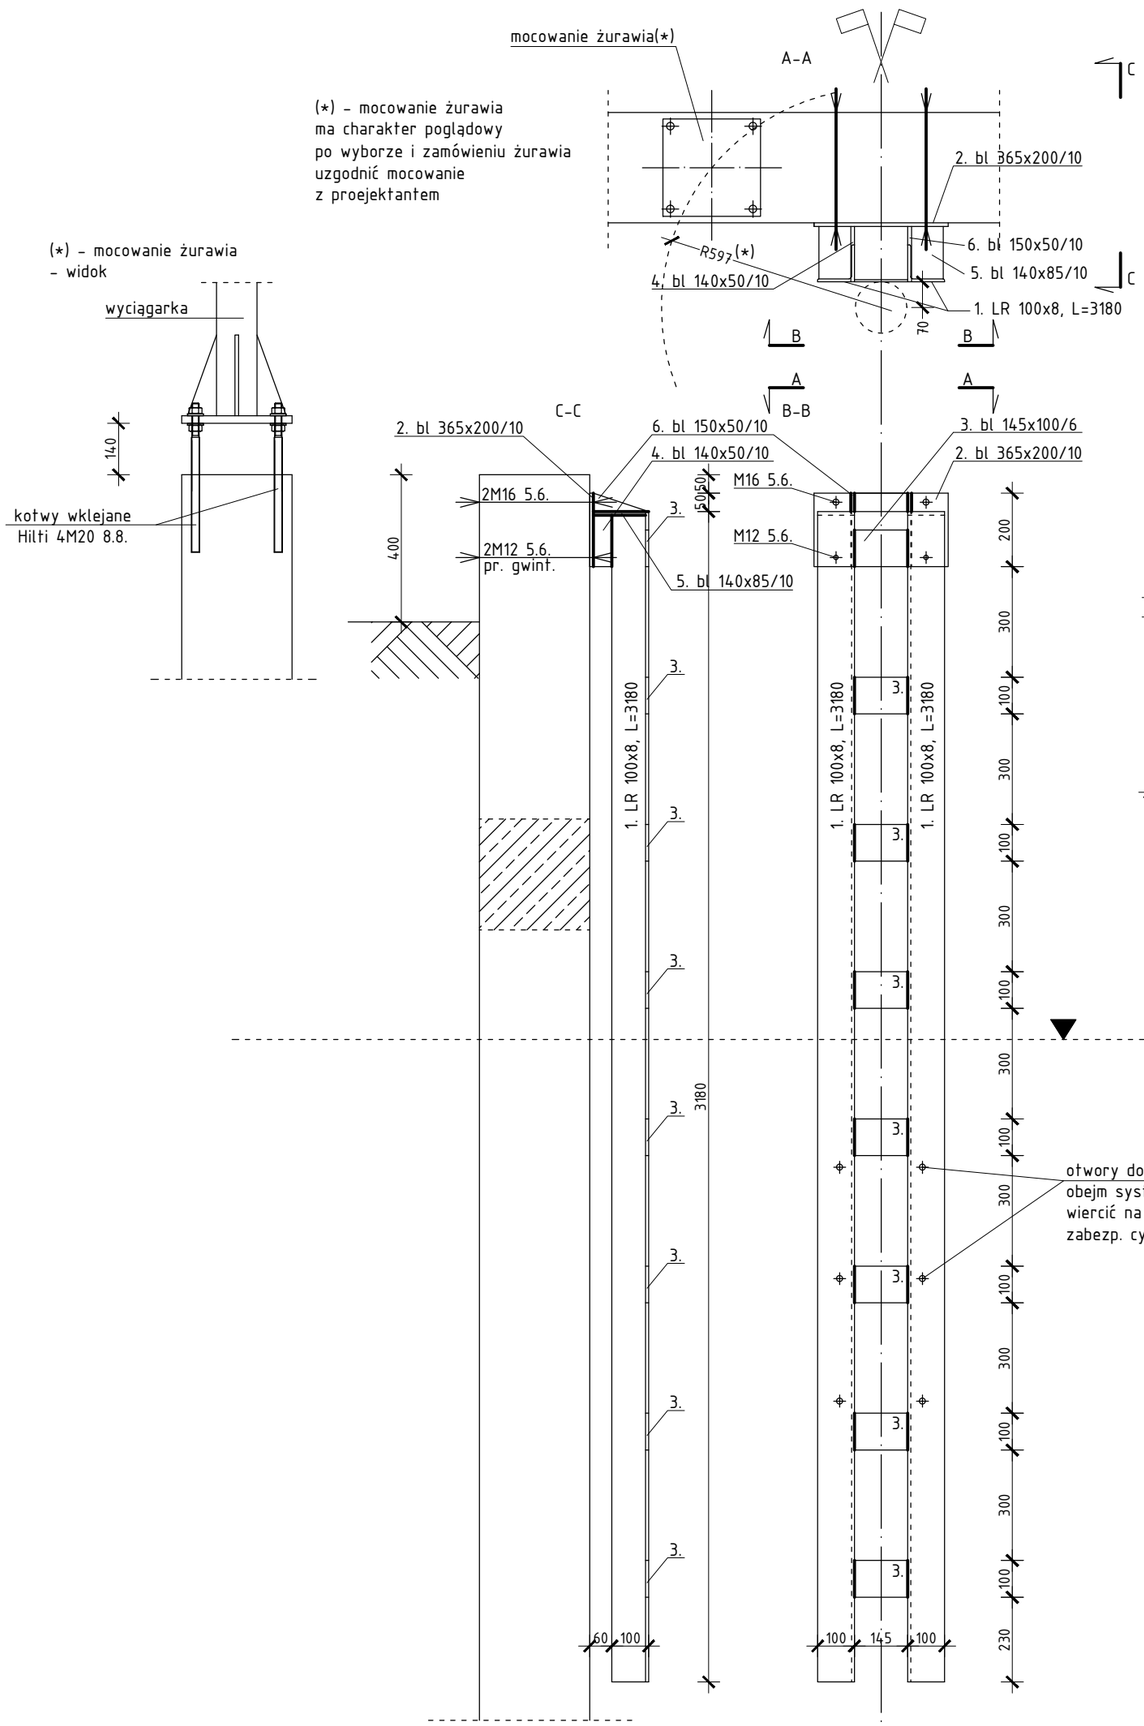

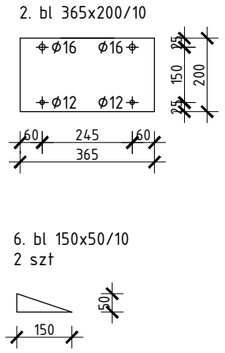

Nieopisane spoiny wykonać wg. schematu poniżej:
Blachy prostopadłe jednostronne:

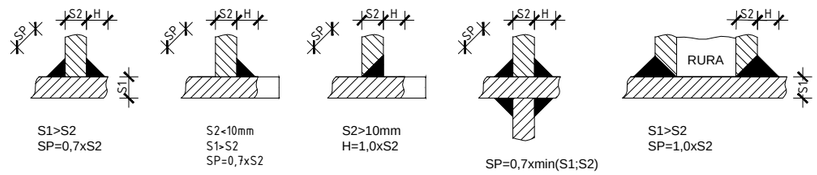

Uwagi:

1. Stal S235
2.Konstrukcje cynkować ogniowo wg. PN-EN ISO 1461
3. Nieopisane spoiny wykonać wg schematu
4. Śruby i nakrętki DIN 7990, podkładki DIN 7989

Konstrukcje Architektura

LAU

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji
95-100 ZGIERZ
Kamienna 64
tel: 885 331 437
www.lauconstruction.pl

PROJEKT:
Projekt techniczny hydroforni oraz części rurociągu na potrzeby wody technologicznej na terenie Działu Oczyszczania Ścieków

INWESTOR:
"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

LOKALIZACJA:
Zgierz, ul. Waleriana Łukasińskiego 26, dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4

TYTUŁ RYSUNKU:
Konstrukcja wsporcza pompy

REWIZJA
A

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Wojciech Lau	LOD/1189/POOK/09	

DATA OPRAC:	SKALA:	BRANŻA:	FORMAT:	NR RYS:
LIPIEC 2023	1:15	Konstrukcja	A3	K4