


PAUL HALUKF-BOSAW

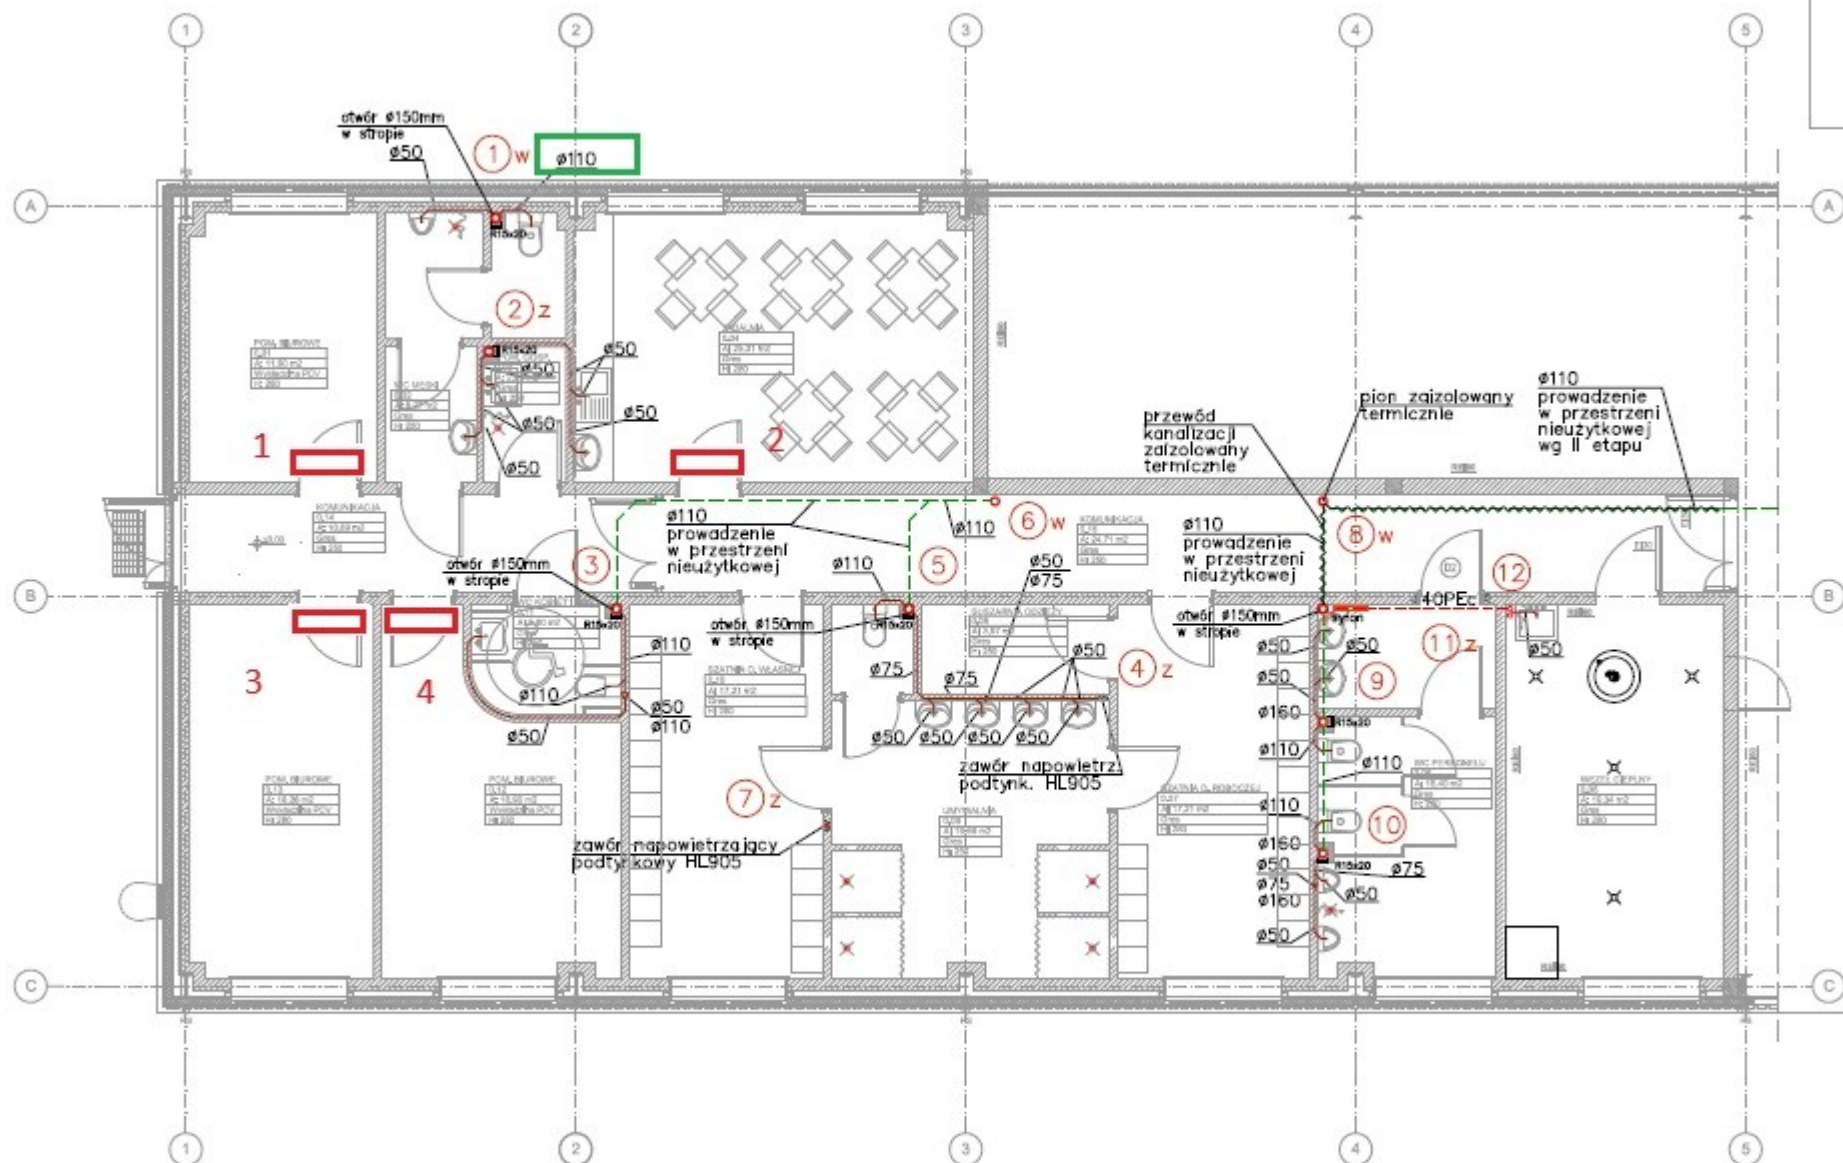

Sugerowana lokalizacja jednostek klimatyzacyjnych:

 jednostki wewnętrzne
 jednostka zewnętrzna

LEGENDA

- — — — — – podejście kanalizacyjne
- - - - - – kanalizacja sanitarna podstropowa
--- --- --- – kanalizacja ciśnieniowa podstropowa