

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 02 czerwca 2025 r.

Zezwolenie - Opinia Nr 37/2025

Na zainstalowanie : Kotła C.O. gazowego- kondensacyjnego oraz wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Zielona 55/3

Właściciel : Miasto Gorzów Wlkp. – ADM nr 2

Użytkownik :


UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. Kanał kominowy przeznaczony do odprowadzenia spalin z kotła C.O. gazowego należy zabezpieczyć atestowanym wkładem powietrzno-spalinowym o średnicy zalecanej przez producenta kotła w przypadku braku możliwości montażu wkładu kominowego o średnicy zalecanej przez producenta kotła, konieczna będzie instalacja kotła w systemie rozdzielczym, w tym przypadku kanał kominowy wskazany w opinii należy zabezpieczyć wkładem spalinowym a pobór powietrza wykonać przez zewnętrzną ścianę budynku. Kanał kominowy służył do odprowadzenia spalin z pieca kaflowego. Wkład kominowy powinien być wykonany z materiałów niepalnych .
4. Kratkę wentylacyjną należy przelączyć do kanału kominowego nr 5 aktualnie zainstalowana w kanale kominowym nr 7.
5. Montaż kotła gazowego będzie możliwy pod warunkiem rozbiórki pieca kaflowego.

Do odprowadzania spalin kotła C.O. gaz kondensacyjnego przeznacza się kanał kominowy po piecu kaflowym zainstalowanym w pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Szkic orientacyjny : Zielona 55/3 (kuchnia)

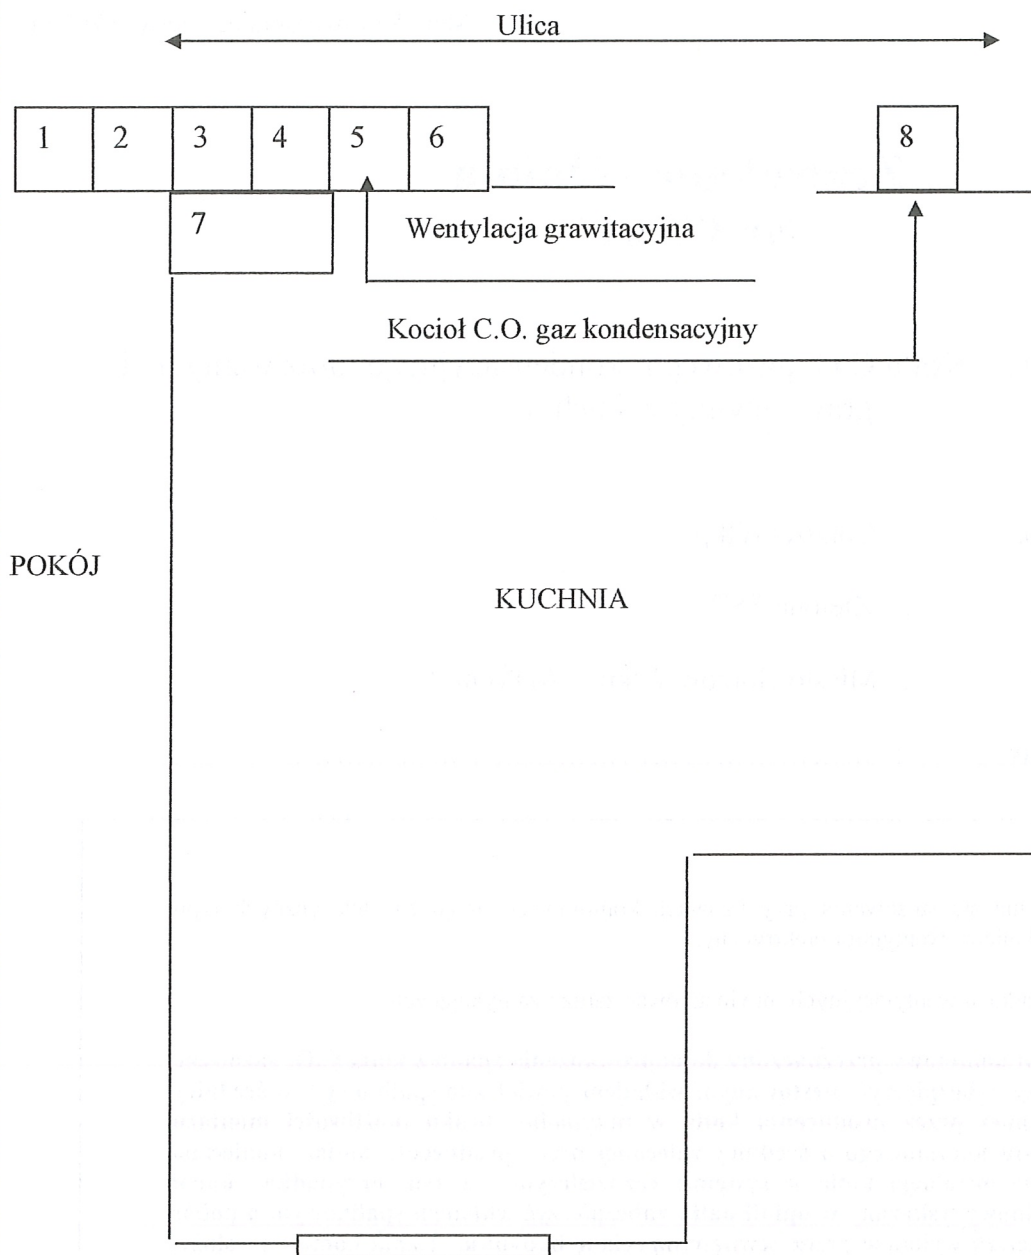

- Konstrukcja kanałów kominowych : murowana (cegła pełna) .

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3
66-540 Świdra KURÓWO
NIP 2810025501, tel. 609 111 887
Ekon. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do
wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.