

Stare Kurowo dnia 30 maja 2025

## Zezwolenie - Opinia Nr 36/2025

Na zainstalowanie : Kotła C.O. gazowego – kondensacyjnego w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.  
Ulica : Śląska 65/1  
Właściciel : Miasto Gorzów Wlkp. – Adm nr 2  
Użytkownik : .....


### UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. Kanał kominowy przeznaczony do odprowadzenia spalin z kotła C.O. gazowego należy zabezpieczyć atestowanym wkładem powietrzno-spalinowym o średnicy zalecanej przez producenta kotła. Ponieważ kanał kominowy nr 4 służy do odprowadzenia spalin z uprzedzania na paliwo stałe, sugeruję instalację kotła lokalu mieszkalnym nr 1 w systemie rozdzielczym aby wyeliminować zaciąganie dymu przez kanał powietrzny, w tym przypadku kanał kominowy wskazany w opinii należy zabezpieczyć wkładem spalinowym a pobór powietrza wykonać przez zewnętrzną ścianę budynku. Zainstalowany wkład kominowy powinien być wykonany z materiałów niepalnych

Do odprowadzania spalin z Kotła C.O. gazowego przeznacza się kanał kominowy nr 5 – po gazowym podgrzewaczu wody zainstalowanym w kuchni lokalu mieszkalnego nr 1, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Szkic orientacyjny : Ślaska 65/1 (kuchnia)

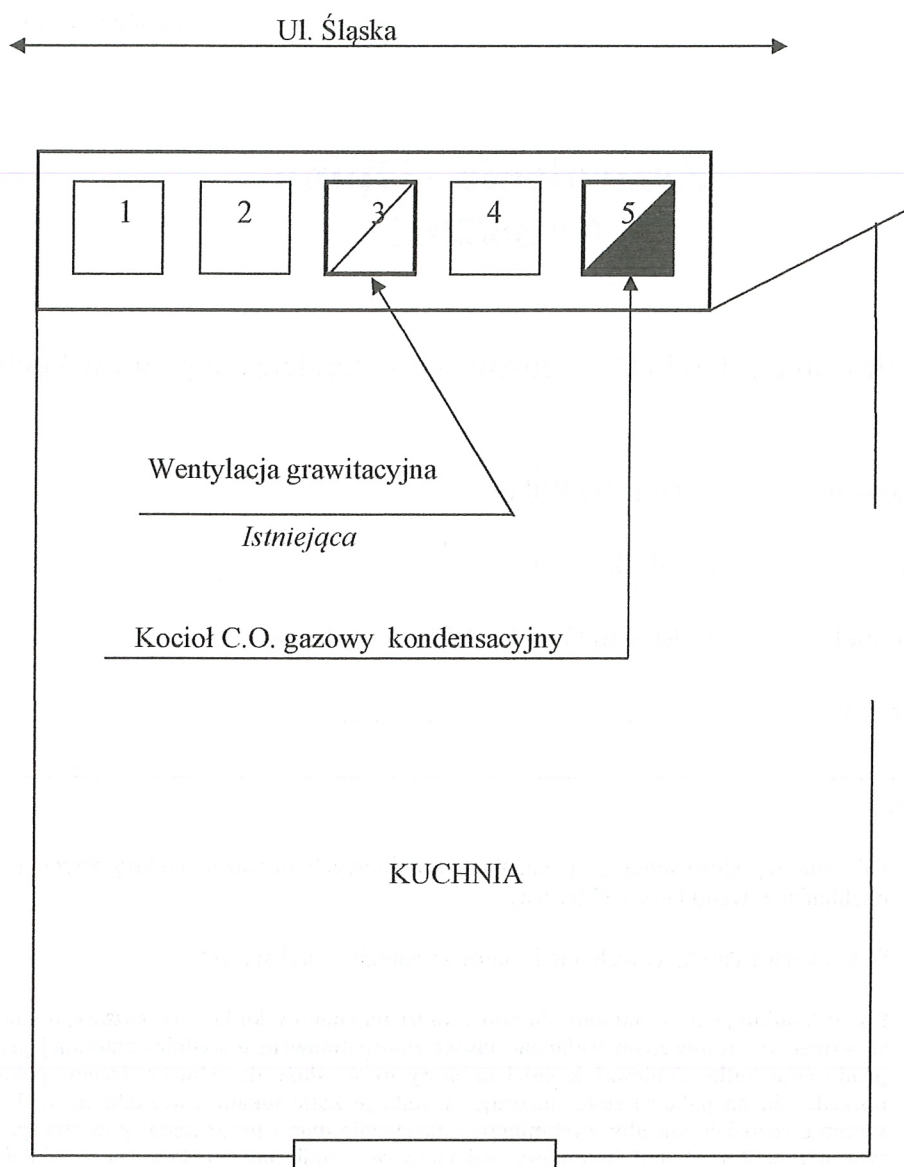

- Konstrukcja kanałów kominowych : murowana – cegła pełna 210x140/mm/( mierzone przy wylocie kanałów kominowych) .

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
**Paweł Starmach**  
ul. Wińska 3  
60-540 Ślasko-Zurawów  
NIP 810025524, tel. 78 111 887  
Dypl. Nr 204/10

**UWAGA:** Potwierdzam, że urządzenia grzewcze/wentylacyjne wskazane w opinii zostały podłączone do wskazanych kanałów kominowych.

dnia : .....

.....