




Opinia kominiarska

Układ przewodów kominowych w budynku przy ul. Warszawskiej 83 wraz z zalecanymi rozwiązaniami podłączeń do przewodów na potrzeby projektu instalacji gazowej.

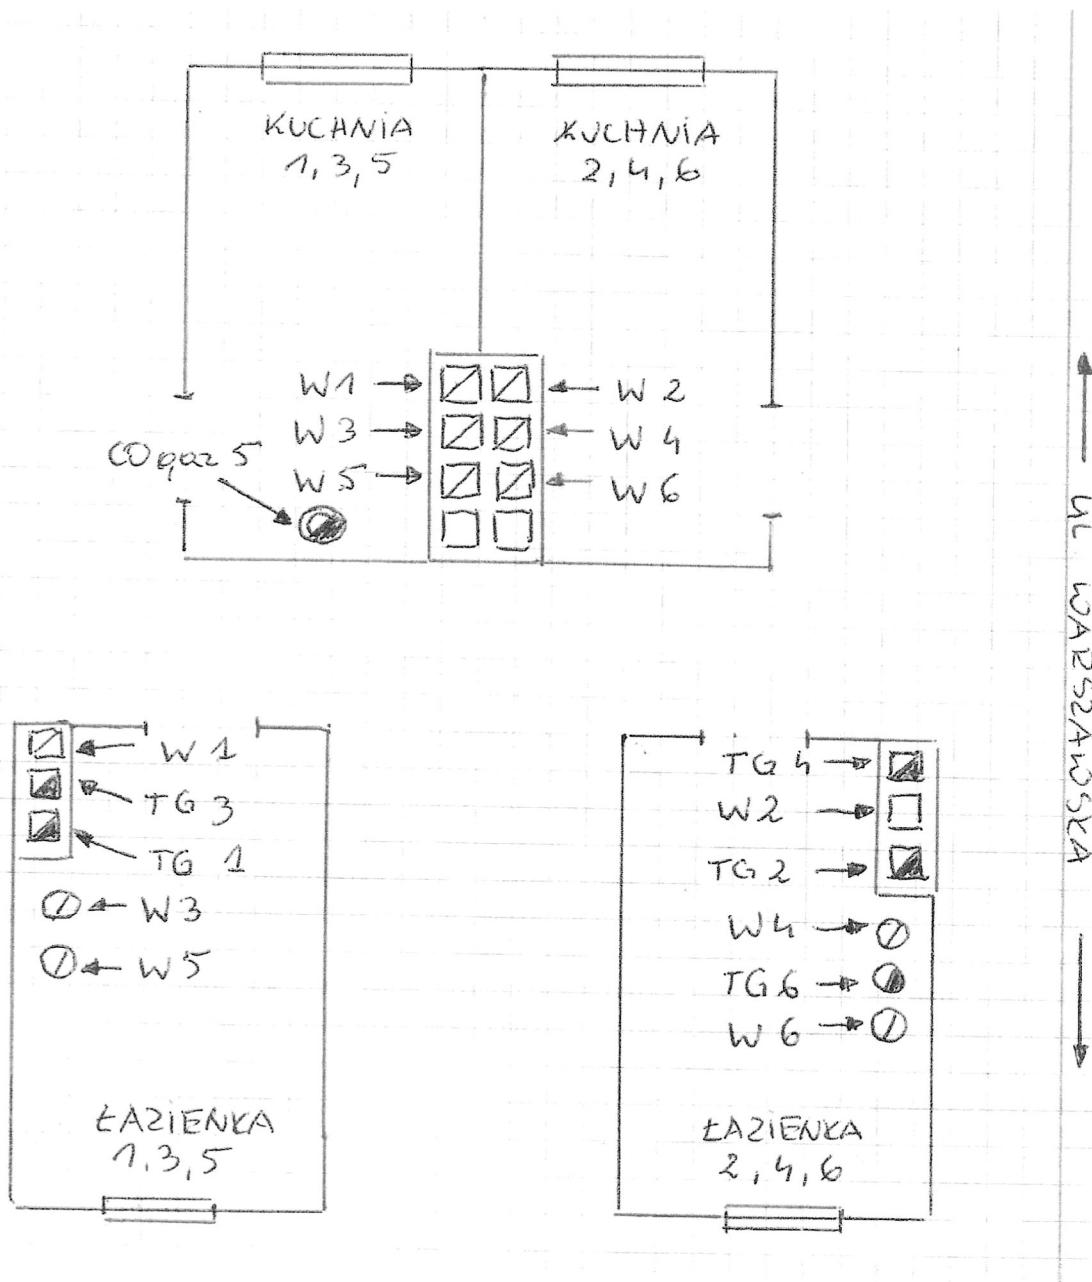

Zalecenia:

- W lokalu nr 1: wentylację łazienki przełączyć do wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwór wentylacyjny zamurować;
- W lokalu nr 3: termę gazową przełączyć do wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwór zamurować; dobudować przewód kominowy wentylacyjny dla łazienki zgodnie z

Rejm