2

3

4

Nawiewnik okienny
V_n=40 m3/h

Nawiewnik okienny
V_n=40 m3/h

Nawiewnik okienny
V_n=40 m3/h

2000 Pas pożarowy EI60
ściana z mat. niepalnych

okno istniejące EI 60

O-1
2400
1800

A

2000 Pas pożarowy EI60
ściana z mat. niepalnych

O-2*
2400
1800

wymiana okna na okno pożarowe E

40 m3/h
L=390, n=1

Włączenie odprowadzenia skroplin
nad umywalkę – "kolanem"

ø40 PVC - grawitacja

ø32 PVC - ciśnieniowo

1/4"

1/2"

Klimatyzator kasetonowy
5,3kW

Proj. odprowadzenie
skroplin

Klimatyzator kasetonowy
5,3kW

Hsuf.= +2,80m

Hsuf.= +3,00m

Hsuf.= +3,00m

0.01
+20 °C
Φgrz. Q=5071 W
Φchł. Q=7200 W

O.O1	Sala spotkań
51,40m²	Tarket
3,00m	Wys. sufitu podwieszanego

Do Wentylatora dachowego
na podstawie dach. tłumiącej

Dw-1
1000
2000
EI60

KK ø100mm
60 m³/h

KK ø100mm
60 m³/h

KK ø100mm
60 m³/h

KK ø100mm
60 m³/h

ø100mm
60 m³/h

ø100mm
120 m³/h

ø125mm
180 m³/h

ø150mm
240 m³/h

Wyprowadzenie przew. chłodnicz.
do jednostek zewnętrznych na dach
Jedn. zewn. R14
posad. na konstr. 70cm p.p.d.

A

Klimatyzator kasetonowy jednostka wewnętrzna:
-kaseta 4-drogowa 620x620
-wydajność chłodnicza 5,3kW
-zakres chłodzenia 2,9-5,86kW
-wymiary mm(W/S/G) 245x620x620
-waga 19kg
-pobór mocy W (min.-nom.-max.) 720-1550-2040

Klimatyzator jednostka zewnętrzna:
-wymiary mm(S/G/W) 915x370x615
-waga 35,2kg
-zasilanie elektryczne (V-ph-Hz): 220/240-1-50

Wentylator dachowy na podstawie dach. tłumiącej
Vmax 300m3/h, RPM max[1/min] 1430, 230 V / 1 / 50 Hz
P=18 W, I=0,2 A

Szczegół montażu wentylatora dachowego

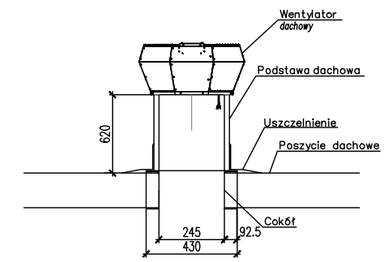

Inwestor: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	**Generalny projektant:** BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk, Bizoręda 70, 28-305 Sobków, tel. 694855676, kontakt@budarch.pl		
Inwestycja: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA CENTRUM SPOTKAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO ONKOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH" ul. Artwińskiego 3b, 25-734 Kielce	**Projektant:** mgr inż. Michał Tokarski (spec. sanitarna)	**Nr upr.:** SWK/0095/POOS/13	**Podpis:**
	Projektant sprawdzający: mgr inż. Norbert Rogowski (spec. sanitarna)	SWK/0090/POOS/13	
Treść rysunku: Rzut parteru instalacje HVAC	**Opracował:**		
Data: kwiecień 2025	**Skala:** 1:50	**Rysunek Nr:** IS-PT-03	**Faza:** PROJEKT TECHNICZNY	**Branża:** SANITARNA

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.