


Schemat zwieńczenia włazu studzienki rewizyjnej/zbiorczej teleskopowej DN425-630

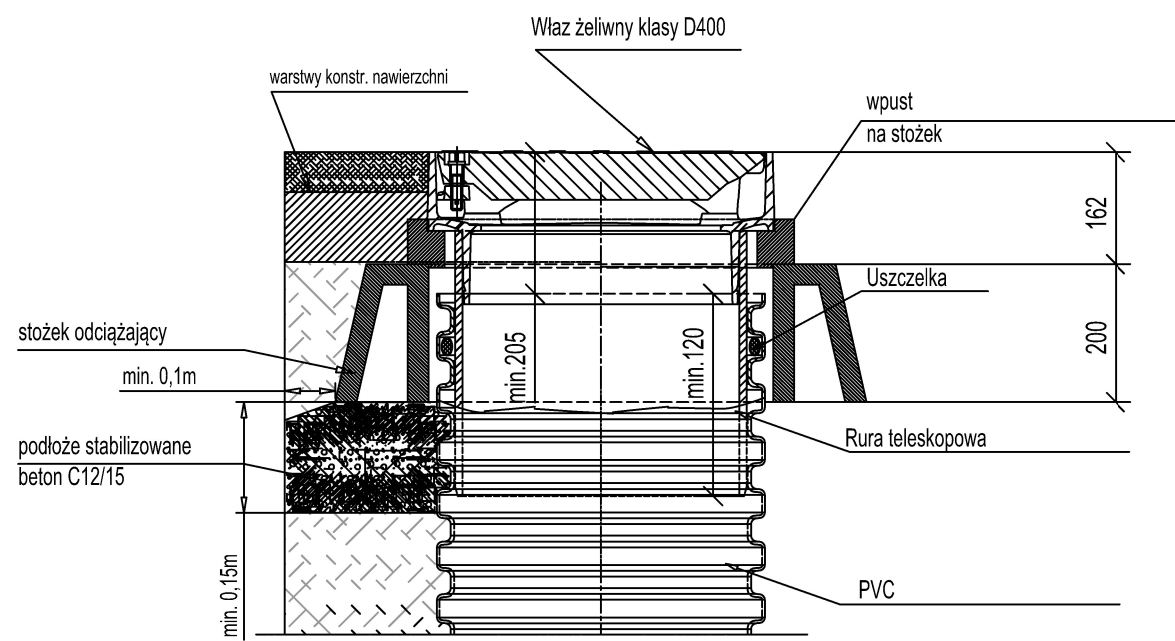

Uwagi: W przypadku studzienki DN630 wymaga się zastosowania zwieńczenia teleskopowego

Biuro projektów: Wielobranżowa Pracownia Usługowo – Projektowa VOLTAMPER, ul. Zamkowa 35, 63 – 500 Ostrzeszów		Inwestor: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., ul. Wrocławska 40, 63–600 Kępno		
Tytuł opracowania: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej w Kępnie Obiekt budowlany: sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa z przyłączami				
Tytuł rysunku: Schemat zwieńczenia studzienki		Faza opracowania: Projekt Budowlany		Skala:bs
Adres inwestycji:Kępno, dz. nr 1777/2 2440, 1845, 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO		Data: 9/10/2025	Nr rys.: 8	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych: BRANŻA SANITARNA		Podpis:
Projektant	mgr inż. Maciej Semberecki	Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych nr UAN–8386/58/90		