



RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH
STOWARZYSZENIE ZAWODOWE ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
CZŁONEK EUROPEJSKIEJ FEDERACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WYKONANA POD KĄTEM WYMIANY INSTALACJI GAZOWEJ W GORZOWIE WLKP.

UL. Kosynierów Gdyńskich 68/1
UL. Kosynierów Gdyńskich 68/2
UL. Kosynierów Gdyńskich 68/3
UL. Kosynierów Gdyńskich 68/4
UL. Kosynierów Gdyńskich 68/5

Dla Administracji Domów Mieszkalnych Nr 1
ul. Wyszyńskiego 38 w Gorzowie Wlkp.

Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

.....
PODPIS

Gorzów Wlkp. Czerwiec 2025



KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Gorzów Wlkp. dnia 16.06.2025r.

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Mistrz Kominarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Opinia

Miejscowość: **Gorzów Wlkp.**


Ulica: **Kosynierów Gdyńskich 68/.....**

Użytkownik: **Borys Jolanta**

Właściciel: **Miasto Gorz**

Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 68 w lokalu nr. **1**...wykonana pod kątem wymiany instalacji gazowej.

Przeznacza się kanały kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

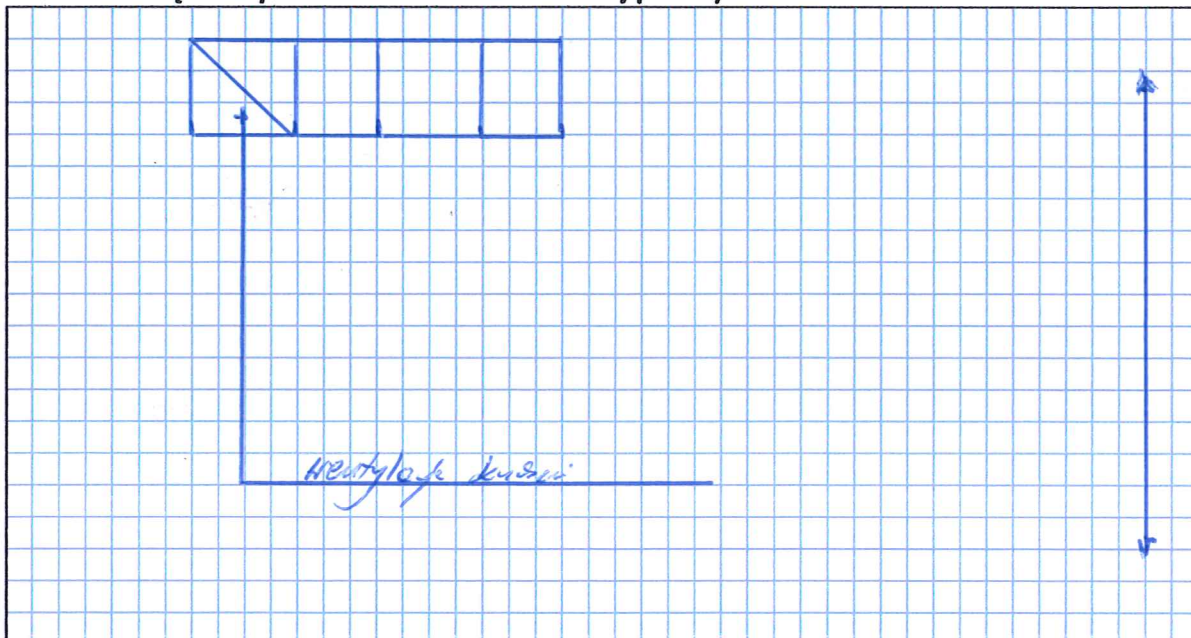

Konstrukcja komina – Kanał wentylacyjny w kuchni – cegła pełna

Przekroje kanałów komina – cegła pełna o wym. 14x14cm

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o prawie budowlanym, Ustawę ochronie przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opiniodawca:

Mistrz Kominarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego.....
do wskazanego kanału kominowego przez Mistrza Kominarskiego.

Dnia

.....
(pieczęć i podpis)



KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Gorzów Wlkp. dnia 16.06.2025r.

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Opinia

Miejscowość: **Gorzów Wlkp.**


Ulica: **Kosynierów Gdyńskich 68/.....**

Użytkownik: **.....**

Właściciel: **.....**

Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 68 w lokalu nr. **.....** wykonana pod kątem wymiany instalacji gazowej.

Przeznacza się kanały kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

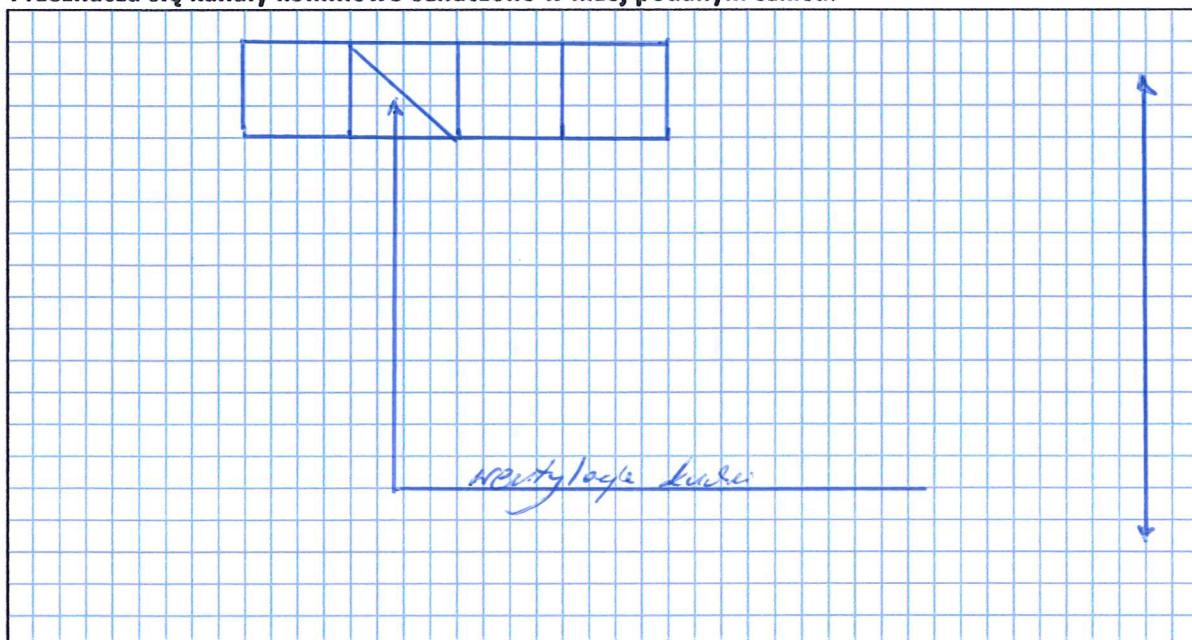

Konstrukcja komina – Kanał wentylacyjny w kuchni – cegła pełna

Przekroje kanałów komina – cegła pełna o wym. 14x14cm

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o prawie budowlanym, Ustawę ochronie przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego.....
do wskazanego kanału kominowego przez Mistrza Kominiarskiego.

Dnia

.....
(pieczęć i podpis)



KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Gorzów Wlkp. dnia 16.06.2025r.

Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Opinia

Miejscowość: **Gorzów Wlkp.**


Ulica: **Kosynierów Gdyńskich 68/.....3**

Użytkownik: **Beata Zorka**

Właściciel: **J.W.**

Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 68 w lokalu nr. **3** wykonana pod kątem wymiany instalacji gazowej.

Przeznacza się kanały kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

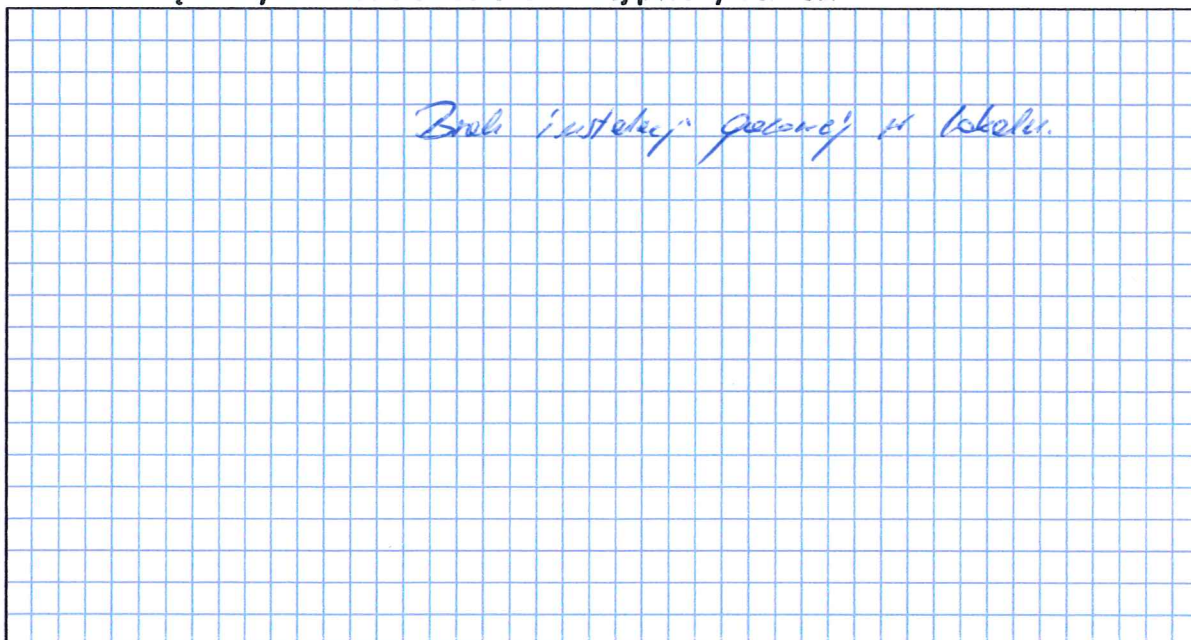

Konstrukcja komina – Kanał wentylacyjny w kuchni – cegła pełna

Przekroje kanałów komina – cegła pełna o wym. 14x14cm

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o prawie budowlanym, Ustawę ochronie przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opiniodawca:

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego.....
do wskazanego kanału kominowego przez Mistrza Kominiarskiego.

Dnia **16.06.2025.**

Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461
Mistrz Kominiarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461
(pieczęć i podpis)



Mistrz Kominarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Gorzów Wlkp. dnia 16.06.2025r.

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Opinia

Miejscowość: **Gorzów Wlkp.**


Ulica: **Kosynierów Gdyńskich 68/.....4**

Użytkownik: **.....Owczarski Stanisław.....**

Właściciel: **.....Miasto Gorzów.....**

Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 68 w lokalu nr.4 wykonana pod kątem wymiany instalacji gazowej.

Przeznacza się kanały kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

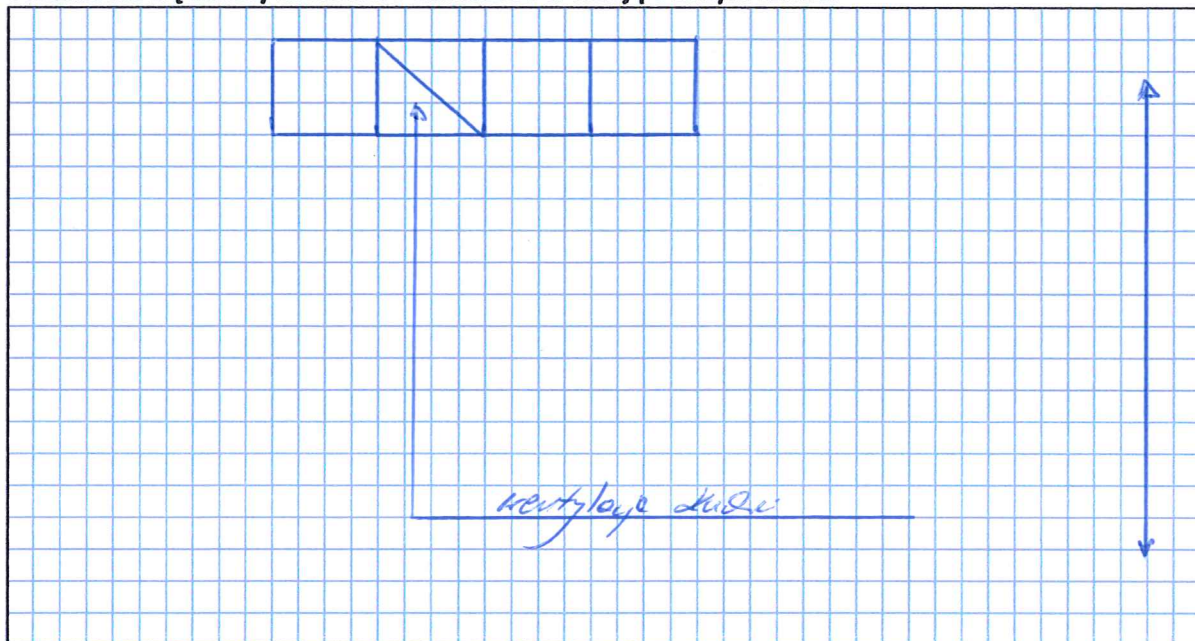

Konstrukcja komina – Kanał wentylacyjny w kuchni – cegła pełna

Przekroje kanałów komina – cegła pełna o wym. 14x14cm

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o prawie budowlanym, Ustawę ochronie przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opiniodawca:

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego.....
do wskazanego kanału kominowego przez Mistrza Kominarskiego.

Mistrz Kominarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Dnia

.....
(pieczęć i podpis)



KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Gorzów Wlkp. dnia 16.06.2025r.

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Opinia

Miejscowość: **Gorzów Wlkp.**


Ulica: **Kosynierów Gdyńskich 68/.....**

Użytkownik: **Szymon Nęgosz**

Właściciel: **J.K.**

Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 68 w lokalu nr. **5**.....wykonana pod kątem wymiany instalacji gazowej.

Przeznacza się kanały kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

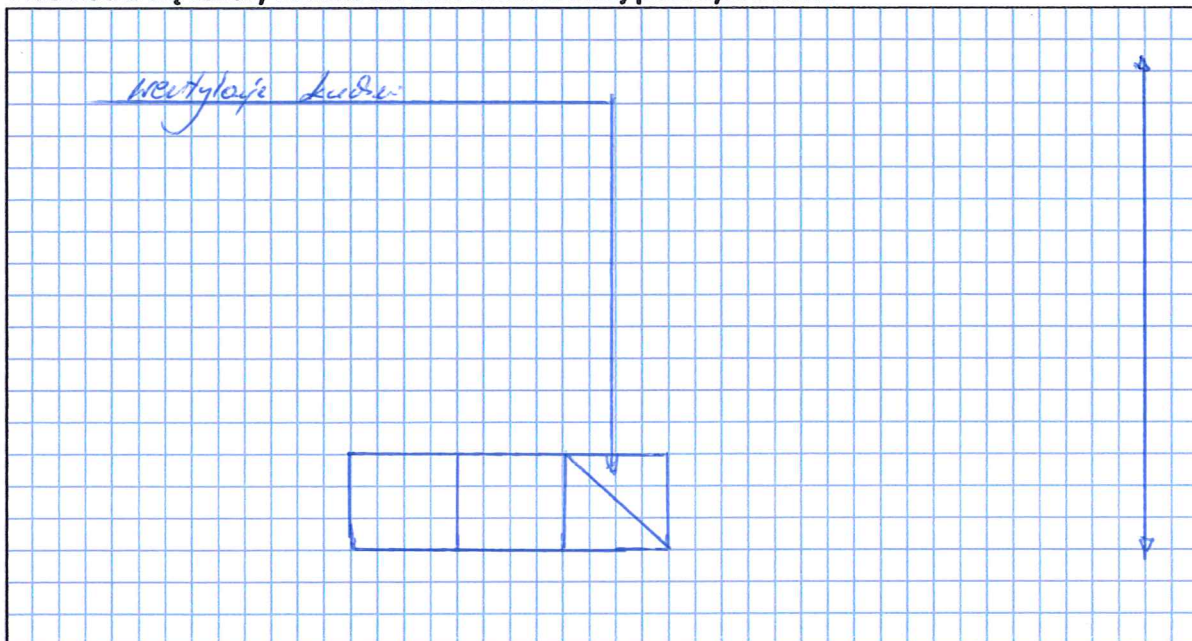

Konstrukcja komina – Kanał wentylacyjny w kuchni – cegła pełna

Przekroje kanałów komina – cegła pełna o wym. 14x14cm

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o prawie budowlanym, Ustawę ochronie przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opiniodawca:

Mistrz Kominarski
Krzysztof Barański
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 667 194 461

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego.....
do wskazanego kanału kominowego przez Mistrza Kominarskiego.

Dnia

(pieczęć i podpis)