


Załącznik nr 3 do OPZ – dokumentacja zdjęciowa.

Grupa I

Wysokość 36m W1, W2, W3 z opuszczaną koroną zasilanie z Rozdzielnic przy słupach, obecnie wyposażone w 1 licznik na maszt. Istniejący schemat zasilania zamieszczono w załączniku nr 2 do opz.



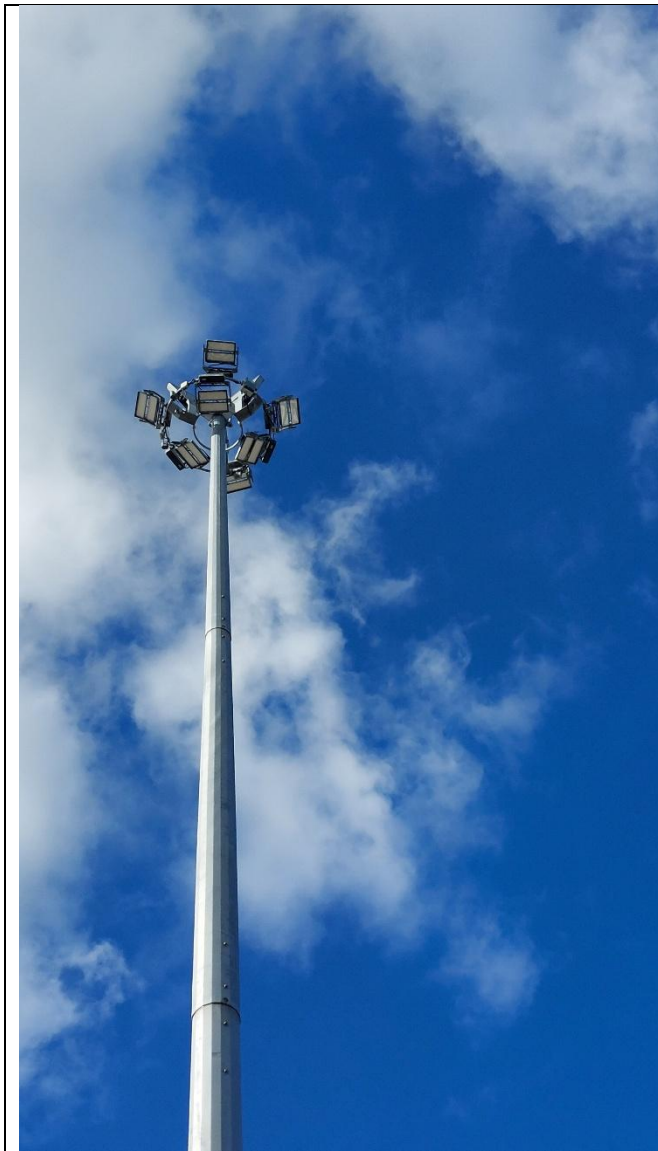

Grupa II

Wysokość 22m M 17, M18, M19 z opuszczaną koroną wyposażone w oprawy oświetleniowe 7 i 8 sztuk na słup.







Grupa III

Słupy oświetleniowe 16 m wyposażone w 10 opraw oświetleniowych.

M1, M3, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M2, M4, M9.









Grupa IV

Słupy oświetleniowe 16m, M17 i M18.




Grupa V

Słupy oświetleniowe 16m 21 i M21.



Grupa VI

Słupy oświetleniowe 16m 21, 22, 23 po dwie oprawy na słup.

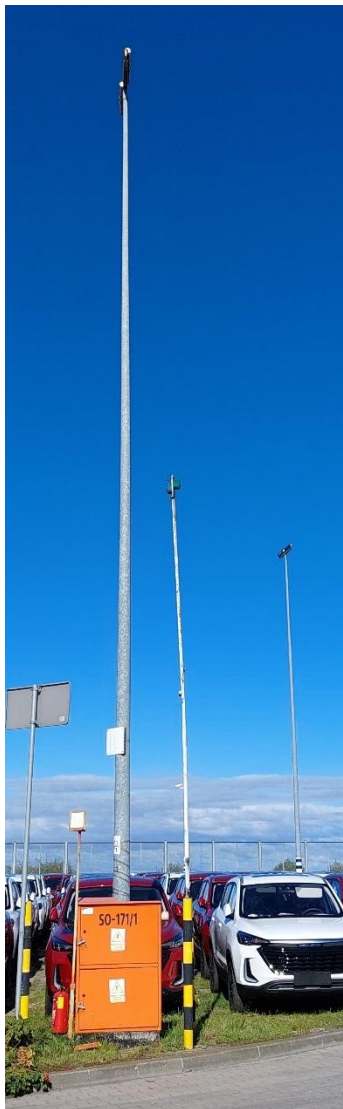

Grupa VII

Słupy oświetleniowe 16m 45, 46, 47, 48

