


ZESTAWIENIE PRZECIWPÓŻAROWYCH PRZECIWPÓŻAROWYCH		
nr	Opis	Wartość
1	Przeciwpożarowa	100
2	Przeciwpożarowa	100
3	Przeciwpożarowa	100
4	Przeciwpożarowa	100
5	Przeciwpożarowa	100
6	Przeciwpożarowa	100
7	Przeciwpożarowa	100
8	Przeciwpożarowa	100
9	Przeciwpożarowa	100
10	Przeciwpożarowa	100
11	Przeciwpożarowa	100
12	Przeciwpożarowa	100
13	Przeciwpożarowa	100
14	Przeciwpożarowa	100
15	Przeciwpożarowa	100
16	Przeciwpożarowa	100
17	Przeciwpożarowa	100
18	Przeciwpożarowa	100
19	Przeciwpożarowa	100
20	Przeciwpożarowa	100
21	Przeciwpożarowa	100
22	Przeciwpożarowa	100
23	Przeciwpożarowa	100
24	Przeciwpożarowa	100
25	Przeciwpożarowa	100
26	Przeciwpożarowa	100
27	Przeciwpożarowa	100
28	Przeciwpożarowa	100
29	Przeciwpożarowa	100
30	Przeciwpożarowa	100
31	Przeciwpożarowa	100
32	Przeciwpożarowa	100
33	Przeciwpożarowa	100
34	Przeciwpożarowa	100
35	Przeciwpożarowa	100
36	Przeciwpożarowa	100
37	Przeciwpożarowa	100
38	Przeciwpożarowa	100
39	Przeciwpożarowa	100
40	Przeciwpożarowa	100
41	Przeciwpożarowa	100
42	Przeciwpożarowa	100
43	Przeciwpożarowa	100
44	Przeciwpożarowa	100
45	Przeciwpożarowa	100
46	Przeciwpożarowa	100
47	Przeciwpożarowa	100
48	Przeciwpożarowa	100
49	Przeciwpożarowa	100
50	Przeciwpożarowa	100
51	Przeciwpożarowa	100
52	Przeciwpożarowa	100
53	Przeciwpożarowa	100
54	Przeciwpożarowa	100
55	Przeciwpożarowa	100
56	Przeciwpożarowa	100
57	Przeciwpożarowa	100
58	Przeciwpożarowa	100
59	Przeciwpożarowa	100
60	Przeciwpożarowa	100
61	Przeciwpożarowa	100
62	Przeciwpożarowa	100
63	Przeciwpożarowa	100
64	Przeciwpożarowa	100
65	Przeciwpożarowa	100
66	Przeciwpożarowa	100
67	Przeciwpożarowa	100
68	Przeciwpożarowa	100
69	Przeciwpożarowa	100
70	Przeciwpożarowa	100
71	Przeciwpożarowa	100
72	Przeciwpożarowa	100
73	Przeciwpożarowa	100
74	Przeciwpożarowa	100
75	Przeciwpożarowa	100
76	Przeciwpożarowa	100
77	Przeciwpożarowa	100
78	Przeciwpożarowa	100
79	Przeciwpożarowa	100
80	Przeciwpożarowa	100
81	Przeciwpożarowa	100
82	Przeciwpożarowa	100
83	Przeciwpożarowa	100
84	Przeciwpożarowa	100
85	Przeciwpożarowa	100
86	Przeciwpożarowa	100
87	Przeciwpożarowa	100
88	Przeciwpożarowa	100
89	Przeciwpożarowa	100
90	Przeciwpożarowa	100
91	Przeciwpożarowa	100
92	Przeciwpożarowa	100
93	Przeciwpożarowa	100
94	Przeciwpożarowa	100
95	Przeciwpożarowa	100
96	Przeciwpożarowa	100
97	Przeciwpożarowa	100
98	Przeciwpożarowa	100
99	Przeciwpożarowa	100
100	Przeciwpożarowa	100

Proponowana
lokalizacja Hw25

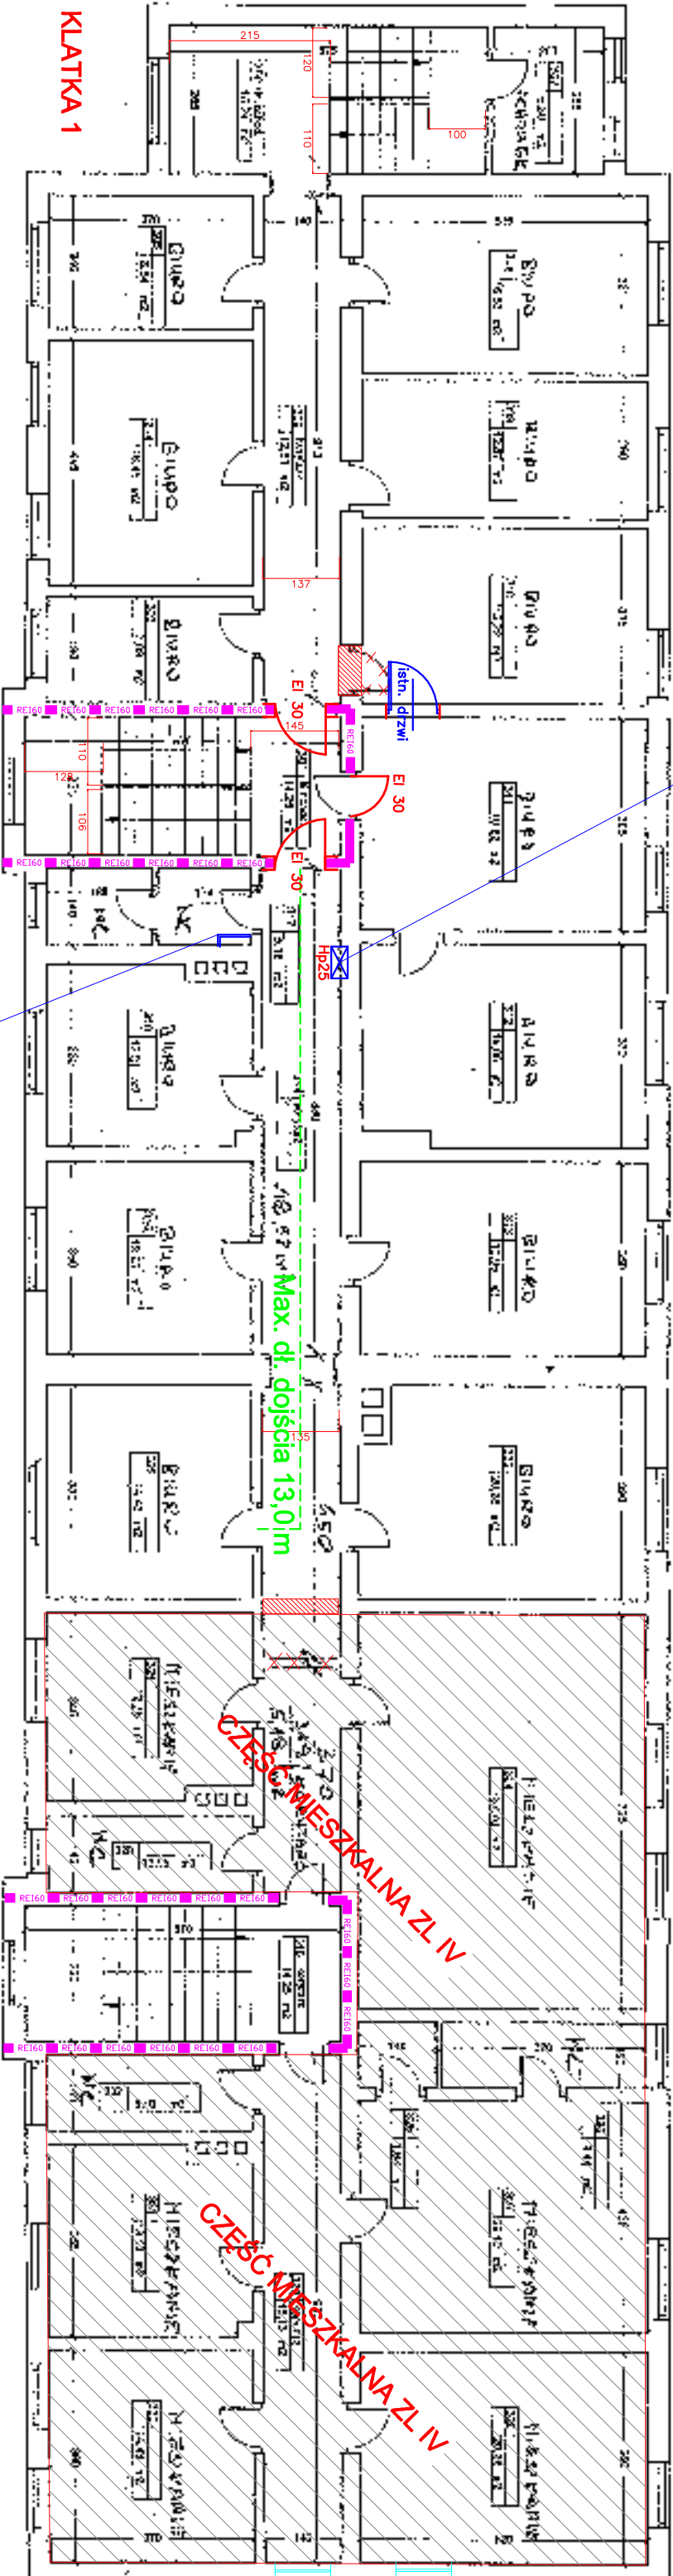

Obudowa EI 60
kanalu wentylacji PDOZ

OZNACZENIA NA RYSUNKU



WYJŚCIE Z BUDYNKU
NA TEREN OTWARTY

DLUGOŚĆ DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH

ŚCIANY REI 60



HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 MM

EI 30
EI 60

DRZWI PROZ. 30 LUB 60 MIN



WSTĘPUJĄCE PRZEMALOWANA ŚCIANA

RZUT III PIĘTRA

Ekspertyza techniczna sporządzona w trybie:

- § 2, ust. 3, o rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
- § 1, ust. 2, o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 109, poz. 719)

PRACOWNIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH "DELTA" 45-709 OPOLE UL. ŚCIEGIENNEGO 3/6		TMAT	
AUTORY EKSPERTYZY		EKSPERTYZA TECHNICZNA	
		WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
RZECZOWNIA D.S. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH UPR KG PSP NR 182/93		OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3
MER INŻ. JÓZEF ZDOBYSŁAK		PODPS	
RZECZOWNIA BUDOWNIAWY NUMER UPRAWNIENIENI 175/93 DR INŻ. DARIUSZ BAJNO		PODPS	
		NUMER RYSUNKU	6
		DATA	04.2013