




H_hw_1[1]1[1]SH[N]05/16


C_dx_2[1]1[1]SH[N]05/16

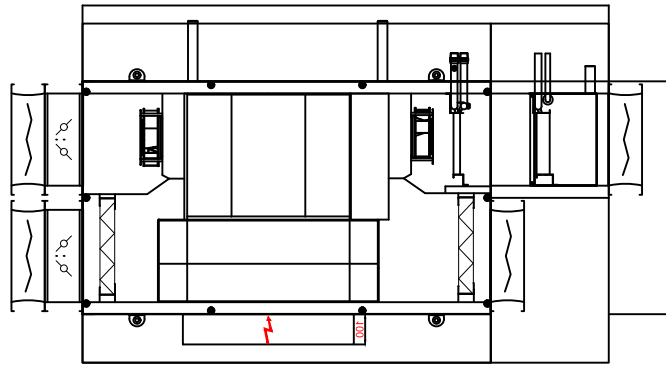





A	B1	C1	E	F
65	15	15	2,5	62,5
G	D11	D12	L	
300	22	22	226	



A	B1	C1	E	F
65	15	15	2,5	62,5
G	D11	D12	H	L
300	28	16	200	226



Heat exchangers sequence according to position in the Air Handling Unit

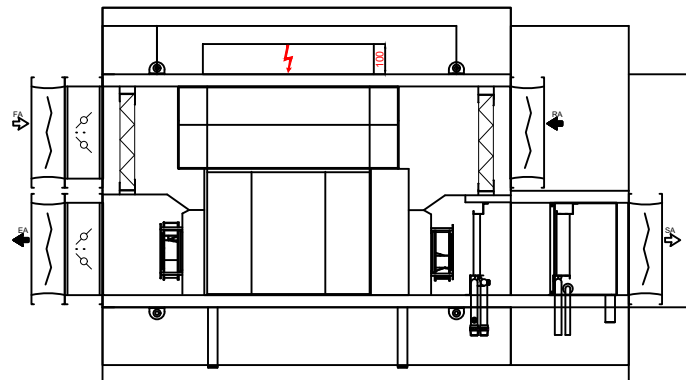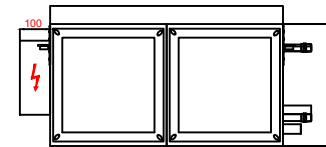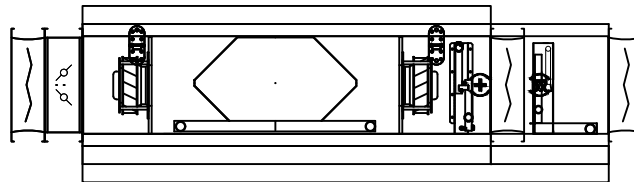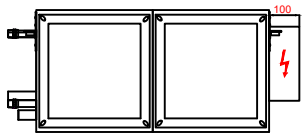

Pracownia Projektowo-Doradcza SAN-ECO Piotr Badiński, ul. Cyprysowa 32A/8, 62-052 Poznań			
OBIEKT/INWESTYCJA	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W PIWNICY SIEDZIBY ADM-1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		
ADRES INWESTYCJI	UL. WYSZYŃSKIEGO 38, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI		
INWESTOR	MARIUSZ ZAGAJEWSKI OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 35/7, 62-020 SWARZĘDZ		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWIŚKO PROJEKTANTA	mgr inż. PIOTR BADZIŃSKI	PODPIS	NAZWA RYSUNKU
			RYSENEK SZCZEGÓŁOWY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
NR UPRAWNIENI BUD.	WKP/0416/POOS/19		
DATA: 04.2026r.	SKALA: B/S	NR RYSUNKU	S-7