



Zakład kominiarski
"AGATA" Mistrz Kominiarski
Tomasz Grochowski
Nakło nad Notecią 89-100
Os. Chrobrego 13/70
Tel: 880-991-716

Nakło nad Notecią, dnia 12.01.2021r

Opinia nr 03/01/2021
wykonawcza / po wykonawcza

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczych w miejscowości 89-100 Nakło Nad Notecią ul. Potulicka 26/1

Będącym własnością Pani Maria Twardowska

dotyczy zainstalowania kuchenki gazowej w pomieszczeniu kuchni.

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Tomasza Grochowskiego.

1. **Wskazanie miejsca na podłączenie**
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

W związku z czym stwierdzam co następuje:

Dotyczy zainstalowania kuchenki gazowej w pomieszczeniu kuchni.

Wentylacja:

Do tego pomieszczenia przylega zewnętrzny izolowany przewód kominowy wentylacyjny. Kratka wentylacyjna zainstalowana jest na przewodzie kominowym nr 9.


Szkic na odwrocie.

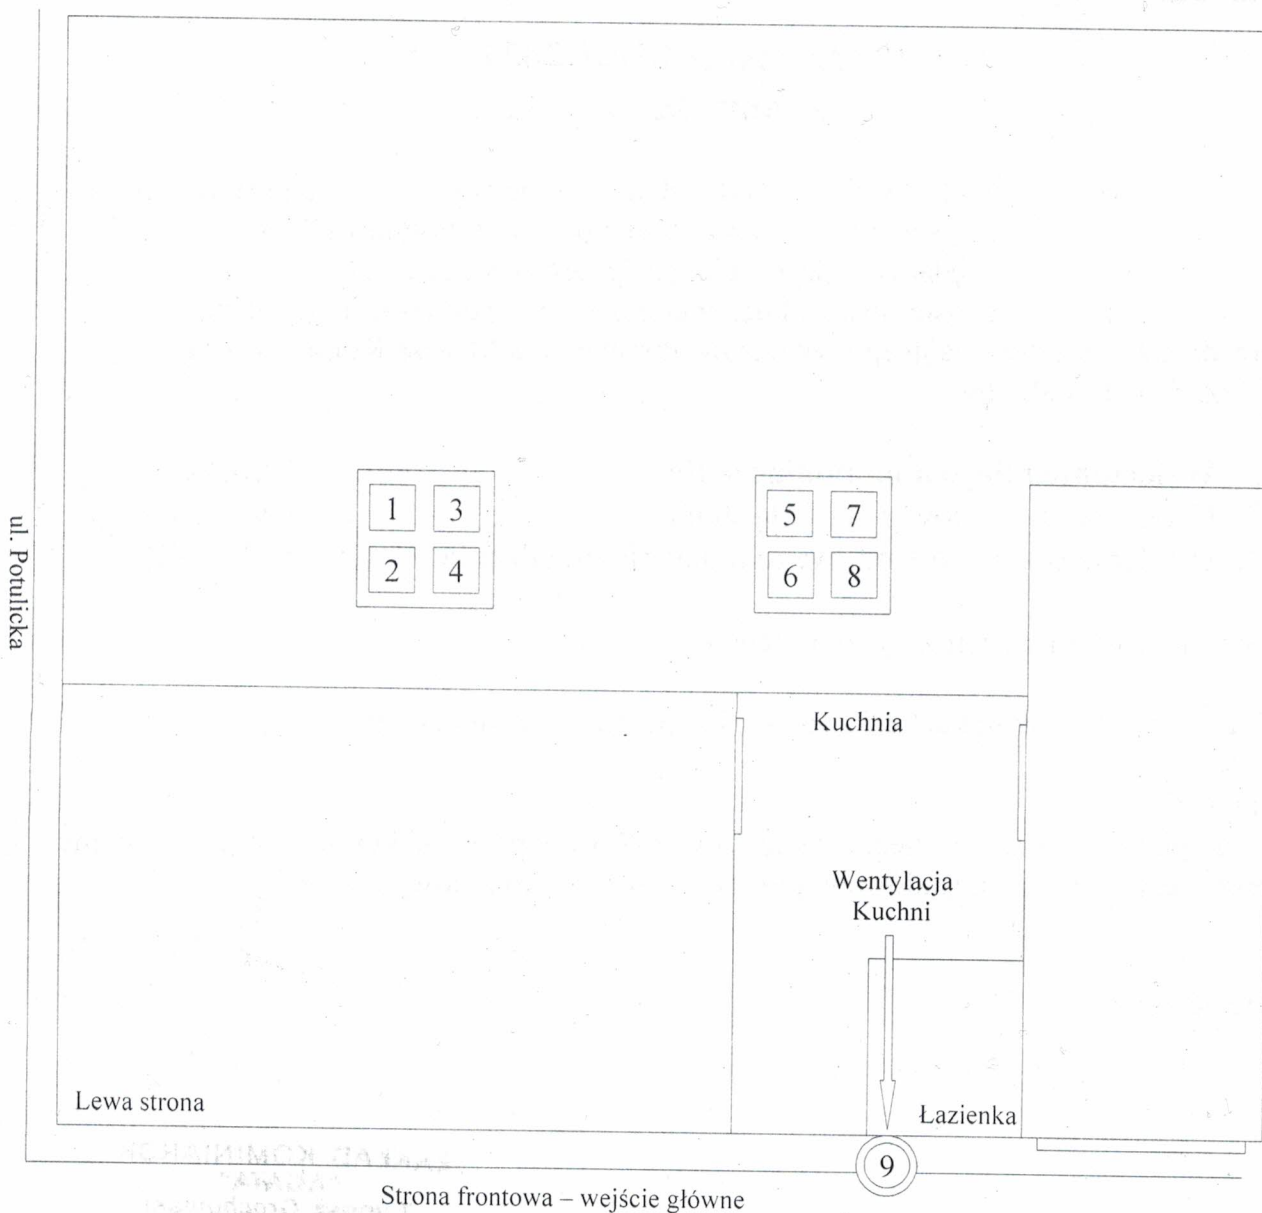
ZAKŁAD KOMINIARSK.
"AGATA"
Tomasz Grochowski
os. Chrobrego 13/70, 89-100 Nakło n. Not.
NIP 5581220058, tel. 880 991 716

Dnia: 20..... r.

Podpis:

Opiniodawca
uprawniony Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Tomasz Grochowski



Przewody kominowe:

1. Wentylacja kotłowni piwnica m. nr 2
2. Piec kaflowy pokój m. nr 1 piec kaflowy pokój m. nr 7
3. Kocioł C.O na opał stały w piwnicy m. nr 2
4. Piec kaflowy pokój m. nr 1
5. Wentylacja kuchnia m. nr 7, Wentylacja kuchnia m. nr 5
6. Wentylacja kuchnia m. nr 2
7. Kocioł C.O gazowy w łazience m. nr 5
8. Wentylacja łazienka m. nr 2, Wentylacja łazienka m. nr 5
9. Wentylacja kuchni i łazienki m. nr 1