

Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie rzędne studni należy zweryfikować i dostosować do ostatecznych rzędnych wykonanej nawierzchni.

POZIOM PORÓWNAWCZY
75.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.


RZĘDNA DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

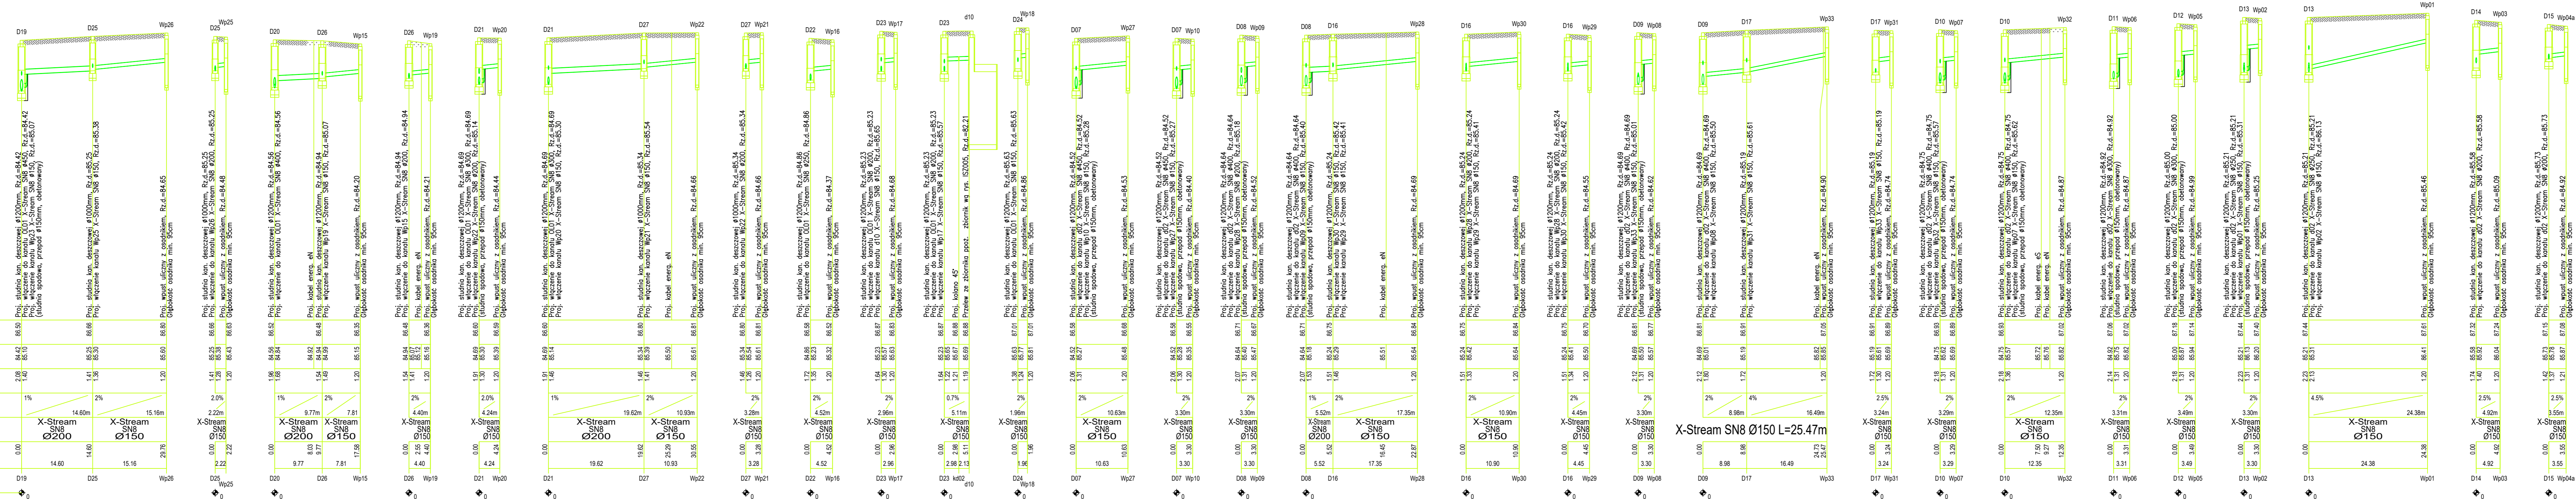

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek handlowo-usługowy

Adres inwestycji:

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Bronza:

INSTALACJE SANITARNE

Profil zewnętrznej instalacji
kanalizacji deszczowej cz.4

297x1300

ISZ012