


POZIOM PORÓWNAWCZY
75.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.	87.55	85.89	85.70	85.70	87.40	87.15	87.15	87.18	85.74	87.20	87.20
RZĘDNA OSI PRZEWODU											
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.86			1.70		1.43		1.45		1.46	1.45
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.1%									
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100 SDR11 75x6,8mm L=57.72m									
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.59	14.78		15.72	30.50	34.73	36.76	38.80	53.37	57.72
HEKTOMETRY	W00*		W01			W02	W03			W04	Ww01

Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie rzędne studni należy zweryfikować i dostosować do ostatecznych rzędnych wykonanej nawierzchni.

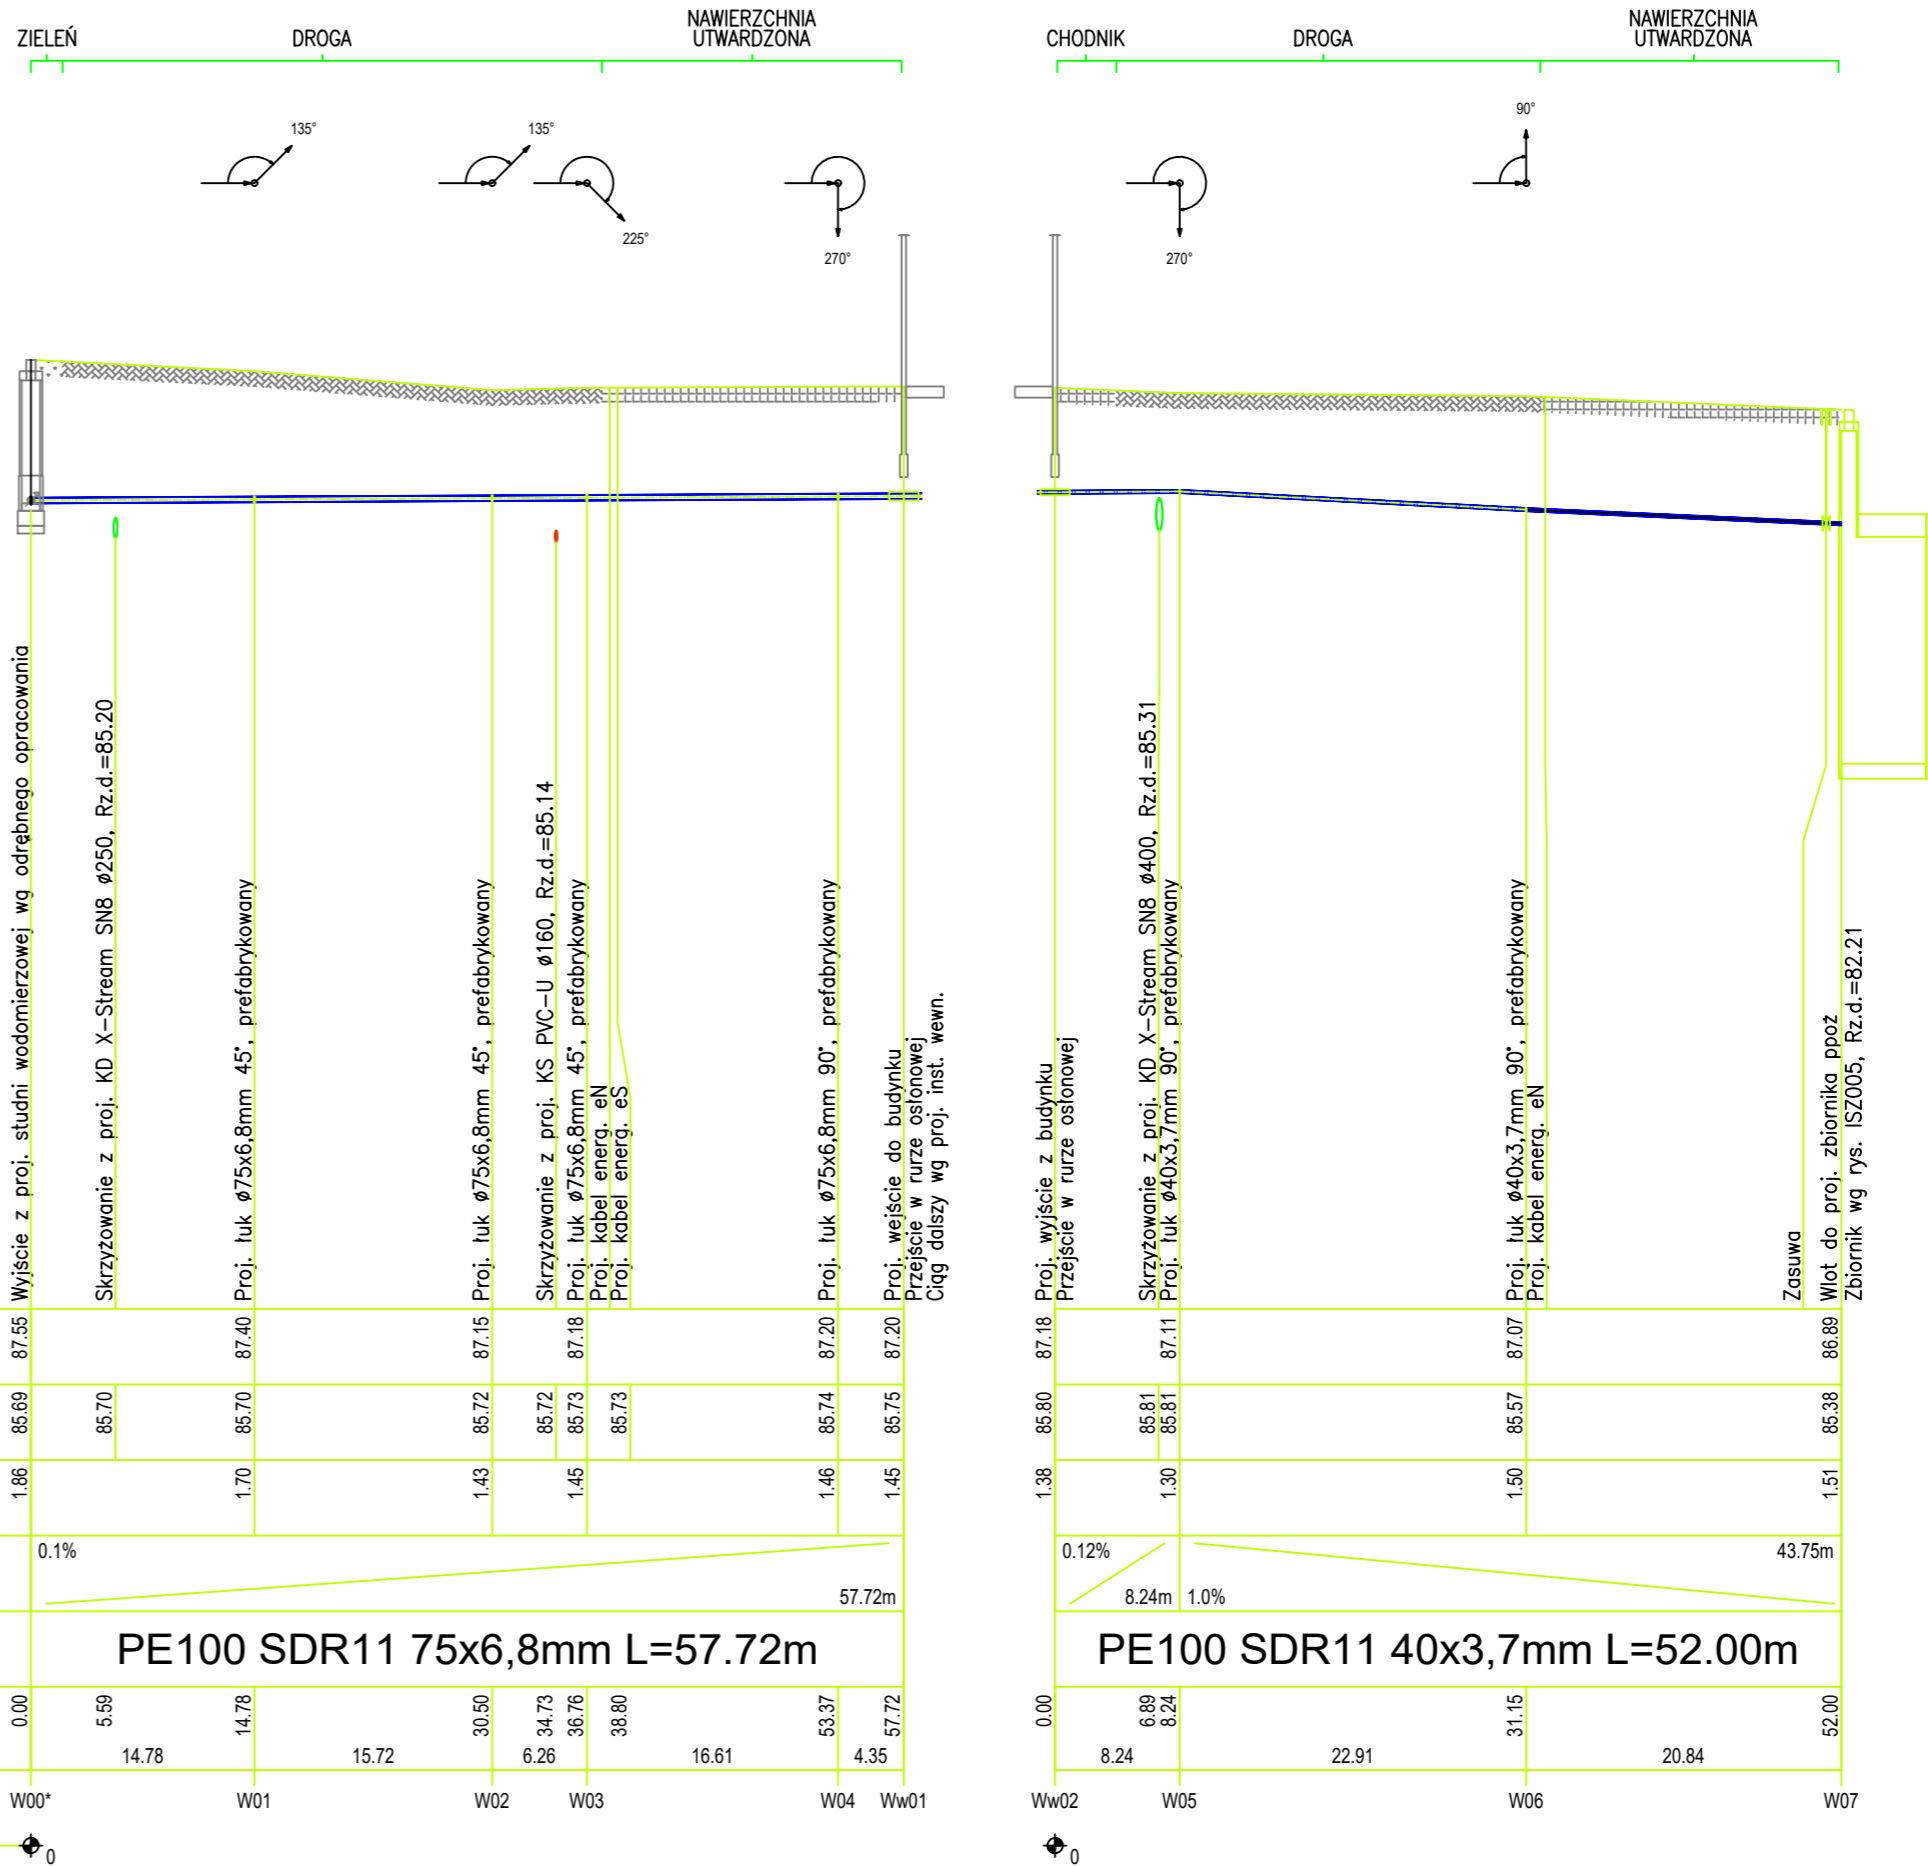

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek handlowo-usługowy

Adres inwestycji:

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża:
INSTALACJE SANITARNE

297x520

Profil zewnętrznej instalacji
wodociągowej
1:100/500

ISZ007