


UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasyпки piaskowej wynosi 0,2m

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PŁÓZ W RURACH OCHRONNYCH W PASIE UL. ŻEROMSKIEGO

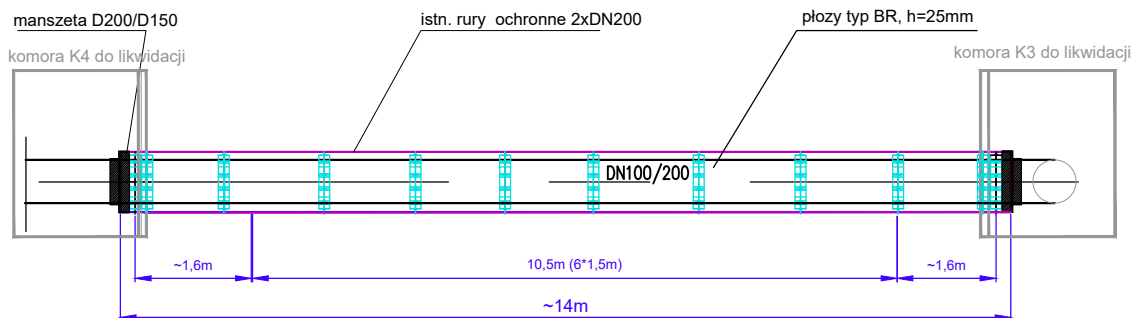

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Projektant:	Nr Upraw.	Data	Podpis	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	10.2023	<i>Jan PawnuK</i>	Rysunek	Nr Rys.
				WYMIARY WYKOPU I UŁOŻENIE RUR	4
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			GLIWICE ul. Żeromskiego		