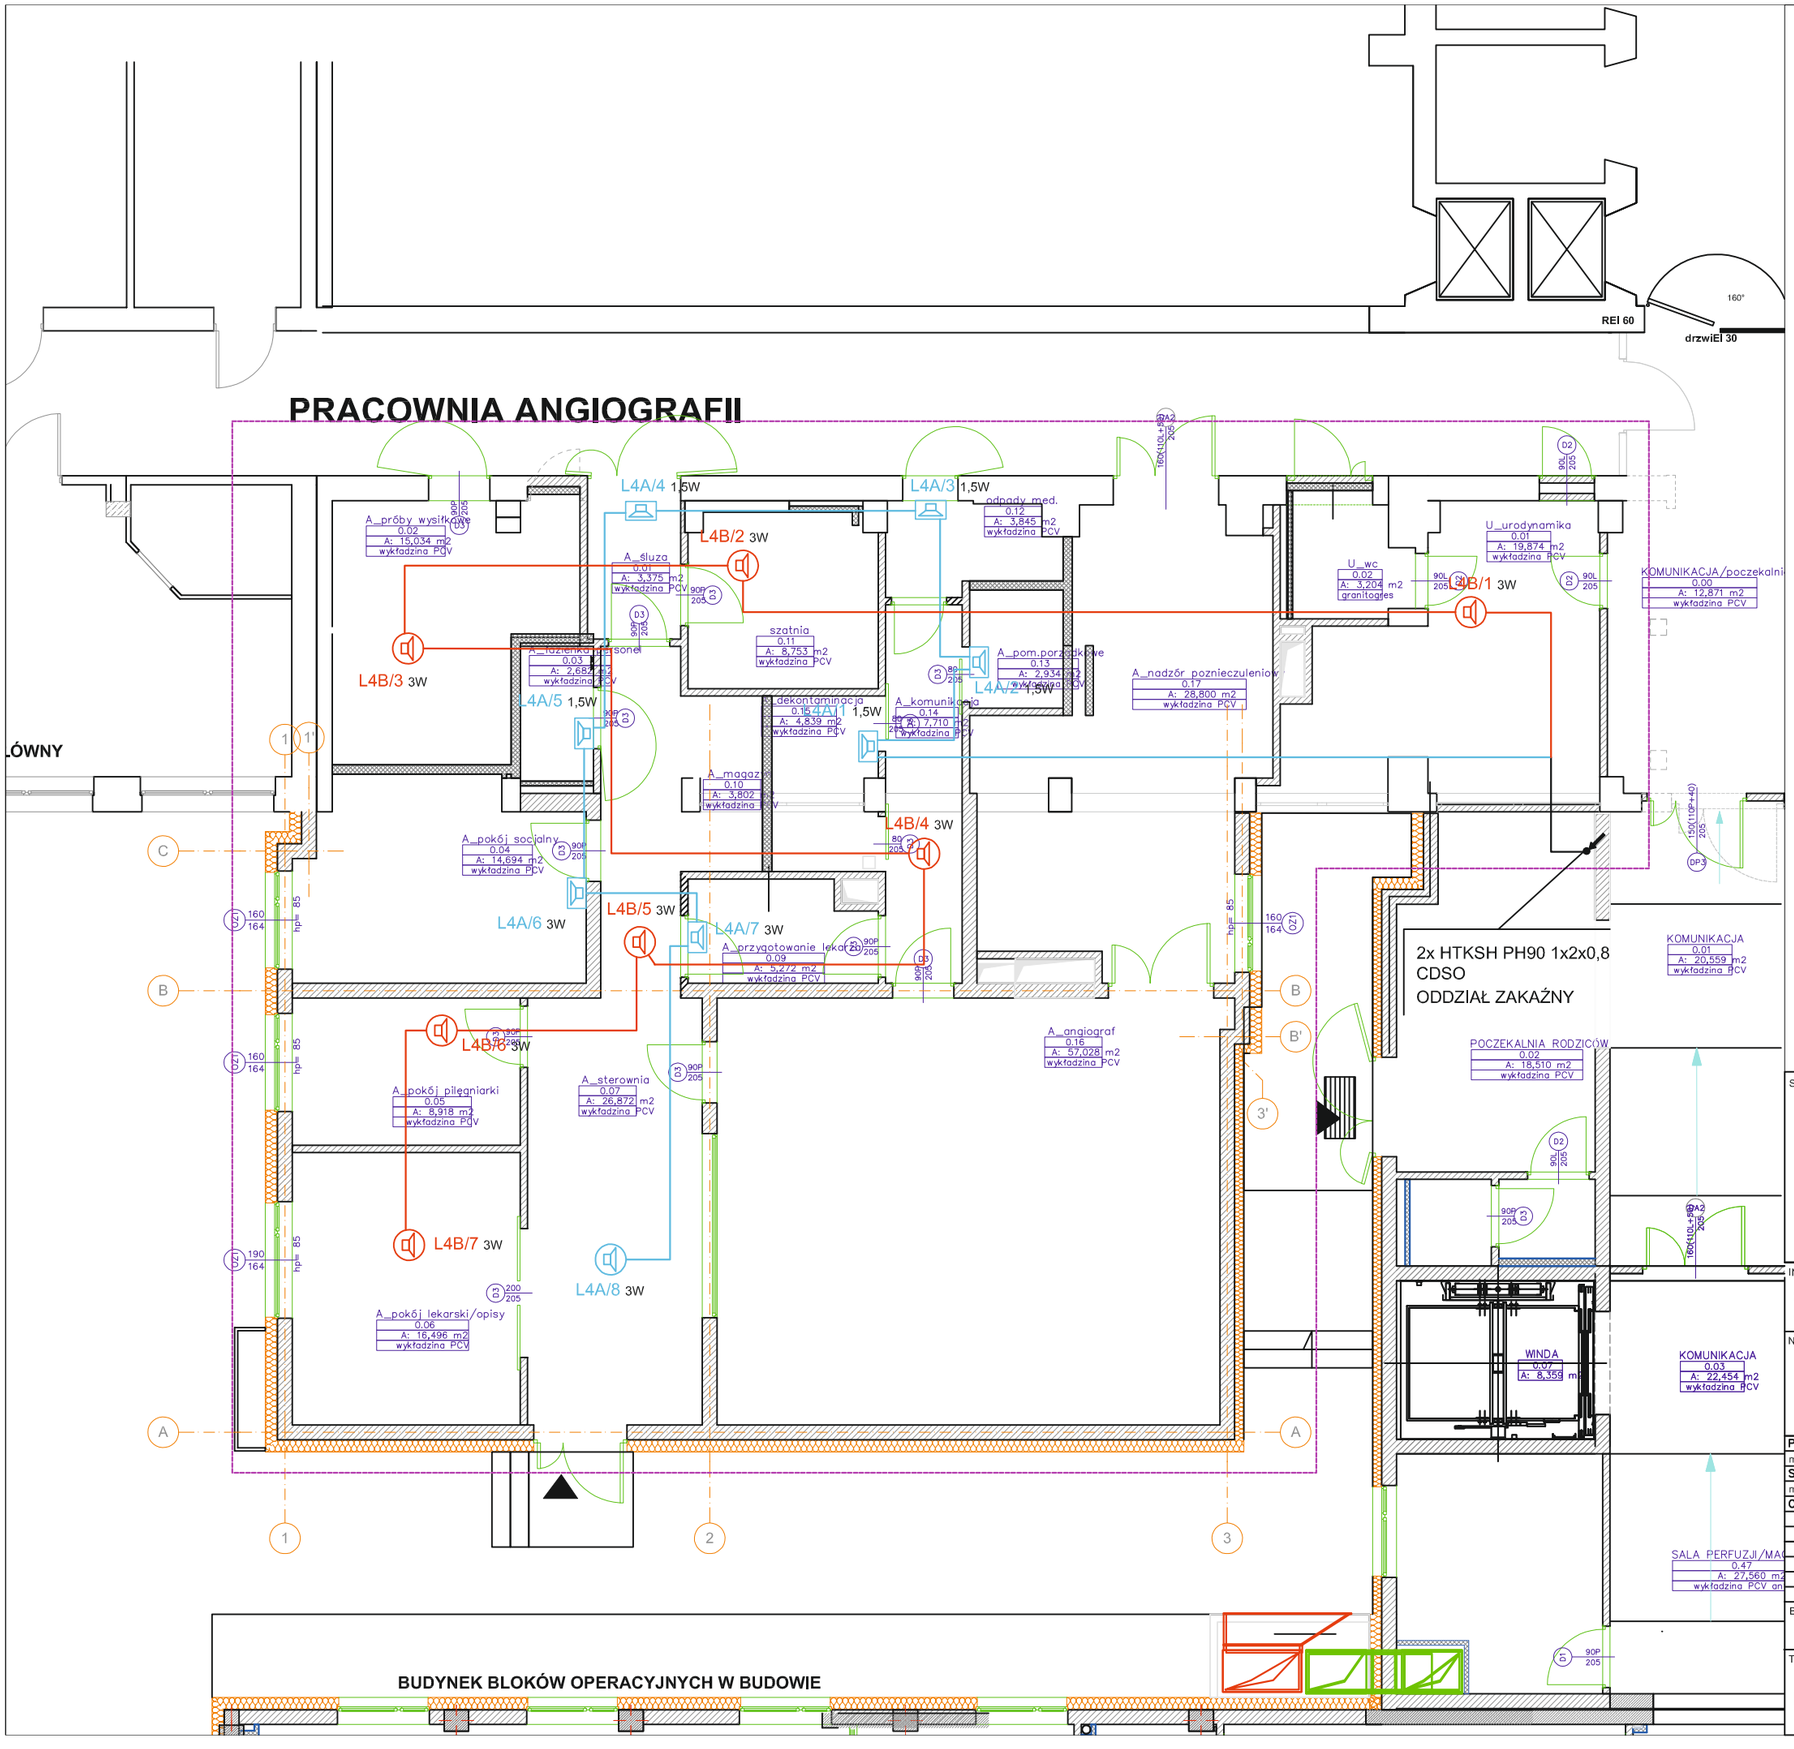

UWAGA!

Ostateczną lokalizację elementów instalacji należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczególnych branż. Rozmieszczenie elementów na sufitach wg siatki sufitów w opracowaniu branży architektonicznej.

LEGENDA

CDSO	Centrala DSO (stojak Rack)
	Głośnik naścienny
	Głośnik sufitowy
L1A/2	Nr linii / Nr głośnika

Uwaga!
W przypadku braku możliwości montażu głośnika sufitowego należy zamontować głośnik naścienny na najbliższej ścianie

SCHEMAT:





INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, O BUDYNEK PRACOWNI ANGIOGRAFII, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR 6/6, OBRĘB JEŻYCE, UL. SZPITALNA 27/33, 60-572 POZNA Ń

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Michał Frąckiewicz	WKP/0402/PWOT/15	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Wojciech Gonet	WKP/0184/PWOT/10	
OPRACOWANIE:		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A.DO XXI
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SŁABE PRĄDY	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2016	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Dźwiękowy system ostrzegawczy - rzut piwnicy

NR RYSUNKU:
SP-DSO-01