


nr	nazwa pomieszczenia	pow. netto (m ²)	typ posadzki
0.1	szatnia	13,2	terakota
0.2	sala	93,1	terakota
0.3	aneks kuchenny	12,7	terakota
0.4	zmywalnia	8,0	terakota
0.5	pom. porządkowe	4,4	terakota
0.6	toaleta męska	4,1	terakota
0.7	toaleta damska + toaleta dla niepełnosprawnych	6,7	terakota
pow. użytkowa podstawowa		142,2	

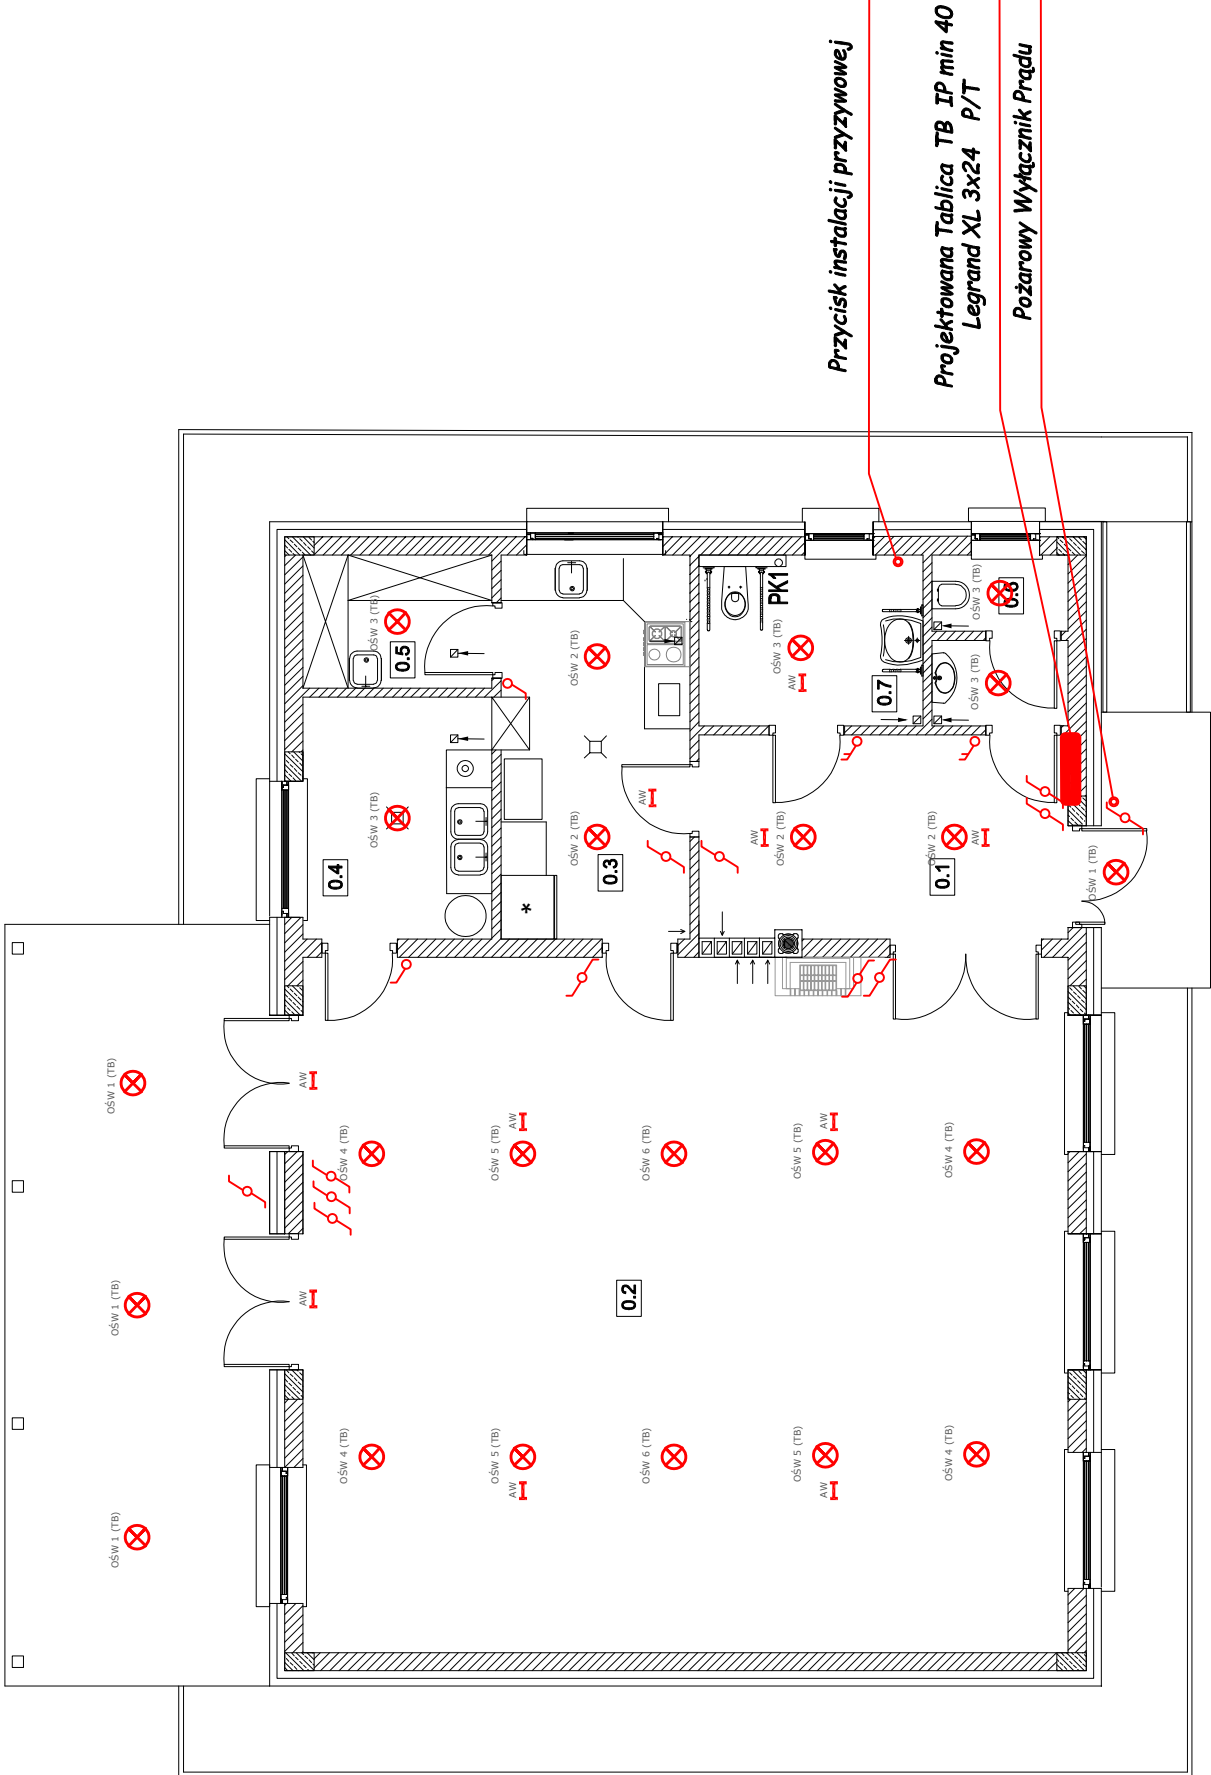

Przycisk instalacji przyzywowej

Projektowana Tablica TB IP min 40
Legrand XL 3x24 P/T

Pożarowy Wyłącznik Prądu

Legenda:

-  - Łącznik pojedynczy
-  - Łącznik podwójny
-  - Łącznik schodowy


-  - Oprawa oświetleniowa (nr obwodu)
-  - Oprawa awaryjna LED 3W z modulem 3h

-  - Projektowana Tablica Budynkowa TB

UWAGI:

Instalację wykonać zgodnie z normami PN-IEC 660364

- Instalację oświetleniową projektowaną wykonać podtynkowo przewodami YDyp 3,4,5 x 1,5 mm2 450/750V. Łączenie instalacji w puszkach osprzetowych pogłębianych pod wyłącznikami. W przestrzeni nad sufitem podwieszanym instalację prowadzić w listwach instalacyjnych lub peszlach ochronnych
- Stosować osprzęt łączeniowy ramkowy jednolity kolor biały lub kremowy
- Obwody zasilic z projektowanej Tablicy Budynkowej TB zgodnie ze jej schematem ideowym
- Projektowaną Tablicę Budynkową trwale znakować oraz opisać aparaty oraz wyposażać w schemat ideowy.
- Całość instalacji poddać pomiarom elektrycznym odbiorczym oraz wymagany próbom i sprawdzeniom. Badania wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. i PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie oraz innymi wiązanymi w tym zakresie.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA		RPROJEKT RAFAŁ DIERZGOWSKI	
		e-mail: biuro@rprojekt.com.pl, dziergowski@rprojekt.com.pl tel: 790 207 807, 085 381 39 39 NIP: 738-19-90-099, REGON: 36028989	
BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18		BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18	
PROJEKT:		PROJEKT:	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W		BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W	
TECHNICZNY		M. RADGOSZCZ GM. TROSZYN	
ADRES BUDOWY:		ADRES BUDOWY:	
Dziatka nr 567/1, obręb: 0027 Radgoszcz,		Dziatka nr 567/1, obręb: 0027 Radgoszcz,	
gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki		gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki	
INWESTOR:		INWESTOR:	
Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn		Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn	
tytuł rysunku:		tytuł rysunku:	
RZUT PARTERU - instalacja		RZUT PARTERU - instalacja	
oświetleniowa		oświetleniowa	
PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	
mgr inż. Tomasz Kwiatkowski		mgr inż. Tomasz Kwiatkowski	
branża:		branża:	
elektryczna		elektryczna	
data:		data:	
listopad 2021		listopad 2021	
skala:		skala:	
1 : 100		1 : 100	
rewizja:		rewizja:	
0		0	
nr rysunku:		nr rysunku:	
E1		E1	