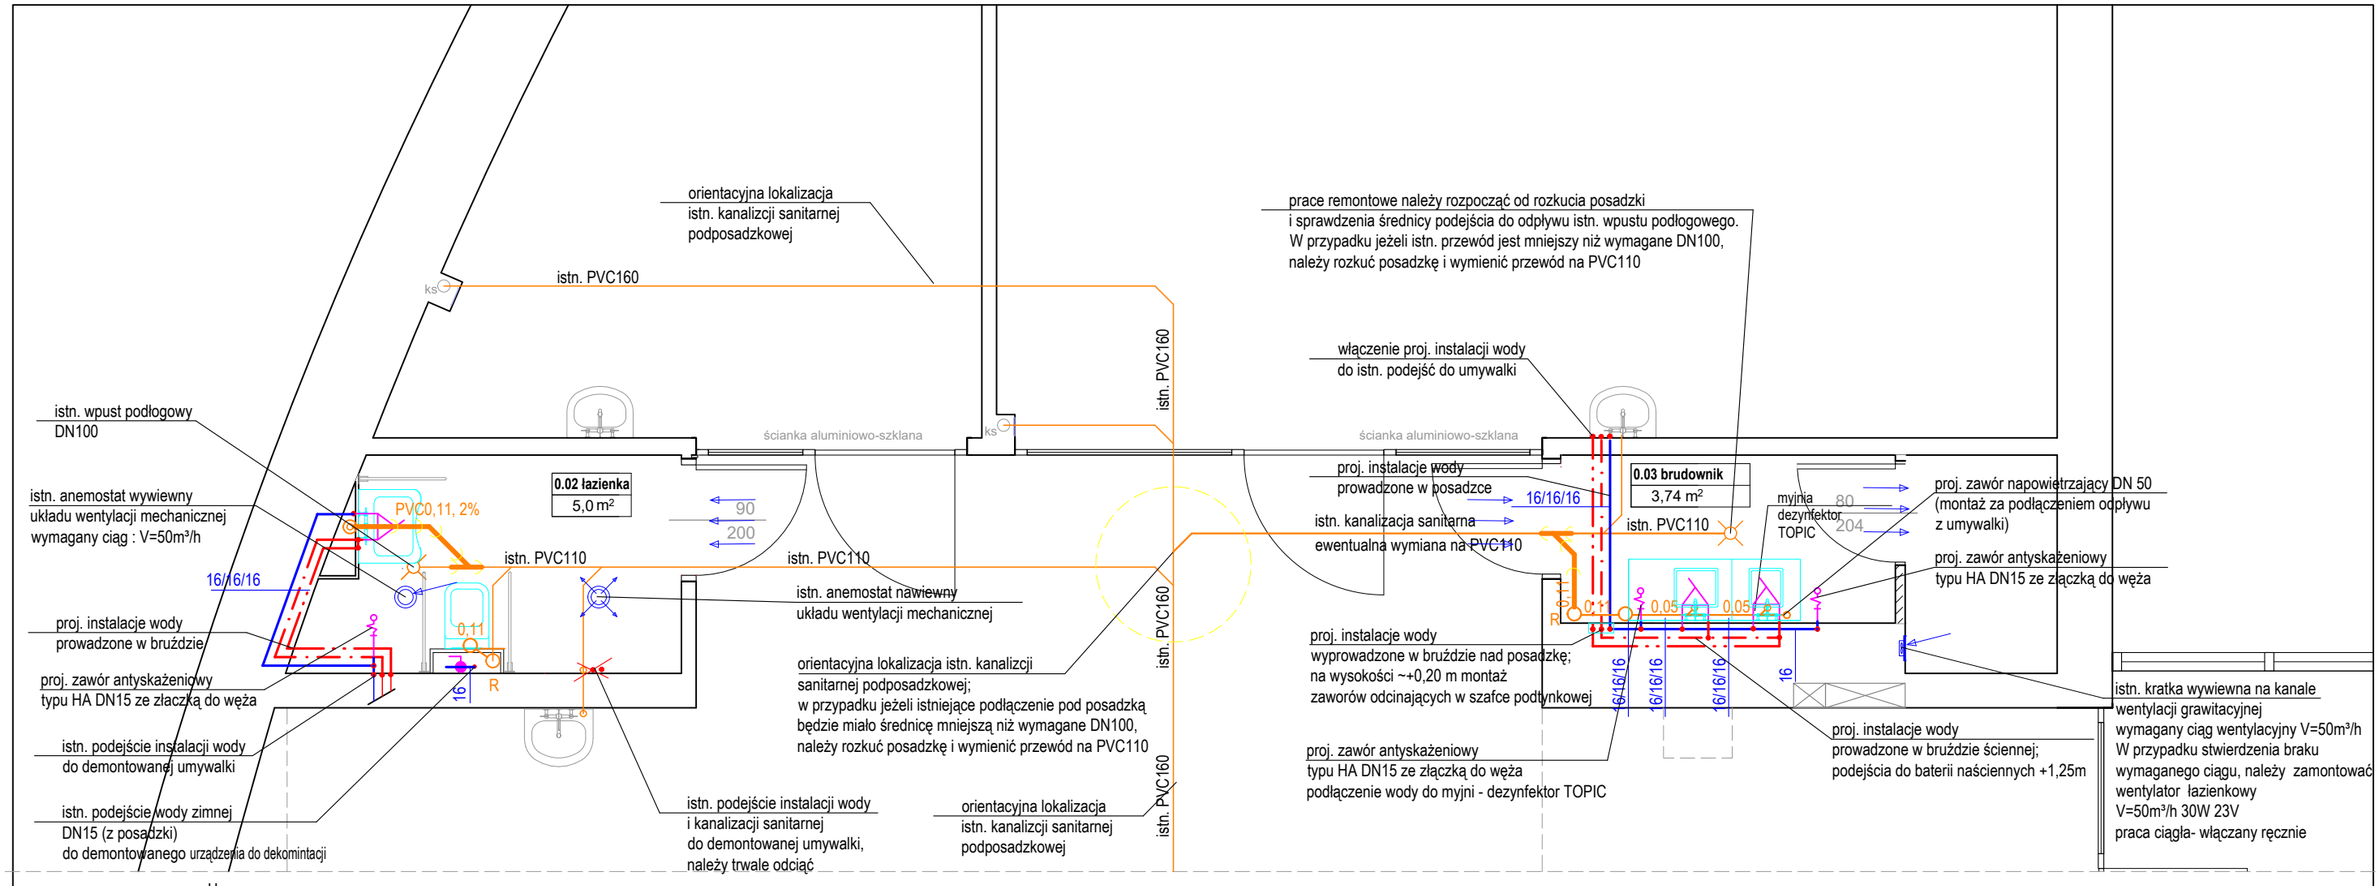

Uwaga:
Przebieg istniejacej kanalizcji sanitarnej podposadzkowej wrysowoano orientacyjnie - brak dokumentacji.
Przed przystąpieniem do robót, nalezy rozkuć posadzkę przy podłączeniach istn. wpustów podłogowych
i sprawdzić średnicę podejść oraz kierunki przepływów w istn. przewodach.
W przypadku stwierdzenia średnic przewodów podposadzkowych mniejszych niż wymagane DN100,
należy wymienić istniejące odcinki kanalizacji podposadzkowej na PCVC 110.
Zakres przewidywanej wymiany wskazano na rysunku.
Rzędne prowadzenia proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsca podłączenia,
dostosować do głębokości ułożenia istn. przewodów.
Proj. kanalizację podposadzkową prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
Na projekltowanym podejściu do miski ustępowej w pom 0.02 łazienka (w szachcie za miską ustępową),
należy zamontować rewizję. Należy pozostawić dostęp do rewizji poprzez montaż drzwiczek w obudowie szachtu.
W przypadku dużych rozbieżności pomiędzy rzeczywistym przebiegiem istn. kanalizacji
podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, należy skonsultować się z projektantem branzy sanitarnej.
W pom. 0.03. brudownik, za podłączeniem odpływu z proj. umywalki, należy zamontować zawór napowietrzający
do instalacji kanalizacji sanitarnej DN50.
Elementy białego montażu zgodne z opracowaniem architektonicznym: w pom 0.02.łazienka - przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zasilająca projektowane przybory sanitarne,
włączona do istn. przewodów na podłączeniu demontowanych i istn. umywalek.
Projektowane instalacje nalezy wykonać z rur PEXc/Al./PE-RT i prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką.
Rury łączyć przy pomocy tulei zaciskowych.
Podejścia do umywalek zaleca się, aby wykonać jako podejścia do baterii stojących mieszakowych.
W łazience nr 0.03 przewiduje się montaż urządzenia do dekomintacji.
Zgodnie z sygestią Inwestora, wybrano Zestaw TOPIC prod. MEOIKO.
Zestaw składa się z urządzenia do dezynfekcji, zlewu oraz umywalki do mycia rąk.
Baterie do zlewu i umywalki nie wchodzą w zakres wyposażenia urządzenia.
Należy zamontować baterie naścienne mieszakowe.
Podłączenie urządzenia dezynfekującego - zawór HA dn 15 ze złączką do wężą.
W obu łazienkach zaprojektowano zawory HA dn 15 ze złączką do wężą.
Na podłączeniu do istn przewodów oraz przy odbiornikach zainstalować zawory odcinające kulowe min. PN10.
Wszystkie przewody izolować przeciwroszeniowo pianką PE o grubości 9,0 mm.
Jako armaturę odcinającą na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosować kurki kulowe w wykonaniu do wody gorącej.
Baterie umywalkowe zamontować w wersji przystosowanej do dezynfekcji termicznej instalacji.
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności.

Wentylacja pomieszczeń. Zakłada się, że istn. układy wentylacyjne spełniają wymagania dla zmienionej funkcji pomieszczeń:
-pom. 0.02.łazienka - wentylacja mechaniczna - V = 50m³/h
-pom. 0.03.brudownik - wentylacja grawitacyjna - V = 50m³/h.
W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciągu, należy:
-w pom.0.02 łazienka: wyregulować przepływy na istn. instalacji wentylacji mechanicznej,
-w pom.0.03.brudownik: zamontować wentylator łazienkowy V=50m³/h 30W 23V , praca ciągła- włączany ręcznie.
Nawiew poprzez kratki zamontowane w dole drzwi do pomieszczeń.

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110
TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

nazwa zamierzenia budowlanego:

**PROJEKT PRZEBUDOWY / REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU "B"
W CELU STWORZENIA DODATKOWYCH ŁAZIENEK
NA ODDZIALE SOR**

projektował: mgr inż. Jacek Grzesiak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr WKP/0438/PWOS/19	data oprac.: maj 2024r.	
opracował:		

tytuł rysunku: Rzut przyziemia - Łazienki oddziału SOR

nr rys.: IS-1162-22-01		branża: SANITARNA
etap projektowania: projekt techniczny	data oprac.: maj 2024	skala: 1:50