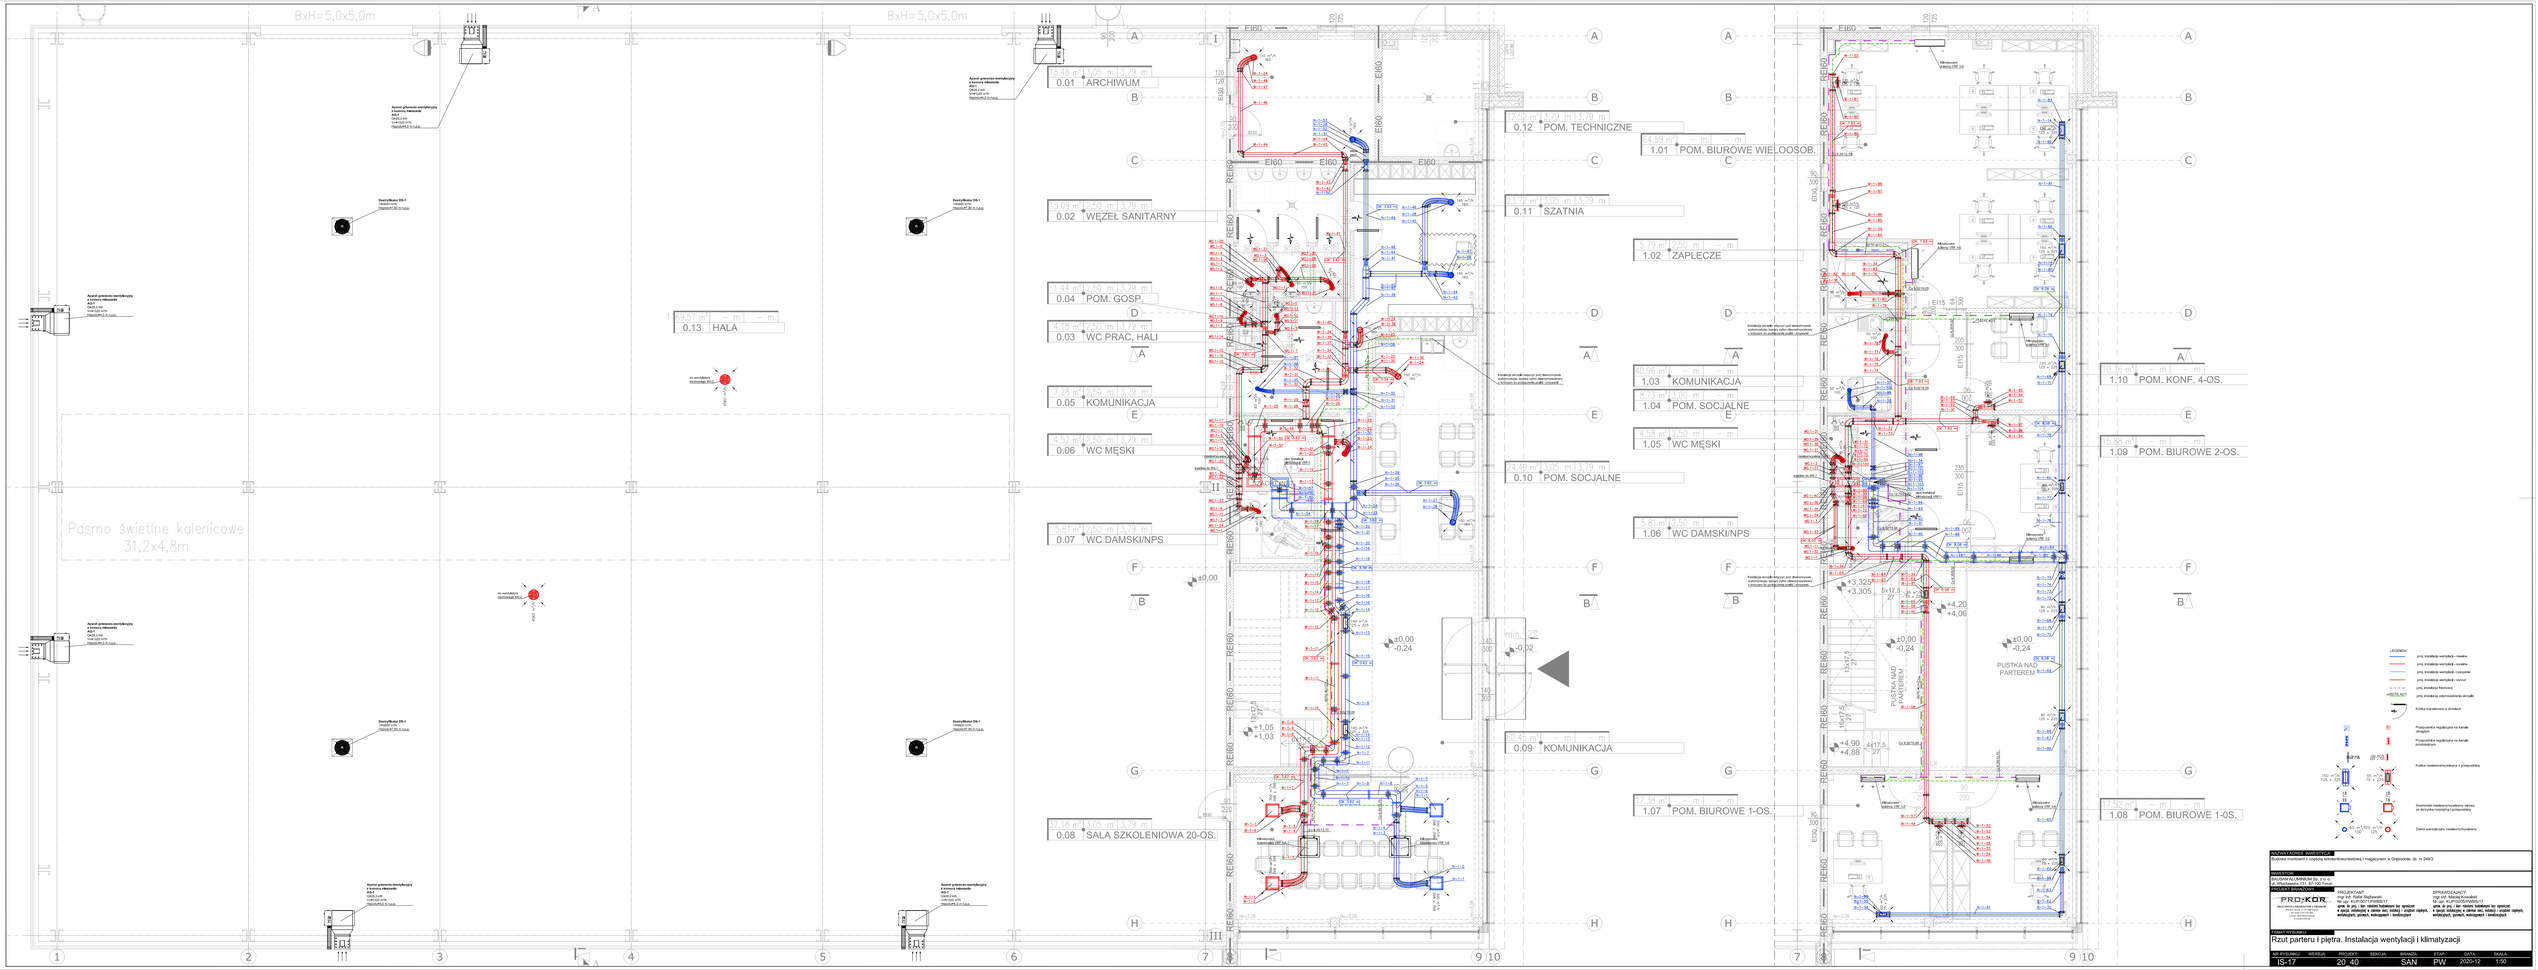
BxH=5,0x5,0m
BxH=5,0x5,0m
Pasmo świetlne kalenicowe
31,2x4,8m
0.01 ARCHIWUM
0.02 WĘZEŁ SANITARNY
0.03 WC PRAC. HALI
0.04 POM. GOSP.
0.05 KOMUNIKACJA
0.06 WC MĘSKI
0.07 WC DAMSKI/NPS
0.08 SALA SZKOLENIOWA 20-OS.
0.09 KOMUNIKACJA
0.10 POM. SOCJALNE
0.11 SZATNIA
0.12 POM. TECHNICZNE
0.13 HALA
1.01 POM. BIUROWE WIELOOSOB.
1.02 ZAPLECZE
1.03 KOMUNIKACJA
1.04 POM. SOCJALNE
1.05 WC MĘSKI
1.06 WC DAMSKI/NPS
1.07 POM. BIUROWE 1-OS.
1.08 POM. BIUROWE 1-OS.
1.09 POM. BIUROWE 2-OS.
1.10 POM. KONF. 4-OS.
PUSTKA NAD PARTEREM
Instalacja wentylacji pożarowej nie stanowiąca kompensacji ciągu wentylacji grawitacyjnej, z trzonem na podłodze piwnic - chowanie
Instalacja wentylacji pożarowej nie stanowiąca kompensacji ciągu wentylacji grawitacyjnej, z trzonem na podłodze piwnic - chowanie
Instalacja wentylacji pożarowej nie stanowiąca kompensacji ciągu wentylacji grawitacyjnej, z trzonem na podłodze piwnic - chowanie
Dwustrumieniowy wentylator kanałowy EKW 14/4
Wentylator kanałowy EKW 14/4
Wentylator kanałowy EKW 14/4