
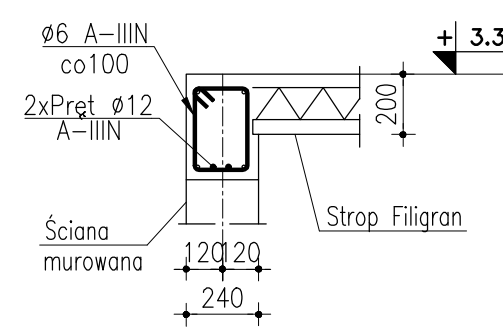


## SKALA 1:50

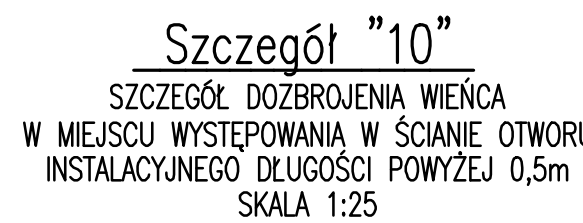

Wieniec W-13  
SKALA 1:25

**UWAGA:**

W ZESTAWIENIU NIE WJĘTO CIĘŻARU WŁASNEGO STOPÓW ŻELBETOWYCH.

DOPUSZCZALNA GRUBOŚĆ STROPU W OBSZARZE "A" - 20cm

DOPUSZCZALNA GRUBOŚĆ STROPU W OBSZARZE "B" - 20cm


DOPUSZCZALNA GRUBOŚĆ STROPU W OBSZARZE "C" - 18cm

BETON: min. C20/25  
C25/30  
C20/25  
STAL: A-IIIIN F  
OTULINA: min. 25  
45mm

KLASA EKSPOZYCJI:

dla elementów zagłębionych w gruncie	XC2
dla elementów powyżej gruntu	XC1
dla zadaszenia nad wejściem	XC2

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: R60, R120  
POZIOM PORÓWNAWCZY:  $\pm 0.00 = 473.70$  m n.p.m.

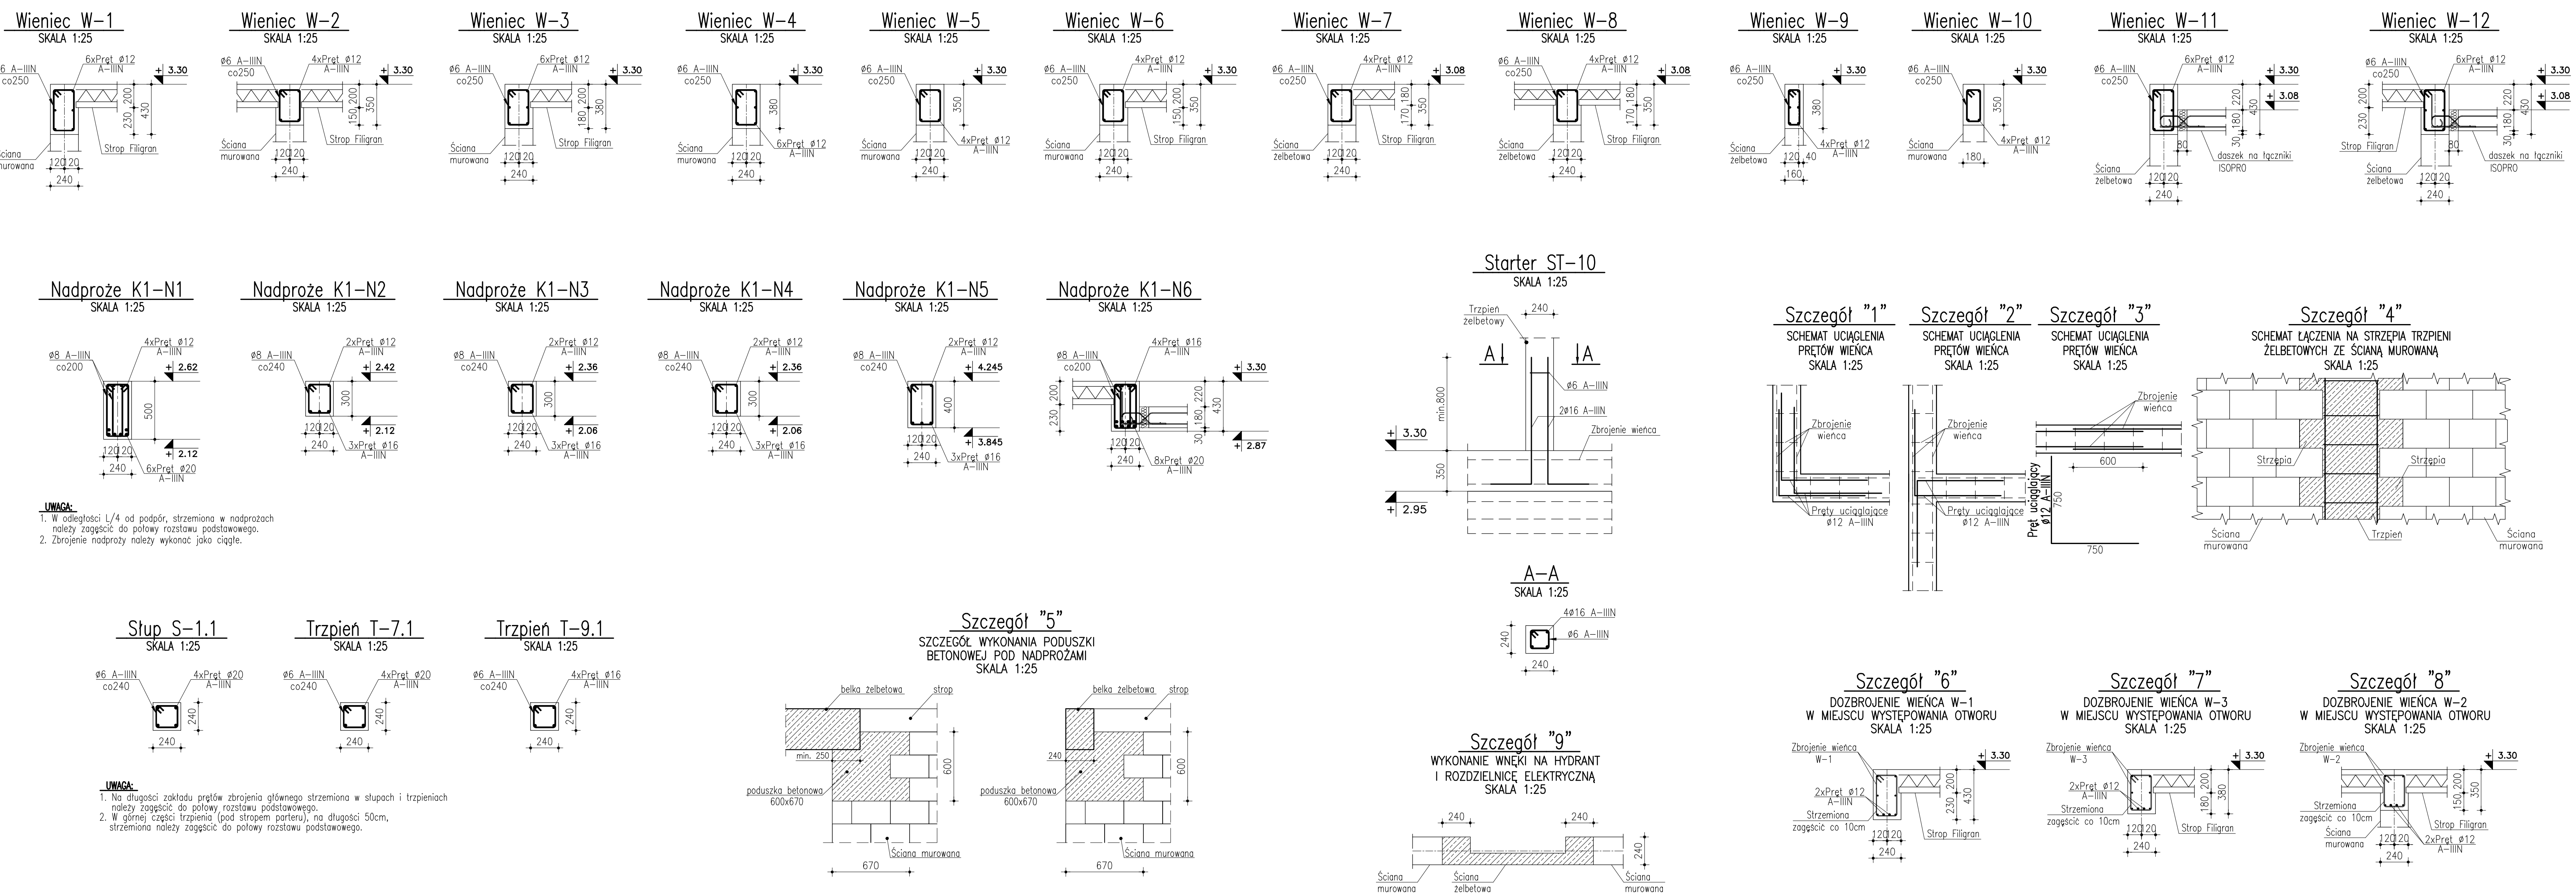[illegible]

WYKONANIE WNĘKI NA HYDRANT  
I ROZDZIELNICĘ ELEKTRYCZNĄ  
SKALA 1:25

Ściana  
żelbetowa

---

---