

WYMOGI MINIMALNE W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Ilekcroć w treści niniejszego wymogu przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego

OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUFIRE (System ppoż. ALUFIRE)

Ilość pozycji: 3. Ilość konstrukcji: 4

Całkowita powierzchnia: 9,1 m².

Kolor profili: **RAL:9016 – profile ; RAL:7016 – panele**

Całkowity obwód: 26,2 m.

Kolor okuć: RAL:9016

Szyby: Szkło EI 30 wewn.; Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 RAL-7016

1 KL. SZKAP DO WIAŁY PsB 1.1.1

Konstrukcja:

Poz.1 Drzwi EIS30 z naświetlem EI30
(B=1 020, H=2 552, B_s = 807 mm, H_s =2055 mm) pow.=2,603 m².

Ilość:

2

Wypełnienie:

Szkło EI 30 wewn.;

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 7016

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa wewnętrzna**Widok od zewnątrz***Drzwi otwierane na zewnątrz**Brak progu**Samozamykacz ramieniowy.**Klamka obustronna**Opadająca uszczelka dymoszczelna*Światło przejścia 807x2055

2 SALINA, RESTAURACJA

Konstrukcja:

Poz.2 Drzwi EIS30

(B=975, H=2 040) pow.=1,989 m².**Ilość:**

1

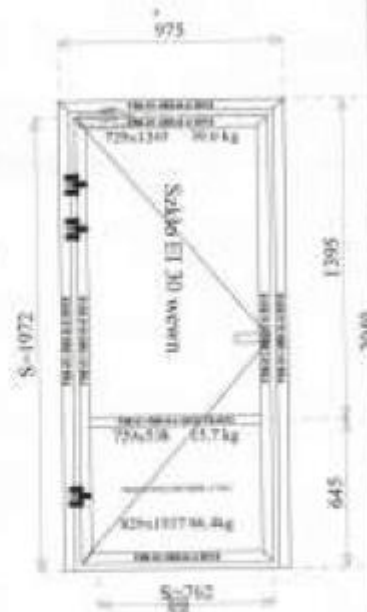
Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 7016;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa wewnętrzna**Widok od zewnątrz***Drzwi otwierane na zewnątrz**Brak progu**Samozamykacz ramieniowy**Klamka obustronna**Opadająca uszczelka dymoszczelna*Światło przejścia 762x1972

3

Konstrukcja:

Poz.3 Drzwi EIS30

(B=905, H=2 050) pow.-1,855 m².

Ilość:

1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 7016

;Szkło EI 30 wewn.

Kolor: w/g zapytania

dotatkowo:

Stołarka aluminiowa wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

Samozamykacz ramieniowy

Klamka obustronna

Opadająca uszczelka dymoszczelna

Światło przejścia 692x1982

