

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1044638784



HYDROEKO Anna Jastrząb
ul. Wiejska 51
43-400 CIESZYN

Nr pisma: 8000143136
Data pisma: 30.06.2022 r.
Sprawa: Uzgodnienia dokumentacji zabezpieczenia
linii kablowych SN (15kV)
Nr sprawy: TD/OBB/OME/2022-07-04/0000016

Odpowiadając na pismo informujemy, że dostarczony projekt dotyczący zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. w związku z „Budową i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Cieszynie przy ul. Motelowej i ul. Moniuszki” uzgadniamy bez uwag.


Ważność uzgodnienia ustala się do dnia 01.12.2023r. (na podstawie uzgodnienia branżowego nr TD/OBB/OMD/UB/MS/5557/2021 z dnia 01.12.2021r).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji



Wiesław Kowalski

Kopia:
1x OME/MG/102/2022

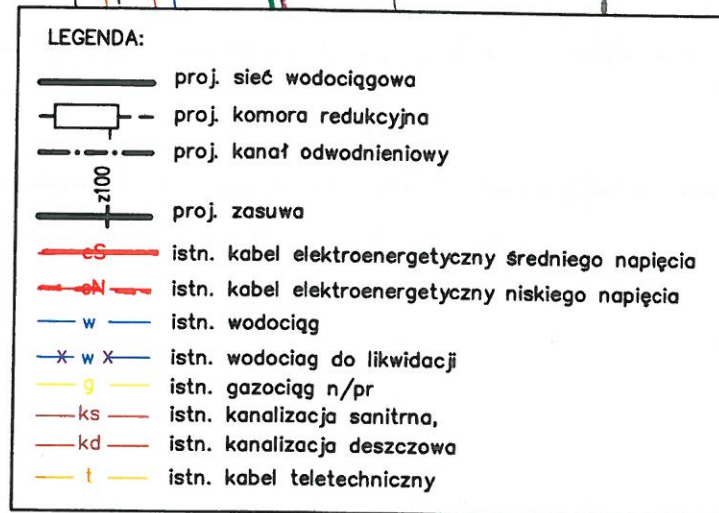


<h1>HYDROEKO Anna Jarzab</h1> <p>43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51</p>			
<p>Projektował: mgr inż. A. Jarzab specjalność Instalacyjny upr.nr 359/01</p>		<p>Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustroń</p>	
<p>Temat: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesolej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcji ciśnienia – pomiarową z odwodnieniem przy ul. Motelowej</p>			
<p>Sprawdził: mgr inż. J. Jarzab specjalność Instalacyjny upr.nr 570/01</p>		<p>Tytuł rys.: Plan sytuacyjny – cz.1</p>	
<p>Data: 03.2022</p>		<p>Skala: 1:250</p>	
		<p>Nr rys.: 2a</p>	


PRZEKRÓJ A-A

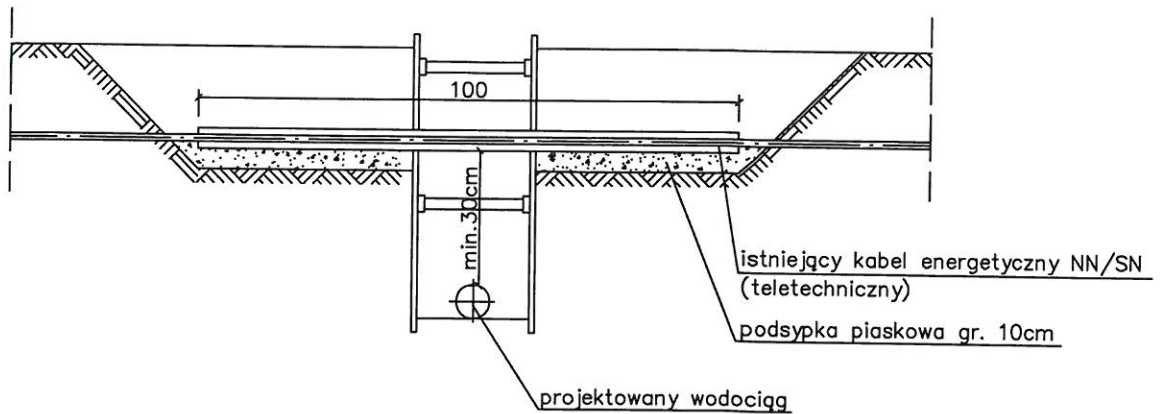

RZUT POZIOMY

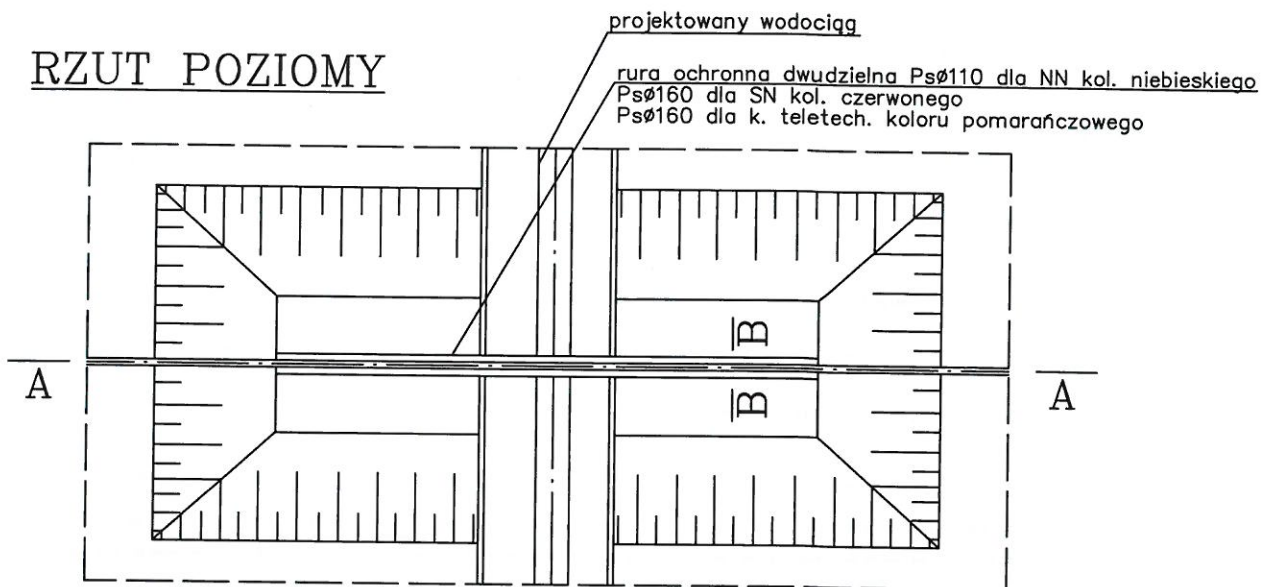

PRZEKRÓJ B-B

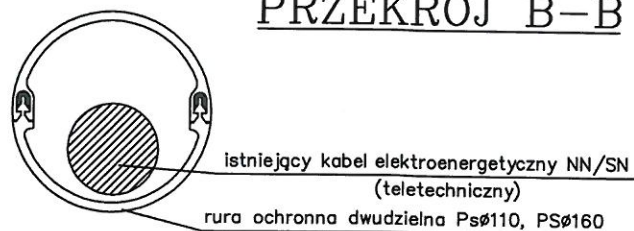

UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza wodociąg i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach SN stosować rury ochronne dwudzielne koloru czerwonego
3. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru prac zanikowych

PROJEKT TECHNICZNY

HYDROEKO Anna Jarzab

43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. A. Jarzab
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01

Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

Temat: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesołej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcyjno-pomiarową z odwodnieniem przy ul. Motelowej

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarzab
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego (teletechnicznego)**

Data: 06.2022

Skala:

Nr rys.:

10