




PRZEKRÓJ A-A

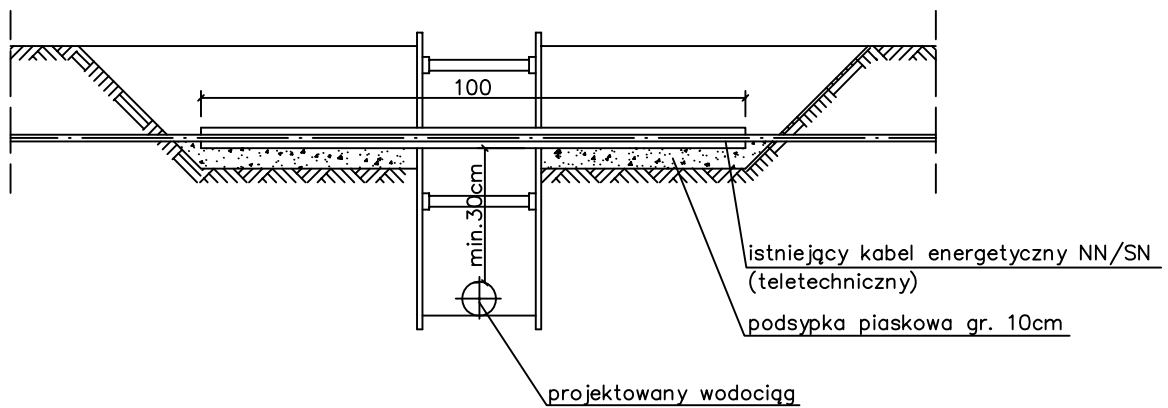

RZUT POZIOMY

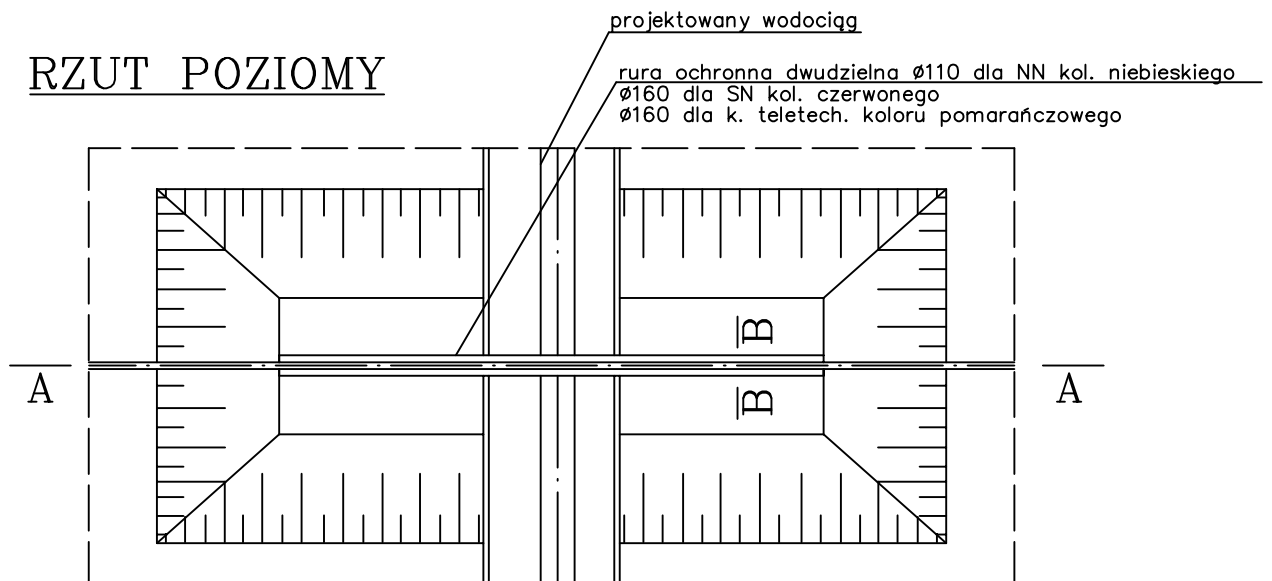

PRZEKRÓJ B-B

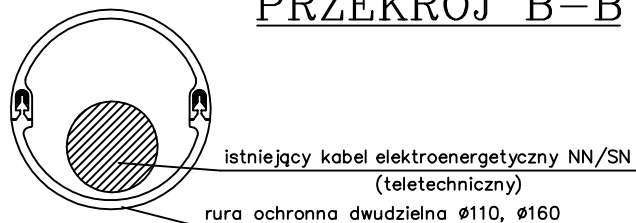

UWAGI:

1. Końce rury ochronnej wyprowadzić po 0,5m poza wodociąg i uszczelnić pianką poliuretanową
2. Na kablach SN stosować rury ochronne dwudzielne koloru czerwonego
3. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru prac zanikowych

PROJEKT TECHNICZNY

HYDROEKO Anna Jarzab 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51		
Projektował: mgr inż. A. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 359/01	Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp.zo.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń	
	Temat: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesotej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcyjno-pomiarową z odwodnieniem przy ul. Motelowej	
Sprawdził: mgr inż. J. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 570/01	Tytuł rys.: Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego (teletechnicznego)	
	Data: 06.2022	Skala: Nr rys.: 11