


- Optyczna czujka dymu –
do demontażu oraz ponownego montażu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem
zadziałania
- Roleta antywłamaniowa zewnętrzna 200x249
- Roleta antywłamaniowa zewnętrzna 150x249
- Przycisk sterowania roletami
- Centrala kontroli dostępu
- Centrala antynapadu
- czujka słuchzenia szkła,
czujka ruchu PIR,
manipulator do zabójstwa stref,
- Gniazdo modułowe
Punkt logiczny RJ45
- czujnik otwarcia okien i drzwi
przycisk ewakuacyjny
przycisk wyjścia
czytnik kontroli dostępu
- Punkt logiczny 2xRJ45
- Zawora elektromagnetyczna

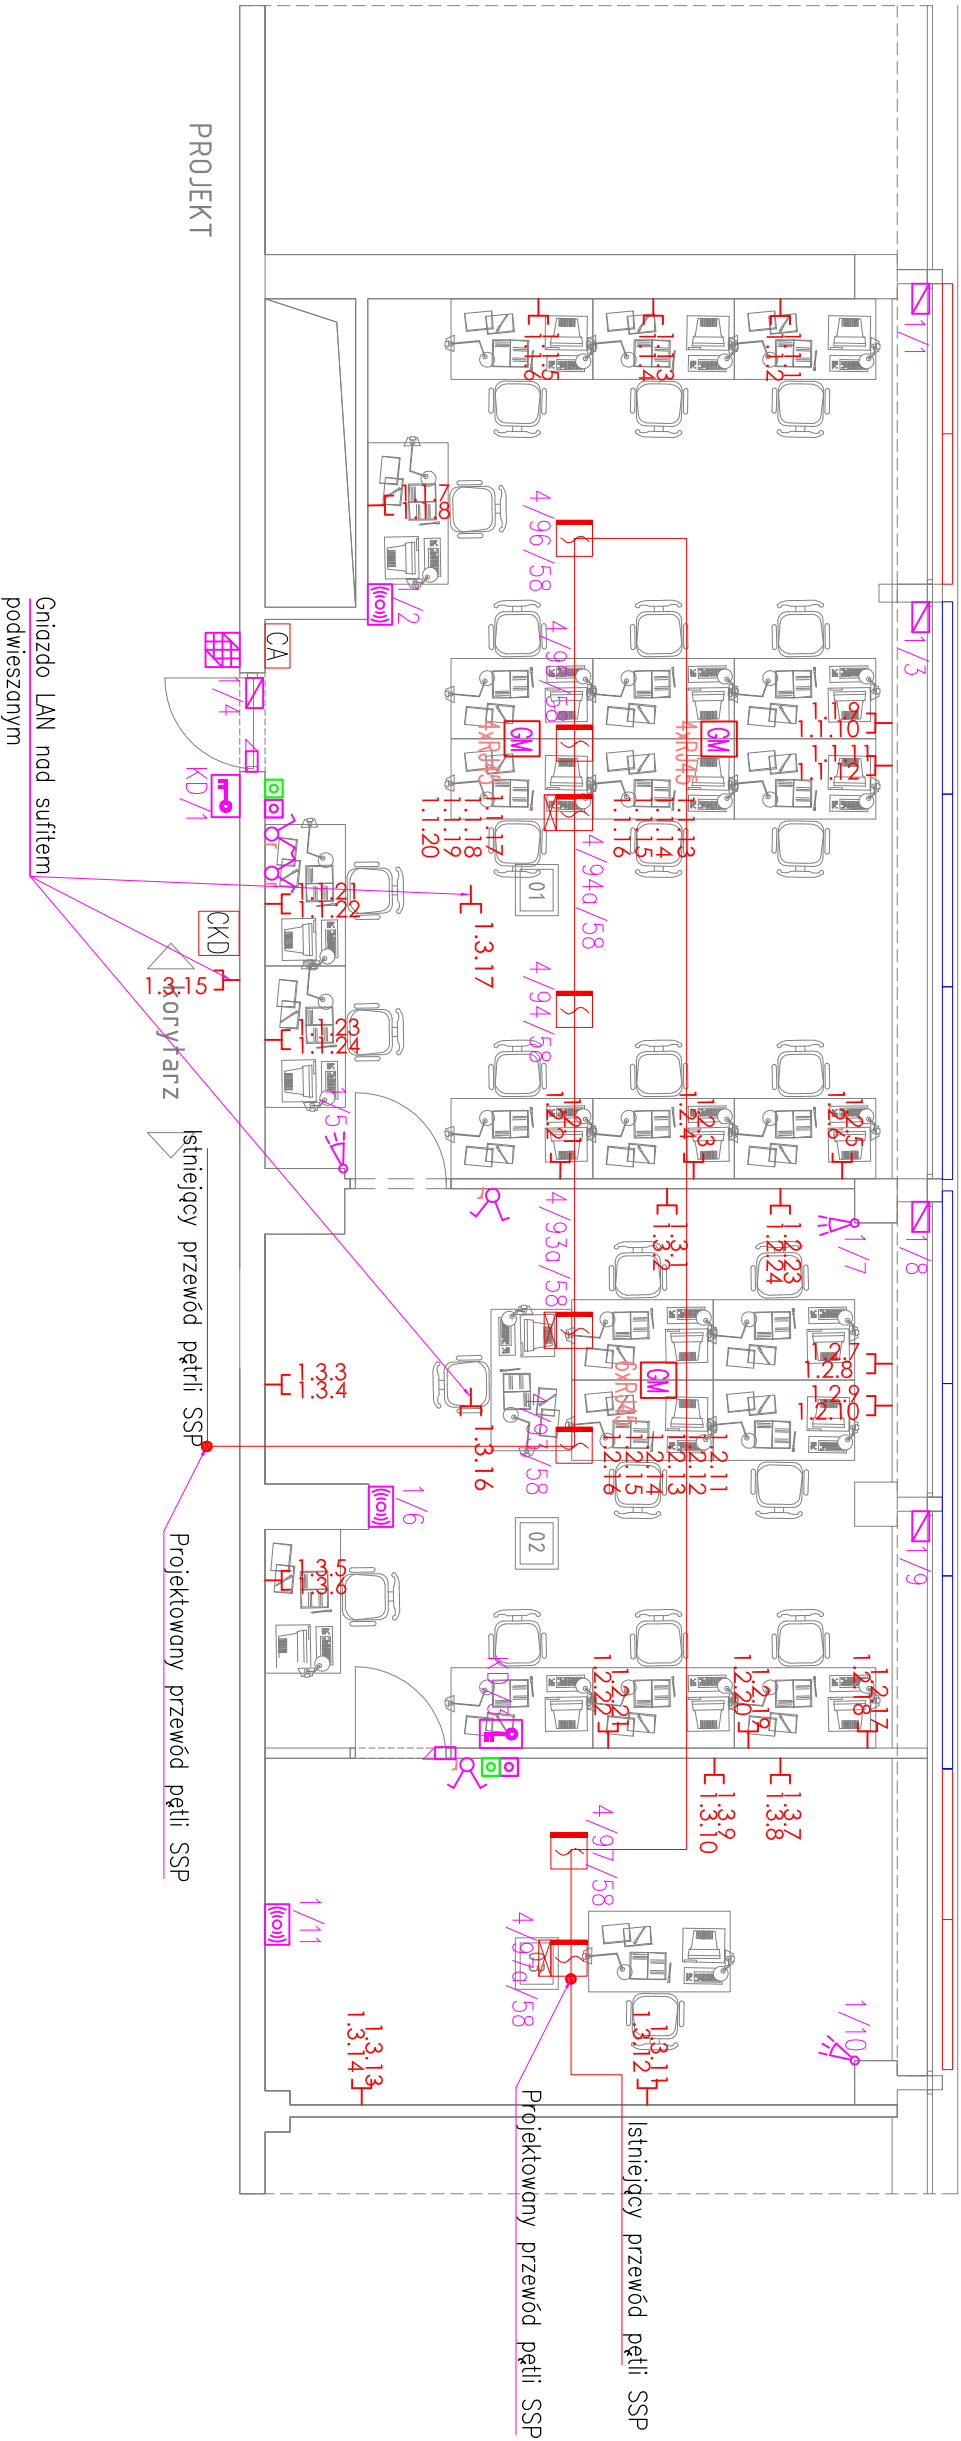

Temat: PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO przy ul. Mikołowskiej 100 40-065Katowice, obręb: Katowice, JEDN. EW. Katowice			
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radostaw Malinowski	SLK/9471/PBE/21	08/24
Sprawdził:	-		
Investor:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice	Branża: ELEKTRYCZNA	
Adres inwestycji:	ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100 /a3
Nazwa rysunku:	Rzut biura – inst. stąboprądowa	Nr archiwalny: -	Nr rysunku: E03