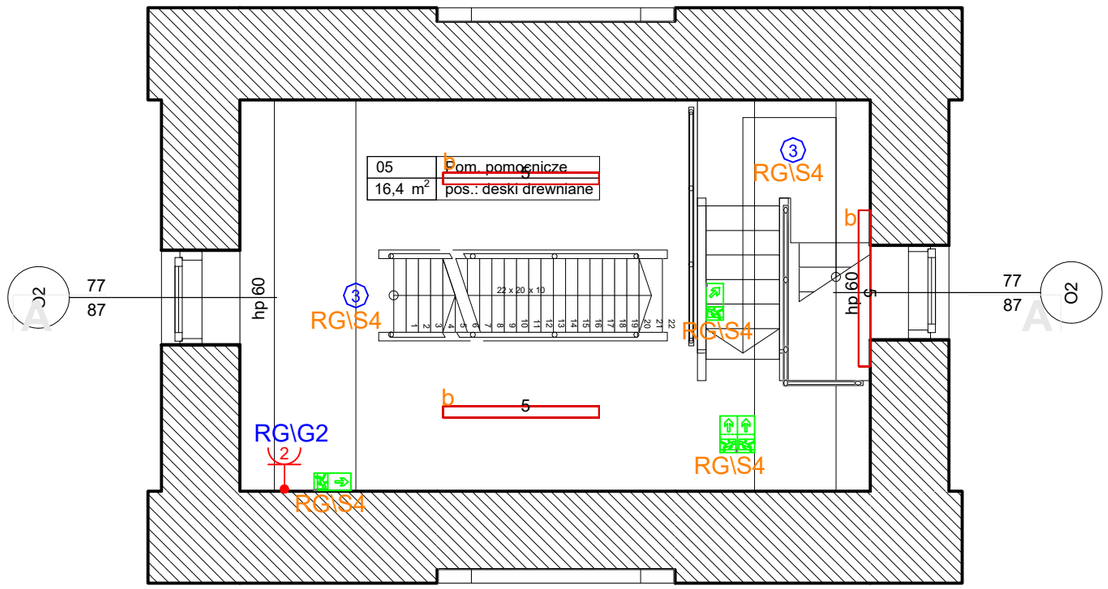

3. Oprawa oświetleniowa awaryjna AWEX AXN AXNO_3W_E 1h podrzymania

5. Oprawa oświetleniowa LED 2x36W 4180lm; 87lm/W; 4000K Wymiary: 60mm x 56mm x 1200mm

Oprawa ewakuacyjna – EXIT M 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Oprawa ewakuacyjna – INFINITY AC 1h dwustronna
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

KAMERA ZEWNĘTRZNA

PODGLĄD KAMER JEDNOSTKA STACJONARNA

Przełącznik jednobiegunowy

Przełącznik schodowy

Gniazdo 2x230V

Wypust kablowy zapas 2m pod sufitem

RJ45 Gniazdo 1x RJ45

ACC CENTRALKA SYSTEMU SSWiN+KD

CZUJKA ALARMOWA PIR

CZUJKA ALARMOWA PIR BEZPRZEWODOWA

K KONTAKTRON

MANIPULATOR

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO – OPTYCZNY

nazwa obiektu, adres: Cerkiew prawosławna w Wojsławicach ul. Rynek 83, 22-120 Wojsławice, działka nr ewid. 1969			
inwestor, adres: Parafia Prawosławna św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm			
tytuł: Dzwonnica 2 Piętro - Instalacja gniazd i oświetlenia			branża: Elektryczna
projektant: mgr inż. Łukasz Głubisz		nr upr.: PDK/0006/PWOE/13	podpis:
sprawdził: mgr inż. Henryk Flisak		nr upr.: UAN-II-7342/206/94	podpis:
data: 02-2022	skala: 1:50	stadium: Projekt Techniczny	nr rys.: E03