


LEGENDA:  
Δ T      TERMOSTAT CENTRALNY  
FR/D0-2    ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY O WIELKOŚCI DO-2  
W 40 A    WYŁĄCZNIK TRZYBIEGUNOWY 40 A  
typ 1+2    OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP 1+2  
LK 3      LAMPKA KONTROLNA  
RCD 4P    WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 4-RO BIEGUNOWY  
RCD 2P B    WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 2-RO BIEGUNOWY Z  
                 WYŁĄCZNIKIEM NADMIAROWO PRĄDOWYM O CHARAKTERYSTYCE B

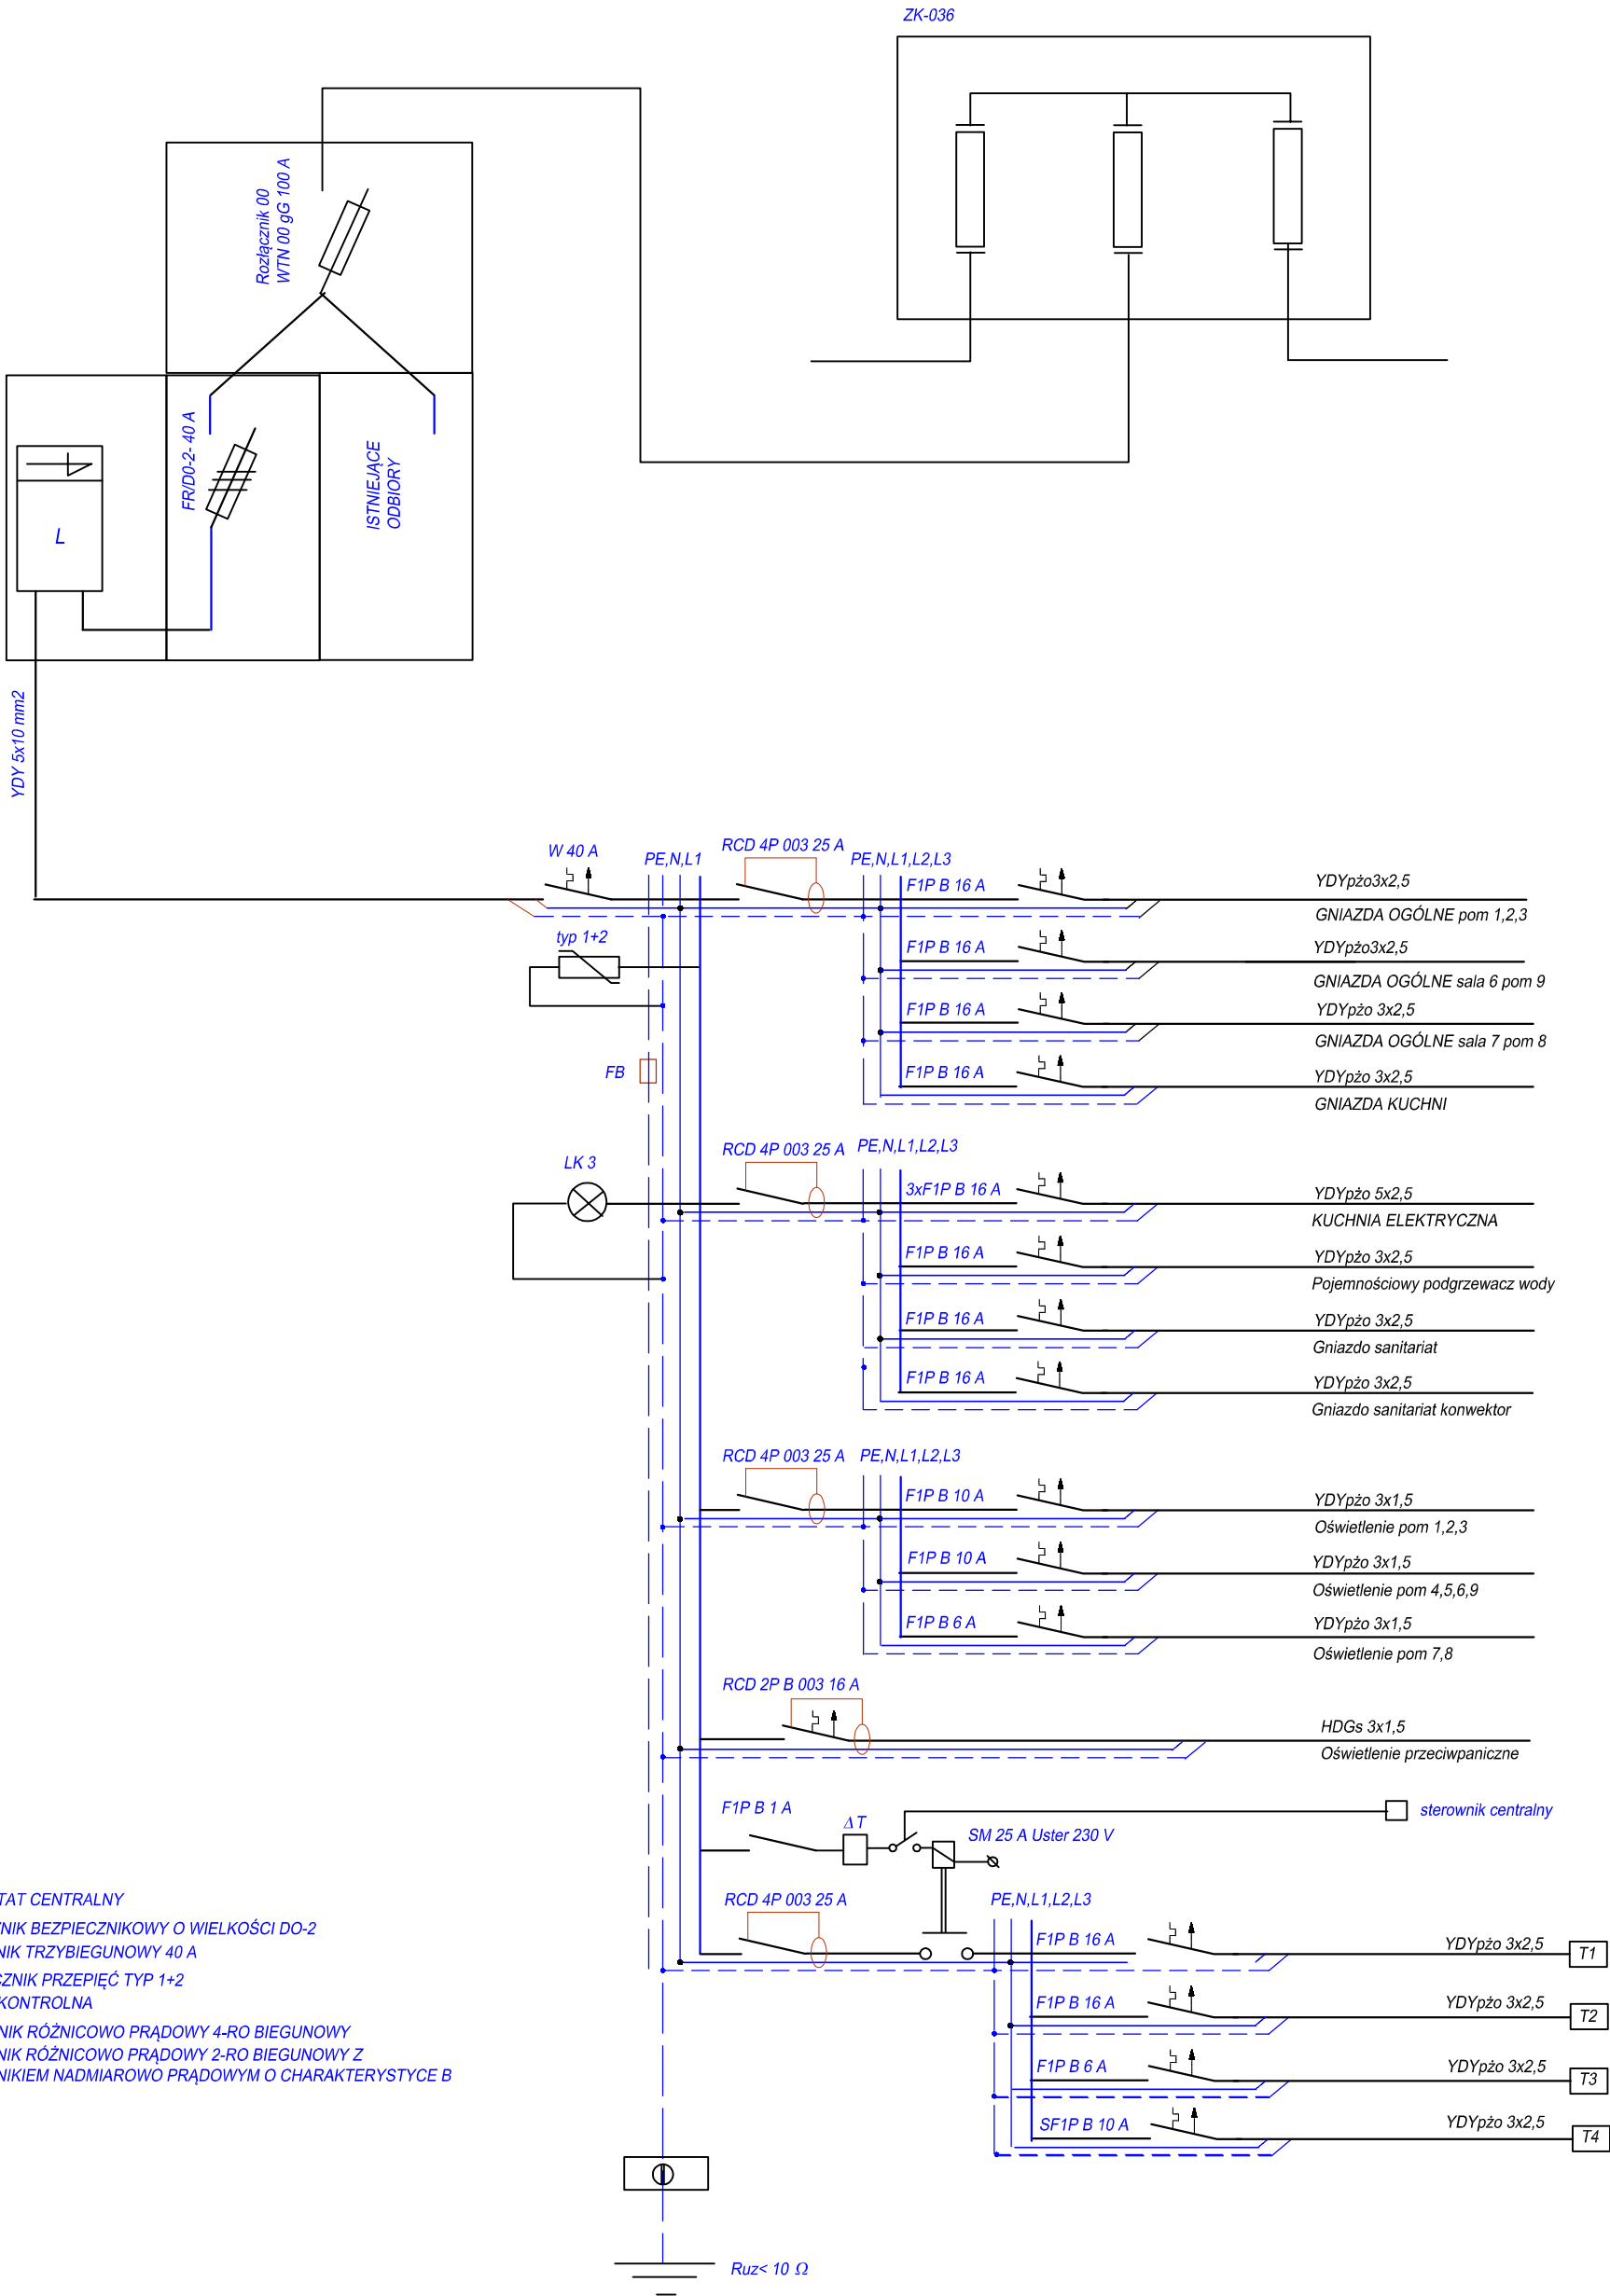

PROJEKT			
zmiany sposobu użytkowania lokalu o funkcji użytkowej na świetlicę integracyjną			
lokalizacja	ul. Wojska Polskiego 3-5, 48-370 Paczków, działka nr 414/20		
inwestor	PIASTUN - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ul. OZIMSKA 48/42, 45-368 OPOLE		
treść rys	SCHEMAT ZASILANIA		
projektant	mgr inż. Mirosław Kulesz	upr. nr 320/88/Op	SKALA 1: 50
projektant			
data	22 - 07 - 2024r		RYS. NR E-1