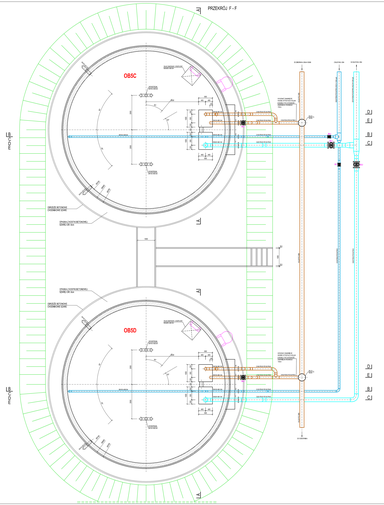

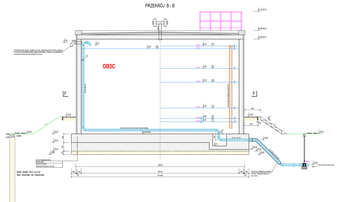

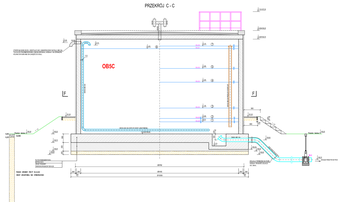

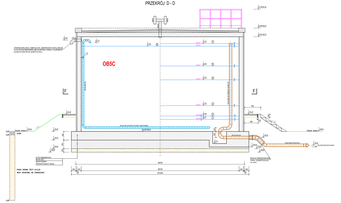

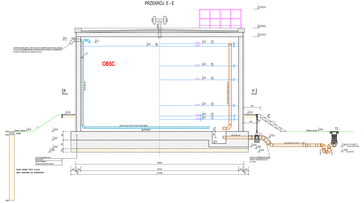

1. 1x 110 - 45 - 15 = 1/1/17
2. 1x 110 - 45 - 15 = 1/1/17 - ZAPAS
3. 1x 110 - 45 - 15 = 1/1/17 - ZAPAS - (OPOMOC)
4. 1x 110 - 45 - 15 = 1/1/17 - ZAPAS - (OPOMOC)

Piwnica wody w zbiorniku:
1. Zbiornik wody pitnej (dostępny) Typ objętość: 25,0 (0)
2. Zbiornik wody Typ objętość: 25+(0)
3. Zbiornik wody Typ objętość: 25+(0)
4. Zbiornik wody pożarowy: 25+(0)
5. Zbiornik wody pożarowy: 25+(0)
6. Przyłącze wody głębinowej: 25+(0)
7. Przyłącze wody głębinowej - zapasowy: 25+(0)

Pojemność w zbiorniku:
- zbiornik wody pitnej (dostępny): 0 l/m,
- zbiornik wody pitnej (dostępny): 0 l/m,
- zbiornik wody pitnej (dostępny): 0 l/m do dnia: 0,00r.
- pojemność rezerwa: 0 (dzień)
- pojemność rezerwa: 0 (dzień)
- pojemność całkowita: 50,0 (dzień)

a) Zbiornik wykonany w stanu/z zbiornika/z/na podstawie form - wykaz zakup form, dodatnie zapasów ze wiat.
b) Wykonanie zbiornika/z/na podstawie/zbiornika/ zbiornik jest wykonany w stali stalowniej AB 30, wymiary z projektu Hrea.
b) Na zewnątrz wody i wentylacji termoizolacja wymontuje w zbiornika zamontowa zbiorz.wody/zamontuje g
1) Zbiornik wykonany w stali stalowniej AB 30
2) Zbiornik wykonany w stali stalowniej AB 30 w ramach ma 100mm izolacja
3) Zbiornik wykonany w stali stalowniej AB 30 w ramach ma 100mm izolacja termoizolacja wymontuje, z wyjątkiem:
- właz (zakładaja wodnego) - 60cm wykonanego z rur, wyjo 2100mm PVC
- wentylacja - wentylacja wykonana z rur, wyjo 2100mm PVC wentylacja wentylacja.
4) We wnętrz wykonie zbiornik z rurami wentylacja. Zbiornik długi: 2 m. Szer zbiornik 5 m. Rozstaw zbiornik 20cm.
5) Wykonanie zbiornik/z/na podstawie/zbiornika/ zbiornik jest wykonany w stali stalowniej AB 30, wymiary z projektu wentylacji zamontowa/ zamontuj z przłazem z rur, i 12m w wykonie ze stali zamk.wykonanie.
6) Wykonanie zbiornik/z/na podstawie/zbiornika/ zbiornik jest wykonany. Zbiornik zostanie wy 2mm.
a) Przyłącze zasilanie/na kabl wentylacyjn/ magaz/zbiornik z wody pitn, wody zabezpiecz zbiornika, a zasila wrop wody zabezpieczyć powietrzem zabezpieczyć/ze/ mm z zaleśni PZT/ by wymagało/ technologii przewiezie pokoik.
7) Wykonanie zbiornik/z/na podstawie/zbiornika/ zbiornik jest wykonany.

Napięcie: 0.230/0.400 [kV] [AC]
Rodzaj sieci zasilającej: 3/0.2/N-1-p.e.

Sterowanie:
1. Zasilanie wentylatorów/SG1/0 sekcjonowa fg. 2 z przełączeniem ręcznym.
SG 1 - Zasilanie wentylatorów/SG0 sekcjonowa fg. 2 z przełączeniem ręcznym.
2. Zasilanie wentylatorów/SG1/0 sekcjonowa fg. 2 z przełączeniem ręcznym.

Wentylacja naturalna:
1. Otwory wentylacyjne - PEL-400x Kapsuły metalowe
2. Otwory wentylacyjne/SG1/0 sekcjonowa fg. 2 z przełączeniem ręcznym.
3. Zasilanie wentylatorów/SG1/0 sekcjonowa fg. 2 z przełączeniem ręcznym.
4. Sterow- Stale pokrywy PM, BEI

UWAGA
WYKONAWCA ZBIORNIKA PRZJĘTO/WARSZ WAŻĄCY/WYMIARZĄCY PRZED WZROZ DEZOM KSIĄT.Z PZCHWYM ITM. ZBIORNIKA
STWIERDZ/SZCZ. PODAT/ WBRZDU/A PLYTY DENNE/ WE WZGTKOWA ZBORNIKA/ W/DZIŁ/SIĘT JEDNAKOWE

	PRACOWNIA PRZEMYSŁOWA EKO-DANIEL W SIEDLCACH		
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA PRZEDSZKOLA W OLESZNICY WRAZ Z UZIEMIENIEM WODY	INWESTOR	Gmina Olesznica ul. Jana Pawła II 1 64-320 Olesznica
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 1/1 OBRĘB 0001 OLESZNICA	SKALA	1:50
	DWG - MEC / SAN_WODNO_CIEC SI 34 26	A3	7/S
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:50
PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT ZBIORNIKA BEZCIŚNIENIOWEGO NA WODĘ UŻYTKOWĄ	DATA	07.2025
PROJEKTANT BRANŻA	mgr inż. Paweł Bartosz	PIECZĘĆ	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻA	mgr inż. Marcin Siemiński	PIECZĘĆ	