
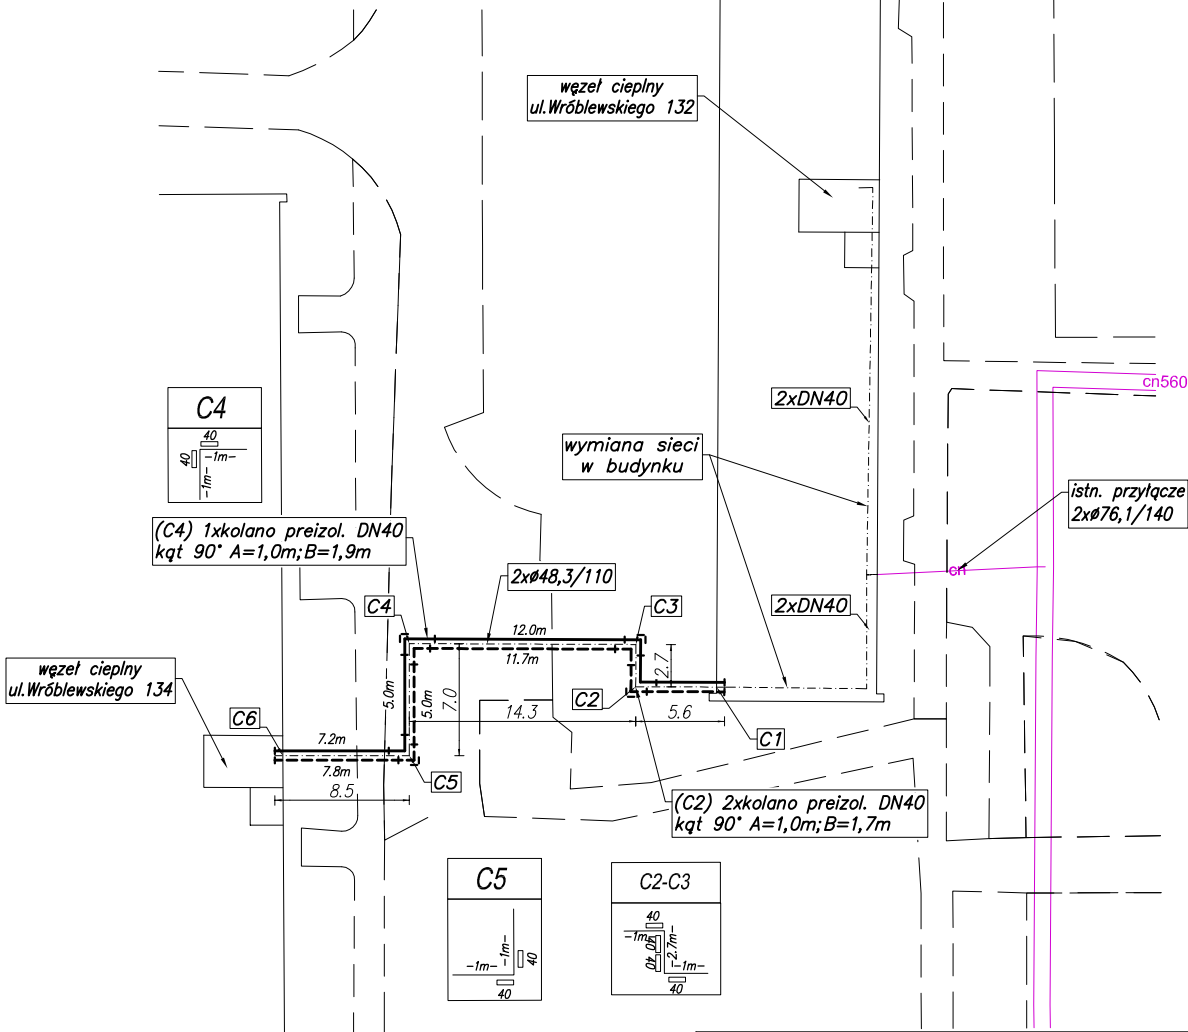


- Uwagi:
1. Na schemacie wyróżniono punkty charakterystyczne dla których należy montować maty kompensacyjne
  2. Maty piankowe stosujemy zawsze po obu stronach rurociągu.
  3. Dla pozostałych załamania i odgałęzień nie wymienionych w tabeli nie trzeba montować mat kompensacyjnych

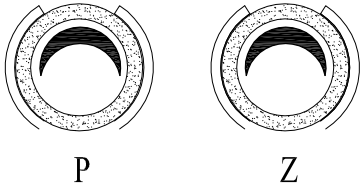

INWESTOR:		VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ UL. ANDRZEJEWSKIEJ 5	
WYKONAWCA:		PROTERM Maciej Grzywacz	
TEMAT:		Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn80 wraz z przyłączami 2xDn65 zasilającymi budynki przy ul. Wróblewskiego 132 i 134	
NAZWA RYS:		Schemat montażowy	
PROJEKTANT:	dr inż. Maciej Grzywacz nr upr. LOD/3778/PBS/18		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIA LISOWSKA nr upr. 144/01/WŁ		
DATA: 01.2025	SKALA: ---	RYS. 3	ZLECENIE: