



PRZĘKRÓJ A-A

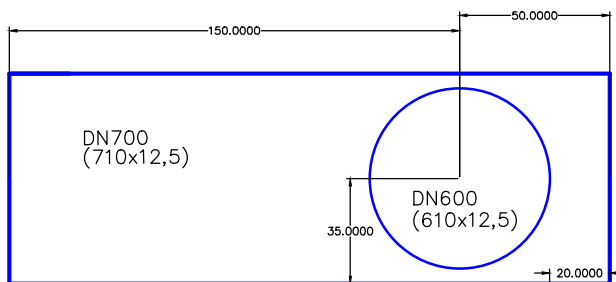

PRZĘKRÓJ B-B

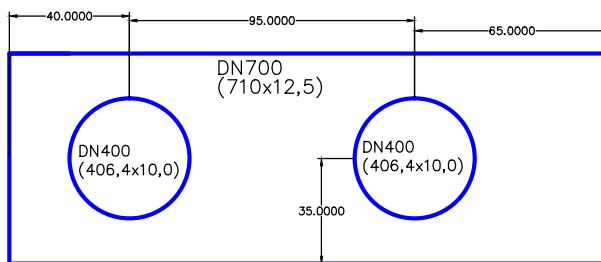

MONTAŻ ROZDZIELACZA POPRZECZ ISTNIEJĄCY OTWÓR REWIZYJNY W STROPIE KOMORY

Trójniki spawane należy wykonać przez spawanie rury odgałęźnej bezpośrednio do rury głównej.  
Grubość ścianki rury odgałęźnej zgodnie z rys. powyżej

80-119 Gdańsk  
ul. Asesora 18  
tel. 516-042-210

Projekt budowy sieci ciepłowniczej  
Gdańsk ul. Beethovena dz. nr 555/1, 554/3, 556/1 obr.0064

#### SCHEMAT BUDOWY ROZDZIELACZA

Data: Kwiecień 2024r.

skala 1:50

Rys. nr 9

Projektant:	mgr inż. Przemysław Dagil	POM/0050/PWOS/10
Sprawdzający:	mgr inż. Dominik Dagil	POM/0049/PWOS/10
Wykonała:	mgr inż. Anna Diks	