



MONTAŻ RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OCHRONNEJ

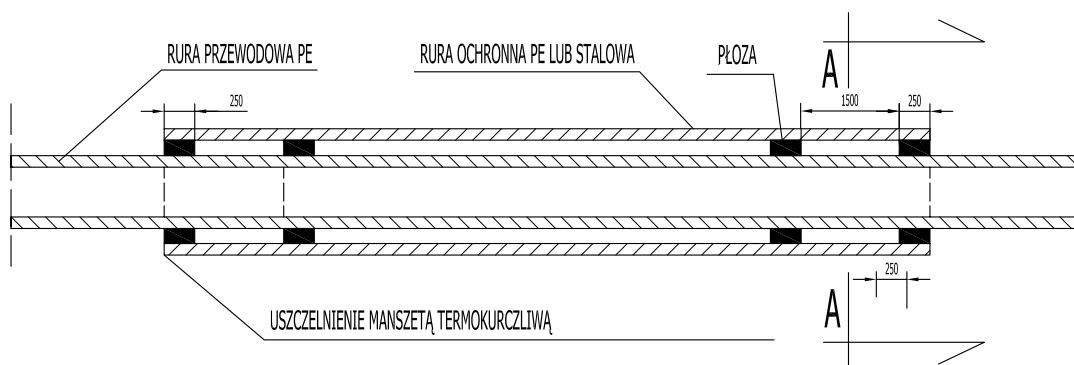

PRZEKRÓJ A-A



Ø RURY PRZEWODOWEJ	Ø RURY OCHRONNEJ Z PE SDR17,6	Ø RURY OCHRONNEJ STALOWEJ
32	90 X 5,1	88,90 x 4,0
40	90 X 5,1	88,90 x 4,0
50	90 X 5,1	88,90 x 4,0
63	90 X 5,1	88,90 x 4,0
75	110 X 6,3	114,3 x 4,0
90	160 x 9,1	168,3 x 4,5
110	200 X 11,4	219,1 x 6,3
125	200 X 11,4	219,1 x 6,3
160	250 X 14,2	273,0 x 7,1
180	250 X 14,2	273,0 x 7,1
200	315 X 17,9	323,9 x 8,0
225	315 X 17,9	323,9 x 8,0
280	400 X 22,7	406,4 x 8,8
315	450 X 25,5	457,0 x 10,0

Pracownia Projektowo Konsultingowo Usługowa » ABI «

Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Mysliwska 10
43-450 Ustron

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej
wraz z ul. Majową oraz ul. Mokrą

Tytuł: Schemat rury osłonowej

	Nazwisko	Data i podpis
Projektował	mgr inż. M. Gumola	02.2022r.
Sprawdził	mgr inż. W. Buczkowski	02.2022r.
Stadium PB	Nr rysunku 08	Podziałka -