

Cieszyn, dnia 25 listopada 2021 roku.

PROTOKÓŁ NR 28/2021

z narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: art. 28b, ust. 3 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t. j.), porozumienie nr WO.01118-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – z 2011 nr 31, poz. 586).

Sposób przeprowadzenia narady: w dniu 22 listopada 2021 r. do podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu wysłano zawiadomienie wraz z informacją o wnioskach złożonych na naradę koordynacyjną. W zawiadomieniu tym poproszono o przesłanie swojej opinii pocztą elektroniczną do dnia 25 listopada 2021 r.

Gestorzy sieci odesłali uwagi o przedstawionych na naradzie koordynacyjnej projektach.

Na naradzie koordynacyjnej rozpatrzeniu podlegały następujące wnioski:

1. Projekt: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Mokłą (obr. 63, dz. 1, 108,6/12 i inne)
Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
Wnioskodawca: PPKU „ABI” Marek Gumola, ul. Komorowicka 94, 43-300 Bielsko-Biała
Projektant: mgr inż. Marek Gumola, nr upr. 237/02 UW Katowice
Data wpływu: 28.10.2021 Nr GKK.6630.80.2021
2. Projekt: Przebudowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN, nN, w związku z przebudową budynku Starej Drukarni przy ul. Schodowej, ul. Pokoju w Cieszynie (obr. 43, dz. 98/4, 100/1, obr. 44, dz. 127/2)
Inwestor: Arteneo Sp. z o. o., ul. Schodowa 2, 43-400 Cieszyn
Wnioskodawca: IPIE Łukasz Bielenda, ul. Ks. S. Sudoła 123, 36-122 Dzikowiec
Projektant: mgr inż. Łukasz Bielenda, nr upr. MAP/0312/POOE/13
Data wpływu: 17.11.2021 Nr GKK.6630.83.2021
3. Projekt: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Filasiewicza w Cieszynie (obr. 30, dz. 60/36)
Inwestor: Firma Handlowa AMIPOL sp. jawna Polok-Polok, ul. Filasiewicza 3, 43-400 Cieszyn
Wnioskodawca: INSTAL PROJEKT Zgliczyńska Magdalena, ul. Powiatowa 66, 43-430 Wiślica
Projektant: mgr inż. Grzegorz Halama, nr upr. SLK/8662/PBS/19, 393/02 Katowice
Data wpływu: 16.11.2021 Nr GKK.6630.84.2021

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

1. Załącznik nr 1 do protokołu - uwagi, zalecenia i stanowiska uczestników narady.

Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021.

UWAGI, ZALECENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY

Kisiała Maria

GKu. 6630.80.2021

Od: "Danuta Pawlus" <d.pawlus@zgk.cieszyn.pl>
Data: czwartek, 25 listopada 2021 11:08
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Dołącz: Rurociągi tłoczne.pdf
Temat: RW: Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021 - sieć wodociągowa ul. Frysztacka, Majowa, Mokra

Projektowaną trasę przebudowy sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Moką (obr. 63, dz. 1, 108,6/12 i inne) - uzgadnia się z następującymi uwagami:

1. W załączeniu przekazujemy kopię inwentaryzacji geodezyjnej z wyeksponowanym kolorem pomarańczowym orientacyjnym przebiegiem rurociągów tłocznych (2x ks Ø200mm i ks Ø225mm) w rejonie oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 prosimy o ich uwzględnienie w projekcie budowlanym.
2. Przed przystąpieniem do robót, prowadzonych w rejonie przebiegu kolektora K01 oraz ww. rurociągów ciśnieniowych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich lokalizacji i głębokości posadowienia.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z kolektorem K01 oraz w rejonie zbliżeń z rurociągami tłoczными roboty budowlane należy prowadzić w otwartym wykopie.
4. W miarę możliwości technicznych przewody wodociągowe należy prowadzić w odległości min. 1,2m od kanalizacji sanitarnej (licząc pomiędzy skrajnią przewodów i urządzeń). Zbliżenia projektowanego wodociągu z kanalizacją sanitarną (których nie można uniknąć) należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Skrzyżowanie wodociągu z kanalizacją sanitarną / ogólnospławną winno być rozwiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Roboty w pobliżu sieci kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem pracowników naszego Zakładu.
7. Ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w trakcie prowadzenia robót, związanych z budową wodociągu, będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy lub Inwestora przebudowy wodociągu.

Z poważaniem
Danuta Pawlus

DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
tel./fax 33 8515444, 33 8515535



Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347288
kapitał zakładowy 19 651 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem


Cieszyn, dnia2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Alki's
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszyńsku Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyń
NIP 640-260-07-84 REGON 241429780
KRS 000047994
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białym VIII Wydział Gospodarczy
KRS 000047994 Kapitał zakładowy 19 051 000,00 zł
DETAL GOSPODARKI ŚCIEKAMI
ul. Motekrośowa 27, 43-400 Cieszyń
tel./faks 33 6515444

ZALĄCZENIE DO PROJEKTU NR 1 - UWAGI
NARADY KOORDYNACYJNE
CIENAT NR GKK 6630.80.2021
Z DNIA 25.11.2021r.

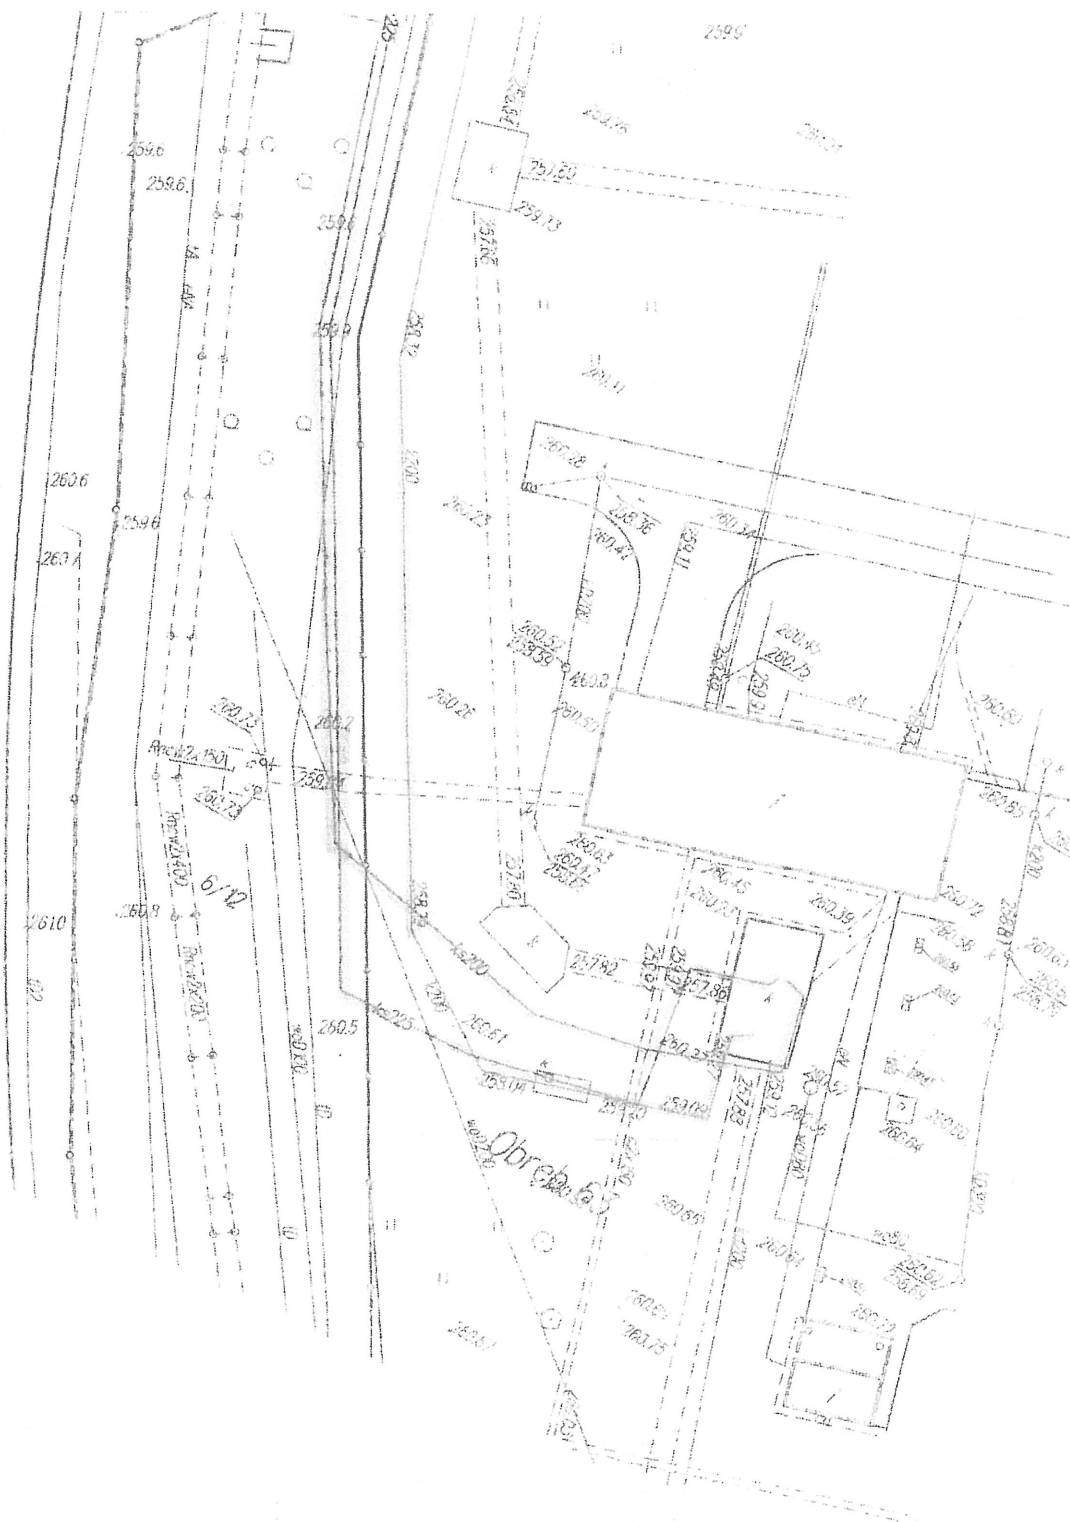

Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z narady koordynacyjnej z dnia 25.11.2021

LISTA, ZALECENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY

Kisiała Maria

GKK. 6630.80.2021

Od: <lolszewski@wzc.com.pl>
Data: czwartek, 25 listopada 2021 09:49
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Dołącz: WYTYCZNE NARADA.pdf
Temat: GKK.6630.80.2021

Dzień dobry.

Opiniuje się zgodnie z wytycznymi

pozdrawiam

Leszek Olszewski

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

tel. 33 854 22 44 wew. 968

lolszewski@wzc.com.pl

From: Kisiała Maria <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Sent: Monday, November 22, 2021 2:49 PM
To: Undisclosed-Recipient;;
Subject: Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że kolejna narada koordynacyjna obejmująca projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzień 25 listopada 2021r. przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu przesyłam plik projekty.odt z informacją o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przyłączy w formacie pdf.

Proszę o odesłanie opinii/uwag najpóźniej **do dnia 25.11.2021 (CZWARTEK)** na adres e-mail: mkisiała@um.cieszyn.pl.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem,

Maria Kisiała
Inspektor
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 94 321


BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości



WYTYCZNE DLA ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI
WZC Sp. z o.o. W USTRONIU

1. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową projektowanych sieci należy zgłosić pisemnie do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroń).
3. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci wodociągowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww. sieci należy powiadomić WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej wszelkie koszty związane z przebudową sieci wodociągowej w całości ponosi Inwestor.
5. Prace w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroń) prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o.
6. Skrzyżowania i zbliżenia uzgadnianej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem (nie dotyczy skrzyżowań z magistralami wodociągowymi oraz z gazociągiem). Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci/przyłączy z magistralami wodociągowymi należy indywidualnie uzgodnić z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu
8. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomiędzy skrajnią przewodu kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem gazowym.
9. W przypadku skrzyżowań pionowych projektowanych przyłączy z istniejącą siecią wodociągową zaleca się aby przyłącza projektowane były powyżej sieci wodociągowej.
10. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
11. W przypadku lokalizacji złączy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym złączem pomiarowym.
12. W przypadku zmiany niwelety terenu należy istniejącą armaturę wodociągową/kanalizacji sanitarnej dostosować do projektowanej rzędnej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obniżenie istniejącego terenu a tym samym brak zachowania wymaganej min. głębokości przykrycia 1.40m należy dokonać przebudowy sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.
13. Przebudowa kolizyjnego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrębnej procedurze.
14. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegają uzgodnieniu z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień

Leszek Olszewski

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 zł

Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021
LW161, ZACZĘCIE I SPRAWOZDANIE WZDZIAŁU NADRADY

Kisiała Maria

GKm. 6030.80.2021

Od: "Zbigniew Pala" <zbigniew.pala@ec.cieszyn.pl>
Data: środa, 24 listopada 2021 11:25
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Dołącz: SKM_C30821112411180.pdf
Temat: FW: Message from KM_C308

Witam Panią

Z nadesłanych do uzgodnienia na ZUD projektów - bez uwag odnosimy się do projektu nr 1 (sieć wodociągowa) i nr 3 (sieć gazowa) natomiast załączam uzgodnienie do projektu nr 2 dot. kabli energet. w rejonie ul. Pokoju.

Pozdrawiam serdecznie

Zbigniew Pala- EC

From: zbigniew.pala@ec.cieszyn.pl [mailto:zbigniew.pala@ec.cieszyn.pl]
Sent: Wednesday, November 24, 2021 11:19 AM
To: zbigniew.pala@ec.cieszyn.pl
Subject: Message from KM_C308

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Andrzej Kiliś
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej w...

*Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z narady koordynacyjnej z dnia 25.11.2021.
UWAGI, ZALECENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY*

Temat: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Moką

Nadawca: Idus Zbigniew <zbigniew.idus@psgaz.pl>

Data: 2021-11-25 11:45

Adresat: Kisiała Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl>

Dzień dobry.

Projekt: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Moką (obr. 63, dz. 1, 108,6/12 i inne) – Uzgadnia się z następującymi uwagami:

- Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora.
- W miejscu skrzyżowań projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową n/c na projektowanych przyłączach kanalizacji deszczowej należy zabudować rury ochronne w strefie kontrolowanej gazociągu.
- Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.
- Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika gazowni.
- Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.
- Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Ponadto w dołączonym załączniku (mapa nr 1) wykazano brakujący odcinek gazociągu ø 100 stal n/c który krzyżuje się z projektowaną siecią wodociągową.

Nr GKK.6630.80.2021

— Załączniki: —

6630.80.2021_mapa_1.pdf

2,7 MB

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

AKI
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

Brakujący odcinek
gazociągu $\varnothing 100$ stal n/c

Łącznik do ul. 142/1
do projektu Gz. 6630.80.201

Projekt zagosp. sporządzono
na kopii mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobów geodezyjno -
kartograficznych
nr klauzuli OPN P.2403011.2021.443
Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Zmole

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez graniczeń w szczególności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych
Nr ewid. 257/02 UW Kt-ce

*Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z narady koordynacyjnej z dnia 25.11.2021
uwagi, zalecenia i stanowiska uczestników narady*

Kisiała Maria

GKK. 6630.80.2021

Od: "Banaś Tadeusz" <Tadeusz.Banas@netia.pl>
Data: środa, 24 listopada 2021 18:46
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Temat: ODP: [EXT] Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021

Dzień dobry,

poniżej uzgodnienie do narady:

1. GKK.6630.80.2021 - Cieszyn ul. Frysztacka - Uzgadnia się z następującymi uwagami:
 - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii.
 - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P. T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33
 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/3383187,
2. GKK.6630.83.2021 - bez uwag,
3. GKK.6630.84.2021 - bez uwag.

Z poważaniem,
Tadeusz Banaś

Od: Kisiała Maria <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Wysłane: poniedziałek, 22 listopada 2021 13:49
Do: ; <>
Temat: [EXT] Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że kolejna narada koordynacyjna obejmująca projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzień 25 listopada 2021r. przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu przesyłam plik projekty.odt z informacją o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przyłączy w formacie pdf.

Proszę o odesłanie opinii/uwag najpóźniej **do dnia 25.11.2021 (CZWARTEK)** na adres e-mail: mkisiała@um.cieszyn.pl.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem,

Maria Kisiała
Inspektor
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 94 321

*Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem*

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

26.11.2021

*Dotyczy: nr 1 do protokołu nr 28/2021 z narady koordynacyjnej z dnia 25.11.2021r.
LWAGI, ZATACENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NAJADY*

Kisiała Maria

Gika. 6630. 80. 2021

Od: "Marek Radosław" <radoslaw.marek@gaz-system.pl>
Data: wtorek, 23 listopada 2021 11:31
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
DW: "Polak-Niewiarowska Grażyna" <grazyna.niewiarowska@gaz-system.pl>; "Miśkiewicz Ewa" <ewa.miskiewicz1@gaz-system.pl>
Temat: RE: Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021

Dzień Dobry!

Po przeanalizowaniu tematów z narady koordynacyjnej pt.;

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Fryszackiej wraz z ul. Majową oraz Mokłą (obr. 63, dz. 1, 108, 6/12 i inne).

Investor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

2. Przebudowa stacji transformatorowej i linii kablowej SN, nN w związku z przebudową budynku Starej Drukarni przy ul. Schodowej, ul. Pokoju w Cieszynie (obr. 43, dz. 98/4, 100/1, obr. 44, dz. 127/2).

Investor: Arteneo Sp. z o.o. , ul. Schodowa, 43-400 Cieszyn.

3. Przebudowa sieci gzowej niskiego ciśnienia przy ul. Filasiewicza w Cieszynie (obr. 30, dz.60/36)

Investor: Firma Handlowa AMIPOL sp. jawna Polok-Polok, ul. Filasiewicza 3, 43-400 Cieszyn .

Nie stwierdzono sieci przesyłowej gazociągów wysokiego ciśnienia eksploatowanych przez GAZ-SYSTEM SA. Tym samym nie wnosimy uwag i uzgadniamy w/w tematy pozytywnie.

From: Kisiała Maria <mkisiała@um.cieszyn.pl>
Sent: Monday, November 22, 2021 2:49 PM
To: ;
Subject: Cieszyn_narada_koordynacyjna_25.11.2021

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że kolejna narada koordynacyjna obejmująca projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzień 25 listopada 2021r. przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu przesyłam plik projekty.odt z informacją o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przyłączy w formacie pdf.

Proszę o odesłanie opinii/uwag najpóźniej **do dnia 25.11.2021 (CZWARTEK)** na adres e-mail: mkisiała@um.cieszyn.pl.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem,

Maria Kisiała
Inspektor
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 94 321

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
AKZ
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

26.11.2021

Załącznik nr 1 do protokołu nr 28/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021 r.
MAGI, ZARZĘDZANIA I SYGNALIZACJA WZGLĘDÓW NARADY

Temat: GKK.6630.80.2021 Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Moką
Nadawca: Szajter Mirosław (TD OBB) <Mirosław.Szajter@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 2021-11-23 11:25
Adresat: Kisiała Maria <mkisiała@um.cieszyn.pl>

GKK.6630.80.2021 Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Moką

Dokładne położenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od fundamentów słupów linii SN minimum 2 m, oraz od fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów napowietrznych linii SN, oraz 3 m od skrajnych przewodów linii nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia sprzętu budowlanego, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białym.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów wychodzącymi po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót zanikowych. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
- b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.


W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. – Wydział Eksploatacji, projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku.

Mirosław Szajter

Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych,
Oddział w Bielsku-Białym
Wydział Dokumentacji
tel. +48 338572616



TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Biuro: ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.489.734,52 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

2021-11-26 09:05

*Zatwierdzić w 1 do protokołu nr 28/2021 z narady Nadzoru Wodnego z dnia 25.11.20
uwagi, zalecenia i stanowiska uczestników narady*

Kisiała Maria

Od: "Nadzór Wodny Cieszyn (RZGW Gliwice)" <NadzorWodnyCieszyn@wody.gov.pl>
Data: czwartek, 25 listopada 2021 11:10
Do: "Kisiała Maria" <mkisiała@um.cieszyn.pl>
DW: "Alicja Górniok (RZGW Gliwice)" <Alicja.Gorniok@wody.gov.pl>
Temat: PD:Korekta narada Cieszyn 1

1. Projekt: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Mokłą (obr. 63, dz. 1, 108,6/12 i inne)

Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

Wnioskodawca: PPKU „ABI” Marek Gumola, ul. Komorowicka 94, 43-300 Bielsko-Biała

Projektant: mgr inż. Marek Gumola, nr upr. 237/02 UW Katowice

Data wpływu: 28.10.2021

Nr GKK.6630.80.2021

Trasę projektowanego wodociągu uzgodniono bez uwag, natomiast szczegóły przekroczenia cieku Kalembianka (rys. 02.3) należy uzgodnić w NW Cieszyn i uzyskać na nie pozwolenie wodnoprawne
Stefan Krasoń NW Cieszyn

Od: Nadzór Wodny Cieszyn (RZGW Gliwice)
Wysłane: czwartek, 25 listopada 2021 10:13
Do: Kisiała Maria
DW: Alicja Górniok (RZGW Gliwice)
Temat: narada Cieszyn 1

1. Projekt: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majową oraz ul. Mokłą (obr. 63, dz. 1, 108,6/12 i inne)

Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

Wnioskodawca: PPKU „ABI” Marek Gumola, ul. Komorowicka 94, 43-300 Bielsko-Biała

Projektant: mgr inż. Marek Gumola, nr upr. 237/02 UW Katowice

Data wpływu: 28.10.2021

Nr GKK.6630.80.2021

W przypadku przekraczania cieków wodnych szczegóły przejść należy uzgodnić w NW Cieszyn i uzyskać pozwolenie wodnoprawne
Stefan Krasoń NW Cieszyn

BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Cieszyn, dnia 2021-11-25

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Alki's
mgr inż. Andrzej Kiliś
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości