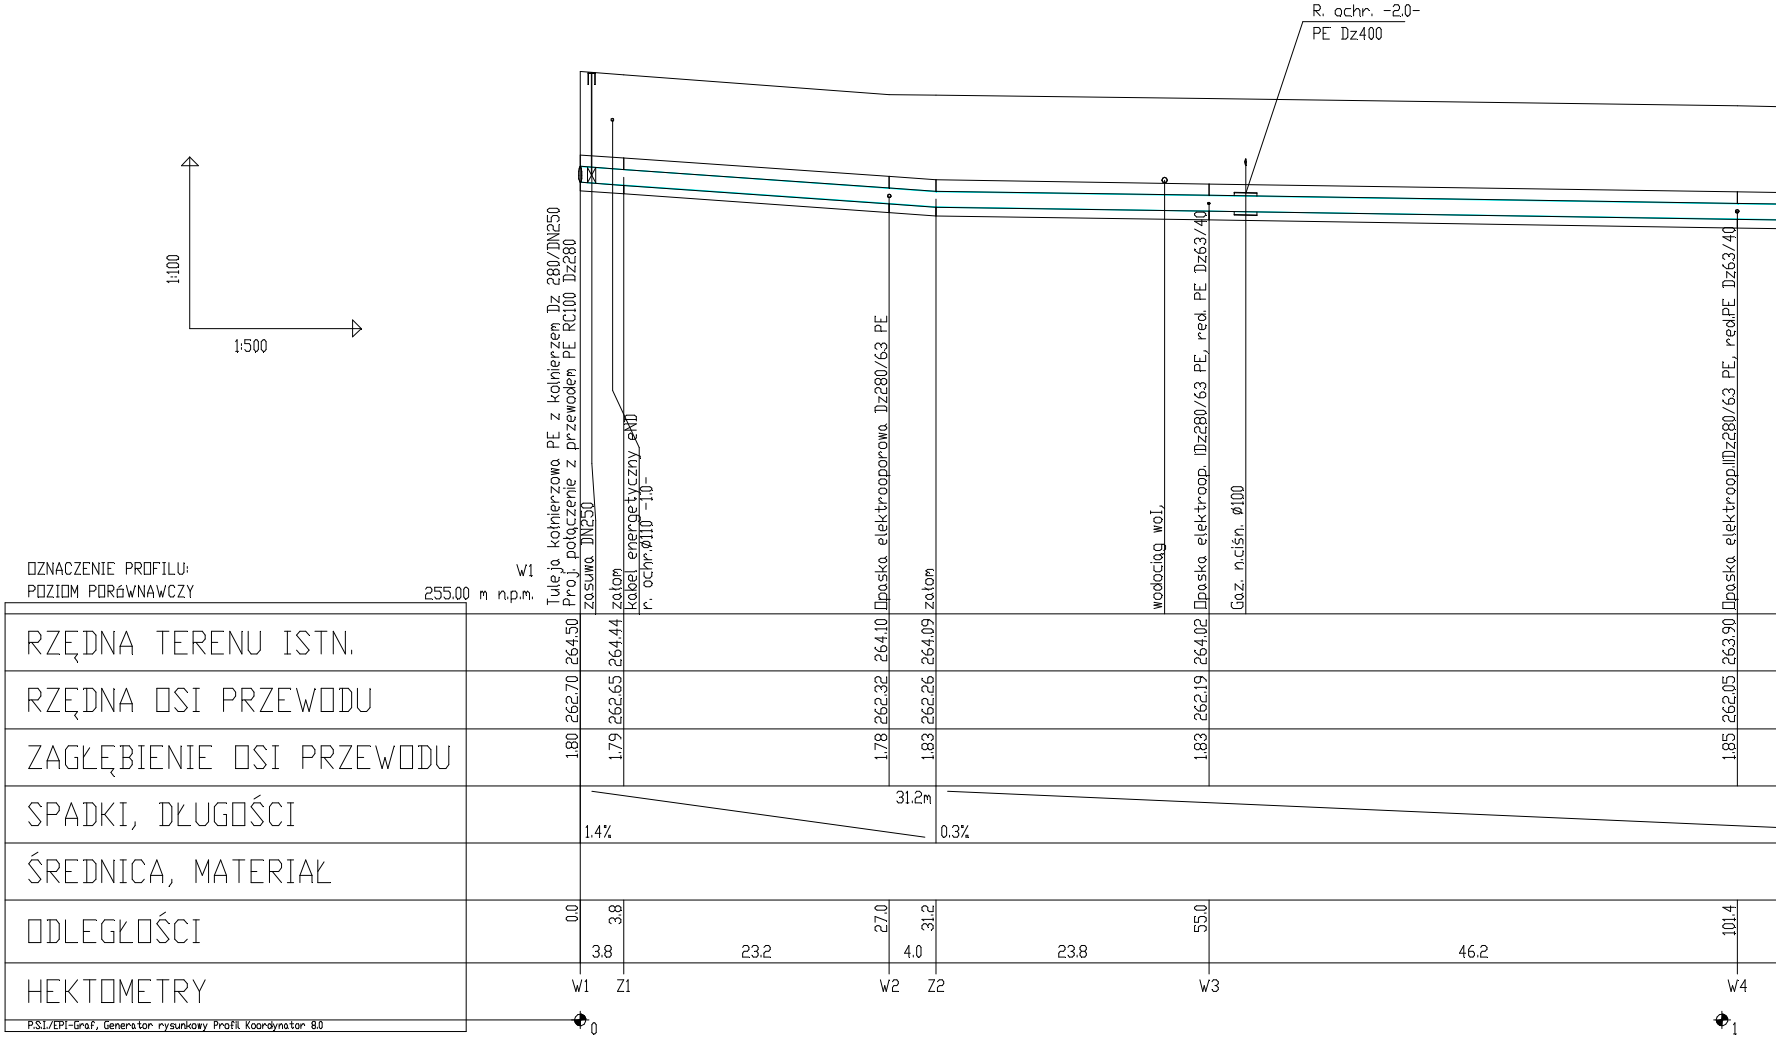
R. ochr. -2.0-
PE Dz400
1:100
1:500
Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem Dz 280/DN250
Proj. połączenie z przewodem PE RC100 Dz280
zasuwa DN250
załom
kabel energetyczny eND
r. ochr.Ø110 -1.0-
Opaska elektrooporowa Dz280/63 PE
załom
wodociąg wol.
Opaska elektroop. IDz280/63 PE, red. PE Dz63/40
Gaz. n.ciśn. Ø100
Opaska elektroop.IIDz280/63 PE, red.PE Dz63/40
OZNACZENIE PROFILU:
W1
POZIOM PORÓWNAWCZY
255.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
264.50
264.44
264.10
264.09
264.02
263.90
RZĘDNA OSI PRZEWODU
262.70
262.65
262.32
262.26
262.19
262.05
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
1.80
1.79
1.78
1.83
1.83
1.85
SPADKI, DŁUGOŚCI
31.2m
1.4%
0.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
0.0
3.8
27.0
31.2
55.0
101.4
3.8
23.2
4.0
23.8
46.2
HEKTOMETRY
W1
Z1
W2
Z2
W3
W4
0
1
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

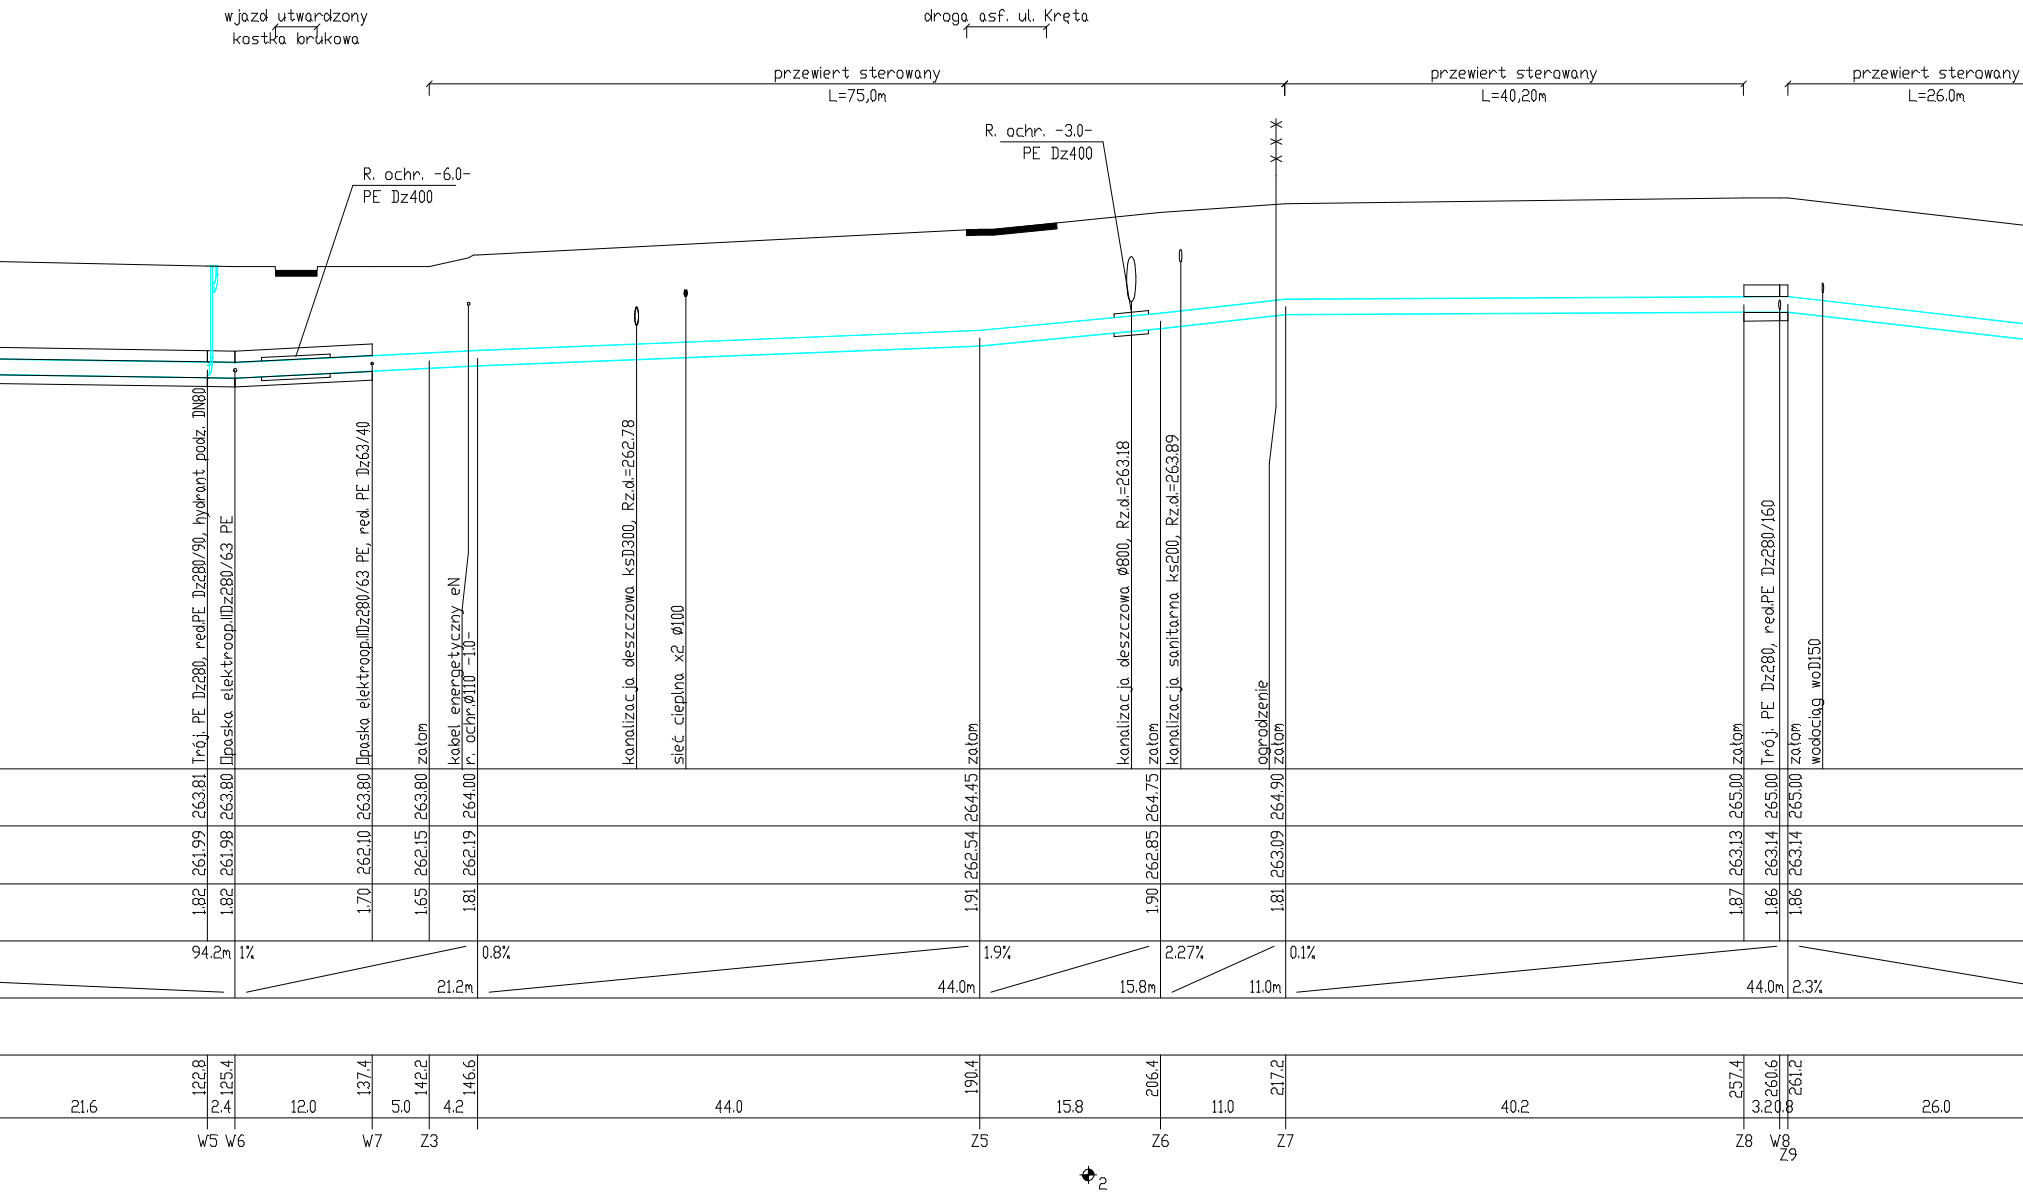
wjazd utwardzony
kostka brukowa
droga asf. ul. Kręta
przewiert sterowany
L=75,0m
przewiert sterowany
L=40,20m
przewiert sterowany
L=26.0m
R. ochr. -6.0-
PE Dz400
R. ochr. -3.0-
PE Dz400
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/90, hydrant podz. DN80
□paska elektroop.ǁDz280/63 PE
□paska elektroop.ǁDz280/63 PE, red. PE Dz63/40
załom
kabel energetyczny eN
r. ochr.Ø110 -1.0-
kanalizacja deszczowa ksD300, Rz.d.=262.78
sieć cieplna x2 Ø100
załom
kanalizacja deszczowa Ø800, Rz.d.=263.18
załom
kanalizacja sanitarna ks200, Rz.d.=263.89
ogrodzenie
załom
załom
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/160
załom
wodociąg woD150
263.81
263.80
263.80
263.80
264.00
264.45
264.75
264.90
265.00
265.00
265.00
261.99
261.98
262.10
262.15
262.19
262.54
262.85
263.09
263.13
263.14
263.14
1.82
1.82
1.70
1.65
1.81
1.91
1.90
1.81
1.87
1.86
1.86
94.2m
1%
21.2m
0.8%
44.0m
1.9%
15.8m
2.27%
11.0m
0.1%
44.0m
2.3%
122.8
125.4
137.4
142.2
146.6
190.4
206.4
217.2
257.4
260.6
261.2
21.6
2.4
12.0
5.0
4.2
44.0
15.8
11.0
40.2
3.2
0.8
26.0
W5
W6
W7
Z3
Z5
Z6
Z7
Z8
W8
Z9
2

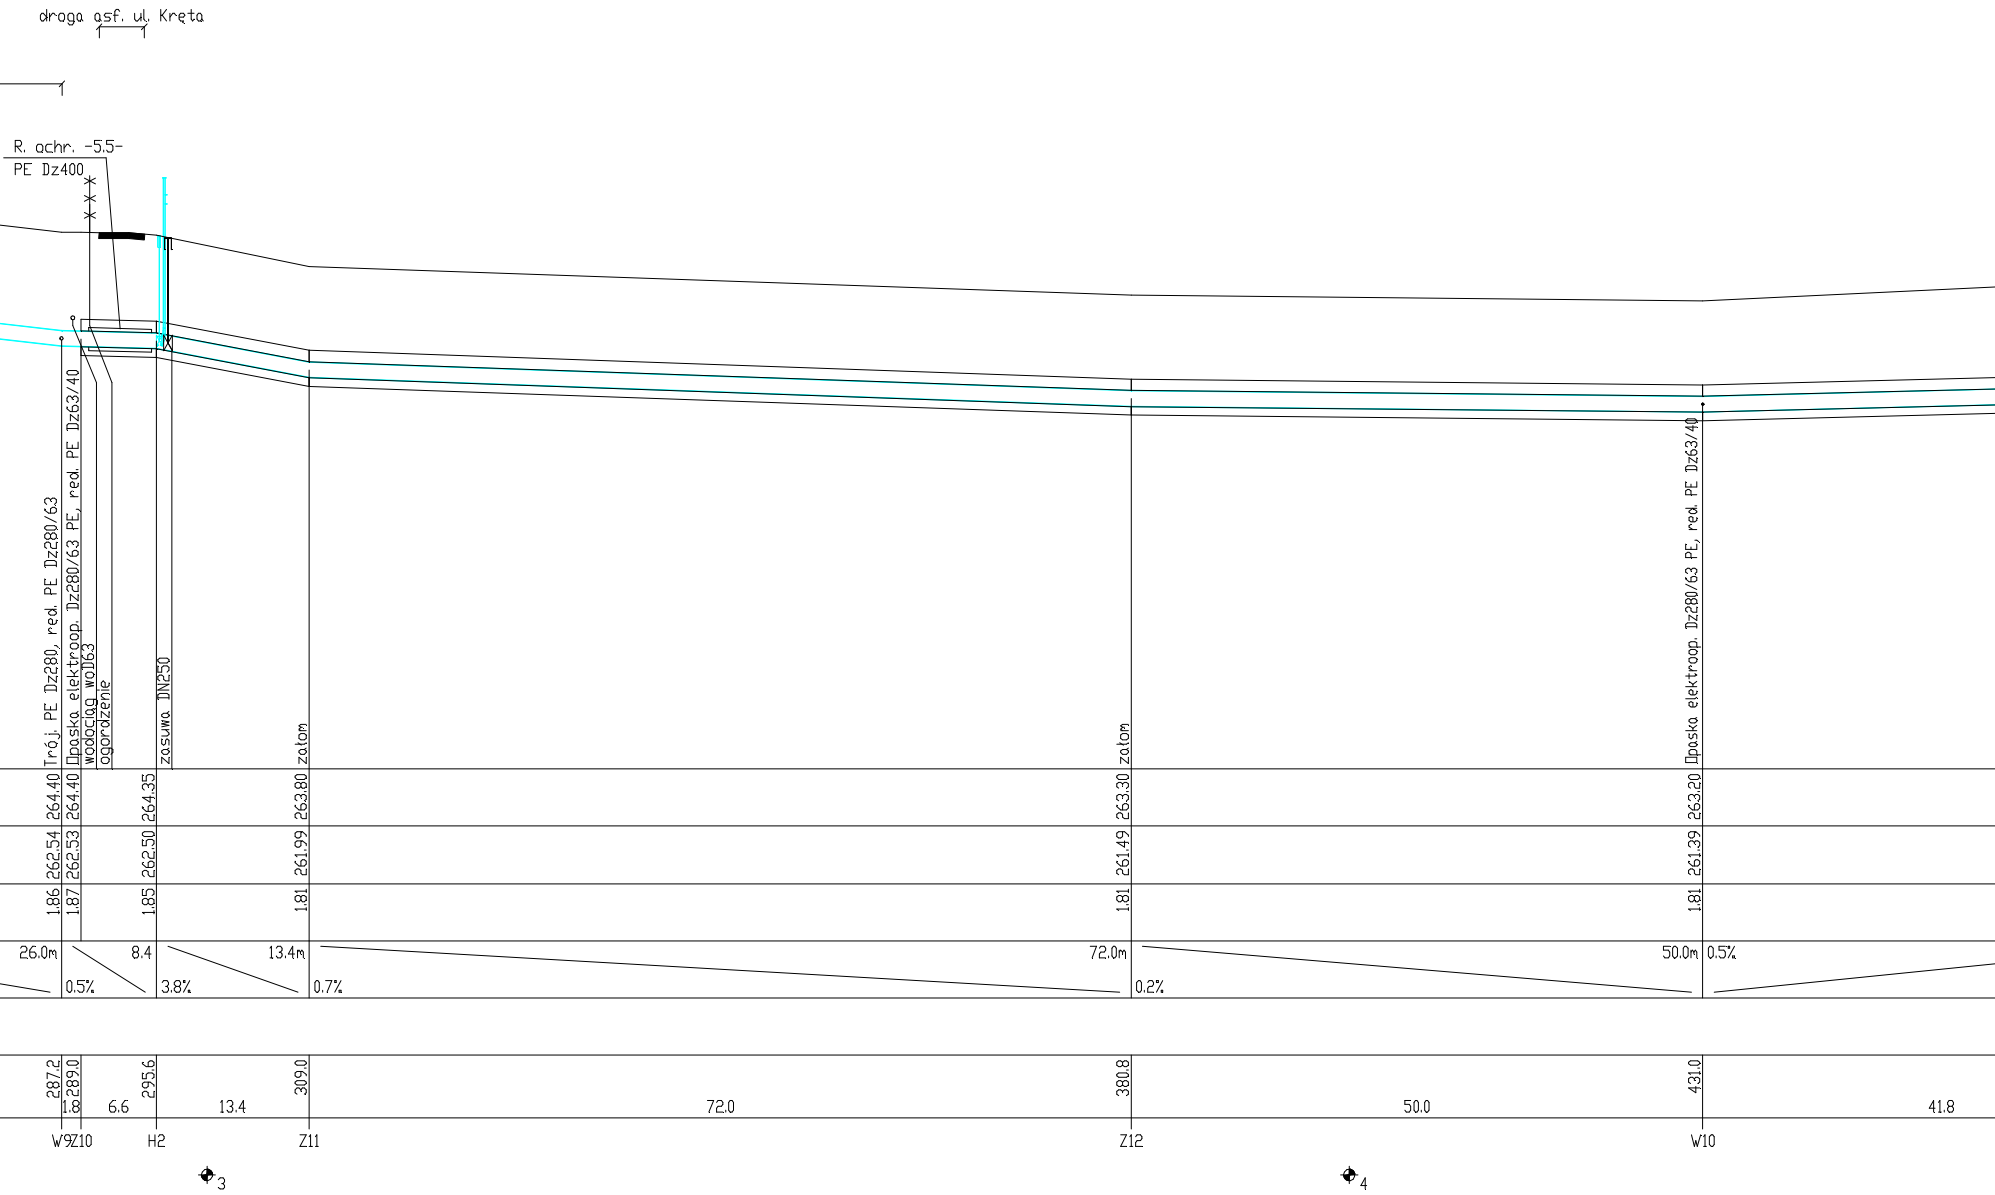
droga asf. ul. Kręta
R. achr. -5.5-
PE Dz400
Trój. PE Dz280, red. PE Dz280/63
Opaska elektroop. Dz280/63 PE, red. PE Dz63/40
wodociąg woD63
ogrodzenie
zasuwa DN250
załom
załom
Opaska elektroop. Dz280/63 PE, red. PE Dz63/40
264.40
264.40
264.35
263.80
263.30
263.20
262.54
262.53
262.50
261.99
261.49
261.39
1.86
1.87
1.85
1.81
1.81
1.81
26.0m
8.4
13.4m
72.0m
50.0m
0.5%
0.5%
3.8%
0.7%
0.2%
287.2
289.0
295.6
309.0
380.8
431.0
1.8
6.6
13.4
72.0
50.0
41.8
W9
Z10
H2
Z11
Z12
W10
3
4

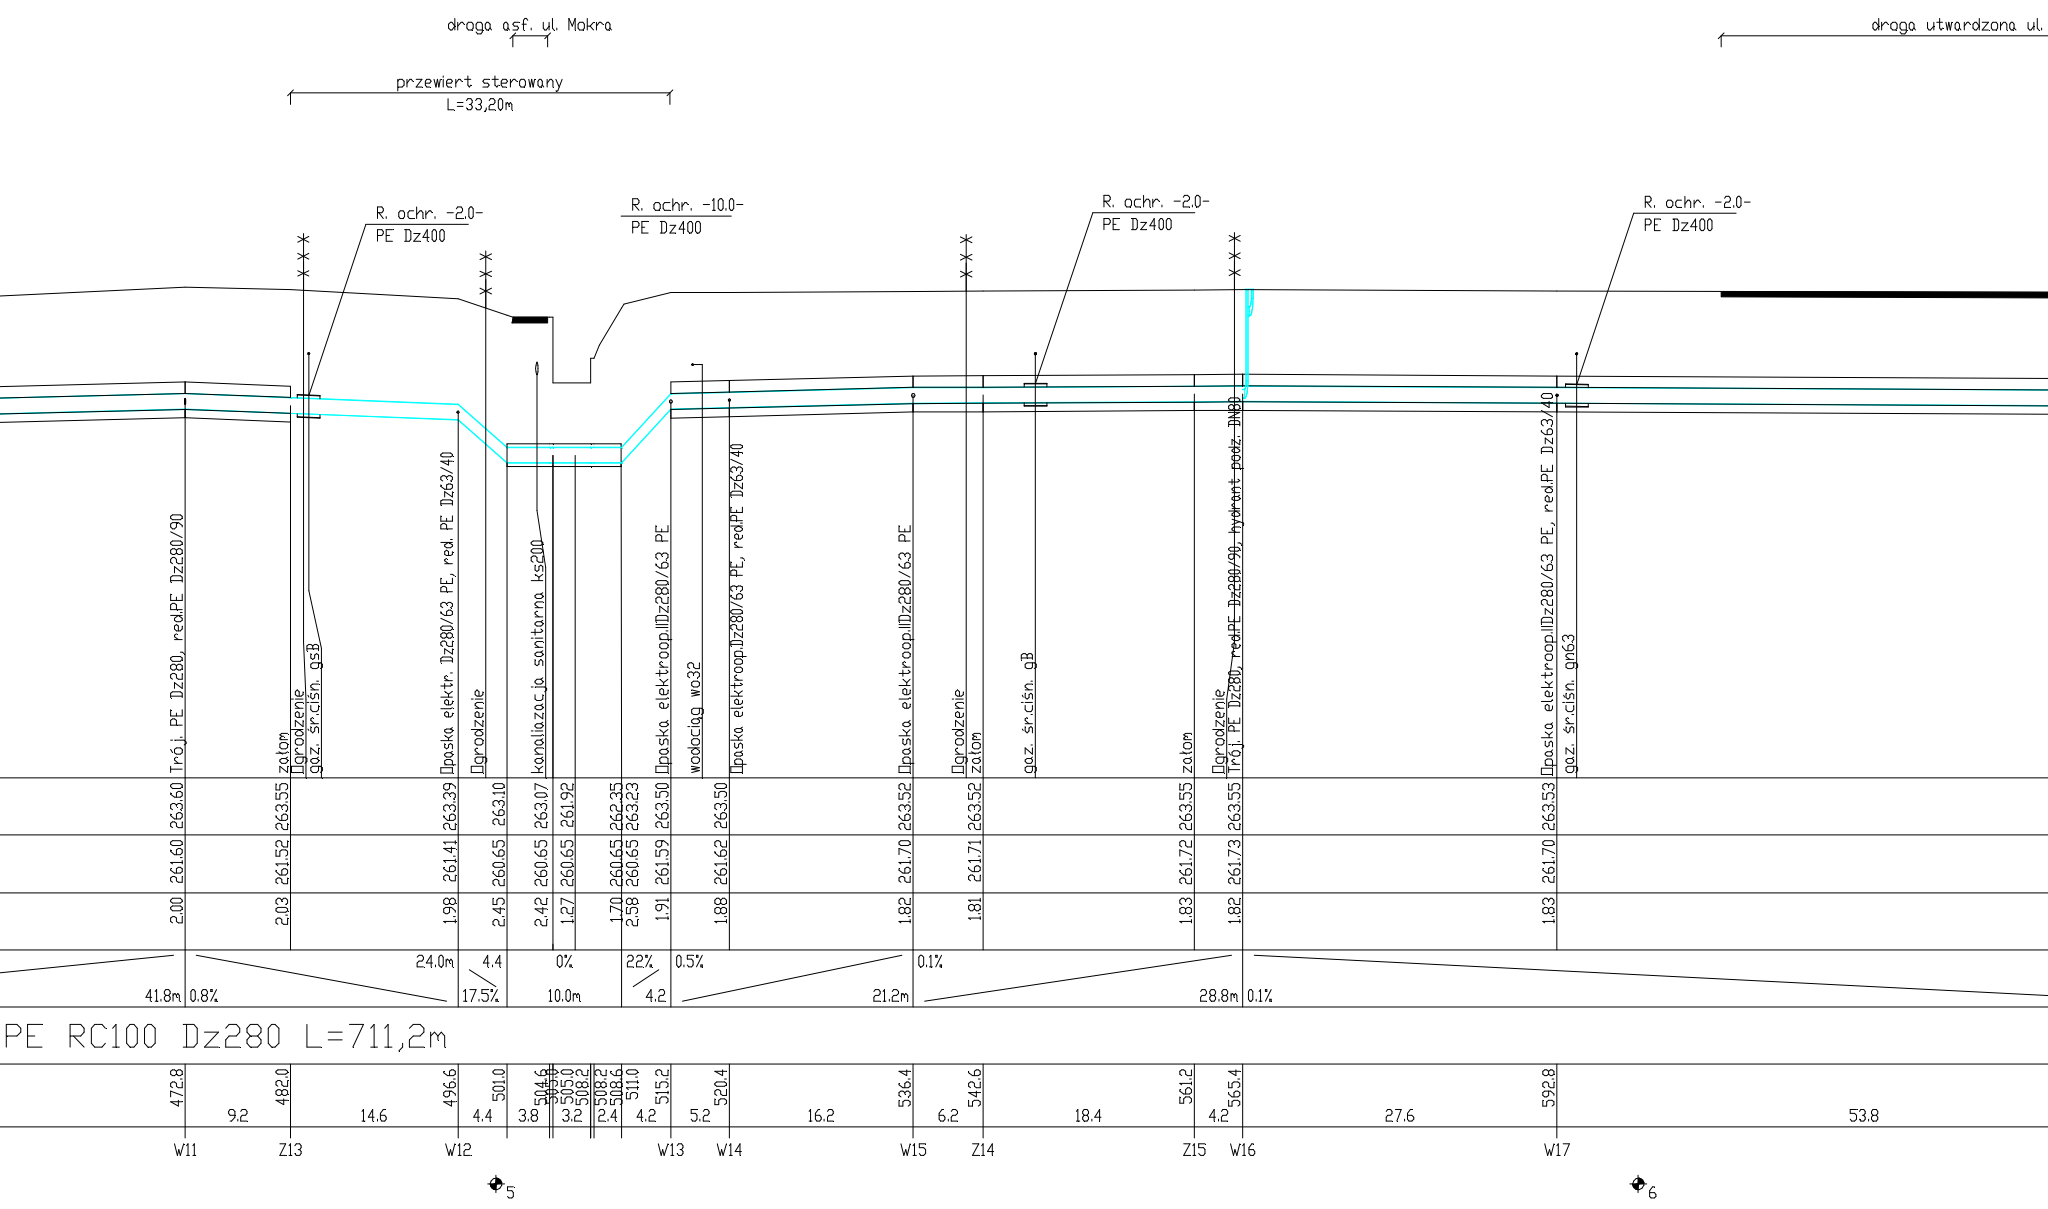
droga asf. ul. Mokra
przewiert sterowany
L=33,20m
droga utwardzona ul.
R. ochr. -2.0-
PE Dz400
R. ochr. -10.0-
PE Dz400
R. ochr. -2.0-
PE Dz400
R. ochr. -2.0-
PE Dz400
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/90
załom
ogrodzenie
gaz. śr.ciśn. gsB
taśma elektr. Dz280/63 PE, red. PE Dz63/40
ogrodzenie
kanalizacja sanitarna ks200
taśma elektroop.IIDz280/63 PE
wodociąg wo32
taśma elektroop.IDz280/63 PE, red.PE Dz63/40
taśma elektroop.IIDz280/63 PE
ogrodzenie
załom
gaz. śr.ciśn. gB
załom
ogrodzenie
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/90, hydrant podz. DN80
taśma elektroop.IIDz280/63 PE, red.PE Dz63/40
gaz. śr.ciśn. gn63
263.60
263.55
263.39
263.10
263.07
261.92
262.35
263.23
263.50
263.50
263.52
263.52
263.55
263.55
263.53
261.60
261.52
261.41
260.65
260.65
260.65
260.65
260.65
261.59
261.62
261.70
261.71
261.72
261.73
261.70
2.00
2.03
1.98
2.45
2.42
1.27
1.70
2.58
1.91
1.88
1.82
1.81
1.83
1.82
1.83
41.8m
0.8%
24.0m
4.4
17.5%
0%
10.0m
22%
4.2
0.5%
21.2m
0.1%
28.8m
0.1%
PE RC100 Dz280 L=711,2m
472.8
482.0
496.6
501.0
504.6
505.0
505.0
508.2
508.2
508.6
511.0
515.2
520.4
536.4
542.6
561.2
565.4
592.8
9.2
14.6
4.4
3.8
3.2
2.4
4.2
5.2
16.2
6.2
18.4
4.2
27.6
53.8
W11
Z13
W12
W13
W14
W15
Z14
Z15
W16
W17
5
6

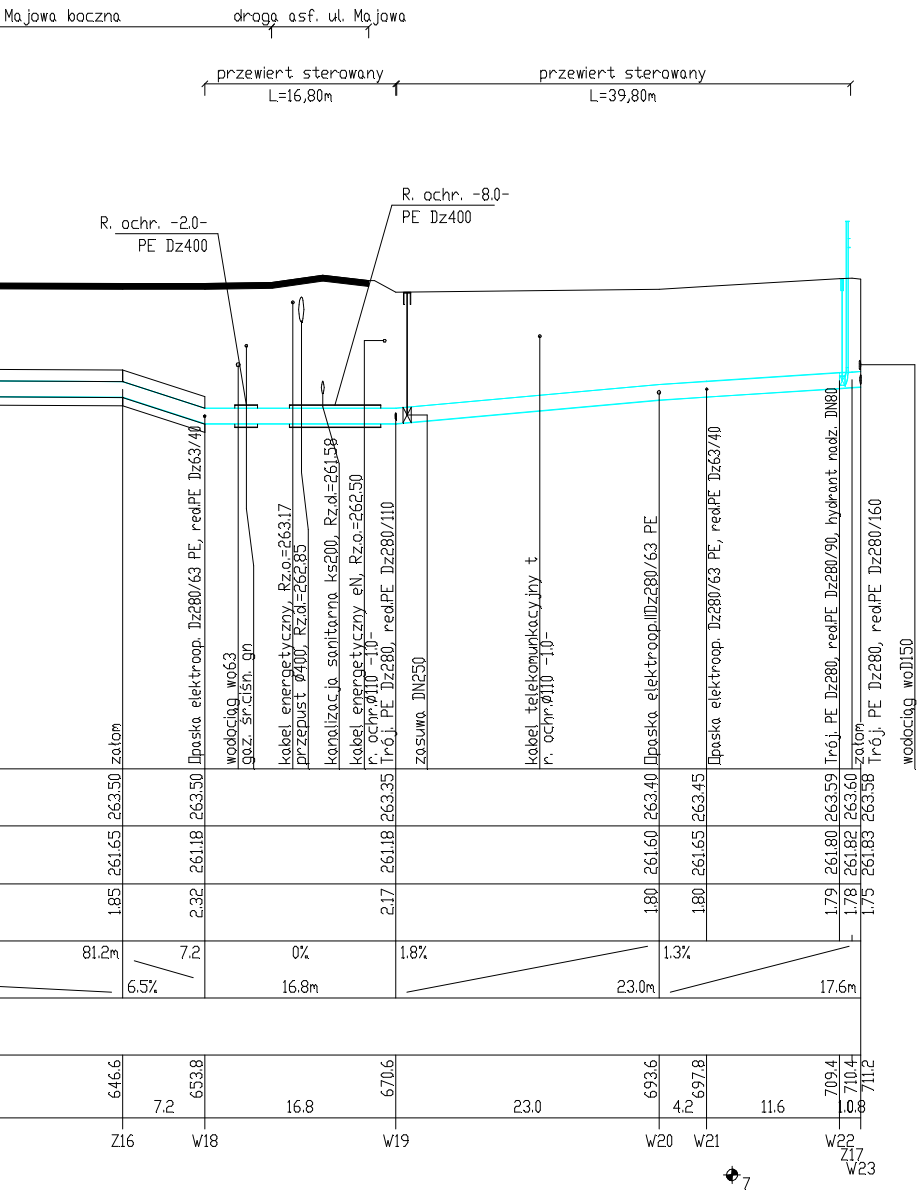
Majowa boczna
droga asf. ul. Majowa
przewiert sterowany
L=16,80m
przewiert sterowany
L=39,80m
R. ochr. -2.0-
PE Dz400
R. ochr. -8.0-
PE Dz400
załom
Opaska elektroop. Dz280/63 PE, red.PE Dz63/40
wodociąg wo63
gaz. śr.ciśn. gn
kabel energetyczny, Rz.o.=263.17
przepust Ø400, Rz.d.=262.85
kanalizacja sanitarna ks200, Rz.d.=261.58
kabel energetyczny eN, Rz.o.=262.50
r. ochr.Ø110 -1.0-
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/110
zasuwa DN250
kabel telekomunkacyjny t
r. ochr.Ø110 -1.0-
Opaska elektroop.IIDz280/63 PE
Opaska elektroop. Dz280/63 PE, red.PE Dz63/40
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/90, hydrant nadz. DN80
załom
Trój. PE Dz280, red.PE Dz280/160
wodociąg woD150
263.50
263.50
263.35
263.40
263.45
263.59
263.60
263.58
261.65
261.18
261.18
261.60
261.65
261.80
261.82
261.83
1.85
2.32
2.17
1.80
1.80
1.79
1.78
1.75
81.2m
7.2
6.5%
0%
16.8m
1.8%
23.0m
1.3%
17.6m
646.6
653.8
670.6
693.6
697.8
709.4
710.4
711.2
7.2
16.8
23.0
4.2
11.6
1.0.8
Z16
W18
W19
W20
W21
W22
Z17
W23
7

Pracownia Projektowo Konsultingowo Usługowa » ABI «

Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
w Cieszynie przy ul. Frysztackiej
wraz z ul. Majową oraz ul. Mokrą

Tytuł: PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
SIEĆ WODOCIĄGOWA

	Nazwisko	Data i podpis
Projektował	mgr inż. M. Gumola	02.2022r.
Sprawdził	mgr inż. W. Buczkowski	02.2022r.
Stadium PB	Nr rysunku 01.1	Podziałka 1:100/1:500