




PRZEKRÓJ A - A

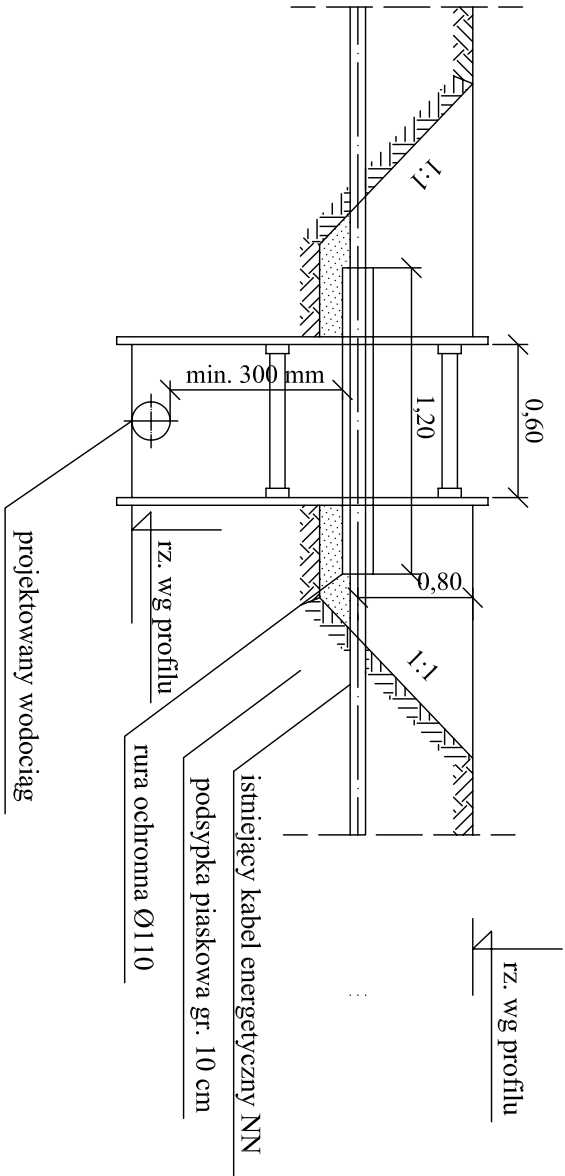

PRZEKRÓJ B - B

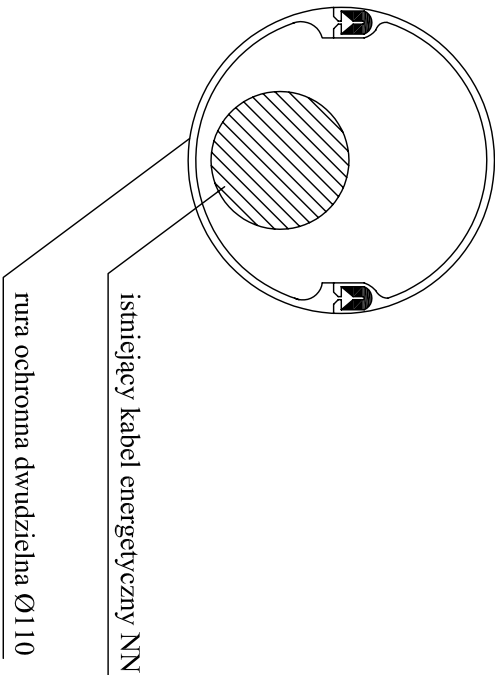

RZUT POZIOMY

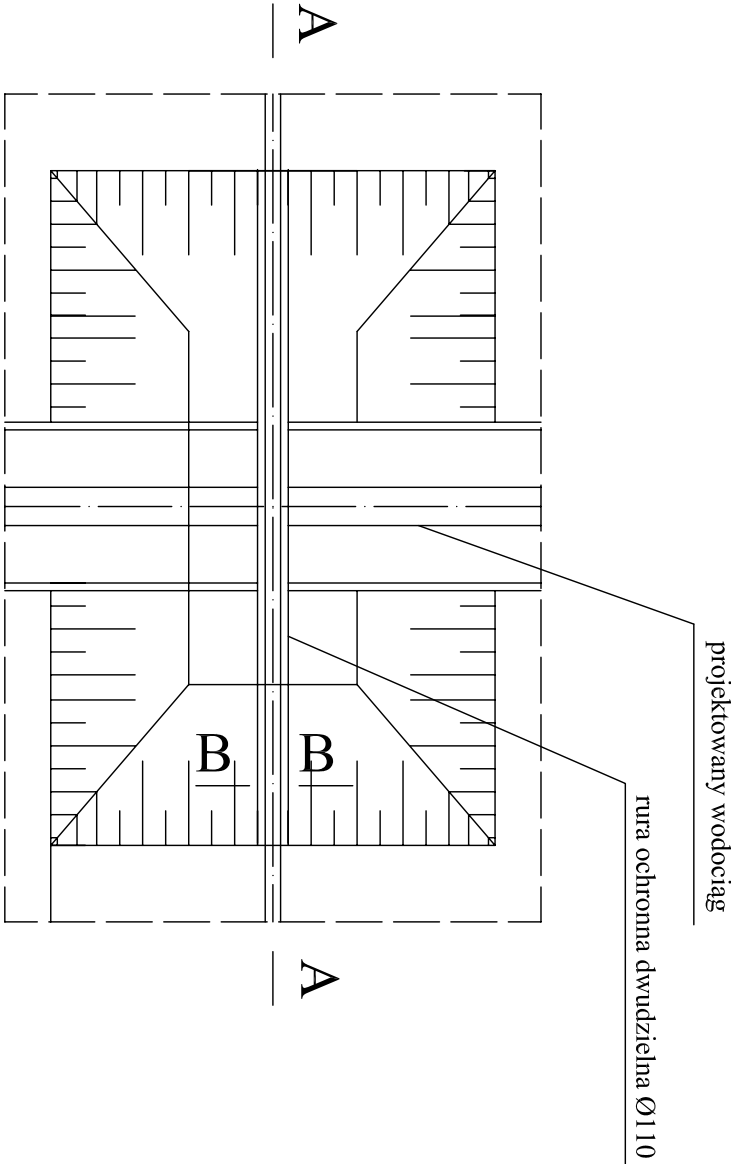

UWAGI:

1. Zastosować rurę ochronną dwudzielną kolor niebieskiego wyprowadzoną 0,5m poza wodociąg
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

Pracownia Projektowo Konsultingowo Usługowa » ABI «				
Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Mysliwska 10 43–450 Ustroń		Projektował mgr inż. M. Gumola		Data i podpis
Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej wraz z ul. Majową oraz ul. Mokrog		Sprawdził mgr inż. W. Buczkowski		02.2022r.
Tytuł: Zabezpieczenie kabla energetycznego		Stadium PB		Nr rysunku 07
				Podziałka –