Węzeł cieplny W6 – Szewska 22-23, Wrocław

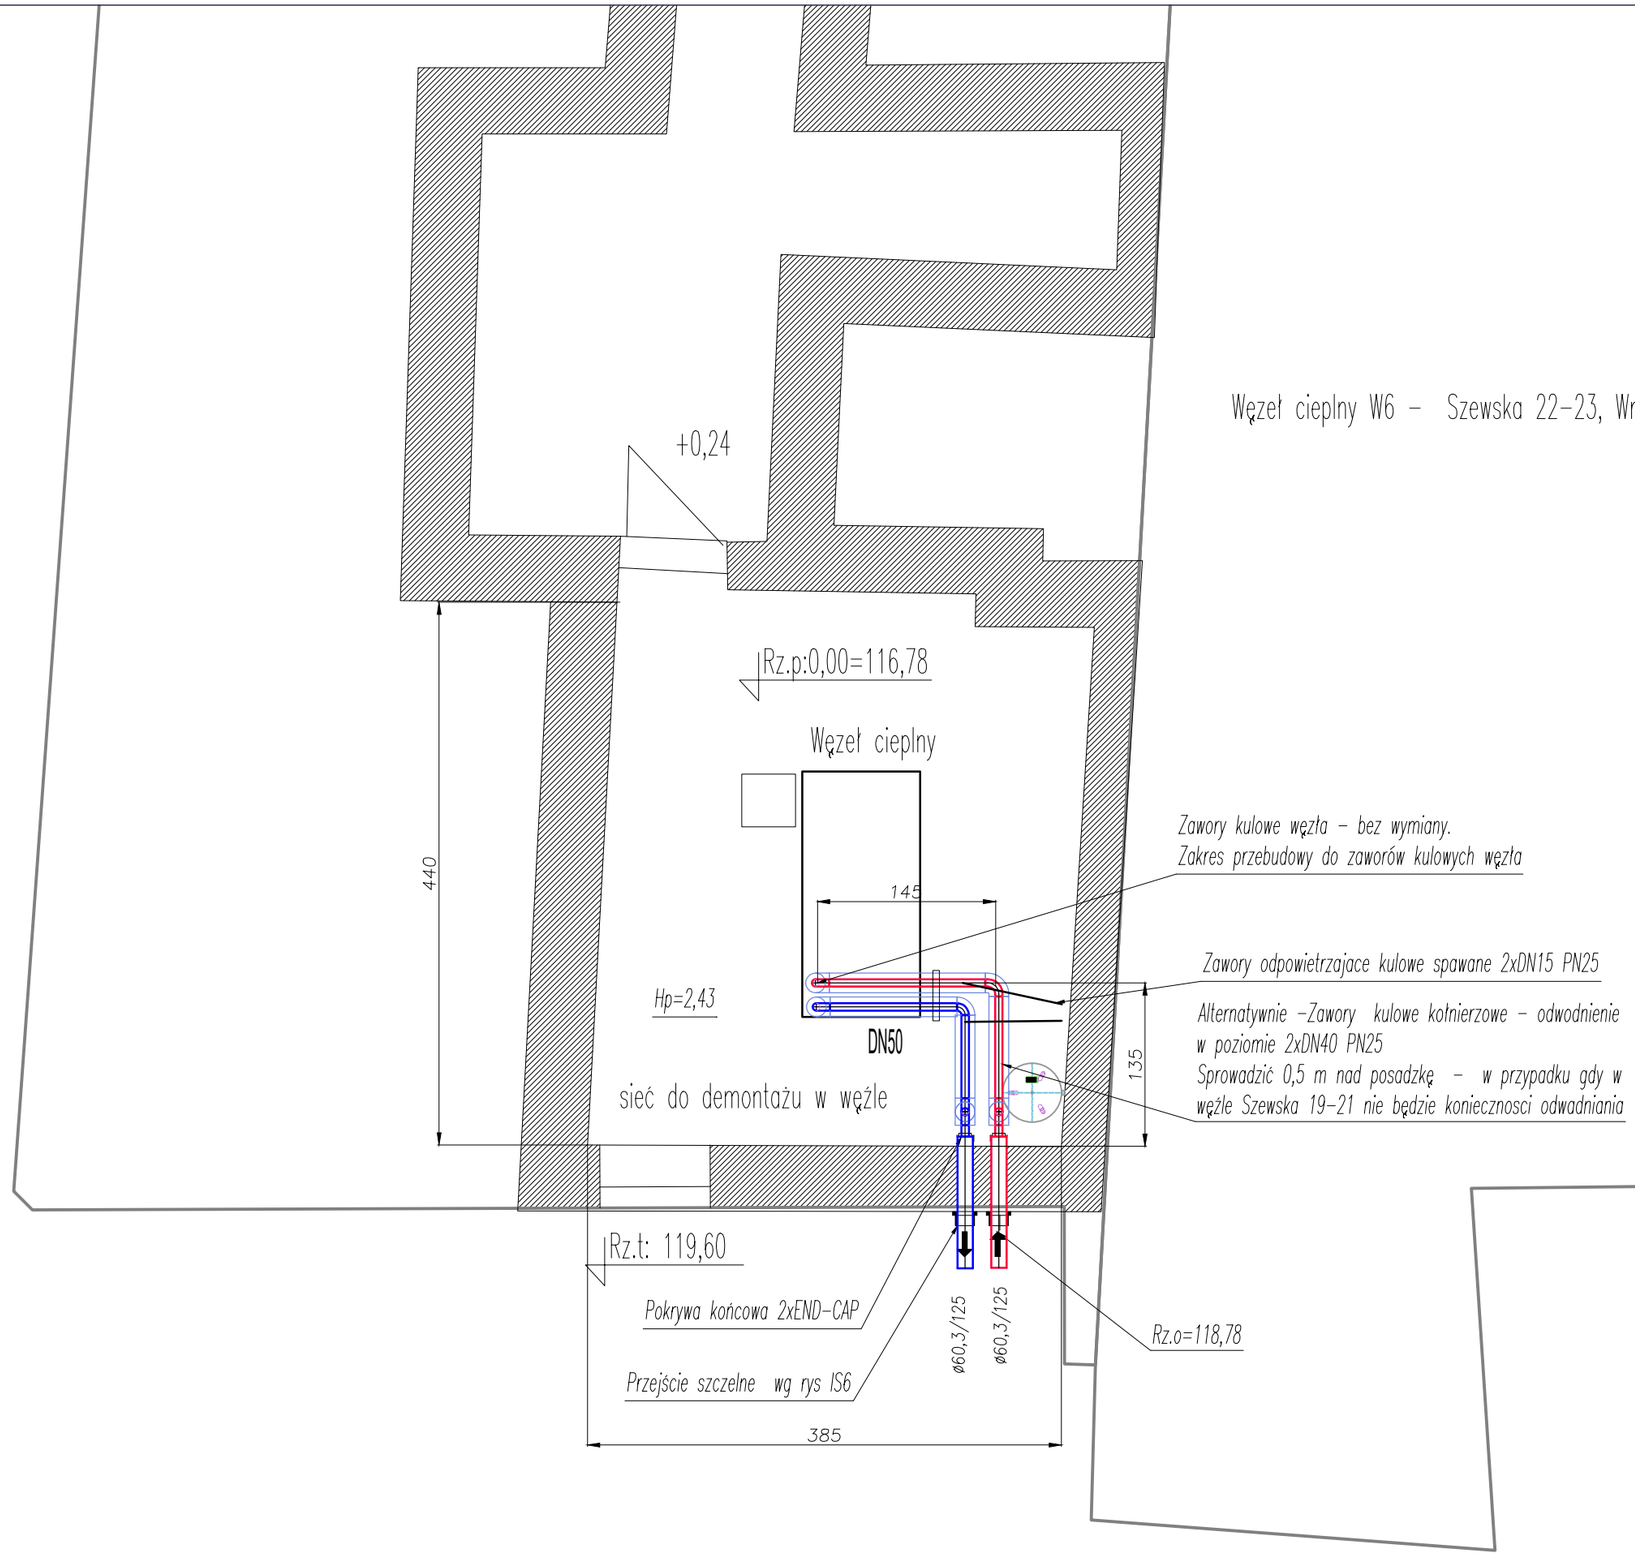

UWAGI OGÓLNE:

1. Przewody w miejscach przejść należy prowadzić na wysokości min. 2,0 m. Licząc od posadzki do izolacji. W najwyższych punktach należy zamontować odpowietrzenia a w najniższych odwodnienia
2. Przewody izolować w całym węźle lub budynku zgodnie z grubościami podanymi w opisie technicznym.
3. W czasie budowy należy sprawdzić dokładnie, który przewód to zasilanie, a który powrót sieci.
4. Zmianę średnic na istniejące wykonać przy kompakcie.
5. Dopuszcza się zmianę prowadzenia przewodów w obrębie pomieszczenia węzła lub w budynku w celu wyeliminowania kolizji z istniejącymi rurociągami.
6. W przypadku kolizji wejścia projektowanej sieci z istniejącymi rurociągmi instalacji c.o., wz, cwu, cyrkulacji, sieci cieplenej lub innymi instalacjami występującymi w węźle Wykonawca ma obowiązek je dostosować w sposób umożliwiający wprowadzenie nowego przyłacza cieplnego do pomieszczenia.
7. W węźle montować podpory w technologii systemowej dla rur ciepłowniczych.
8. Wszystkie przejścia w budynku (wewnętrzne) przez ściany pom. węzła wykonać jako p.poż EI120
9. Wszystkie istniejące sieci i przyłącza cieplne z izolacją oraz armaturą i podknstrukcjami w budynkach Wykonawca ma obowiązek zdemontować i zutylizować.
10. Wszystkie ubytki w ścianach i stropach należy po demontażu uzupełnić oraz pomalować farbą
11. Rurociągi prowadzić nad wejściami do komórek w spsób umożliwiający ich otwarcie

Orientacja

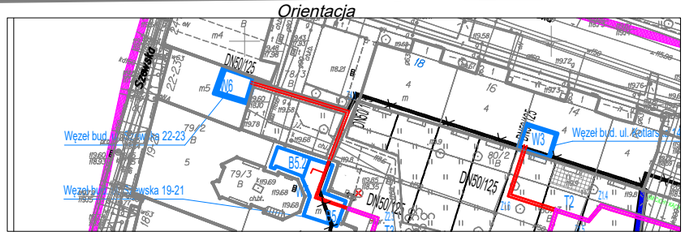

Jednostka Projektowa AJG PROJEKT MARCIN GAWRON ul. Piękna 23g/11 50-506 Wrocław	Temat Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej Nazwa i adres obiektu budowlanego Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej Inwestor FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. Wrocław ul. Słonimskiego 1 A

	Imię i nazwisko	Podpis		
			Branża	SANITARNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Gawron		Data	03.2025
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agnieszka Jaworska- Gawron		Skala	1:50
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Tytuł rysunku	Rzut pom. węzła cieplnego - Szewska 22-23 W6		Nr rysunku	IS8.6
			Rewizja	00