



ZESTAWIENIE DOBRANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

POCHWYTY DRZWIOWE

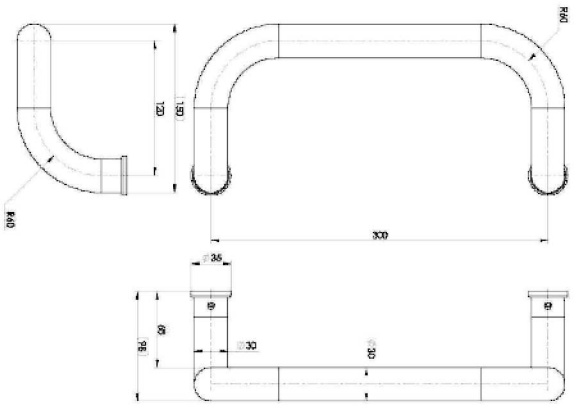

**Cechy produktu**

Producent: **WALA**

Indeks katalogowy: **M2\_LINOX**

Kolor: **LINOX**

**Parametry techniczne**

Rodzaj pochwyty: **OBUSTRONNY**


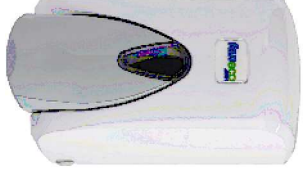
Typ mocowania: **ŚRUBY Z KONTRA**

Numery katalogowe u innych dostawców

ID ALUPROF: 80301028R---LINOX

Pochwyty należy zamontować przy każdym drzwiach wejściowych do pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych. Należy zastosować pochwyty np. producenta WALA. Kolor dobrany do koloru drzwi, wg doboru inwestora.

DOZOWNIK NA MYDŁO I PAPIER



**Dozownik mydła manualny Faneco POP**

- Materiał: Tworzywo ABS
- Kolor: Białe szary
- Pojemność: 500 ml
- Ciężkość: 125 mm
- Szerokość: 105 mm
- Wysokość: 170 mm
- Przeznaczenie: mydło w płynie
- Rodzaj obsługi: ręczny za pomocą przycisk
- Uzupełnianie: zbiornik wewnętrzny wielokrotnego napełniania
- Widzę do kontroli ilości mydła
- Rodzaj montażu: ścienny za pomocą śrub (zestaw montażowy w komplecie)

**Pojemnik na ręczniki papierowe w roli Faneco POP**

- Materiał obudowy: tworzywo ABS
- Kolor obudowy: Białe
- Wysokość: 350 mm
- Szerokość: 290 mm
- Ciężkość: 250 mm
- Przeznaczenie: ręczniki w roli (z wyciąganą wlewką wewnętrznej)
- Wymiary role - max średnica 200 mm, max szerokość 200 mm
- Sposób dozowania: role rozwijana od środka
- Rodzaj obsługi: ręczna
- Przebiegię elementy obudowy informują o ilości ręczników
- Rodzaj montażu: naścienny, przylegający

Pojemniki należy zamontować przy każdym umywalkach w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych. Należy zastosować produkty w kolorze białym np. Faneco. Dozownik do mydła oraz suszarka do rąk lub podajnik ręczników muszą znajdować się na wysokości 80-110cm.

INNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA:

1. WIESZAKI  
W pomieszczeniach WC należy zamontować wieszaki do odwieszania ubrań, toreb itp. Wieszaki w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy umieścić na dwóch wysokościach 1m-1,2m i 1,6m - 1,8m od posadzki w miejscu nieutrudniającym poruszanie się. W pozostałych pomieszczeniach WC należy zachować wysokość około 140cm od podłogi.
2. SYGNALIZACJA PRZYWOŁAWCZA

W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych należy zamontować sygnalizację przywoławczą.

Przyciski lub linki sygnalizacji przywoławczej należy umieścić na wysokości: od 0,1 do 0,3 m nad posadzką (stosowane w sytuacji, gdy osoba wzywająca pomoc znajduje się na podłodze w pozycji leżącej np. na skutek upadku) oraz od 0,8 do 1,1 m nad posadzką (stosowane w pozostałych przypadkach).

3. MISKA USTĘPOWA

Należy zastosować wiszącą miskę ustępową z deską wohnopadającą. Przy miskach ustępowych należy zamontować podajnik na papier toaletowy.

4. UMYWALKA

Należy zapewnić umywalkę o szerokości 0,5 - 0,7 m i głębokości 0,4 - 0,6 m.

5. GRES

Ślany i posadzkę w pomieszczeniach WC należy wykonać jako powierzcnię zrywnalną. Sufit malować farbą lateksową z błyskiem "satynowym" w kolorze białym, z firmy wybranej przez inwestora.

Płytki ścienne układać do wysokości 2,10m. Kolor płytek: oddalenie beżu/brazu, najlepiej o matowym wykończeniu np. Pamesa At Alpha Marfil 45x45. Płytki powinny być trwałe i odporne na ścieranie.




Pamesa At Alpha Marfil 45x45 [mat]

Gres podłogowy w kolorze beżu / brazu, antypoślizgowy klasa R10, np. Boreal Belge 45x45.



Dopuszcza się zastosowanie płytek innego producenta.

POCHWYTY DO WC

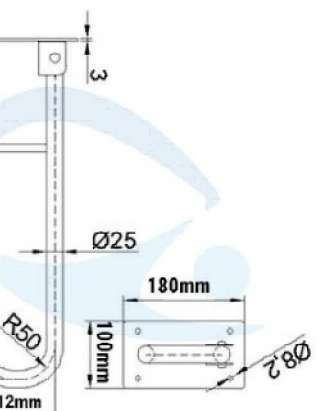

**Cechy produktu**

Długość (cm) 80 cm

Średnica uchwyty 25mm

Maksymalne obciążenie (kg) 120

Typ uchwyty Uchylony

Kolor uchwyty Stal nierdzewna


Sposób montażu Przykręcany

Maskownice Nie

Materiał Stal nierdzewna

Uchwyty należy zamontować przy miskach ustępowych w pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych. Należy zastosować pochwyty obustronne np. producenta Corradomed, kolor stal nierdzewna. Długość poręczy należy dobierać do rozmiaru miski sedesowej np. 80cm. Uchwyty należy zamontować w taki sposób, aby krawędź uchwytyów wystawała poza przednią krawędź miski ustępowej na odległość 0,1 - 0,15 m. Wysokość montażu: ok. 75cm nad powierzchnią podłogi, w zależności od wysokości montażu miski ustępowej. Odległość pomiędzy uchwytami: 75-80cm.

LUSTRO

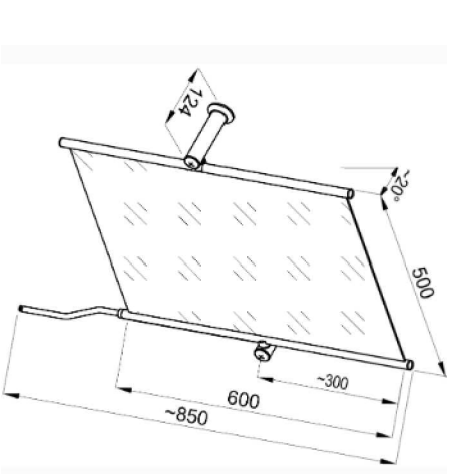


Lustra należy zamontować nad umywalkami. W pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych zastosować lustra uchylne z rączką, np. producenta Andex o wymiarach 50x60cm lub większe np. 70x100cm. Wysokość montażu: ok. 95cm od poziomu posadzki.

Lustra należy zamontować nad umywalkami. W pomieszczeniach WC

nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zastosować lustra np. Roca Victoria-N A812335406 lustro 100x70 cm prostokątne kolor srebrny. Wysokość montażu: dolna krawędź ok. 130cm od poziomu posadzki.

Zaleca się, aby dolna krawędź luster znajdowała się 10-20 cm nad umywalką, co zapobiega jej zachlapywaniu.

POCHWYTY UMYWALKOWE

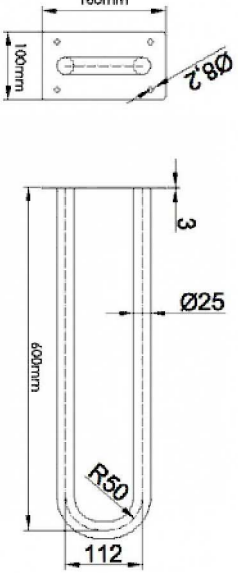

Cechy produktu	
Długość (cm)	60 cm
Średnica uchwyty	25mm
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Typ uchwyty	Umywalkowy
Kolor uchwyty	Stal nierdzewna
Sposób montażu	Przykręcany
Maskownice	Nie
Materiał	Stal węglowa malowana proszkowo

Uchwyty należy zamontować przy umywalkach w pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych. Należy zastosować pochwyty obustronne np. producenta Corradomed, kolor stal nierdzewna. Długość poręczy należy dobierać do rozmiaru umywalki np. 60cm. Wysokość montażu: 80-85cm nad powierzchnią podłogi. Odległość pomiędzy uchwytami: 80-90cm.

KOSZE NA ŚMIECI



Kolor	
Pojemność	- 45,00 L
Wysokość	- 69,00 cm
Średnica	- 30,00 cm
Waga	- 2,98 kg
Indeks	- 655B

Kolor	
Pojemność	- 7,00 l
Wysokość	- 25,00 cm
Średnica	- 20,00 cm
Waga	- 0,72 kg
Indeks	- 607



Kolor	
Pojemność	- 5,00 L
Wysokość	- 28,00 cm
Średnica	- 21,00 cm
Waga	- 0,90 kg

W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych należy ustawić kosze na śmieci - o mniejszej pojemności np. 5l przy misce ustępowej oraz o większej pojemności np. 45l przy umywalce, na zużyte ręczniki papierowe. Kosze nie powinny mieć pedałów, należy zastosować kosze otwarte, np. firmy ALDA POLAND.

W pomieszczeniach WC nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych można zastosować kosze z pokrywami oraz kosze pedałowe.

Do projektu przyjęło kosze ze stali nierdzewnej. Równoważnie dopuszcza się przyjęcie koszy plastikowych w kolorze szarym lub białym.

Catość inwestycji musi być projektowana i realizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Standardach dostępności w Samorządzie"

NR PRZ.	TEMA:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: MONTAŻ PODOŚNIKA, REMONT ŁAZIENEK ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYWOZEM 2 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DATA: 20.05.2025r.	ADRES: UL.KRAKOWSKA 9, 15-875 BIAŁYSTOK	
SKŁAD: 1:100	INWESTOR: WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYSTOKU	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI: BI 27/01	
	---	NR STR.