

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>	Pracownia Projektowa „HYDROMONT” s.c. Nowak, Moderacki Nowy Rynek 8, lok. 11, 09-402 Płock				
<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w PGR Gulczewo gm. Słupno</b>				
<b>FAZA</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO</b>				
<b>INWESTOR</b>	<b>Gmina Słupno</b> ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno				
<b>BRANŻA</b>	<b>SANITARNA</b>				
<b>ADRES OBIEKTU</b>	ul. Pałacowa, m. Gulczewo PGR, gm. Słupno				
<b>LOKALIZACJA</b>	Jednostka ewid./ identyfikator	Obręb	Numery działek ewidencyjnych		
	141912_2	0005 - Gulczewo 0007 – PGR Gulczewo	111/1 (obręb 0005) 37, 45/2, 46, 60 (obręb 0007)		
<b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> <b>XXVI</b> – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe					
<b>Funkcja / branża</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia do projektowania</b>	<b>Specjalność</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
<u>Projektant</u>	mgr inż. Jarosław Moderacki	Wa-68/1	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		
<u>Sprawdzający</u>	mgr inż. Maria Nowak	43/89	Instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłe uzbrojenia terenu		

**NR ARCH. 3**

Opracowanie zawiera ..... ponumerowanych stron

Płock, październik 2024r.

# SPIS TREŚCI

<b>1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego .....</b>	<b>2</b>
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....	3
1.1. ZAKRES ROBÓT .....	3
1.2. UZBROJENIE ISTNIEJĄCE .....	3
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....	3
1.4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT .....	3
1.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ” .....	3
1.5.1. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH .....	3
1.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY .....	3
1.5.3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE .....	4
1.5.4. ROBOTY ZIEMNE .....	4
1.6. INSTRUKTAŻ I WARUNKI OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA ROBÓT.....	6
1.7. UWAGI KOŃCOWE DO INFORMACJI: .....	7
<b>2. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem mapowym.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Decyzja WIR.6852.P.156.2024 z dnia 09.09.2024.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Pismo Starosty Płockiego CGN-II.6853.48.2024 z dnia 24.09.2024r .....</b>	<b>17</b>
<b>5. Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 17.06.2024r .....</b>	<b>19</b>
<b>6. Opinia sanitarna z dnia 01.10.2024r.....</b>	<b>20</b>

# **1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego**

Dla Inwestycji pod nazwą :

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w PGR Gulczewo gm. Słupno**

Inwestor:

**Gmina Słupno**

ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno



Projektant:

**mgr inż. Jarosław Moderacki**

**ul. Działoszyński 9,**

**09-402 Płock**

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1.1. Zakres robót

W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:

- wykopy liniowe,
- roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych wraz z armaturą i obiektami sieciowymi,
- próby szczelności ułożonych przewodów,
- obsypka oraz zasypka wykopów wraz z ich zagęszczeniem,
- uporządkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

## 1.2. Uzbrojenie istniejące

Istniejące uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na działkach pokazano na mapie d/c projektowych w skali 1:500

## 1.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak elementów zagospodarowania, które w sposób bezpośredni stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## 1.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania:

- robót ziemnych – przysypanie ziemią, upadek do wykopu.

## 1.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

### 1.5.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót, stosownie do zakresu obowiązków.
3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
4. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

### 1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  - zapewnienia właściwej wentylacji;
  - zapewnienia łączności telefonicznej;
  - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
- b) na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, i ustępów. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
- c) jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

### **1.5.3. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne**

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

### **1.5.4. Roboty ziemne**

1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
2. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
5. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
6. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
9. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1

m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno- inżynierska.

10. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:
  - w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
  - likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
  - sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
13. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy.
15. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
16. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
17. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
  - w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
  - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
18. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
19. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
  - a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;
  - b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
20. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
21. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
22. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

23. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
24. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.
25. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
26. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

## **1.6. Instruktaż i warunki ogólne bezpieczeństwa robót.**

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na terenie budowy.

Wykonawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
- odpowiednie środki zabezpieczające;

Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- a. imienny podział pracy,
- b. kolejność wykonywania zadań,
- c. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz posiadać aktualne świadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności jest obowiązany:

- a. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników;
- b. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
- c. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Wykonawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.

Wykonawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

#### **1.7. Uwagi końcowe do Informacji:**

W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowiązujące przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte między innymi w:

- a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650, ze zmianami);
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);
- d) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351);
- e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- f) Polskie Normy mające zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

**Opracował:**

mgr inż. Jarosław Moderacki



2. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem mapowym

Starosta Płocki

Znak sprawy: GGN-III.6630.255.2024

PŁOCK , 2024-08-08

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-08-08

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak, Moderacki

09-402 Płock  
ul. Nowy Rynek 8 lok.11

Inwestor: Gmina Słupno

09-472 Słupno  
Miszewska 8a

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Paulina Baranowska - Geodeta w ODGiK

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
122	7	46	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	49/4	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	68/1	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	50	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	45/2	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	45/1	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	60	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	7	37	SŁUPNO	GULCZEWO PGR
122	5	111/1	SŁUPNO	GULCZEWO

Opis przedmiotu narady:

1 sieć kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Paulina Baranowska Elektronicznie podpisany przez Paulina Baranowska Data: 2024.08.08 14:08:16 +02'00'	Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
2	Jałkowski Sławomir ARMSA ZUD	Sławomir Jałkowski  2024-07-31 13:03:55	brak uwag

3	Kwiatkowski Konrad PERN ZUD	Konrad Kwiatkowski  2024-07-31 14:27:57	brak uwag
4	Jędrzejczak Marta Multimedia ZUD	Marta Jędrzejczak  2024-07-31 14:42:57	brak uwag
5	Zawadzka Katarzyna Przedstawiciel ZDP Płock ZUD	Katarzyna Zawadzka  2024-08-01 07:36:45	brak uwag
6	Jaworski Marcin ENERGIA- OPERATOR ZUD	Marcin Jaworski  2024-08-01 14:45:48	brak uwag
7	Przedstawiciel PERN Emilia Mróz ZUD	Emilia Mróz  2024-08-02 12:05:36	brak uwag
8	Szczepański Paweł P.S.G. Sp. z o.o. ZUD	Paweł Szczepański  2024-08-06 08:54:48	brak uwag
9	Łakomy Marek ZUD PETROTEL	Marek Łakomy  2024-08-06 10:15:12	brak uwag
10	Sobolewska Renata ZUD Gmina Ślupno	Renata Sobolewska  2024-08-08 08:42:32	Uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację projektowanych elementów w pasie drogowym. Uzgodniono pozytywnie.


#### PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

#### Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektury i Budownictwa
- 2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- 3 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock
  - 4 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  - 5 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Region Południe
  - 6 Nadzór Wodny w Płocku
  - 7 Orange Polska S.A.
  - 8 Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku
  - 9 GAZ-SYSTEM
  - 10 EXATEL
-

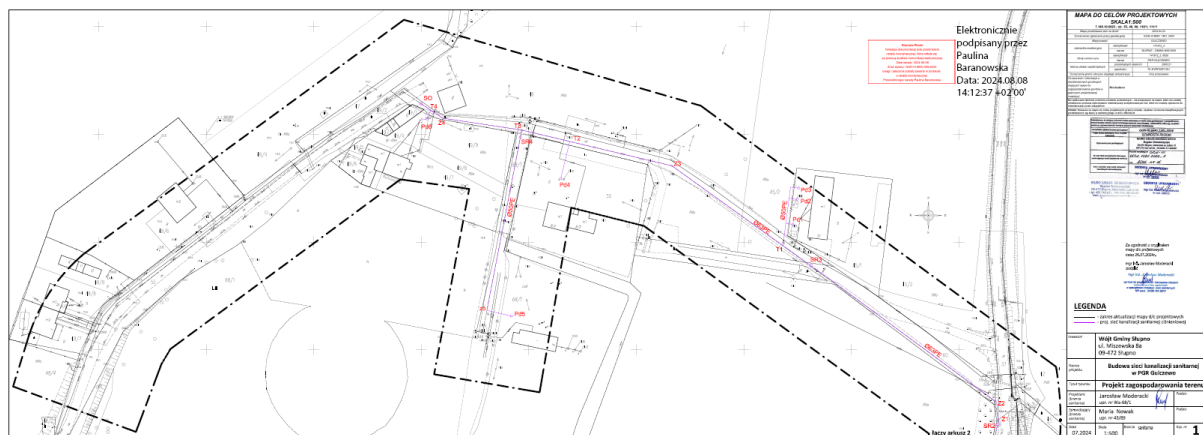



### 3. Decyzja WIR.6852.P.156.2024 z dnia 09.09.2024

WÓJT GMINY W SŁUPNIE

pow. plocki  
woj. mazowieckie

Słupno, dnia 09 września 2024 roku

WIR.6852.P.156.2024

#### DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Pracownię Projektową HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki**, z siedzibą w Płocku, ul. Nowy Rynek 8, lok. 11, 09-402 Płock działającą na rzecz **Gminy Słupno** z siedzibą w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno

#### ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogowym **drogi wewnętrznej, ul. Kolejkowa**, oznaczonej jako **działka o nr ewid. 111/1 w miejscowości Stare Gulczewo, obręb 0005 Gulczewo i ul. Pałacowa**, oznaczonej jako **działka o nr ewid. 60 w miejscowości Gulczewo, obręb 0007 PGR Gulczewo, gmina Słupno**, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. **sieci kanalizacji sanitarnej - wg załącznika mapowego**.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 320), oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1518), w szczególności z § 97.
2. Zachować uwagi zawarte w protokole nr **GGN-III.6630.255.2024** z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Płocku, która odbyła się **dnia 08.08.2024 roku**.
3. W przypadku konieczności przebudowy drogi, w której umieszczone jest urządzenie właściciel na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzenia, gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39, ust. 5, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych jak również poniesie koszty żądanych przez siebie ulepszeń niezależnie od okresu umieszczenia urządzenia.
4. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu inwestor rozwiąże we własnym zakresie. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obecnych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający w/w urządzenie.
5. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejącym zadrzewieniem przydrożnym roboty wykonać ze szczególną ostrożnością, metodą przecisku/przewiertu poza strefą zasięgu korzeni. W przypadku konieczności usunięcia drzewa, uzyskanie decyzji na jego usunięcie oraz koszty związane z jego usunięciem należeć będą do inwestora.
6. Wykopy otwarte w pasie drogowym ograniczyć do niezbędnego minimum.
7. Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przecisku/przewiertu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, umieszczając przewód w rurze osłonowej.
8. Konstrukcję i nawierzchnię drogi odtworzyć do stanu pierwotnego. Prace wykonywać w uzgodnieniu z zarządcą dróg gminnych i wewnętrznych i pod stałym nadzorem pracownika Urzędu Gminy Słupno, Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

9. Utrzymaniem urządzenia zajmować się będzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
10. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcie w trybie art. 162 kpa ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania niniejszej decyzji.
11. Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.

**Zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.**

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczy prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust 1a ustawy o drogach publicznych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, a także służących do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust.1 pkt 1, który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust.1a uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej przedmiotowego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupno w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem dostarczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

**Załącznik mapowy – sztuk 1 (jeden)**

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Słupno dnia 30.09.2014r.

**Z up. WÓJTA**  
*[Podpis]*  
 Renata Sobolewska  
 Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Inwestycji,  
 Infrastruktury i Rozwoju



**Otrzymują:**

1. Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c.  
Nowak, Moderacki  
ul. Nowy Rynek 8, lok. 11, 09-402 Płock
2. WIR - a/a

Nie podlega opłacie skarbowej art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.2111 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie [www.slupno.eu](http://www.slupno.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.





## 4. Pismo Starosty Płockiego CGN-II.6853.48.2024 z dnia 24.09.2024r

STAROSTA PŁOCKI  
ul. Bielska 59  
09-400 Płock  
GGN-II.6853.48.2024

Płock, 24.09.2024r.

Gmina Słupno  
pełnomocnik:  
Pan Jarosław Moderacki  
Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c.  
Nowak, Moderacki  
ul. Nowy Rynek 8 lok. 11  
09-402 Płock

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w odpowiedzi na wniosek inwestora Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Jarosław Moderacki reprezentujący firmę Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki, ul. Nowy Rynek 8 lok. 11, 09-402 Płock z dnia 03.09.2024r. (data wpływu 04.09.2024r.) dotyczący wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej na działce ewidencyjnej nr 37 o pow. 0,72 ha położonej w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo gm. Słupno, będącej własnością Skarbu Państwa, uprzejmie informuje, co następuje:

Na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1145) wyrażam zgodę na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 o pow. 0,72 ha położonej w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo gm. Słupno, będącej własnością Skarbu Państwa, na rzecz inwestora Wójta Gminy Słupno, na cele budowlane.

Jednocześnie przypominam, że na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie, niezwłocznie po wykonaniu w/w inwestycji ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, jak to określa art. 124 pkt 4 w/cytowanej ustawy.

Powyższa zgoda jest równoznaczna z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (działka nr 37 o pow. 0,72 ha obręb ewidencyjny PGR Gulczewo gm. Słupno).

Zgodnie z art. 89 kodeksu cywilnego, niniejsza zgoda jest udzielana, jeżeli inwestor i/lub właściciel lokalizowanego urządzenia (obiektu, budowli, itp.) zachowa następujące warunki:

1. Podczas jego bieżącego eksploataowania – będzie utrzymywał w należytym stanie, w tym będzie dokonywał czynności konserwacji, naprawy, itp.
2. Podczas jego awarii – będzie dokonywał napraw, remontów, wymiany, itp.
3. Po zakończeniu jego użytkowania, niezależnie od przyczyn – dokona jego demontażu, usunięcia.

strona 1 z 2

4. W przypadku realizacji przez właściciela nieruchomości lub na jego korzyść, procesu inwestycyjnego w miejscu zbliżenia z ww. urządzeniem – dokona zmiany jego usytuowania lub demontażu. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości dołoży starań by realizowana przez niego inwestycja jak najmniej ingerowała w funkcjonowanie zlokalizowanego urządzenia (obiektu, budowli, itp.), w tym wykonywanie ww. czynności nastąpi we własnym zakresie i na swój koszt przez inwestora i/lub właściciela lokalizowanego urządzenia (obiektu, budowli, itp.), bez obciążania nimi właściciela nieruchomości – w niezwłocznych terminach ustalonych przez właściciela nieruchomości.


W przypadku braku wyrażenia zgody inwestora i/lub właściciela lokalizowanego urządzenia (obiektu, budowli, itp.) na wyżej wymienione warunki, Skarb Państwa jako właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na lokalizację wnioskowanego urządzenia (obiektu, budowli, itp.).

z up. STAROSTY  
inż. Leszek Majewski  
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
(Gosnord i Gospodarka Nieruchomościami)

Otrzymują:

1. Adresat
2. GGN-a/a

strona 2 z 2

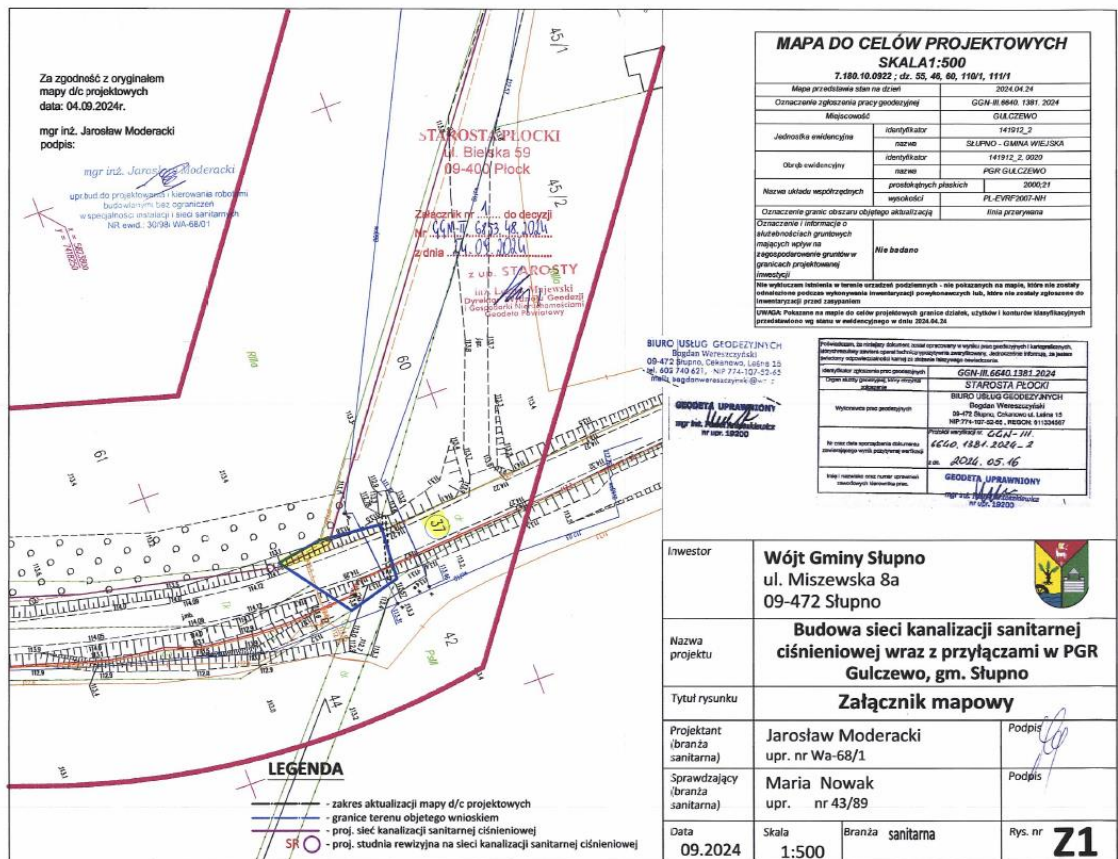

Inwestor	Wójt Gminy Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno		
Nazwa projektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w PGR Gulczewo, gm. Słupno		
Tytuł rysunku	Załącznik mapowy		
Projektant (branża sanitarna)	Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/1	Podpis	
Sprawdzający (branża sanitarna)	Maria Nowak upr. nr 43/89	Podpis	
Data	09.2024	Skala	1:500
		Branża	sanitarna
		Rys. nr	21

## 5. Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 17.06.2024r



Krajowy Ośrodek  
Wsparcia Rolnictwa

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE  
ŁUKASZ SOCHA – ZASTĘPCA DYREKTORA  
WAR.WKUZ.4201.412.2024.IN.2

Warszawa, 2024-06-17

Pracownia Projektowa  
Hydromont s.c. Nowak, Moderacki  
ul. Nowy Rynek 8 lok. 11  
09-402 Płock

Odpowiadając na pismo z dnia 7 czerwca 2024 r. dotyczące wydania zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości Zasobu WRSP położonych w obrębie 0007 PGR Gulczewo, gm. Słupno, pow. płocki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 45/2 oraz 46, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że przedmiotowe działki są obecnie dzierżawione przez Spółkę działającą pod firmą: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

W związku z powyższym, Oddział Terenowy KOWR w Warszawie akceptuje przebieg sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony na załączonym do pisma projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz wyraża zgodę Inwestorowi – Wójtowi Gminy Słupno (ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno) na dysponowanie działkami nr 45/2 oraz 46 ob. 0007 PGR Gulczewo na cele budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), pod warunkiem złożenia przez Inwestora pisemnego oświadczenia, że po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego na jego koszt oraz, że pokryje wszystkie szkody, jakie ewentualnie powstaną na majątku KOWR i Dzierżawcy podczas realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie Oddział Terenowy KOWR w Warszawie informuje, że terminy, warunki wejścia na nieruchomości, okres korzystania oraz ewentualne rozliczenia finansowe za wyrządzone szkody **należy uzgodnić z Zarządem Spółki (Dzierżawcą) przed wejściem na grunt.**

Do wiadomości:  
Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.  
ul. Płocka 12, 09-520 Łąck

p.o. Z-CY DYREKTORA  
Łukasz Socha

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi: Izabela Nogajska, tel. 22 531 16 64, e-mail: [izabela.nogajska@kowr.gov.pl](mailto:izabela.nogajska@kowr.gov.pl)

00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, tel.: 22 531 16 64, [www.gov.pl/kowr](http://www.gov.pl/kowr)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Petentów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotycząca realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [iodo@kowr.gov.pl](mailto:iodo@kowr.gov.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na skierowany do nas wniosek/pismo, prowadzenia ewidencji nadawców i adresatów korespondencji z/do KOWR i archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem ponieważ jest niezbędne do wypełnienia nałożonego na nas obowiązku udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję, obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregośkolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: [iodo@kowr.gov.pl](mailto:iodo@kowr.gov.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie przez Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek/pismo.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana automatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

**6. Opinia sanitarna z dnia 01.10.2024r.**