


URZĄDZENIE WYKONAWCZO–SYGNALIZACYJNE

Wył. ppoż
URZĄDZENIE WYKONAWCZO–SYGNALIZACYJNE
W OBUŁOWIE Z FUNDAMENTEM

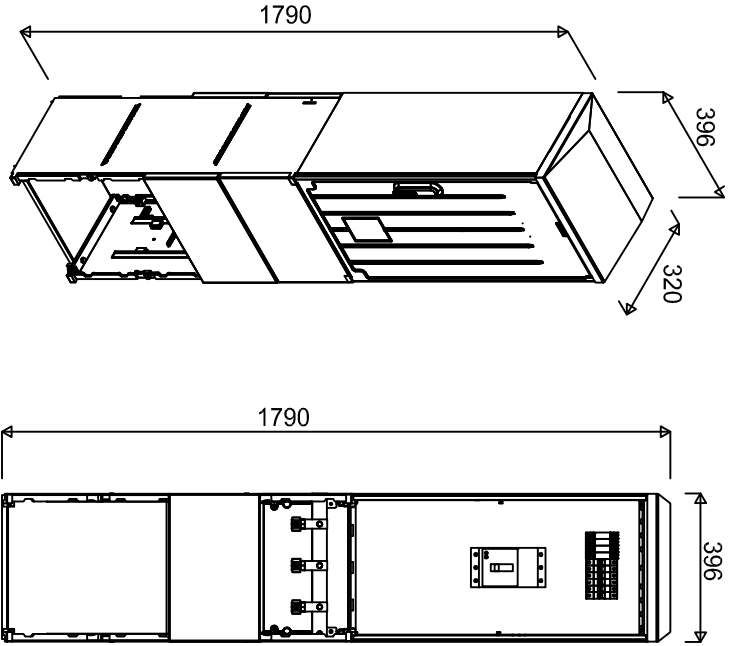


UWAGI:

- ZESTAWY SYGNALIZATORÓW OPTYCZNYCH PWP (2 SZT.) MONTOWAĆ PRZY PRZYCISKACH URUCHAMIAJĄCYCH PWP
- PRZY KAŻDYM SYGNALIZATORZE UMIEŚCIC INFORMACJĘ O LOKALIZACJI URZĄDZENIA WYKONAWCZEGO
- DO POŁĄCZEN STOSOWAĆ KABELE TYPU (N)HXH-O FE180/E90

OZNACZENIA

WYL-1 - Urządzenie wykonawcze, rozłącznik trójpolowy, wyposażony w wyłączacz wzrostowy Wz oraz styki pomocnicze SK PF - Przekaźnik faz
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA LED W PRZYCISKACH PWP/UU		STAN
Dioda zielona	Diody czerwona	
nie świeci	świeci	Zasilanie wszystkich sekcji włączzone
nie świeci	nie świeci	Nie wszystkie sekcje wyłączone
świeci	nie świeci	Wyłączone wszystkie sekcje
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

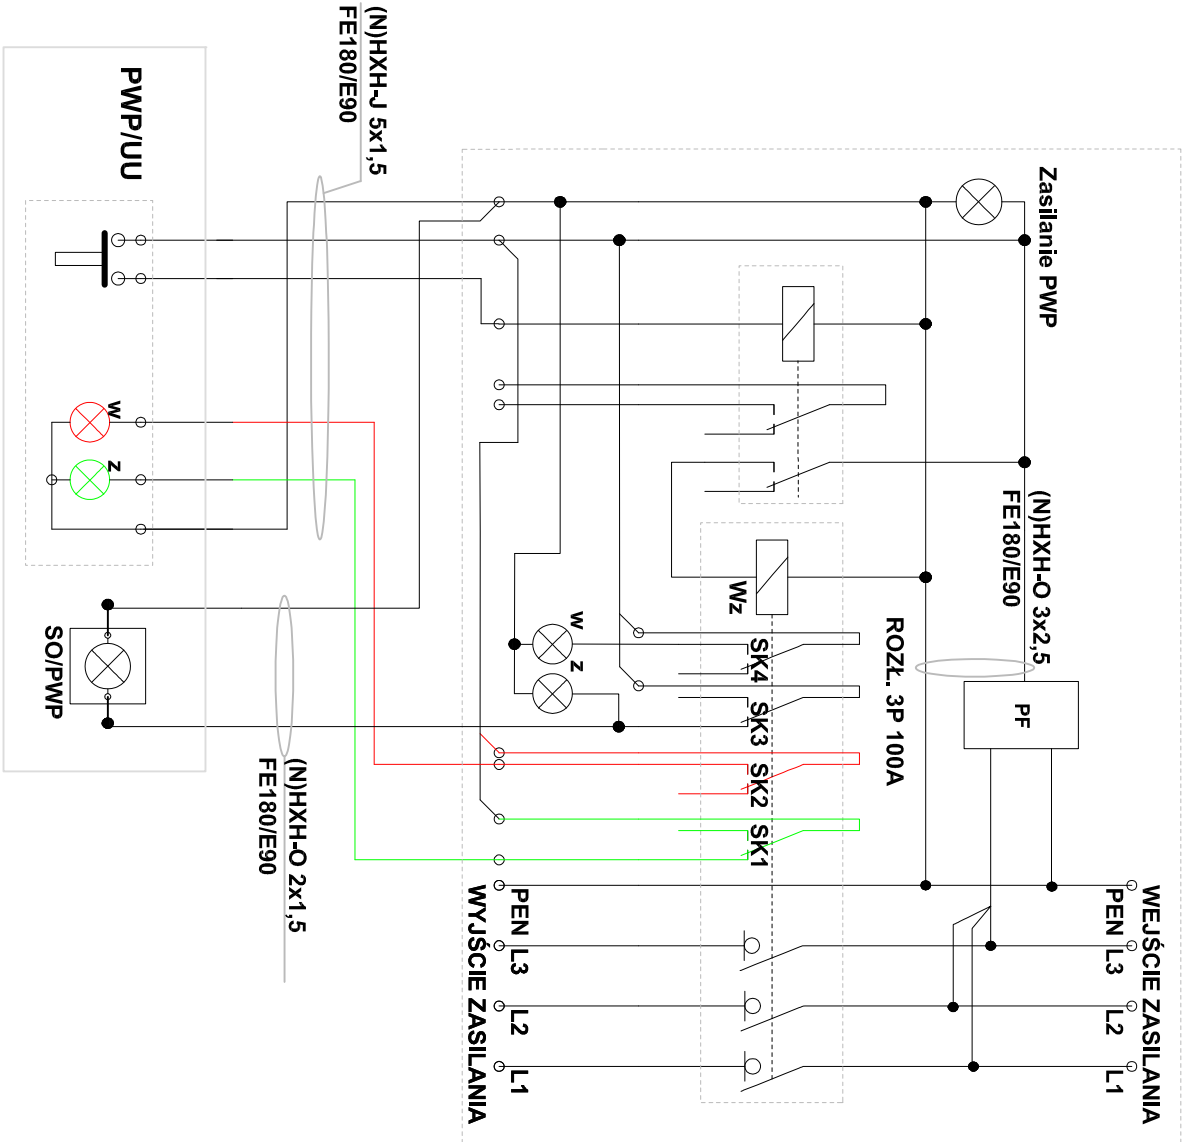

Układ sterowy	TN-S
System ochrony przeciwporażeniowej: - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania - połączenia wyrównawcze	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	TEMAT
MICHAŁ KOTŁOJA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 36-002 Jasionka 88/6	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWNICTWA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
LOKALIZACJA miejscowość: Niechobrz jednostka ewidencyjna: 0005 - Niechobrz obręb ewidencyjny: 181603_5.0005.124.4/3, działka nr ewidencyjny: 181603_5.0005.124/3	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	INWESTOR Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek NIP:688279651, Niechobrz 302, 36-017 Niechobrz
PROJEKTANT mgr inż. Katarzyna Figura	NR UPRAWNIEN LUB/0350/PWBE/17
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Kozak	NR UPRAWNIEN LUB/0209/POOE/11
DATA 08.2025	DATA 08.2025
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT WYŁĄCZENIA PPOŻ.	SKALA ES.02